

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 1747 / 14-1 उन्नाव, दिनांक . 19-12-2024

सेवा में

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रस्ताव सं०— FP/UP/Trans/21539/2016

विषय—

साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लि. द्वारा 765 कैं०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2388 वृक्षों के पातन कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे० संरक्षित वनभूमि के के गैरवानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 3.5583 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे० संरक्षित एवं 8.7003 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 15.6118 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 4011 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ—

महाप्रबन्धक-पारेषण, साउथ ईस्ट यूपी, ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, 409 चौथी मंजिल, शालीमार टाइटेनियम, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं०—SEUPYCL/LKO/34/274 DATE- 12-04-2024

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में महाप्रबन्धक-पारेषण, साउथ ईस्ट यूपी, ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, 409 चौथी मंजिल, शालीमार टाइटेनियम, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया था कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव के अन्तर्गत 765 कैं०वी० एकल मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के मार्ग में कटरी मरीदा वन ब्लॉक में पूर्व में संयुक्त निरीक्षण के समय गंगा नदी के जलभराव के कारण त्रुटिवश कुछ वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण शेष रह गया था। जिसकी वजह से प्रभावित वनभूमि में आंशिक परिवर्तन की सम्भावना है। अतः कटरी मरीदा वनब्लाक के अन्तर्गत आने वाले उक्त पारेषण लाइन के मार्ग का वन विभाग द्वारा पुनः संयुक्त सर्वेक्षण याचक विभाग द्वारा चाहा गया था। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, उन्नाव से शेष भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण उपरान्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में प्रभावित कटरी मरीदा वनब्लाक की 3.008 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी तथा उक्त प्रभावित वनभूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। अर्थात् उन्नाव वन प्रभाग में 8.7003 हे० आरक्षित तथा 0.6813 हे० संरक्षित कुल 9.3816 हे० वनभूमि तथा 1502 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसे ऑनलाइन कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक / समदिनांक

प्रतिलिपि—

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—

महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, लेवाना साइबर हाइट्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, ऑफिस स्पेस-116, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रपोजल संख्या- FP/UP/Trans/21539/2016

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 केवी0 एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 0.6213 हे0 संरक्षित तथा 8.7003 हे0 आरक्षित वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(क)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख)	जिला	उन्नाव
(ग)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव
(घ)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	संरक्षित 0.6813 हे0 तथा आरक्षित 8.7003 हे0 वनभूमि
(ङ)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित तथा संरक्षित वन भूमि
(च)	हरियाली का घनत्व	0.1
(छ)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. एफ.आर.एल.4 मी भी संलग्न किये जायें।	प्रस्तावित वन भूमि पर 1502 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
(ज)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नगण्य
(झ)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	जिला-सोनभद्र में प्रस्तावित।
(त)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हॉथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हों, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाये)	नहीं है।
(थ)	क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्भल/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पायी जाती है यदि हों, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो माँगे गये विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहे हैं।	नही
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	
(क)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार आदि का विवरण	-
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(ग)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत, ढोंचा आदि	-
(घ)	1. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	जिला-सोनभद्र में रेंज पटना के अन्तर्गत 31.2236

		हे0 प्रस्तावित है।
	2. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	रुपया 89,85,509.00
(ड)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
11	जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	455800.00 हे0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	16643.84 हे0
(iii)	मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	54 मामले, 399.17 हे0
13	1980 से निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य	
(i)	दण्ड के रूप में	95.0 हे0
(ii)	वन भूमि पर	216.16 हे0 तथा 62803 पौध
(iii)	गैर वन भूमि	75.0807
14	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(i)	दण्ड के रूप में वनीकरण	89.00 हे0
(ii)	वन भूमि पर	155.58 हे0 तथा 31304 पौध
(iii)	गैर वन भूमि पर वनीकरण	4.81
15	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित में परियोजना को स्वीकृति किये जाने की संस्तुति की जाती है।


Ro(Unnuo)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के०वी० एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.6218 हे० संरक्षित तथा 5.6923 हे० आरक्षित कुल 6.3736 हे० वनभूमि पर ट्रान्समिशन लाइन के नीचे होने प्रजाति के औषधी पीधों के वृक्षारोपण (काटेदार फेंसिंग सहित) के कार्य का प्रावकलन।

वन प्रभाग उन्नाव रेंज-बांगरमऊ स्थल- नवाबादग्रन्ट वन ब्लॉक

प्रथम चरण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
(अ)	पारेषण लाइन के नीचे प्रभावित वन क्षेत्र की तारबाड़ (5 लड+2कास लड) सीमेंट कंक्रीट पिलर घाउट करके फेंसिंग कार्य कुल रनिंग मी०-145 मी०				
(i)	पिलर की आपूर्ति	न०	2444.40	462.26	1129938.49
(ii)	पिलर की घाउटिंग (1:3:6) सीमेंट कंक्रीट से	न०	2149.89	224.26	482141.24
(iii)	पिलर की आपूर्ति हेतु स्थानीय डुलान	न०	2444.40	3.75	9173.76
(iv)	फेंसिंग हेतु काटेदार तार की कीमता कुल आवश्यक काटेदार तार 500'7	रु प्रति कु	58.16	9713.11	564961.66
(v)	काटेदार तार की फेंसिंग कार्य (तार छिचाई) पर व्यय	रु प्रति रनिंग मी	49624.18	0.97	48262.98
(ब)	वृक्षारोपण कार्य		0.00	0.00	0.00
1.00	औषधिय पीधों के रोपड हेतु स्थल सफाई एव मलवा फिकवाई व गड्ढा खुदान (0.60X0.60X0.60)	प्रति गड्ढा	13694.51	19.91	272645.01
2.00	गड्ढो हेतु गोबर की खाद	प्रति गड्ढा	13694.51	11.35	155438.99
3.00	गड्ढो हेतु कीटनाशक दवा क्रय व मिलाना	प्रति गड्ढा	13694.51	1.56	21310.18
4.00	गड्ढो का गोबर खाद मिलाकर भरण	प्रति गड्ढा	13694.51	1.59	21780.26
5.00	पीधो का मुख्य डुलान सहित	प्रति गड्ढा	13694.51	91.54	1253540.25
6.00	पीधो का स्थानीय डुलान	प्रति गड्ढा	13694.51	2.47	33845.59
7.00	पीधोरोपड सिचाई व बलहा बनवाई	प्रति गड्ढा	13694.51	5.57	76309.26
8.00	पीधो की सिचाई (15 बार) टैंकर से	प्रति गड्ढा	205417.58	3.30	676911.74
9.00	पीधो की निराई, गुवाई थाला बनवाई (दो बार)	प्रति गड्ढा	27389.01	1.28	35099.13
10.00	पशुरक्षक पर व्यय (274 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति गड्ढा	403.47	229.98	92792.31
		कुल व्यय			4874150.85
11.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय का 3			146224.53
				कुल योग	5020375.38

द्वितीय चरण

(i)	पिलर की आपूर्ति सं० (10 प्रतिशत बदलने के मद में)	न०	242.97	462.26	112313.16
(ii)	पिलर घाउटिंग (1:3:6) सीमेंट कंक्रीट से	न०	191.43	224.26	42930.38
(iii)	पिलर की आपूर्ति हेतु स्थानीय डुलान	न०	242.97	3.75	911.85
(v)	काटेदार तार की फेंसिंग कार्य (तार छिचाई) पर व्यय	LS	0.00	0.00	0.00
(ब)	वृक्षारोपण कार्य (10)			0.00	0.00
1.00	औषधिय पीधों के रोपड हेतु स्थल सफाई एव मलवा फिकवाई व गड्ढा खुदान (0.60X0.60X0.60)	प्रति गड्ढा	1369.45	19.91	27264.50
2.00	गड्ढो हेतु गोबर की खाद	प्रति गड्ढा	1369.45	11.35	15543.90
3.00	गड्ढो हेतु कीटनाशक दवा क्रय व मिलाना	प्रति गड्ढा	1369.45	1.56	2131.02
4.00	गड्ढो का गोबर खाद मिलाकर भरण	प्रति गड्ढा	1369.45	1.59	2178.03
5.00	पीधो का मुख्य डुलान सहित	प्रति गड्ढा	1369.45	91.54	125354.03
6.00	पीधो का स्थानीय डुलान	प्रति गड्ढा	1369.45	2.47	3384.56
7.00	पीधोरोपड सिचाई व बलहा बनवाई	प्रति गड्ढा	1369.45	5.57	7630.93

8.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टैंकर से	प्रति गड़वा	28758.46	3.30	94767.64
9.00	पौधों की निचाई, गुड़ाई थाला बगवाई (दो बार)	प्रति गड़वा	2738.90	1.28	3509.91
10.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति गड़वा	397.58	229.98	91437.67
		कुल व्यय			529357.58
11.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय का 3			15880.73
				कुल योग	545238.31

तृतीय चरण

(i)	पिलर की आपूर्ति रु 5 प्रतिशत बदलने के मद में 170 का 5 प्रतिशत बदलने हेतु	न0	147.25	462.26	68068.58
(ii)	पिलर ग्राउंडिंग (1.36) सीमेंट कंक्रीट से	न0	97.19	224.26	21795.43
(iii)	पिलर की आपूर्ति हेतु स्थानीय दुलान	न0	147.25	3.75	552.64
(iv)	कॉन्टेनर तार की फोसिंग कार्य (तार खिंचाई) पर व्यय	LS	0.00	0.00	
(v)	वृक्षारोपण कार्य (5 प्रतिशत)		0.00	0.00	
1.00	औषधिय पौधों के रोपड़ हेतु स्थल सफाई एवं भलवा फिकवाई व गड़वा खुदान (0.60X0.60X0.60)	प्रति गड़वा	684.73	19.91	13632.25
2.00	गड़वा हेतु गोबर की खाद	प्रति गड़वा	684.73	11.35	7771.95
3.00	गड़वा हेतु कीटनाशक दवा कय व मिलाना	प्रति गड़वा	684.73	1.56	1065.51
4.00	गड़वा का गोबर खाद मिलाकर बरान	प्रति गड़वा	684.73	1.59	1089.01
5.00	पौधों का मूल्य दुलान सहित	प्रति गड़वा	684.73	91.54	62677.01
6.00	पौधों का स्थानीय दुलान	प्रति गड़वा	684.73	2.47	1692.28
7.00	पौधोरोपड़ सिंचाई व भलवा बगवाई	प्रति गड़वा	684.73	5.57	3815.46
8.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टैंकर से	प्रति गड़वा	14379.23	3.30	47383.82
9.00	पौधों की निचाई, गुड़ाई थाला बगवाई (दो बार)	प्रति गड़वा	1369.45	1.28	1754.96
10.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति गड़वा	530.11	229.98	121916.90
		कुल व्यय			353215.80
11.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय का 3			10596.47
				कुल योग-	363812.27

चतुर्थ चरण

1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टैंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति पौध	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

पंचम चरण

1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टैंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति दिन	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

षष्ठम चरण

1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टैंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति दिन	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

सप्तम चरण

1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टैंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति दिन	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

अष्टम चरण					
1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टेंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति दिन	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

नवम चरण					
1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टेंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति दिन	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

दशम चरण					
1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टेंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति दिन	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

एकादश चरण					
1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टेंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति दिन	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

द्वादश चरण					
1.00	पौधों की सिंचाई (21 बार) टेंकर से	प्रति पौध	13694.51	3.30	45127.45
2.00	पशुसक पर व्यय (365 दिन हेतु रु 201/-की दर से)	प्रति दिन	441.76	229.98	101597.42
		कुल व्यय			146724.87
3.00	अन्य आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का 3 प्रतिशत)	कुल व्यय			4401.75
				कुल योग	151126.61

महा योग-			7289565.46
कार्य का विवरण	घनराशि	वृद्धि 10 प्रतिवर्ष बढ़ोतरी सहित कुल घनराशि	
प्रथम चरण-प्रथम मृदा कार्य	5020375.38	5522412.91	
द्वितीय चरण-वृक्षांतोषण कार्य	545238.31	599762.14	
तृतीय चरण-प्रथम अनुक्षण	363812.27	400193.50	
चतुर्थ चरण-द्वितीय अनुक्षण	151126.61	166239.27	
पंचम चरण-तृतीय अनुक्षण	151126.61	166239.27	
षष्ठम चरण-चतुर्थ अनुक्षण	151126.61	166239.27	
सप्तम चरण-पंचम अनुक्षण	151126.61	166239.27	
अष्टम चरण-षष्ठम अनुक्षण	151126.61	166239.27	
नवम चरण-सप्तम अनुक्षण	151126.61	166239.27	
दशम चरण-आठवां अनुक्षण	151126.61	166239.27	
ग्यारहवां चरण-नवां अनुक्षण	151126.61	166239.27	
बारहवां चरण-दसवां अनुक्षण	151126.61	166239.27	
	7289565.46	8018522.00	

(१०-असली लाख अड़ठास हजार पांच सौ बाइस मात्र)

EP
(Ho(Vamuo)

उप प्रमाणीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रमाणीय सिंदरक
सामाजिक चानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

वन स्वरूप से आच्छादित प्रमाण-पत्र
प्रपोजल संख्या- FP/UP/Trans/21539/2016

प्रमाणित किया जाता है कि उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित तथा 8.7003 हे0 आरक्षित कुल 9.3816 हे0 वनभूमि पर कोई भी क्षेत्र वन स्वरूप से आच्छादित नहीं है।


Ro(Ummu)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

संस्तुति प्रमाण-पत्र

प्रपोजल संख्या— FP/UP/Trans/21539/2016

प्रमाणित किया जाता है कि उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित तथा 8.7003 हे0 आरक्षित कुल 9.3816 हे0 वनभूमि पर पहुंच मार्ग निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।


Ro(Unnao)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

न्यूनतम भूमि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
प्रपोजल संख्या- FP/UP/Trans/21539/2016

प्रमाणित किया जाता है कि उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित तथा 8.7003 हे0 आरक्षित कुल 9.3816 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना में दर्शित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।


Ro(Unnao)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की गणना

प्रपोजल संख्या— FP/UP/Trans/21539/2016

भारत सरकार की पत्र सं0-5-3/2011-F.C(Vol-1) दि0-06.01.2022 के अनुसार उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित तथा 8.7003 हे0 आरक्षित कुल 9.3816 हे0 वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न प्रकार है—

प्रस्तावित स्थल	वन का प्रकार	क्षेत्रफल हे0में	ईको क्लास	घनत्व	दर प्रति हे0	कुल एन0पी0वी0 की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
प्रमाणित किया जाता है कि उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित तथा 8.7003 हे0 आरक्षित कुल 9.3816 हे0 वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	संरक्षित तथा आरक्षित	9.3816	तृतीय	0.1	9,57,780.00	89,85,509.00
योग:-						89,85,509.00
अथवा-						89,85,509.00

(रूपया नवासी लाख पच्चासी हजार पांच सौ नौ मात्र)


Ro(Unnavao)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

सेन्चुरी/वन्यजीव विहार सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रपोजल संख्या- FP/UP/Trans/21539/2016

प्रमाणित किया जाता है कि उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित तथा 8.7003 हे0 आरक्षित कुल 9.3816 हे0 वनभूमि पर 10 किमी0 की परिधि में कोई भी सेन्चुरी/वन्यजीव विहार नहीं है।


Ro(Uttar Pradesh)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF
DCF

(For the Forest Land to be diverted under F.C. Act, 1980)

Proposal NO- FP/UP/Petrolpump/21539/2016

A proposal has been received by this office from **General Manager (Transmission) South East UP Power Transmission Co. Ltd, Lucknow** for diversion under Forest (Conservation) Act, 1980 of Protected forest 0.6813 He. and Reserved forest 8.7003 He. Total 9.3816 of forest land for non-forest purpose. The project envisages the use of forest land to be diverted for **Construction of 765Kv S/C Mainpuri-Unnao Transmission Line.**

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by the undersigned on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is **Protected forest 0.6813 He. and Reserved forest 8.7003 He. Total 9.3816 He.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **(Yes)**

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in this area. If so, the details thereof. **(NO)**

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monuments is located in the area. If so, the details there of with NOC from Competent Authority, if required. **(NOT PRESENT)**

The user agency has not violated the provision of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. **(NO)**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The proposal is recommended accordingly.

Place:- Unnao

Date:-


(Arushi Mishra)
Divisional Director
Social Forestry Division,
Unnao

(Proposal No. – FP/UP/TRANS/21539/2016)
765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी – उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची
उन्नाव रेंज - उन्नाव

क्रम सं०	स्थानीय नाम	वानस्पतिक नाम	परिधि (सेमी०)											
			00-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100		
1.	प्रॉस्पिस (जूली)	Prosopis juliflora	479	141										
2.	नीम	Azadirachta indica		7	2	3		1						
3.	जामुन	Syzygium cumini		3										
4.	पाकड़	Ficus virens			2	4	1							
5.	शीशम	Dalbergia sissoo	201	6	2									
6.	सागौन	Tectona grandis			2	1								
7.	सहजन	Moringa oleifera			3									
8.	चित्तिल	Holoptelea integrifolia	1	19	12			1						
9.	यूकलिप्टस	Eucalyptus teriticornis	1											
10.	सेमल	Bombax ceiba				1				1				
11.	देर	Ziziphus mauritiana				1								
12.	बबूल	Vachellia nilotica	200					2						
13.	बोतल ब्रश	Melaleuca citrina		1										
14.	पीपल	Ficus religiosa										4		
15.	अमरुद	Psidium guajava	400											
योग			1282	177	23	10	1	4	0	1	0	4		
कुल योग			1502											



क्षेत्रीय वन अधिकारी
 उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
 उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 उन्नाव

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), उ0प्र0, लखनऊ।

(वेबसाईट-www.upforest.gov.in, ई मेल-apccfit-up@nic.in, फोन न0-0522-2716619)

पत्रांक- 175/ 12-42-2 (जी0आई0एस0), लखनऊ, दिनांक, अक्टूबर, 10, 2022
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

विषय- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित परियोजनाओं में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित अवनत वन भूमि का (DSS) Decision Support System Analysis कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपके कार्यालय का पत्रांक-545/33/ दिनांक, रावर्टसगंज, अक्टूबर, 01, 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में DSS Analysis के लिए प्रेषित जिओ कोआर्डिनेट/पॉलिगान के विश्लेषण फलस्वरूप उपरोक्त पॉलिगान का निष्कर्ष इस प्रकार है:-


State- Uttar Pradesh												
Analysis on the basis of Decision Rule-1 on DSS Portal for proposal for Diversion of 21.5938 ha of Sonbhadra Forest Division												
Sl No.	Range	CA_Land_Name	Net Area_Ha	GIS Area_Ha	Hydro logical Layer ((The polygon does not touch any major river, Wetland or Water Body)	VDF (>1sq km) (The polygon is not having a VDF of more than 1 sq. km area)	Last Remnant of FTM (<50 sq. km). (The polygon is not having a rare forest type)	Protected Area (The polygon does not touch any Protected Area)	Wild life Habitat (The polygon does not touch any Wildlife Habitat.)	Over lapping on Previous Plantation The Polygon not touch any previous year plantation	Outside Forest Block Boundary Status	Conclusion
1	Patna	Chaura -5	21.5938	27.45	No	Open Forest (10-40)%	No	No	No	No	No	Not Inviol ate
				4.35	No	Moder ate Forest (40-70)%	No	No	No	No	No	
Total (Gross Area)			31.80									
Total Area		31.80										
* As per the requisition portal total open forest area (10-40)% is given 21.5938 Hac. & after analysis the GIS area is 27.45 Hac.												

संलग्नक-मानचित्र एवं विवरण जी0आई0एस0 10381 के सापेक्ष पोर्टल पर अपलोड।

भवदीय,

(विष्णु सिंह)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

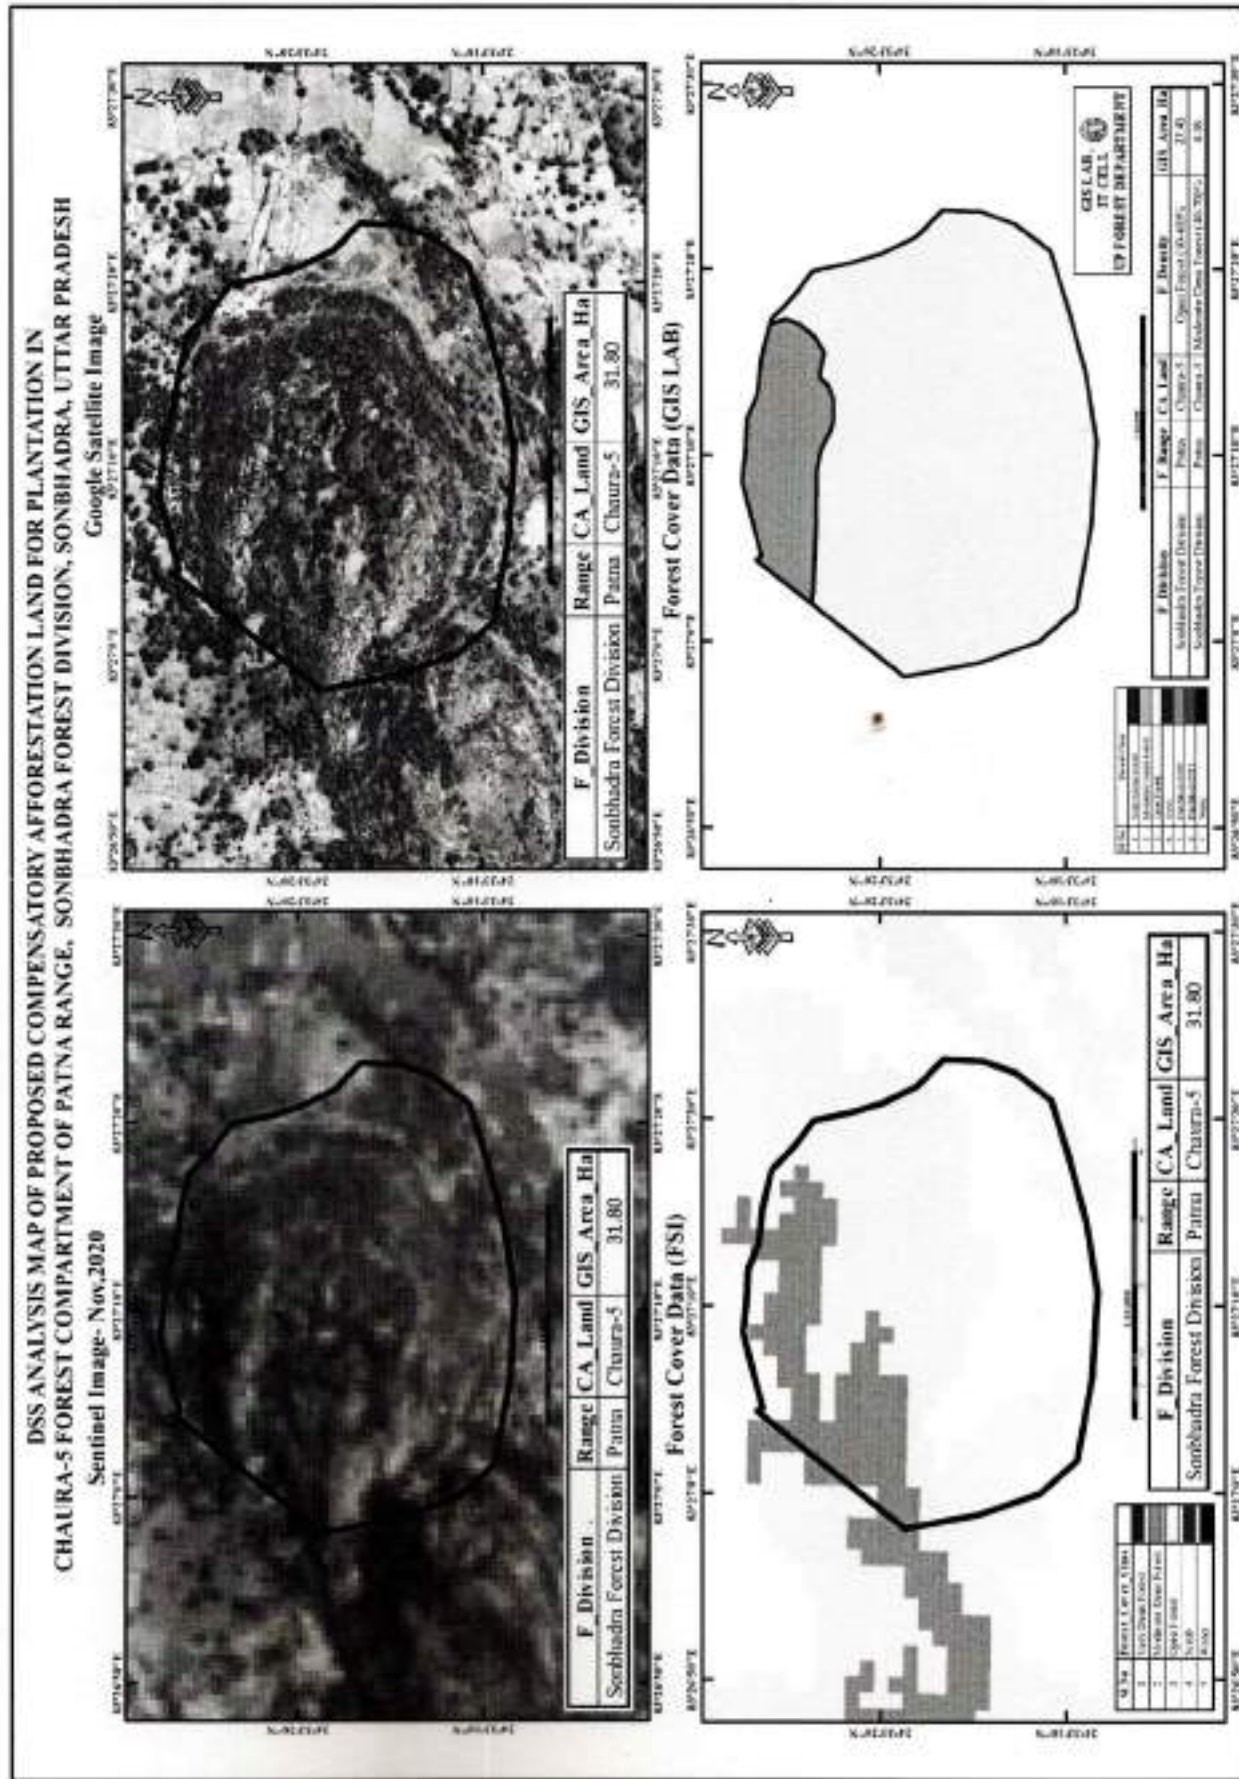

“LAND SUITABILITY CERTIFICATE BY DFO”

SUBJECT- साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन लि० द्वारा 765के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.3200हे० संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 08 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे० संरक्षित एवं 3.5583हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 418 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813हे० संरक्षित एवं 8.7003 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात् 3.3532हे० संरक्षित एवं 12.2586हे० संरक्षित वनभूमि कुल-15.6118 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2166 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक परियोजना के निर्माण में प्रभावित हो रहे कुल-15.6118हे० संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वर्गीकरण हेतु सोनभद्र वन प्रभाग के पटना रेंज अन्तर्गत दुगने अवनत वनभूमि 31.2236 हे० पटना रेंज चौरा कं०नं०-5 में 21.5938हे० तथा रामपुर कं०नं०-9.6298हे० कुल-31.2236हे० का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वर्गीकरण हेतु चयनित अवनत वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

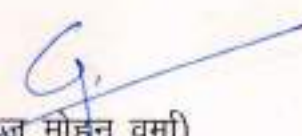
(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

-पौक.कं.5- 215938 हे

क्रम सं०	बिन्दु	टिक बाक्स (✓/X)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लॉक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	✓
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानकों के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि चयनित स्थल किसी अन्य प्रस्ताव में वृक्षारोपण हेतु आंशिक अथवा पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है।	✓
10	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है, संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	X
11	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्डाना की झाड़ियों अथवा घास-फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	✓
12	05 हे० से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई०टी० सैल से कराया जाये।	✓

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

पतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
निदेशक,
वन प्रभाग
सोनभद्र

रोपावनी

पटना रेंज अन्तर्गत करियवा रोपावरी, चौरा क0 नं0-5 सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र में
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे० में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	21.5938 हे०	9.65	9.652
द्वितीय	21.5938 हे०	4.47	4.917
तृतीय	21.5938 हे०	3.87	4.677
चतुर्थ	21.5938 हे०	3.93	5.234
पंचम	21.5938 हे०	4.12	6.038
षष्ठम	21.5938 हे०	1.67	2.691
सप्तम	21.5938 हे०	2.12	3.759
अष्टम	21.5938 हे०	1.47	2.859
नवम	21.5938 हे०	1.47	3.145
दसम	21.5938 हे०	0.33	0.784
एकादस	21.5938 हे०	0.33	0.867
द्वादस	21.5938 हे०	0.33	0.954
योग		33.771	45.576

शब्दों में रू० पैतालीस लाख सत्तावन हजार छः सौ मात्र


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रतिहस्ताक्षर
प्रभारी वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभारी वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र प्रथम वर्ष - अग्रिम मृदा कार्य (2024-25)

स्थल का नाम-करियवा रोपावनी

योजना का नाम-शक्तिपूरक वृक्षारोपण

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०

(ख) सुरक्षा खाई-2100 मी०

वन ब्लॉक क्र०- चौरा-5

सकल 31.9 हे०

शुद्ध क्षेत्रफल- 21.5938 हे०

गडदो की संख्या- 7558

बौना नाली की खुदान 5399

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग कमाल
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	31.9	प्रति हे०	61.79	1971.10	2.2
2	झाड़ियों की सफाई (25 प्रतिशत से कम घनत्व)	21.5938	प्रति हे०	1981.89	42796.536	3.1 ग।।।
3	गडदा रेखांकन (0.45x0.45x0.45m)	7558	प्रति री०	46.69	3526.6302	3.3 ख
4	बुआई नाली का रेखांकन (3x0.60x0.45m)	5399	प्रति री०	154.48	8340.3752	3.3 क
5	गडदा खुदान (0.45x0.45x0.45m)	7558	प्रति गडदा	11.90	89940.2	4.2 क
6	बुआई नाली खुदाई (3x0.60x0.45m)	5399	प्रति०ना०	87.20	470792.8	4.1 क
7	बुआई नाली खुदाई (3x0.60x0.45m) (यांत्रिकी विधि से)	0	प्रति०ना०	69.46	0	4.1 म
8	घरसाइ कार्य-					
	(क) पत्थर दीवाल निर्माण कार्य साईज 1.20X0.80X1.00 मी०	0	प्रति १०मी०	324.75	0.00	9.4 क
	(ख) पत्थर की दीवाल पर 0.10 मी० मिट्टी चढ़ाना	0	प्रति १०मी०	5.03	0.00	9.4 ग
	(ग) सुरक्षा खाई खुदान कार्य साईज 1.20X0.90X1.00 मी०	2100	प्रति १०मी०	137.77	289317.00	4.3 ख
	(घ) सुरक्षा खाई खुदान कार्य साईज 1.20X0.90X1.00 मी० (यांत्रिकी विधि से)	0	प्रति १०मी०	109.85	0.00	4.3 छ
9	नई पौध उगान कार्य	10731	प्र० पौध	4.69	50328.39	जी-193
12	श्रमिकों हेतु पेय जल प्राथमिक चिकित्सा घर व्यय	21.5938	प्र०हे०	197.16	4257.43	11 ख
10	अन्य प्रशासनिक व्यय		प्र०स०		3970.00	
				योग-	965242.67	
				या-	965242.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रतिहस्ताधारक
एच प्रभागीय वनाधिकारी कुं
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य (2025-26)

स्थल का नाम-करियवा रोपावनी

वन ब्लॉक क0नं0- चौरा-5

योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण

सकल 31.9 हे0

(क) फाथर दीवाल निर्माण 0 मी0

शुद्ध क्षेत्रफल- 21.5938 हे0

(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी0

गड़बो की संख्या- 7558

बोना नाली की खुदान 5399

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	गड़बा भरान कार्य- (मिटटी खाद तथा अन्य रासायनिक तत्वों सहित) गड़बा भरान 0.45X 0.45X0.45 मी0	7558	प्र0गड़बा	1.37	10364.46	5.1 क
2	बुआई नाली का सवारना	5399	प्र0नाली	3.03	16358.97	5.2
3	बुआई नालियों पर बीज बुआई (केवल श्रम)	5399	प्र0नाली	2.17	11715.83	7.1 क
4	बुआई नाली में बीज मूल्य	5399	प्र0नाली	5.90	31854.10	7.1 ख
5	सुरक्षा खाई को सवारना	2100	प्र0ख	1.89	3969.00	5.3
6	सुरक्षा खाई में बीज बुआई केवल श्रम (केवल श्रम)	2100	प्र0ख	1.80	3780.00	7.2 क
7	सुरक्षा खाई में बीज का मूल्य	2100	प्र0ख	2.40	5040.00	7.2 ख
8	पौध दुलान (लगाई / उताराई सहित) छोटा धैला (15X23) में पौध (पौधों की उचाई 4 फीट तक)25 कि0मी0	7788	प्र0पौध	2.83	22031.55	6.1 ख
9	पौध रोपण स्थानीय दुलान सहित छोटा धैला	7558	प्र0पौध	2.75	20784.50	7.3 क
10	25 ग्राम यूरिया एक बार अगस्त दूसरी बार शीतकालीन वर्षा के बाद डालना (यूरिया के मूल्य सहित)	7558	प्र0ग्राम यूरिया प्रति बार	0.70	5290.60	8.3
	माइक्रोन्यूट्रिएन्स (5 ग्राम)	7558	प्रति पौध	0.33	2494.14	7.5 ग
	गड़बा में गोबर खाद (2 किग्रा प्रति पौध)	7558	प्रति गड़बा	4.02	30383.16	7.5 ख
11	धाला बनवाई (1.20 मी0 व्यास)	7558	प्र0धाला	3.03	22900.74	7.8
13	पौधों की निराई गुड़ाई (प्रथम-अगस्त द्वितीय सप्ताह तक, द्वितीय सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक तृतीय शीत कालीन दिसम्बर से फरवरी के मध्य (तीन बार)	7558	प्र0निराई प्रतिबार	102.99	23351.95	8.1 क
14	बुआई नाली में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	5399	प्रति बोन नाली प्रतिबार	377.61	61181.49	8.1 ख
15	सुरक्षा खाई में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	2100	प्र0प्र0मी0	1.26	7938.00	8.2
16	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक	416	प्र0दिन	230.00	95680.00	10.4
18	श्रमिकों डेटु पेय जल प्राथमिक विकित्ता पर व्यय	21.5938	प्र0हे0	197.16	4257.43	11 ख
19	एक मीटर चौड़ाई में पौधों के लाईन में घास कटाई	21.5938	प्र0हे0	973.78	21027.61	3.2
20	पौध अनुरक्षण (अप्रैल से सितम्बर तक)	10731	प्र0पौध	1.55	16633.05	
21	पौध अनुरक्षण (अक्टूबर से मार्च तक)	1588	प्र0पौध	1.55	2461.40	
22	रोपावनी बोर्ड एवं गेट के निर्माण एवं लगवाई	1	प्रति से0	5323.18	5323.18	10.5
23	प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटोकॉपी इत्यादि)	21.5938	प्र0से0	690	14899.72	
24	अन्य व्यय		प्र0से0	0	7721.00	
				योग-	446991.89	
				या-	446992.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

21.5938 ha. 800000
पतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी-1
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

खय अनुमान पत्र तृतीय वर्ष- वृक्षारोपण अनुसूचक प्रथम वर्ष (2026-27)

स्थल का नाम-करियावा रोपावनी

वन ब्लॉक क0नं0- चौरा-5

योजना का नाम-अतिपूरक वृक्षारोपण

सफल

31.9 हे०

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०

शुद्ध क्षेत्रफल-

21.5938 हे०

(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी०

गडदो की संख्या-

7558

बोना नाली की खुदान

5399

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	संक्षिप्त क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) 20 प्रतिशत असफल नालियों में 20 से0मी० गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन	1079.8	प्रति से०	218.56	2360.01	12.1
	(ख) बोना नालियों में बीज का मूल्य	1079.8	प्र०गडदो	5.90	6370.82	7.1 ख
2	बोना नाली में निराई गुड़ाई कार्य स्पेसिंग सहित	4319.2	प्रति से०	308.38	13319.55	12.3
3	पौधशाला से रोपावनी स्थल तक पौध डुलान मर लदायी जतराई सहित (3 प्रतिशत अतिरिक्त) दूरी 0-25 कि०मी०	1567	प्रति पौध	2.85	4466.31	6.1 ख
4	पौधरोपण स्थानीय डुलान सहित	1512	प्र०पौध	2.75	4158.00	7.3 क
5	बांला बनवाई (1.20 मी० व्यास)	1512	प्र० धावला	3.03	4581.36	7.8
6	जीवित पौधों की धावला मरम्मत	6046	प्रति धावला	1.89	11426.94	12.2
7	25 ग्राम गुरिया एक बार अगरत दूसरी बार शीतकालीन वर्षा के बाद डालना (गुरिया के मूल्य सहित)	1512	प्र०गडदो प्रति वर	0.70	1058.40	8.3
	माइक्रोस्पूटिंग्स (5 ग्राम)	7558	प्रति कि०	0.33	2494.14	7.5 ग
8	गडदो पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	7558	प्र०से०पौध	102.99	2351.96	8.1 क
9	बोना नालियों में निराई-गुड़ाई मलचिंग सहित	2100	प्रति से०	308.38	19427.94	12.3
	रोपित पौधों में शरद कालीन निराई गुड़ाई मलचिंग सहित	1512	प्रति से०	102.99	4671.63	12.4
10	बुआई नाली में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	5399	क्र०मी० बोना नाली प्रतिवार	377.61	61181.49	8.1 ख
11	सुरक्षा खाई पर की निराई गुड़ाई (तीन बार)	2100	क्र०मी०	1.26	7938.00	8.2
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2026 मार्च 2027 तक	624	प्र०दिन	230.00	143520.00	10.4
13	आग बटिया की कटाई एवं फुकाई	3	प्रति कि०मी०	1188.91	3566.73	13.2 क
	फावर बाघर तीन माह हेतु	156	प्र०दिन	230.00	35880.00	10.4
14	श्रमिकों हेतु पेय जल प्राथमिक चिकित्सा घर व्यव	21.5938	प्र०हे०	197.16	4257.43	11 ख
15	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो शाफी इत्यादि)		ल०सं०		32578.00	
				योग-	386528.70	
				या-	386529.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

पतिहस्ताक्षरित
प्र० प्रभागीय वनाधिकारी वन
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र चतुर्थ वर्ष - वृक्षारोपण अनुसूचक द्वितीय वर्ष (2027-28)

स्थल का नाम-करियावा रोपावनी

प्लॉट ब्लॉक क0नं0- चौरा-5

योजना का नाम-हातिपुरक वृक्षारोपण

सकल

31.9

80

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0

शुद्ध क्षेत्रफल-

21.5938

80

(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी0

गड़दो की संख्या-

7558

बोना नाली की खुदान

5399

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कर्म मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	संश्लिप्त कर्मिक
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) 10 प्रतिशत असफल नालियों में 20 से0मी0 गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुझान	540	प्रति से0	218.56	1180.01	12.1
	(ख) बोना नालियों में बीज का मूल्या	540	प्र0गड़दो	5.90	3185.41	7.1 ख
2	बोना नाली में निराई गुड़ाई कार्य स्पेसिंग सहित	4859	प्रति से0	308.38	14984.49	12.3
3	पौधशाला से रोपावनी स्थल तक पौध दुलान मय लदायी उतराई सहित (3 प्रतिशत अतिरिक्त) दूरी 0-25 कि0मी0	779	प्रति पौध	2.83	2204.57	8.1 ख
4	पौधरोपण स्थानीय दुलान सहित	756	प्र0पौध	2.75	2079.00	7.3 क
5	धावला बनवाई (1.20 मी0 व्यास)	756	प्र0 धावला	3.03	2290.68	7.8
6	जीवित पौधों की धावला मरम्मत	6802	प्रति धावला	1.88	12855.78	12.2
7	गड़दो पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	7558	प्र0से0पौध	102.99	23351.96	8.1 क
8	बुआई नाली में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	5399	प्र0से0 बोना नाली प्रतिबार	377.61	61161.49	8.1 ख
9	सुरक्षा खाई पर की निराई गुड़ाई (तीन बार)	2100	प्र0से0मी0	1.26	7538.00	8.2
10	सुरक्षा खाई की फेंसिंग (5 प्रतिशत)	105	प्र0से0मी0	54.33	10813.95	4.3.1 ग
11	सेजा/विकिट (सेजा, तेन्दू वकरघई से इतर प्रजातियाँ हेतु)	4.5	प्रति से0	5671.69	75587.82	1.8.2
12	सुरक्षा श्रमिक व श्रमिक श्रमिक माह अप्रैल 2027 मार्च 2028 तक	624	प्र0दिन	230.00	143520.00	10.4
13	फायर लाईन का सुरक्षा श्रमिक तीन माह हेतु	78	प्र0दिन	230.00	17940.00	
14	जाग बटिया की कटाई एवं फुकाई	3	प्रति कि0मी0	1188.91	3566.73	13.2 क
15	श्रमिकों हेतु पेय जल प्राथमिक विकित्स पर व्यय	21.5938	प्र0से0	197.16	4257.43	11 ख
16	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो छापी इत्यादि)		ल0से0		5304.00	
	योग-				393201.31	
	या-				393201.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रतिहस्ताभारत
प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र पंचम वर्ष- वृक्षारोपण अनुसूचक तृतीय वर्ष (2028-29)

स्थल का नाम-करिखवा रोपावनी

वन ब्लॉक क्र०-5 चौरा-5

योजना का नाम-कृतिपूरक वृक्षारोपण

सकल

31.9

है०

(क) फलदार दीवाल निर्माण 0 मी०

शुद्ध क्षेत्रफल-

21.5938

है०

(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी०

गड़बो की संख्या-

7558

बोना नाली की खुदाय

5399

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	संश्लेष कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) 10 प्रतिशत असकल नालियों में 20 से०मी० गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुआन	539.9	प्रति से०	218.56	1180.01	12.1
	(ख) बोना नालियों में बीज का मूल्या	601	प्र०गड़बो	5.90	3545.90	7.1 ख
2	बोना नाली में निराई गुड़ाई कार्य स्पेसिंग सहित	4811	प्रति से०	308.38	14835.16	12.3
3	पौधशाला से रोपावनी स्थल तक पौध डुलान मय लदायी उतराई सहित (3 प्रतिशत अतिरिक्त) दूरी 0-25 कि०मी०	620	प्रति पौध	2.83	1754.80	6.1 ख
4	पौधरोपण स्थानीय डुलान सहित	602	प्र०पौध	2.75	1655.50	7.3 क
5	घास बनवाई (1.20 मी० व्यास)	602	प्र० बावला	3.03	1824.06	7.8
6	जड़ित पौधों की बावला नरमल	6856	प्रति बावला	1.89	13146.84	12.2
7	गड़बो पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	7558	प्र०से०पौध	102.99	23351.95	8.1 क
8	बुआई नाली में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	5399	प्र०से० बोन नाली प्रतिसे०	377.61	61151.49	8.1 ख
9	सुरक्षा खाई पर की निराई गुड़ाई (तीन बार)	2100	प्र०से०मी०	1.26	7530.00	8.2
10	सुरक्षा खाई की फेशनिंग (5 प्रतिशत)	105	प्र०से०मी०	94.33	10813.95	4.3.1 ग
11	रोपा/विभिन्न (सेजा, तैन्दू, वकरघई से इतर प्रजातियाँ हेतु)	4.8	प्रति हे०	5671.69	81672.34	1.8.2
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2028 मार्च 2029 तक	624	प्र०दिन	230.00	143520.00	10.4
13	फायर लाइन का सुरक्षा श्रमिक तीन माह हेतु	156	प्र०दिन	230.00	35880.00	
14	जाग बटिया की कटाई एवं फुकाई	3	प्रति कि०मी०	1188.91	3566.73	13.2 क
15	श्रमिकों हेतु पेय जल प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	21.5938	प्र०हे०	197.16	4257.43	11 ख
16	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो छापी इत्यादि)		ल०सं०		2271.00	
	योग-				412375.96	
	या-				412375.00	

वन अधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभारी वनाधिकारी
प्र० प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र षष्ठम वर्ष- वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष (2029-30)

स्थल का नाम-करियवा रोपावनी

वन ब्लॉक का नं०- चौरा-5

योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण

सकल

31.9

हे०

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०

शुद्ध क्षेत्रफल-

21.5938

हे०

(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी०

गड्डो की संख्या-

7558

बोना नाली की खुदान

5399

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	सीलिंग कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	आग बटिया की कटाई एवं पंकाई फायर वाचर तीन माह हेतु	1	प्रति कि०मी०	1188.91	1188.91	13.2 क
		78	प्र०दिन	230.00	17940.00	10.4
2	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2029 मार्च 2030 तक	624	प्र०दिन	230.00	143520.00	10.4
3	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो ग्राफी इत्यादि)		ल०सं०)		4444.00	
				योग-	167092.91	
				या-	167093.00	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


जंतिहस्ताक्षर
प्रभागिय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग


क्षेत्रीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र सप्तम वर्ष - वृक्षारोपण अनुसंधान पंचम वर्ष (2030-31)

स्थल का नाम-करियवा रोपावली

योजना का नाम-शक्तिपूरक वृक्षारोपण

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०

(ख) सुखा खाई- 2100 मी०

वन ब्लॉक क०न०- चौरा-5

सकल 31.9 हे०

शुद्ध क्षेत्रफल- 21.5938 हे०

गडबो की संख्या- 7558

बोना भाली की सुदान 5399

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनरशि	सीसिंग कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	आग बटिया की कटाई एवं फूकाई	3	प्रति कि०मी०	1188.91	3566.73	13.2 क
	फायर वायर तीन माह हेतु	156	प्र०दिन	230.00	35880.00	10.4
2	प्रजातिवार उन्नाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	21.5938	प्रति हे०	888.00	19175.29	
3	सुखा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2030 मार्च 2031 तक	624	प्र०दिन	230.00	143520.00	10.4
4	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो आफी इत्यादि)		ल०स०		8805.00	
5	अन्य व्यय		ल०स०		1212.00	
				योग-	212159.02	
				रा-	212159.00	


प्रभारी वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


पतिहस्ताक्षरित
रप प्रभाग वनाधिकारी कुं.
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र रेंज प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र अष्टम वर्ष -वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्ठम वर्ष (2031-32)

स्थल का नाम-करियवा रोपावनी

वन ब्लॉक क0नं0- चौरा-5

योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण

सकल 31.9 हे0

(क) फर्रार दीवाल निर्माण 0 मी0

शुद्ध क्षेत्रफल- 21.594 हे0

(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी0

गडबो की संख्या- 7558

बोना नाली की खुदान 5399

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	प्रतिफल	सीलिंग कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	पौधों की गिराई मुखाई					
	(अ) गडबो पीछे रोपण क्षेत्र में (एक बार)	7558	प्र0मी0प्र0बार	102.89	7783.98	8.1 क
	(ब) बोनानाली में (एक बार)	5399	प्र0मी0प्र0बार	377.61	20387.16	8.1 ख
2	प्रजातिवार उचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दसो पर)	21.5938	प्रति हे0	888.00	19175.29	
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2031 मार्च 2032 तक	426	प्र0दिन	230.00	97980.00	10.4
4	अन्य व्यय		ल0रुं0		1403.00	
				योग-	146729.44	
				या-	146729.00	

वन अधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

पोतेहस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी युक्त
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र नवम वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष (2031-32)

स्थल का नाम-करियदा रोपावनी

वन ब्लॉक क0नं0- चौरा-5

योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण

सकल

31.9

हे0

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0

शुद्ध क्षेत्रफल-

21.594

हे0

(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी0

गड्डो की संख्या-

7558


बोना वाली की खुदान

5399

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	सीलिंग कमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	चौथों की गिराई गुड़ाई					
	(अ) गड्डा पीध रोपण क्षेत्र में (एक बार)	7558	प्र0सै0प्र0वार	102.99	7783.98	8.1 क
	(ब) बोनानाली में (एक बार)	5399	प्र0सै0प्र0वार	377.61	20387.16	8.1 ख
2	फायर बाघर तीन माह हेतु	78	प्र0दिन	230.00	17940.00	10.4
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2031 मार्च 2032 तक	428	प्र0दिन	230.00	97980.00	10.4
4	अन्य व्यय		ल0सं0		2639.00	
				योग-	146730.15	
				या-	146730.00	


उप-वनाधिकारी
 पटना रेंज
 सोनभद्र वन प्रभाग


 पतिहस्ताधारित
 उप-प्रभागीय वनाधिकारी-कुप
 सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र दशम वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्टम वर्ष (2032-33)

स्थल का नाम-करिखदा रोपावनी

वन ब्लॉक क0नं0- चौरा-5

योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण

सकल 31.9 हे0

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0

शुद्ध क्षेत्रफल- 21.594 हे0


(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी0

गड्डो की संख्या- 7558

बोना नाली की खुदान 5399

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	सीलिंग कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2032 मार्च 2033 तक	145	प्र0दिन	230.00	33350.00	10.4
2	अन्य व्यय	ल0रा0			77.00	
				योग-	33427.00	
				या-	33227.00	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


पतिहस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष-
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र एकादस वर्ष-वृक्षारोपण अनुसूचन नवम वर्ष (2033-34)

स्थल का नाम-करियवा रोपावनी

वन ब्लॉक क0नं0- चौरा-5

योजना का नाम-क्षतिपूर्क वृक्षारोपण

सकल 31.9 हे0

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0

शुद्ध क्षेत्रफल- 21.594 हे0

(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी0

गडबो की संख्या- 7558

बोना नाली की खुदान 5399

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग उगांक
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2033 मार्च 2034 तक	145	प्र0दिन	230.00	33350.00	10.4
2	अन्य व्यय	ल0रं0			77.00	
				योग-	33427.00	
				या-	33427.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

पतिहस्ताक्षरित
प्रमाणित वनाधिकारी बुक
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र द्वादस वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम वर्ष (2034-35)

स्थल का नाम-करियदा रोपावनी

वन ब्लॉक का नं०- चौरा-5

योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण

सकल 31.9 हे०

(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०

शुद्ध क्षेत्रफल- 21.594 हे०


(ख) सुरक्षा खाई- 2100 मी०

गड्डो की संख्या- 7558

बोना नाली की खुदान 5399

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग कगक
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2034 मार्च 2035 तक	145	प्र०दिन	230.00	33350.00	10.4
2	अन्य व्यय	ल०रा०			77.00	
				योग-	33427.00	
				या-	33427.00	


सुब-डिविजनीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


पतहस्ताभारत
प्रभागिय वनाधिकारी युव
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागिय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

रामपुर (कं. 4 - 9.6298 हे०)

क्रम सं०	बिन्दु	टिक बाक्स (✓/X)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लॉक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	✓
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का नौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानकों के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन करते समय यह सुनिश्चित करे कि चयनित स्थल किसी अन्य प्रस्ताव में वृक्षारोपण हेतु आंशिक अथवा पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है।	✓
10	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है, संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	X
11	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्डाना की झाड़ियों अथवा घास-फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	✓
12	05 हे० से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई०टी० सेल से कराया जाये।	✓

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

पतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी निदेशक,
वन-सोनभद्र.....

पटना रेंज अन्तर्गत रामपुर क० नं०-4 सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण
का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे० में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुरक्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	9.6298 हे०	4.30	4.305
द्वितीय	9.6298 हे०	1.99	2.193
तृतीय	9.6298 हे०	1.72	2.086
चतुर्थ	9.6298 हे०	1.75	2.334
पंचम	9.6298 हे०	1.84	2.692
षष्ठम	9.6298 हे०	0.75	1.200
सप्तम	9.6298 हे०	0.94	1.660
अष्टम	9.6298 हे०	0.65	1.275
नवम	9.6298 हे०	0.65	1.403
दसम	9.6298 हे०	0.15	0.352
एकादस	9.6298 हे०	0.15	0.387
द्वादस	9.6298 हे०	0.15	0.425
योग		15.052	20.311

शब्दों में रु० बीस लाख इकतीस हजार एक सौ मात्र


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


पतिहस्ताक्षर
क्षेत्रीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र प्रथम वर्ष - अग्रिम मुदा कार्य (2024-25)

रैंज-पटना
योजना का नाम-शक्तिपूर्वक वृक्षारोपण
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी०
परिमि-2000 मीटर

स्थल का नाम- रामपुर कान्ठ-4
सफल क्षेत्रफल- 17.13 हे०
कुल क्षेत्रफल- 9.6298 हे०
गड्ढों की संख्या- 3371
बोना नाली की खुदान 2408

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	17.13	प्रति हे०	61.79	1058.48	2.2
2	झाड़ियों की सफाई (25 प्रतिशत से कम घनत्व)	9.6298	प्रति हे०	228.86	2203.878	3.1 ख
3	गड्ढा रेखांकन (0.45x0.45x0.45m)	3371	प्रति सें०	46.88	1573.9199	3.3 ख
4	बुआई नाली का रेखांकन (3x0.60x0.45m)	2408	प्रति सें०	154.48	3719.8784	3.3 क
5	गड्ढा खुदान (0.45x0.45x0.45m)	3371	प्रति गड्ढा	11.90	40114.9	4.2 क
6	बुआई नाली खुदाई (3x0.60x0.45m)	2408	प्रति गड्ढा	87.20	209977.6	4.1 क
7	बुआई नाली खुदाई (3x0.60x0.45m) (यांत्रिकी विधि से)	0	प्रति गड्ढा	69.46	0	4.1 ग
8	घेरखाई कार्य-					
	(क) पत्थर दीवाल निर्माण कार्य साईज 1.20X0.80X1.00 मी०	0	प्रति रुमी०	324.75	0.00	9.4 क
	(ख) पत्थर की दीवाल पर 0.10 मी० मिट्टी चढ़ाना	0	प्रति रुमी०	5.03	0.00	9.4 ग
	(ग) सुरक्षा खाई खुदान कार्य साईज 1.20X0.90X1.00 मी०	1070	प्रति रुमी०	137.77	147413.90	4.3 ख
	(घ) सुरक्षा खाई खुदान कार्य साईज 1.20X0.90X1.00 मी० (यांत्रिकी विधि से)	0	प्रति रुमी०	109.85	0.00	4.3 घ
9	नई पीछ उगान कार्य	4613	प्र० पीछ	4.69	21634.97	जी-193
12	श्रमिकों हेतु पेय जल प्राथमिक पिकित्सा पर व्यय	9.6298	प्र० हे०	197.16	1898.61	11 ख
10	अन्य प्रशासनिक व्यय		ल० रु०		856.00	
				योग-	430452.12	
				या-	430452.00	


उप-विवेकीय वनाधिकारी
पटना रैंज
सोनभद्र वन प्रभाग


उप-विवेकीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग


उप-विवेकीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य (2025-26)

रेंज-पटना
योजना का नाम-क्षतिपूर्क वृक्षारोपण
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी०
परिधि-2000 मीटर

स्थल का नाम- रामपुर क०न०-4
सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे०
शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे०
गड्डो की संख्या- 3371
बोना नाली की खुदान 2408

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग रुपांक
1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डा भरान कार्य- (मिटटी खाद तथा अन्य रासायनिक तत्वों सहित) गड्डा भरान 0.45X 0.45X0.45 मी०	3371	प्रणवका	1.37	4618.27	5.1 क
2	बुआई नाली का सवारना	2408	प्रणाली	3.03	7296.24	5.2
3	बुआई नालियों पर बीज बुआई (केवल श्रम)	2408	प्रणाली	2.17	5225.36	7.1 क
4	बुआई नाली में बीज मूल्य	2408	प्रणाली	5.90	14207.20	7.1 ख
5	सुरक्षा खाई को सवारना	1070	प्रणव	1.89	2022.30	5.3
6	सुरक्षा खाई में बीज बुआई केवल श्रम (केवल श्रम)	1070	प्रणव	1.60	1712.00	7.2 क
7	सुरक्षा खाई में बीज का मूल्य	1070	प्रणव	2.40	2568.00	7.2 ख
8	पौध दुलान (लगवाई / उत्तराई सहित) छोटा धेला (15X23) में पौध (पौधों की उचाई 4 फीट तक)25 कि०मी०	3472	प्रणव	2.83	9825.76	6.1 ख
9	पौध रोपण स्थानीय दुलान सहित छोटा धेला	3371	प्रणव	2.75	9270.25	7.3 क
10	25 ग्राम यूरिया एक बार अगस्त दूसरी बार शीतकालीन वर्षा के बाद डालना (यूरिया के मूल्य सहित) माइक्रोन्यूट्रिएन्स (5 ग्राम) गड्डा में गोबर खाद (2 कि०ग्रा प्रति पौध)	3371 3371 3371	प्रणवका प्रति बार प्रति पौध प्रति गड्डा	0.70 0.33 4.02	2359.70 1112.43 13551.42	8.3 7.5 ग 7.5 ख
11	धाला बनवाई (1.20 मी० व्यास)	3371	प्रणव	3.03	10214.13	7.8
13	पौधों की निराई गुड़ाई (प्रथम-अगस्त द्वितीय सप्ताह तक, द्वितीय सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक तृतीय शीत कालीन दिसम्बर से फरवरी के मध्य (तीन बार)	3371	प्रणवका प्रति बार	102.99	10415.38	8.1 क
14	बुआई नाली में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	2408	प्रणव	377.61	27278.55	8.1 ख
15	सुरक्षा खाई में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	1070	प्रणव	1.26	4044.60	8.2
16	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक	298	प्रणव	230.00	47840.00	10.4
18	श्रमिकों हेतु देय जल प्राथमिक शिक्षित्स पर व्यय	9.6298	प्रणव	197.16	1898.61	11 ख
19	एक मीटर चौड़ाई में पौधों के लाईन में घास कटाई	9.6298	प्रणव	973.78	9377.31	3.2
20	पौध अनुरक्षण (अप्रैल से सितम्बर तक)	4613	प्रणव	1.55	7150.15	
21	पौध अनुरक्षण (अक्टूबर से मार्च तक)	1141	प्रणव	1.55	1768.55	
22	रोपावनी बोर्ड एवं गेट के निर्माण एवं लगवाई	1	प्रति हे०	5323.18	5323.18	10.5
23	प्रशासनिक व्यय (डिजल फोटोकॉपी इत्यादि)	0	प्रणव	690	257.00	
			योग-		199336.38	
			या-		199336.00	

क्षतिपूर्क वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

पतिहस्ताक्षर
एवं प्रभागीय वनाधिकारी के
सोनभद्र वन प्रभाग

क्षतिपूर्क वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र तृतीय वर्ष- वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रथम वर्ष (2026-27)

रेंज-पटना
योजना का नाम-अतिपूरक वृक्षारोपण
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी०
परिमि-2000 मीटर

स्थल का नाम- रामपुर क०न०-4
सफल क्षेत्रफल- 17.13 हे०
शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे०
गड़दों की संख्या- 3371
बोना नाली की खुदान 2408

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीसिंग कमाक
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) 20 प्रतिशत असफल नालियों में 20 सेंटीमीटर गहराई तक निट्टी की गुड़ाई कर बीज बुलान	481.6	प्रति सेंटी	218.56	1052.58	12.1
	(ख) बोना नालियों में बीज का मूल्य	481.6	प्र०गड़दों	5.90	2841.44	7.1 ख
2	बोना नाली में निराई गुड़ाई कार्य स्पेसिंग सहित	1928.4	प्रति सेंटी	308.38	5940.63	12.3
3	पौधशाला से रोपणवर्गी स्थल तक पौध बुलान मय लदायी उतारचढ़ा सहित (3 प्रतिशत अतिरिक्त) दूरी 0-25 कि०मी०	694	प्रति पौध	2.83	1964.02	6.1 ख
4	पौधरोपण स्थानीय बुलान सहित	674	प्र०पौध	2.75	1853.50	7.3 क
5	बांला बनवाई (1.20 मी० व्यास)	674	प्र० बांवाला	3.03	2042.22	7.8
6	जीवित पौधों की बांवाला मरम्मत	2697	प्रति बांवाला	1.89	5097.33	12.2
7	25 ग्राम यूरिया एक बार अगस्त दूसरी बार शीतकालीन वर्षा के बाद खालना (यूरिया के मूल्य सहित)	674	प्र०गड़दों प्रति वार	0.70	471.80	8.3
	माइक्रोन्यूट्रिएन्स (5 ग्राम)	3371	प्रति पौध	0.33	1112.43	7.5 ग
8	गड़दों पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	3371	प्र०सेंटीपौध	102.99	10415.38	8.1 क
9	बोना नालियों मकई निराई-गुड़ाई मलचिंग सहित	1070	प्रति सेंटी	308.38	9899.02	12.3
	रोपित पौधों में शरद कालीन निराई गुड़ाई मलचिंग सहित	674	प्रति सेंटी	102.99	2082.48	12.4
10	कुआई नाली में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	2408	प्र०सेंटी बोना नाली प्रतिवर्ष	377.61	27278.56	8.1 ख
11	सुरक्षा खाई पर की निराई गुड़ाई (तीन बार)	1070	प्र०सेंटी	1.26	4044.60	8.2
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2026 मार्च 2027 तक	312	प्र०दिन	230.00	71760.00	10.4
13	आंग बटिया की कटाई एवं फूकवाई	1.5	प्रति कि०मी०	1188.91	1783.37	13.2 क
	फायर वाचर तीन माह हेतु	76	प्र०दिन	230.00	17380.00	10.4
14	श्रमिकों हेतु पेय जल प्राथमिक विविधता पर व्यय	9.6298	प्र०हे०	187.15	1898.51	11 ख
15	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो कॉपी इत्यादि)		ल०सं०		2896.00	
				योग-	172373.91	
				या-	172374.00	

वन अधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

पतिहस्ताक्षर
प्रभारी वन अधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभारी वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र चतुर्थ वर्ष - वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (2027-28)

रेंज-पटना
 योजना का नाम-अतिपूरक वृक्षारोपण
 (क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०
 (ख) सुरक्षा खाई-1070 मी०
 परिधि-2000 मीटर

स्थल का नाम- रामपुर क०न०-4
 सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे०
 शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे०
 गड्ढों की संख्या- 3371
 बोना नाली की खुदान 2408

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	संश्लेषित कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) 10 प्रतिशत असफल नालियों में 20 से०मी० गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज बुझान	241	प्रति से०	218.56	526.29	12.1
	(ख) बोना नालियों में बीज का मूल्य	241	प्र०गड्ढा	5.90	1420.72	7.1 ख
2	बोना नाली में निराई गुड़ाई कार्य स्पेसिंग सहित	2167	प्रति से०	308.38	6683.21	12.3
3	पौधशाला से रोपावनी स्थल तक पौध बुलान मय लदायी उत्तरीय सहित (3 प्रतिशत अतिरिक्त) दूरी 0-25 कि०मी०	347	प्रति पौध	2.83	982.01	6.1 ख
4	पौधरोपण स्थानीय बुलान सहित	337	प्र०पौध	2.75	926.75	7.3 क
5	धाला बनवाई (1.20 मी० व्यास)	337	प्र० धावला	3.03	1021.11	7.8
6	पौधों की धावला मरम्मत	3034	प्रति धावला	1.89	5734.26	12.2
7	गड्ढे पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	3371	प्र०से०पौध	102.99	10416.38	8.1 क
8	कुआई नाली में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	2408	प्रति बोना नाली प्रतिबार	377.61	27278.55	8.1 ख
9	सुरक्षा खाई पर की निराई गुड़ाई (तीन बार)	1070	प्र०से०मी०	1.26	4044.60	6.2
10	सुरक्षा खाई की फेंकनेंग (5 प्रतिशत)	53.5	प्र०से०मी०	34.33	5509.97	4.3.1 ग
11	सेजा/विषिध (सेजा, तेन्दू, बकरघई से इतर प्रजातियाँ हेतु)	1	प्रति हे०	5671.59	17015.07	1.8.2
12	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2027 मार्च 2028 तक	312	प्र०दिन	230.00	71760.00	10.4
13	पापर लाईन का सुरक्षा श्रमिक तीन माह हेतु	78	प्र०दिन	230.00	17940.00	
14	आग बटिया की कटाई एवं फुकाई	1.5	प्रति कि०मी०	1188.81	1783.37	13.2 क
15	श्रमिकों हेतु पेय जल प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	9.6298	प्र०हे०	197.10	1898.61	11 ख
16	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो प्रार्थी इत्यादि)		ल०से०		409.00	
				योग-	176348.89	
				या-	176348.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
 पटना रेंज
 सोनभद्र वन प्रभाग

पतिहस्ताक्षरेत
 प्रमाणित वनाधिकारी वृक्ष
 सोनभद्र वन प्रभाग

प्रमाणित वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र पंचम वर्ष- वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष (2028-29)

रैंज-पटना
घोखला का नाम-क्षतिपूर्क वृक्षारोपण
(क) पत्थर दीवार निर्माण 0 मी०
(ख) सुखा खाई-1070 मी०
परिधि-2000 मीटर

स्थल का नाम- रामपुर क०न०-4
सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे०
शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे०
गड्ढों की संख्या- 3371
बोना नाली की खुदान 2408

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	संश्लेषण क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) 10 प्रतिशत असफल नालियों में 20 से०मी० गहराई तक मिट्टी की गुड़ाई कर बीज कुआन	2408	प्रति से०	218.56	526.29	12.1
	(ख) बोना नालियों में बीज का मूल्य	601	प्र०गड्ढा	5.90	3545.90	7.1 ख
2	बोना नाली में निराई गुड़ाई कार्य स्पेसिंग सहित	4811	प्रति से०	305.38	14636.16	12.3
3	पौधाला से रोपावनी स्थल तक पौध कुलान मय लदायी उत्तराई सहित (3 प्रतिशत अतिरिक्त) दूरी 0-25 कि०मी०	0	प्रति पौध	2.83	0.00	6.1 ख
4	पौधरोपण स्थानीय दुलान सहित	0	प्र०पौध	2.75	0.00	7.3 क
5	धाला बनवाई (1.20 मी० व्यास)	0	प्र० धावला	3.03	0.00	7.8
6	जीवित पौधों की धावला मरम्मत	3371	प्रति धावला	1.89	6371.19	12.2
7	गड्ढे पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	3371	प्र०से०पौध	102.99	10415.38	8.1 क
8	खुआई नाली में पौधों की निराई गुड़ाई (तीन बार)	2408	प्र०से० बोन नाली प्रति से०	377.61	27278.55	8.1 ख
9	सुखा खाई पर की निराई गुड़ाई (तीन बार)	1070	प्र०से०मी०	1.26	4044.60	8.2
10	सुखा खाई की फेसनिंग (6 प्रतिशत)	83.5	प्र०से०मी०	34.33	5509.97	4.3.1 ग
11	सुखा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2028 मार्च 2029 तक	312	प्र०दिन	230.00	71760.00	10.4
12	फावर लाइन का सुखा श्रमिक तीन माह हेतु	156	प्र०दिन	230.00	35880.00	
13	आग बटिया की कटाई एवं फूकाई	1.5	प्रति कि०मी०	1188.91	1783.37	13.2 क
14	श्रमिकों हेतु पेय जल प्राथमिक चिकित्सा पर व्यय	9.6298	प्र०हे०	197.16	1898.61	11 ख
15	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो छापी इत्यादि)		ल०से०		50.00	
				योग-	183900.01	
				या-	183900.00	


सुब-डिविजनीय वनाधिकारी
पटना रैंज
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रादेशिक वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी चुक
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र षष्ठम वर्ष- वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष (2029-30)

रेंज-पटना	स्थल का नाम- रामपुर क0न0-4
योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण	सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे0
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0	शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे0
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी0	गड्ढी की संख्या- 3371
परिधि-2000 मीटर	बोना नाली की खुदान 2408

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	रीलिंग कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2029 मार्च 2030 तक	312	प्र0दिन	230.00	71760.00	10.4
2	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटो ग्राफी इत्यादि)	ल0सं0			2755.00	
				योग-	74515.00	
				या-	74515.00	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
 पटना रेंज
 सोनभद्र वन प्रभाग


 पालिहस्ताबांरेल
 प्रभाग वनाधिकारी मुख
 सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र सप्तम वर्ष - वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष (2030-31)

रेंज-पटना
योजना का नाम-शतिपुरक वृक्षारोपण
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी०
परिधि-2000 मीटर

स्थल का नाम- रामपुर क०न०-4
सफल क्षेत्रफल- 17.13 हे०
शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे०
गड्ढों की संख्या- 3371
बोना नाली की खुदान 2408

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीरिंग क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	आग बटिया की कटाई एवं फुकाई	1	प्रति कि०मी०	1188.91	1188.91	13.2 क
	फायर वाचर तीन माह हेतु	0	प्र०दिन	230.00	0.00	10.4
2	प्रजातिवार सघाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पत्रिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दसै पर)	9.6298	प्रति हे०	888.00	8551.26	
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2030 मार्च 2031 तक	312	प्र०दिन	230.00	71760.00	10.4
4	अन्य प्रशासनिक व्यय (डीजल फोटी शाही इत्यादि)		ल०र०		8805.00	
5	अन्य व्यय		ल०र०		3408.00	
				योग-	93713.17	
				या-	93713.00	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रतिहस्ताक्षर
प्रभागीय वनाधिकारी कुं
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र नवम वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम वर्ष (2031-32)

रेंज-पटना
योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी०
परिधि-2000 मीटर

स्थल का नाम- रामपुर कोनो-4
सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे०
शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे०
गड्डो की संख्या- 3371
बोना नाली की खुदान 2408

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	सीलिंग कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	फायर वायर तीन माह हेतु	20	प्र०दिन	230.00	5980.00	10.4
2	प्रजातिवार उचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं गणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	9.6298	प्रति हे०	888.00	8551.26	
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2031 मार्च 2032 तक	204	प्र०दिन	230.00	46920.00	10.4
4	अन्य व्यय	ल०सं०			3983.00	
				योग-	65434.26	
				या-	65434.00	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


पतिहस्ताक्षरेत
प्रमाणित वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र नवम वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्ताम वर्ष (2031-32)

रेंज-पटना
 योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण
 (क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी०
 (ख) सुरक्षा खाई-1070 मी०
 परिधि-2000 मीटर

स्थल का नाम- रामपुर क०न०-4
 सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे०
 शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे०
 गडबो की संख्या- 3371
 बोना नाली की खुदान 2408

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	संक्षिप्त कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	फायर वाचर तीन माह हेतु	28	प्र०दिन	230.00	5980.00	10.4
2	प्रजातिवार उपाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना एवं मणना पंजिका का रख-रखाव (मूल्यांकन वृत्त दरो पर)	9.6298	प्रति हे०	888.00	8551.28	
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2031 मार्च 2032 तक	204	प्र०दिन	230.00	46920.00	10.4
4	अन्य व्यय	ल०सं०			3983.00	
				योग--	65434.26	
				या--	65434.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
 पटना रेंज
 सोनभद्र वन प्रभाग

प्रतिहस्ताभारत
 प्रभागीय वनाधिकारी बुक
 सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र दशम वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्टम वर्ष (2032-33)

रेंज-पटना	स्थल का नाम- रामपुर क0नं0-4
योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण	सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे0
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0	शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे0
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी0	गड्डों की संख्या- 3371
परिमि-2000 मीटर	बोना नाली की खुदान 2408

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	संलग्न कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2032 मार्च 2033 तक	52	प्र0दिन	230.00	11960.00	10.4
2	अन्य व्यय	ल0सं0			2947.00	
				योग-	14907.00	
				या-	14907.00	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


पतिहस्ताधिकार
प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र दशम वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्टम वर्ष (2032-33)

रेंज-पटना	स्थल का नाम- रामपुर क0नं0-4
योजना का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण	सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे0
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0	शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे0
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी0	मढडों की संख्या- 3371
परिमि-2000 मीटर	बोना नाली की खुदान 2408

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग कमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2032 मार्च 2033 तक	52	प्र0दिन	230.00	11960.00	10.4
2	अन्य व्यय	ल0सं0			2947.00	
				योग-	14907.00	
				या-	14907.00	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


पातहस्ताधिकारी
प्रमार्गीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र एकादस वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम वर्ष (2033-34)

रेंज-पटना योजना का नाम-क्षतिपूर्क वृक्षारोपण (क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0 (ख) सुरक्षा खाई-1070 मी0 परिधि-2000 मीटर	स्थल का नाम- रामपुर क0न0-4 सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे0 शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे0 गड्डों की संख्या- 3371 बोना नाली की खुदान 2408
---	---

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग कमाक
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2033 मार्च 2034 तक	52	प्र0दिन	230.00	11960.00	10.4
2	अन्य व्यय	ल0सं0			2947.00	
				योग-	14907.00	
				या-	14907.00	

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

पालहस्ताक्षर
 एवं प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष
 सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

व्यय अनुमान पत्र द्वादस वर्ष-वृक्षारोपण अनुरक्षण दशम वर्ष (2034-35)

रेंज-पटना	स्थल का नाम- रामपुर क0नं0-4
योजना का नाम-शक्तिपूरक वृक्षारोपण	सकल क्षेत्रफल- 17.13 हे0
(क) पत्थर दीवाल निर्माण 0 मी0	शुद्ध क्षेत्रफल- 9.6298 हे0
(ख) सुरक्षा खाई-1070 मी0	गड्ढो की संख्या- 3371
परिमि-2000 मीटर	बोना नाली की खुदान 2408

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	इकाई	दर	घनराशि	सीलिंग डिग्री
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक माह अप्रैल 2034 मार्च 2035 तक	52	प्र0दिन	230.00	11960.00	10.4
2	अन्य व्यय	ल0स्त0			2947.00	
				योग-	14907.00	
				या-	14907.00	


क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग



पातहस्ताक्षरित
ए प्रभागीय वनाधिकारी वृक्ष
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

GEOREFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSATORY AFORESTATION (CA) PLANTATION
PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/21539/2016 FOR 765KV S/C MAINPURI - UNNAO
FOREST RANGE - PATNA, SONBHADRA
FOREST BLOCK - RAMPUR



Sl.	Northing	Easting
01	24°32'33.15"N	83°22'53.16"E
02	24°32'30.37"N	83°22'55.23"E
03	24°32'27.88"N	83°22'56.91"E
04	24°32'26.00"N	83°22'59.24"E
05	24°32'27.88"N	83°23'1.07"E
06	24°32'27.92"N	83°23'3.49"E
07	24°32'26.72"N	83°23'4.42"E
08	24°32'28.70"N	83°23'8.00"E
09	24°32'28.03"N	83°23'9.27"E
10	24°32'25.16"N	83°23'8.89"E
11	24°32'22.96"N	83°23'8.95"E
12	24°32'22.03"N	83°23'5.03"E
13	24°32'21.20"N	83°23'2.32"E
14	24°32'20.90"N	83°22'58.94"E
15	24°32'21.95"N	83°22'52.06"E
16	24°32'22.34"N	83°22'49.55"E
17	24°32'22.45"N	83°22'47.92"E
18	24°32'22.57"N	83°22'46.14"E
19	24°32'23.11"N	83°22'45.62"E
20	24°32'24.07"N	83°22'45.57"E
21	24°32'25.06"N	83°22'45.33"E
22	24°32'26.01"N	83°22'45.41"E
23	24°32'27.13"N	83°22'45.46"E
24	24°32'28.17"N	83°22'45.51"E
25	24°32'29.01"N	83°22'45.42"E
26	24°32'29.75"N	83°22'45.31"E
27	24°32'30.67"N	83°22'45.22"E
28	24°32'31.56"N	83°22'44.86"E
29	24°32'32.77"N	83°22'44.29"E
30	24°32'33.37"N	83°22'44.89"E
31	24°32'34.23"N	83°22'45.70"E
32	24°32'33.79"N	83°22'46.96"E
33	24°32'33.60"N	83°22'47.93"E
34	24°32'33.32"N	83°22'49.10"E
35	24°32'33.20"N	83°22'49.95"E
36	24°32'33.07"N	83°22'51.05"E
37	24°32'32.82"N	83°22'52.26"E

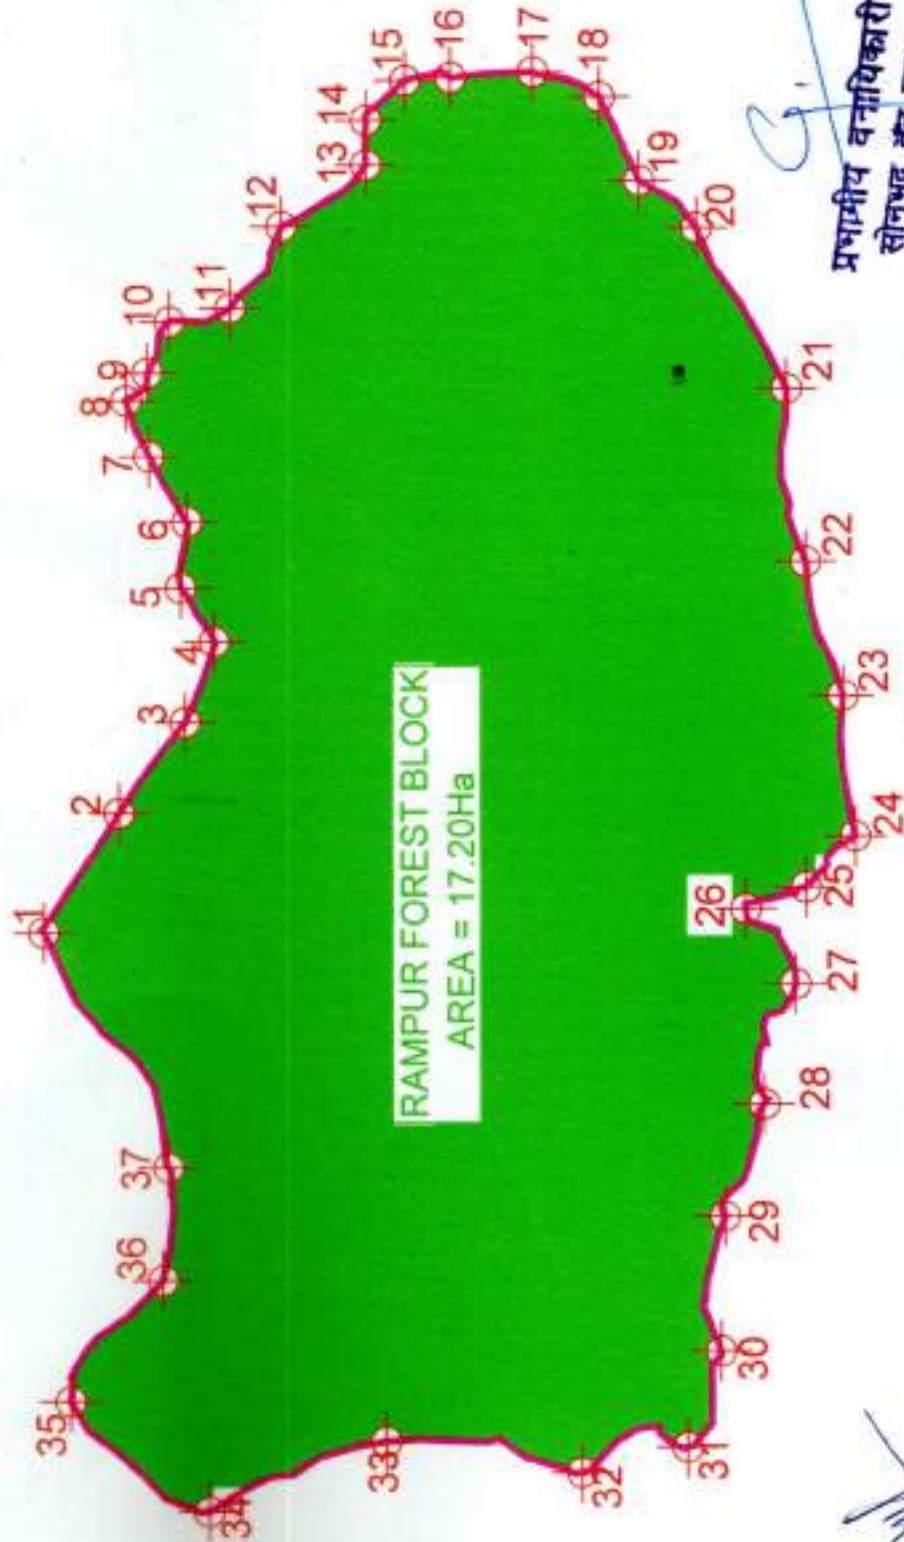

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

GROSS AREA = 17.20 Ha
NET AREA = 9.6298 Ha

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सुर्कु
सोनभद्र वन प्रभाग-र

	GPS COORDINATES
	PROPOSED AREA FOR CA




Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : Unnao
District : Unnao

मरीं धा सूचित आरक्षित वन ब्लॉक

Date: 24/04/24

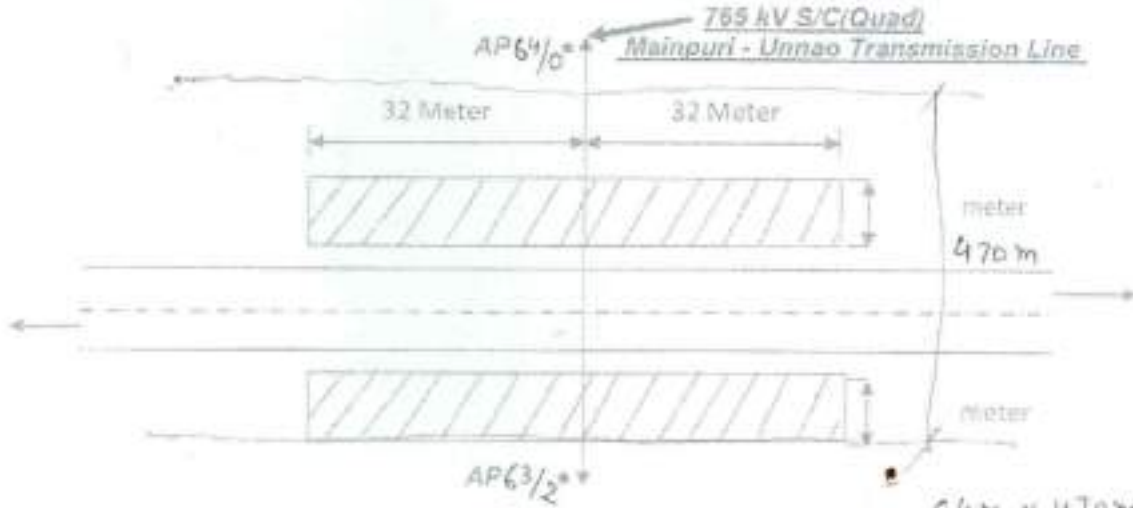

Area of protected / Reserve forest strip: 64 x 470 =
Area of protected / Reserve forest strip: 64 x 470 =

Sq.Mtr.
Sq.Mtr.

64m x 470m
= 30080 Sqm
= 3.0080 Ha

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

NIL

For SEUPPTCL

Shukla



MRTIwar

24-04-24

Ag.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सन्नाव

प्रभागीय वन अधिकारी
रेंज उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव


Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : Unnao

Date: 23/11/23

District : Unnao

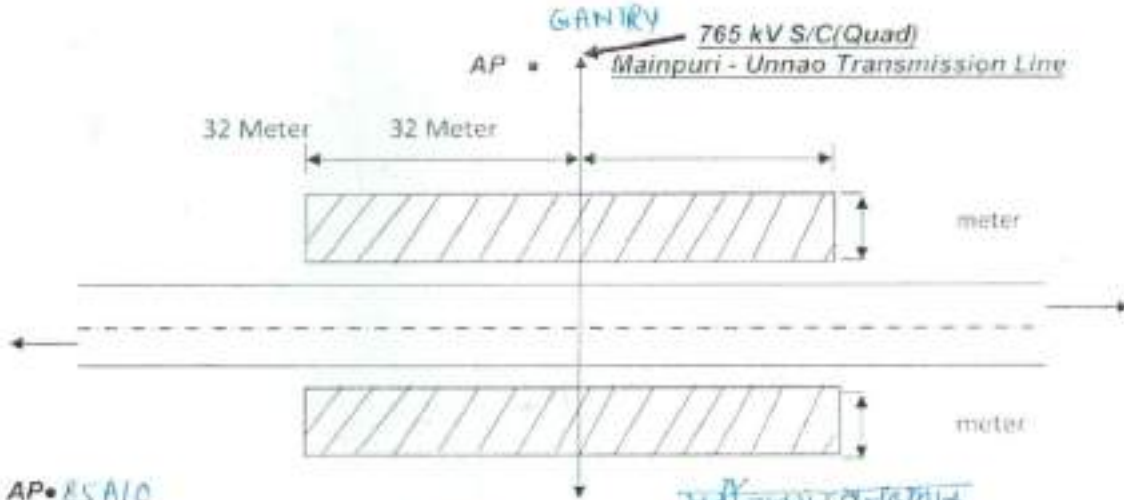

AP: ESA/0

Area of protected forest strip: $64 \times 125 = 8000$ Sq.Mtr. or 2.10 Hectare
 Area of protected forest strip: $64 \times 125 = 8000$ Sq.Mtr.

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1		00 - 10	380	
2	प्रोसेसिया	10 - 20	110	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

योग - 490 (चार सौ नब्बे)

For SEUPPTCL



Range Forest officer

क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : Unnao (Murtizangar)
District : Unnao

Date: 23/11/23

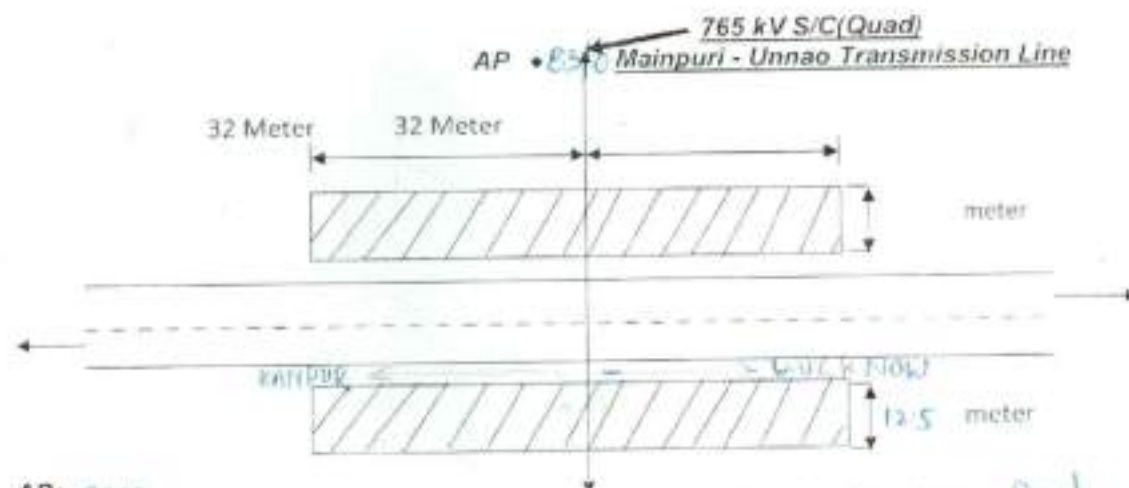

AP • 8210

Area of protected forest strip: $64 \times 12.5 = 800 \text{ Sq. Mtr.}$

Area of protected forest strip: $64 \times \underline{\hspace{1cm}} = \text{Sq. Mtr.}$

0.08 Hect

LUCKNOW - KANPUR - ROAD.

KM - 5.1054

LHS (बायीपटरी)

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	नीला	30-40	02	
2	प्रायत	10-20	01	
3	प्रायत	20-30	01	
4	—	30-40	02	
5	—	40-50	01	
6	शीशम	10-20	02	
7	—	20-30	01	
8	नीला	10-20	01	
9				
10				
11				

मौस - 11 (गारह)

For SEUPPTCL



Range Forest officer

क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : Unnao (Murtizahagar)
District : Unnao

Date: 23/11/23

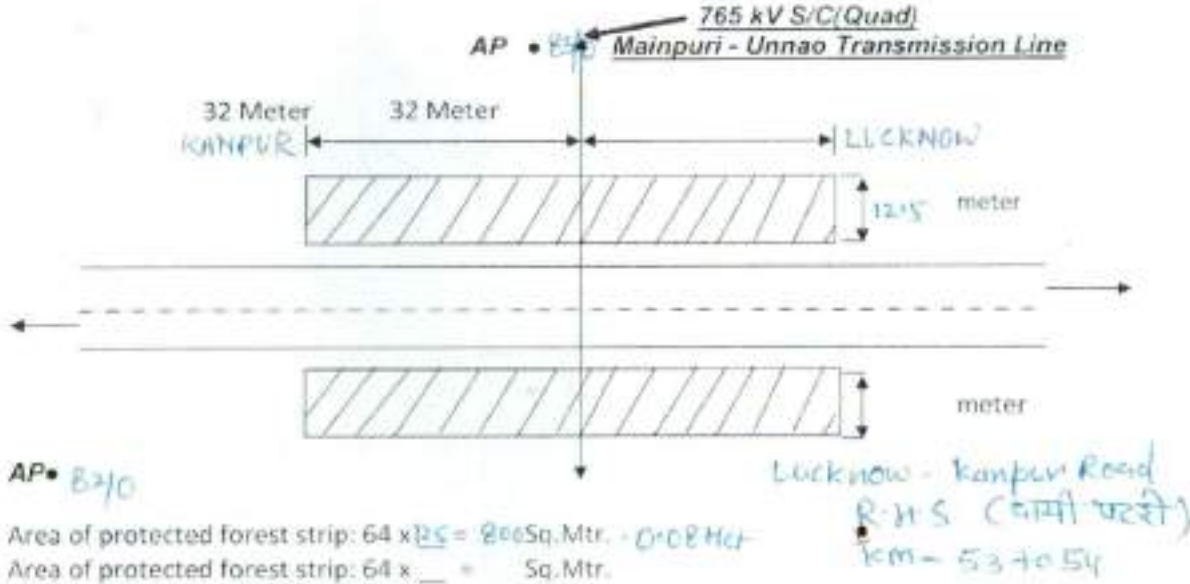

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	शीशम	10-20	01	
2		20-30	01	
3	पाकड़	20-30	01	
4		50-60	02	
5	नीम	10-20	05	
6		20-30	01	
7	सागौन	20-30	02	
8		30-40	01	
9	सदृज	20-30	03	
10	मोमोपत्र	10-20	01	
11	बामन	10-20	02	
12	(निम्नलिखित)	50-60	01	
		20-30	01	

मौजूद 23 (नैसीस)

For SEUPPTCL



Range Forest officer

क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : UNNAO कलहीमरीदाशुपित वनाय
District : UNNAO.

Date: 2-9-2021

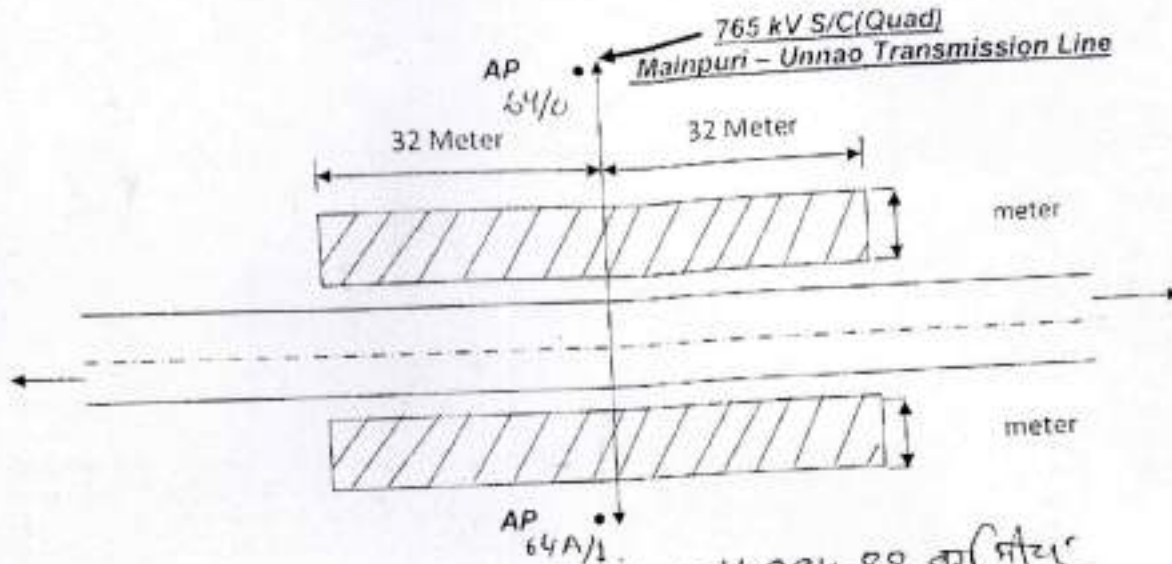

Area of protected forest strip: 64×234.295 Sq.Mtr. = 14994.88 कनियर
Area of protected forest strip: $64 \times$ Sq.Mtr.

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	पीपल	90 से ऊपर	04	हरा हर
2	आमरुद	0-10	400	-11-
3	शीशम	0-10	200	-11-
4	बबूलदेगी	0-10	200	-11-
5			804	
6				
7				
8				
9				
10				
11				

For SEUPOTCL



M.K. Tiwari

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Range Forest Officer

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Range Forest Officer

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेश
सामाजिक कानिबी वन प्रभाग
उन्नाव


Scanned with CamScanner

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : UNNAO.
 District : UNNAO.

Date: 2-9-2021

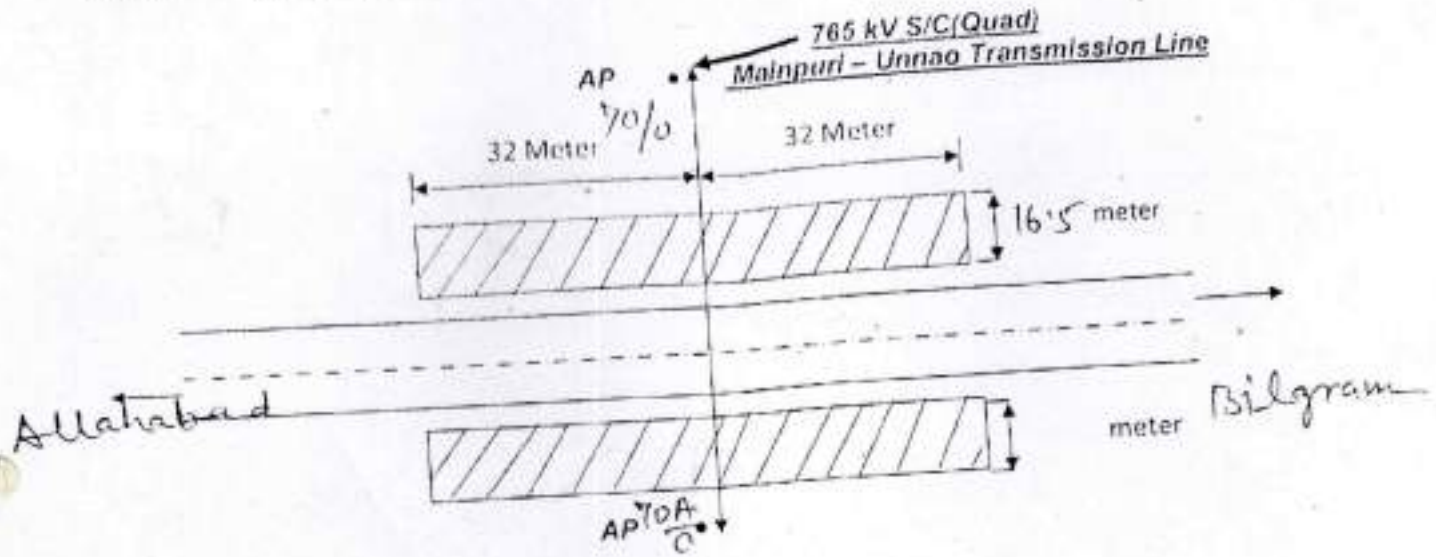

Area of protected forest strip: $64 \times 16.5 = 1056 \text{ Sq. Mtr.}$
Area of protected forest strip: $64 \times \text{---} = \text{---} \text{ Sq. Mtr.}$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	नियलानि	0-10	01	दशा
2	— 4 —	10-20	04	— 4 —
3	— 4 —	20-30	05	— 11 —
4	नीम	20-30	01	— 4 —
5	नीम	50-60	01	— 11 —
6	बंस	20-40	01	— 11 —
7	शीशम	10-20	02	— 11 —
8	खैर	70 से ऊपर	01	— 11 —
9	दशानन	50-60	01	— 11 —
10	बाटलवस	10-20	01	— 11 —
11			मोटा 18	

For SEUPPTCL



MRTIwari

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सन्नाय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Range Officer

Scanned with CamScanner


प्रभागीय नि. :
सामाजिक यंत्रिकी वन प्रभाग
सन्नाय

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : UNNAO, बिल्वाग्राम-उन्नावकाद-आमर
District : UNNAO, Km 79-80 (तामगी पट्टी)

Date: 2.9.2024

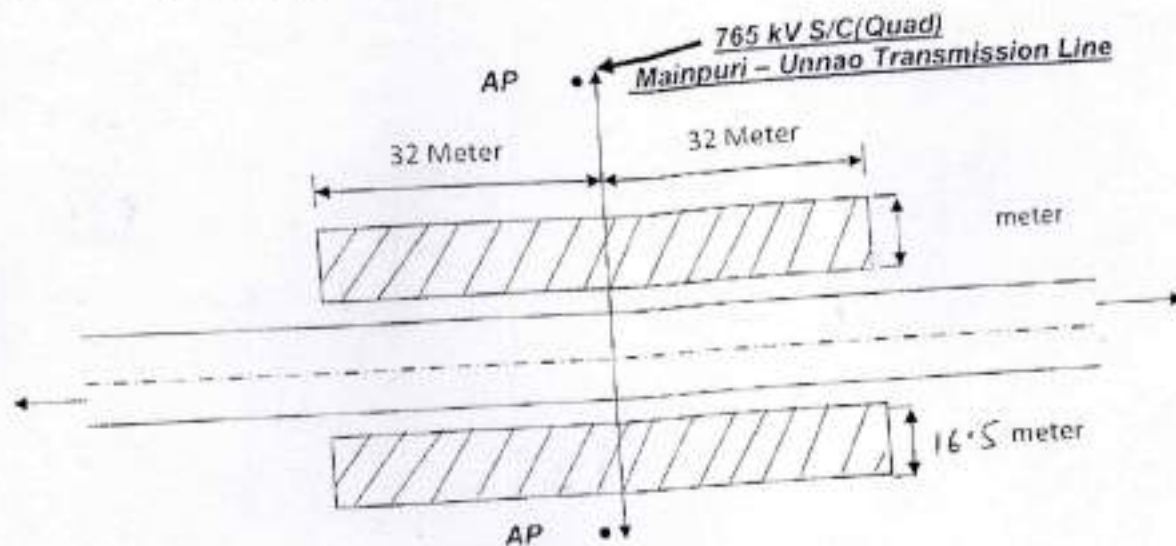

Area of protected forest strip: $64 \times 16.5 = 1056 \text{ Sq. Mtr.}$
Area of protected forest strip: $64 \times 16.5 = 1056 \text{ Sq. Mtr.}$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	पिपल	10-20	15	दशा
2	सोमल	30-40	01	हरा खड़े
3	नीम	10-20	01	- " -
4	श्रीशम	0-10	01	- " -
5	पिपल	20-30	06	- " -
6	श्रीशम	10-20	01	- " -
7			मैग	
8				
9				
10				
11				

For SEUPPTCL



प्रतिनिधि

प्रमाणित
24

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Range Forest Officer

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय नि.
जमाजिक यंत्रिकी वन प्रभा.
उन्नाव


Scanned with CamScanner

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range: UNNAO, उपजाऊ वन विभाग
District: UNNAO, उन्नाव

Date: 2.9.2024

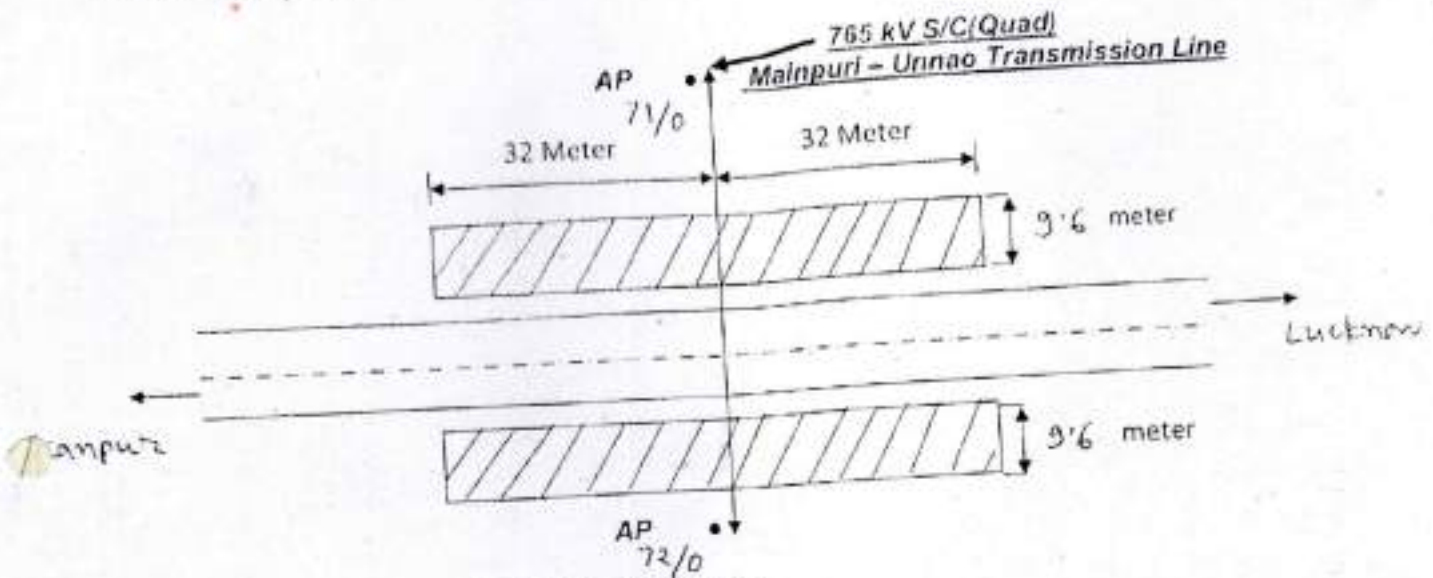

Area of protected forest strip: $64 \times 9.6 = 614.4 \text{ Sq. Mtr.}$
Area of protected forest strip: $64 \times 9.6 = 614.4 \text{ Sq. Mtr.}$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	देसीलकड़	50-60	01	हराकड़ा बांड़िपट्टी
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

For SEUPPTCL



M. Tiwari

[Signature]
को. वि. प्र. वि.

क्षेत्रीय वन अधिकारी
PL Range Officer

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय नि
सामाजिक वनिकी वन प्रभाग
उन्नाव


Scanned with CamScanner

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : UNNAO मन्त्रालय क्षेत्र
District : UNNAO

Date: 6-9-2021

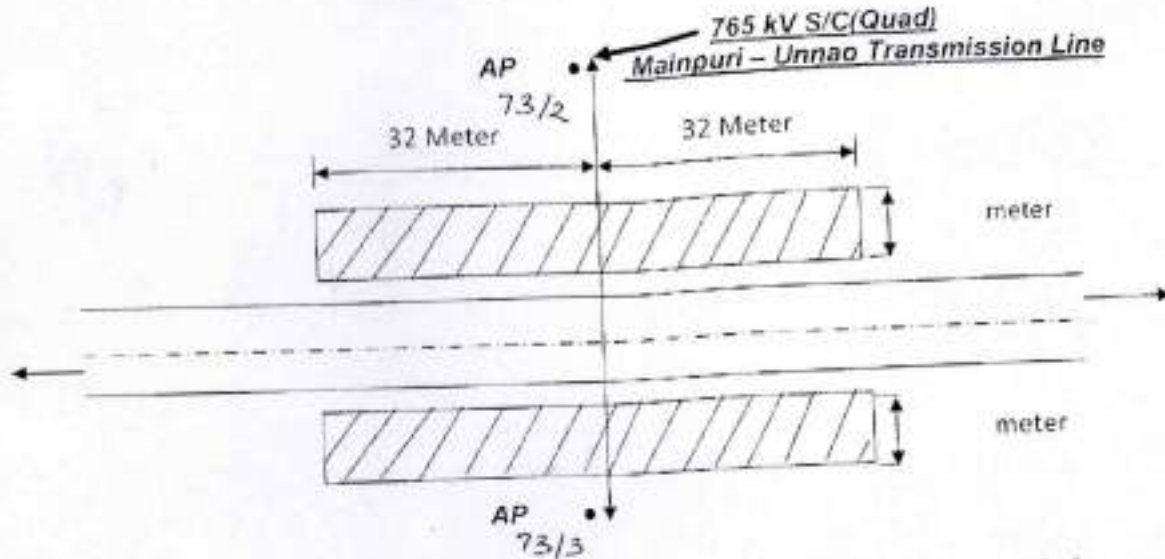

Area of protected forest strip: $64 \times \text{Sq. Mtr.} = 64 \times 327 \text{m} = 20928 \text{ Sqm.}$
Area of protected forest strip: $64 \times \text{Sq. Mtr.} = 64 \times 327 \text{m} = 20928 \text{ Sqm.}$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	प्राकृतिक	0-10	99	हरी लकड़ा
2	प्रकृतिक	0-10	01	—
3	प्राकृतिक	10-20	20	—
4			130	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

For SEUP/TEC



Dr. Tiwari

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Range Forest Officer

32m
(राखदत वृक्ष)
सं० प्र० निमित्त

उप प्रशासीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रशासीय निदेशक
सामाजिक कानिबरी वन प्रभाग
उन्नाव


Scanned with CamScanner

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri - Unnao Transmission Line

Forest Range : UNNAO
District : UNNAO

Date: 6-9-2021

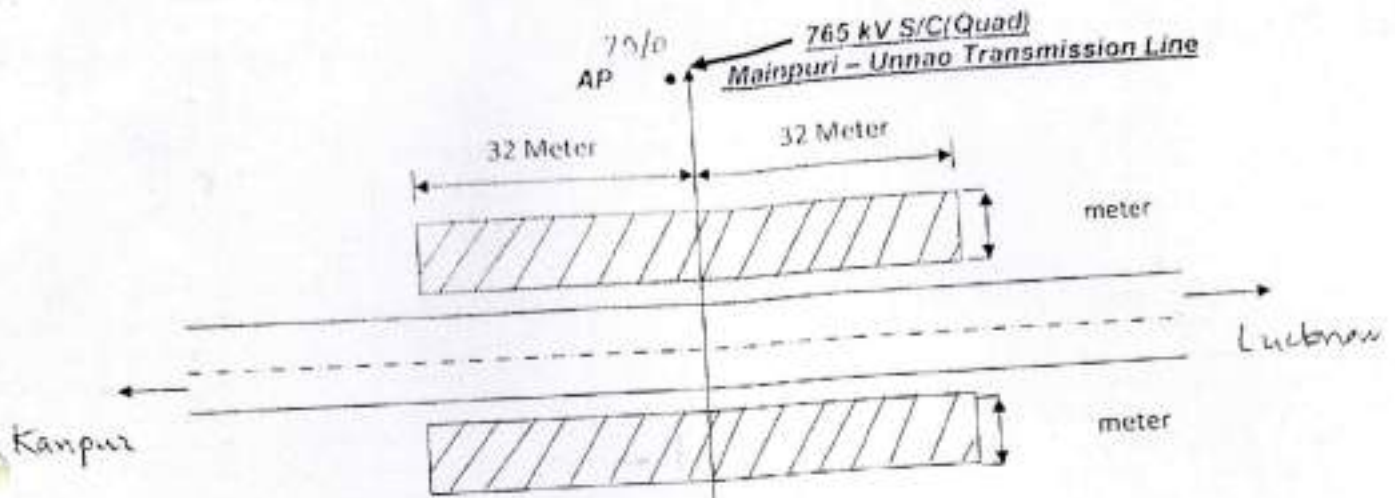

Area of protected forest strip: 64 x 19.25 Sq.Mtr. 936.54
Area of protected forest strip: 64 x 19.25 Sq.Mtr. 936.54

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	/	/	1	
2	/	/	1	
3	/	/	1	
4	NIL	NIL	NIL	
5	NIL	NIL	NIL	
6	/	/	1	
7	/	/	1	
8	/	/	1	
9	/	/	1	
10	/	/	1	
11	/	/	1	

For SEUPPTCI



M. Tiwari

3rd
(सहायक वन अधिकारी)
सेवा प्रमाणिका

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Range Officer

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेश
प्रभागीय वन अधिकारी
उन्नाव

Scanned with CamScanner

S. No.	District and Forest Division	Forest Range	Place of Forest Crossing	Tower Identification	Village	TEHSIL	TREE DETAILS	Corridor Width (m)	Line Length (m)	Protected Forest Area (Sq. m)	Reserve Forest Area (Sq. m)	Protected Forest Area (Ha.)	Reserve Forest Area (Ha.)	Total Area in Forest	Non Forest Area in Village	Non Forest Area in Compartment	Non Forest Area in the District
1	MAHPUR	Maipur	SH-84 (Maipur - Shikolabad)	Dead End - AP 1/0	Kharra	Maipur	23	64	40	2540		0.254			11.4894	0.6528	
2	MAHPUR	Maipur	Lower Ganga Canal Kanger Branch	AP 58/0 - AP 6/0	Bainger	Maipur	20	64	38.02	2487.28		0.2488			12.4329	2.8543	
3	MAHPUR	Maipur	Shikolabad - Fackolabad Rly. Crossing AP 6/0 - AP 7/0	AP 6/0 - AP 7/0	Ramrager	Maipur	1	64	82	5348		0.5348			10.3239	0.8064	
4	MAHPUR	Maipur	SH-83 (Maipur - Etawah) AP 10/0 - AP 11/0	AP 10/0 - AP 11/0	Singhpura	Maipur	NO TREE	64	20	1280		0.128		1.2364	16.9329	1.2268	334.5922
5	MAHPUR	Maipur	Lower Ganga Canal Kanger Branch 11/1 - 11/2	11/1 - 11/2	Singhpura North	Maipur	33	64	39.02	2487.28		0.2488			18.4354	2.6623	
6	MAHPUR	Rafni	SH-92 (Etawah - Bawal) AP 27/0 - AP 28/0	AP 27/0 - AP 28/0	Kucharn	Kucharn	32	64	20	1280		0.128			16.5272	1.4592	
Sub Total Maipur Forest Division																	
7	KANNAULI	Chitranau	MDR (South - Bithura) 31/3 - 31/4	31/3 - 31/4	Sodha Nagla	Chitranau	69	64	10	640		0.064	0		8.6245	2.4320	
8	KANNAULI	Kannaui	Lower Ganga Canal Kanger Branch 37/3 - 37/4	37/3 - 37/4	Madhupura	Thana	8	64	20	1280		0.128			6.3174	2.7744	
9	KANNAULI	Kannaui	SH-91A (Bala - Thana) AP 38/0 - AP 40/0	AP 38/0 - AP 40/0	Madhupura Khurd	Thana	28	64	20	1280		0.128		0.1200	8.4037	3.2400	371.7568
Sub Total Kannaui Forest Division																	
10	KANPUR	BIJLAUR	KURALLI FOREST BLOCK 46/5 - 46/6	46/5 - 46/6	NEAR KURALLI VILLAGE	BIJLAUR	2278	46.55	242.412		11390.9339		1.1391		2.7424	3.2870	
11	KANPUR	BIJLAUR	SH-91 (KANPUR - DELHI) 53/0 - 54/0	53/0 - 54/0	NEAR LITTARE VILLAGE	BIJLAUR	24	64	51.3	3270.4		0.3270			23.7429	1.2410	
12	KANPUR	BIJLAUR	KANPUR-GASGANI RAILWAY 54/0 - 55/0	54/0 - 55/0	NEAR LITTARE VILLAGE	BIJLAUR	NO TREE	64	25.89	1661.96		0.1662		1.9546	19.6254	1.7159	283.2012
13	KANPUR	BIJLAUR	LOWER GANGA CANAL (KANPUR BRANCH) 46/2 - 46/3	46/2 - 46/3	NEAR MANDHETAN VILLAGE	BIJLAUR	5	64	50.43	3127.52		0.3128			21.6745	2.3130	
Sub Total Kanpur Forest Division																	
14	UNNAO	UNNAO	MARALINDA FOREST BLOCK 64/0 - 64/1	64/0 - 64/1	NEAR PANDPETHA	UNNAO	920	64	254.295		14594.8800		1.4595		18.7865	4.4445	
15	UNNAO	UNNAO	SH-88 (ALLAHABAD - BELGRAM) 70/0 - 70A/0	70/0 - 70A/0	NEAR THANA	UNNAO	45	64	33	2112		0.2112			17.5767	2.2208	
16	UNNAO	UNNAO	UNNAO - BALAMAU RAILWAY 71/0 - 72/0	71/0 - 72/0	NEAR PATIYARA	UNNAO	3	64	10.2	1228.8		0.1229			14.8675	1.1699	
17	UNNAO	UNNAO	MAWNTA FOREST BLOCK 73/2 - 73/3	73/2 - 73/3	NEAR MAWNTA	UNNAO	NO TREE	64	327		20928.0000		2.0928		15.5378	0.4672	
18	UNNAO	UNNAO	NRH (LUCKNOW - KANPUR RAILWAY) 75/0 - 85/0	75/0 - 85/0	NEAR SONIK	UNNAO	NO TREE	64	29.25	1872.00		0.1872			8.3246	1.2208	
19	UNNAO	UNNAO	NRH-25 (LUCKNOW - KANPUR) 82/0 - 83/0	82/0 - 83/0	NEAR KATRA	UNNAO	33	64	29	1856		0.1856			4.2467	1.0888	
20	UNNAO	UNNAO		83/0 - DANTRY	NEAR MURTIENAGAR	UNNAO	2682	64	419.79		26846.5600		2.6847		2.6006	2.9170	
Sub Total Unnao Forest Division																	
Total Forest land Required for Transmission Line																	
														10.7960	250.3029	36.0687	1191.2251

39

ब्रह्मगीय निदेशक
आमाजिक सानिकी वन प्रभाग
है उन्नाव

उप ब्रह्मगीय वनाधिकारी
है उन्नाव

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेणु उन्नाव

South East U.P. Power Trans. Co. Ltd.

Geo Referenced Digital Map of Katri Maraundha Sobchit Van Block
Unnao Range



Ro (Unnao)

सप्त प्रभागीय वनाधिकारी
सन्नाय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक-वाणिजी वन प्रभाग
सन्नाय

765kV S/C Mainpuri - Unnao Transmission Line

To Unnao

To Mainpuri

470

AP64/0

AP63/2



[Signature]

GPS Coordinates

Sl.	Location	Coordinates
01.	1	E = 427747, N = 2948032
02.	2	E = 427759, N = 2947969
03.	3	E = 428222, N = 2948049
04.	4	E = 428210, N = 2948112
05.	AP63/2	E = 427722, N = 2947985
06.	AP64/0	E = 428304, N = 2948086


Forest Area

Tower

Forest Area = $64 \times 470 = 30080 \text{ sqm}$
= 3.0080 Ha



**SOUTH EAST 1st POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.
SINGLE LINE DIAGRAM OF UNNAO-BALAMAL RAILWAY
CROSSING FOR PKG-3 (765 KV S/C MAINPURI-UNNAO T/L)
NEAR VILLAGE-PATYARA, TEHSIL-UNNAO, UNNAO**

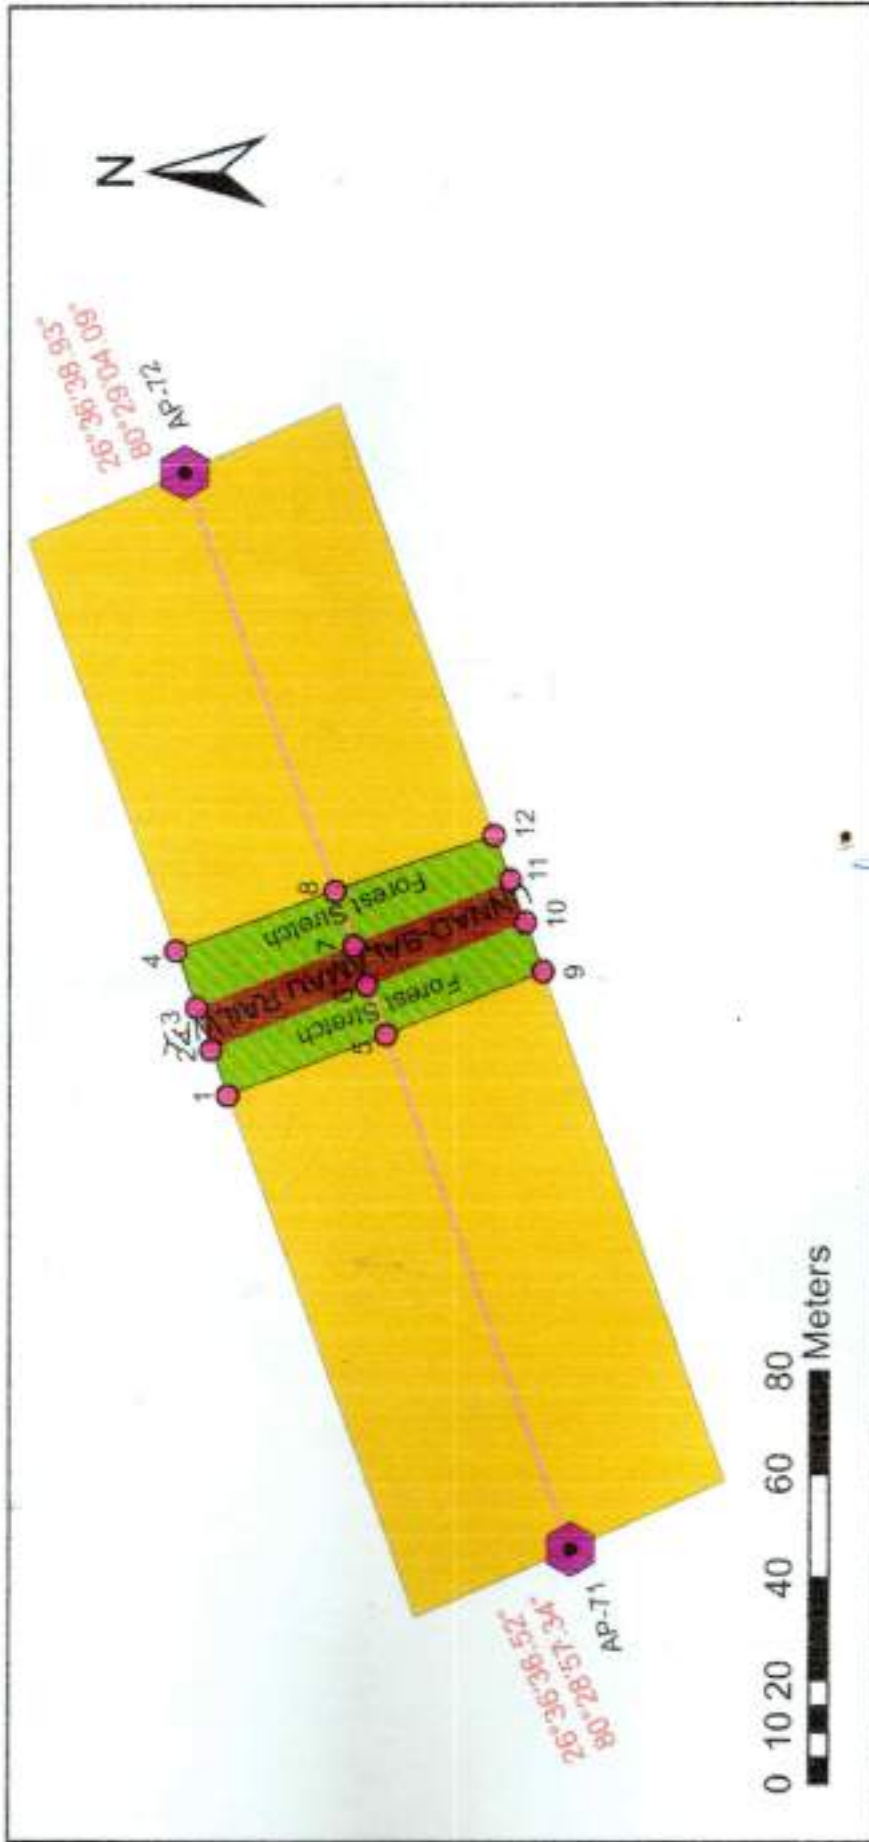

Legend

- GPS Coordinates Of Tower
- Forest Area Coordinates Generated in GIS
- Railway
- Power Line 2
- Forest Area Falling in Power Line Corridor
- Forest Strip
- Power Line Corridors

King

South East 1st Power Transmission Co. Ltd.

Dr

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

Dr


उप प्रभागीय वनधिकारी
रेन्ज उन्नाव

Dr

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
रेन्ज उन्नाव

40

**SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.
SINGLE LINE DIAGRAM OF ALLAHABAD-ETAWAN (SH-38)
CROSSING FOR PKG-3 (765 kV S/C MAINPURI-UNNAO T/L)
NEAR VILLAGE-THANA, TEHSIL-UNNAO, UNNAO**

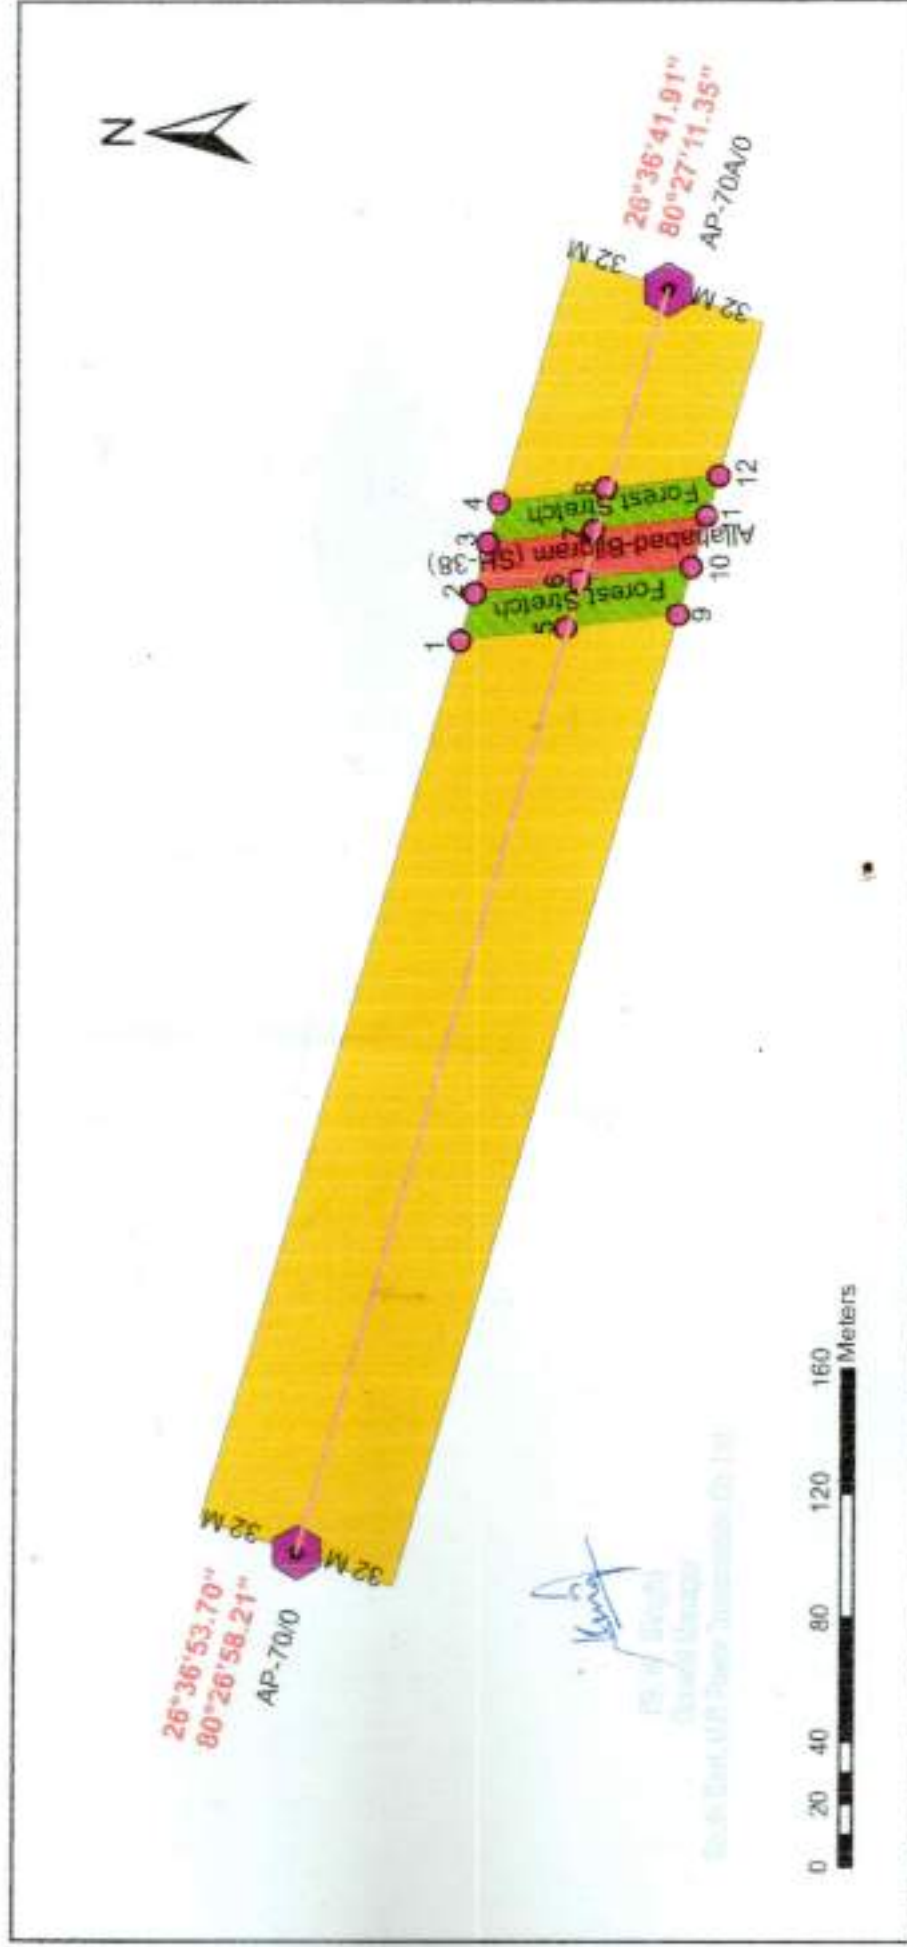

Legend

Power line 2



GPS Coordinates of Tower



Forest Area Coordinates Generated in GIS

Forest Area Faling in Power Corridor

Forest Strip

Road

Power line Corridor


**क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव**

**उप प्रभारी वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव**

**प्रभारी निदेशक
सामाजिक यांत्रिकी वन प्रभाग
रेन्ज उन्नाव**

(5)

**SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.
SINGLE LINE DIAGRAM OF MARAUNDA FOREST BLOCK
CROSSING FOR PKG-3 (765 KV S/C MAINPURI-UNNAO T/L)
NEAR VILLAGE-PANPATHA, TEHSIL-UNNAO, UNNAO**

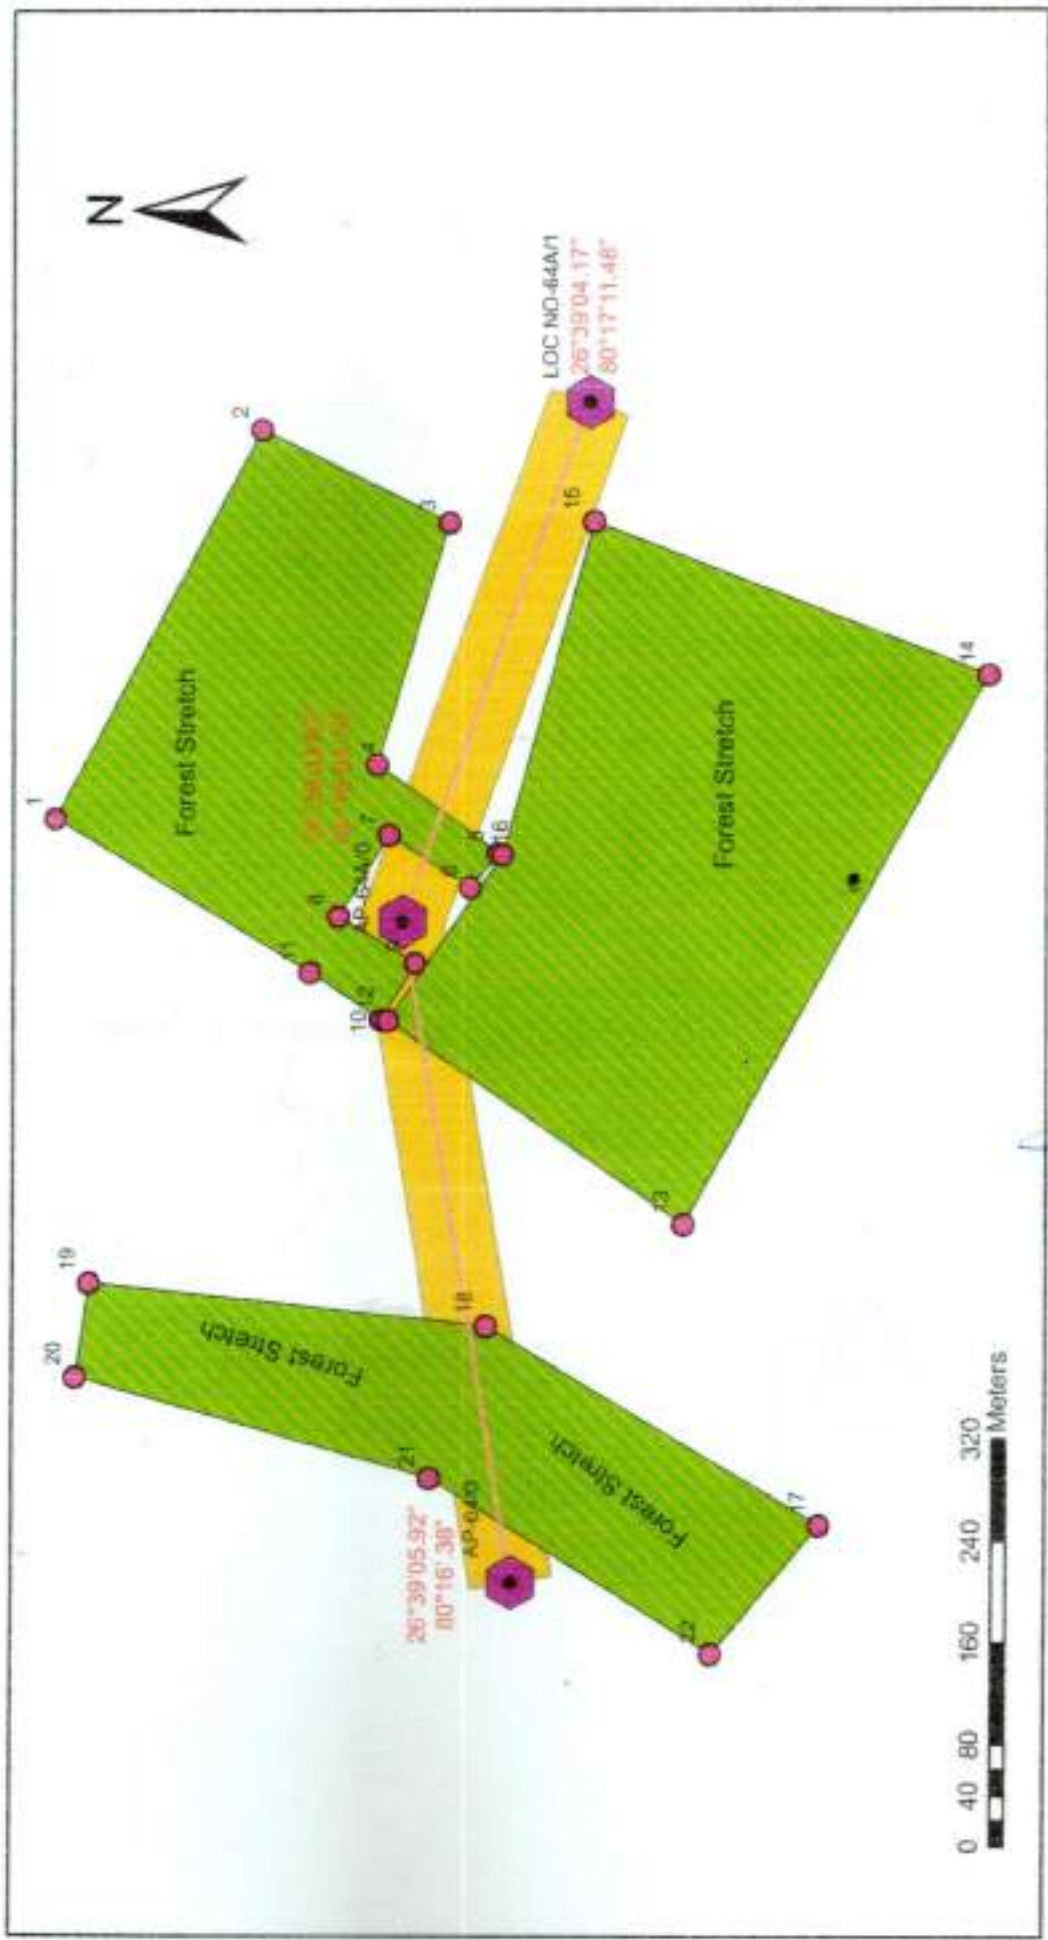

Legend

- GPS Coordinates of Tower
- Forest Area Coordinates Generate in GIS
- Power Line
- Forest Area Falling in Power Line Corridor
- Forest Strip
- Power Line Corridors

[Signature]
संजीव वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

[Signature]
उप प्रभागीय वन अधिकारी
उन्नाव

[Signature]
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कृषि व वन प्रभाग
उन्नाव


SITE MAP OF PROPOSED 765 KV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE ON CROSSING OF MAWAITYA FOREST BLOCK, UNNAO

LOCATION NO-73/2

26-39-39
N. 68 / E. 92

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

FOREST AREA CO-ORDINATES		
SL. NO	NORTHING	EASTING
1-1	26+35.18.45"	80+30.45.02"
2-1	26+35.35.88"	80+30.50.59"
3-1	26+35.33.56"	80+30.55.68"
4-1	26+35.37.39"	80+30.44.56"
5-1	26+35.34.84"	80+30.50.19"
6-1	26+35.32.56"	80+30.55.11"
7-1	26+35.36.46"	80+30.44.14"
8-1	26+35.33.86"	80+30.49.76"
9-1	26+35.31.66"	80+30.54.56"

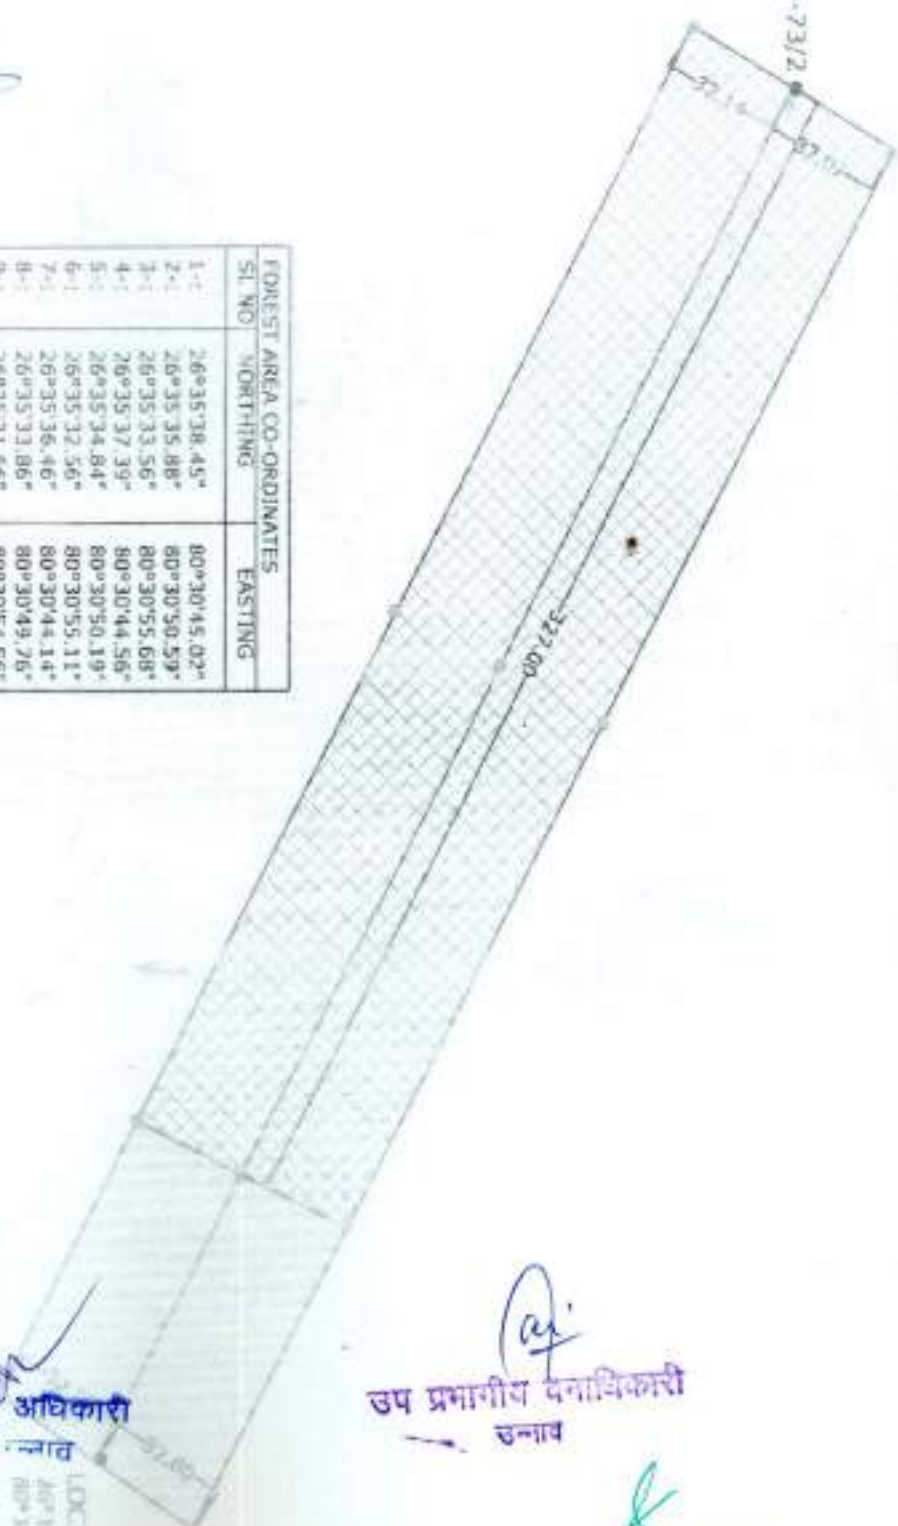

☐ **1** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **2** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **3** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **4** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **5** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **6** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **7** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **8** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **9** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

☐ **10** Which of the following is a common cause of a fire?

☐ A. A lit candle

☐ B. A lit match

☐ C. A lit cigarette

☐ D. A lit light bulb

क्षेत्रीय तन्त्र अधिकारी

पञ्चाव

LITERATION NO-7013

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उनाथ

प्रभाषीय निदेशक
सामाजिक खनिजी वन प्रभाग
हनुमानगढ़

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.
SINGLE LINE DIAGRAM OF KANPUR-LUCKNOW RAILWAY
CROSSING FOR PKG-3 (765 kV S/C MAINPURI-UNNAO T/L)
NEAR VILLAGE-SONIK, TEHSIL-UNNAO, UNNAO

44




Legend

- GPS Coordinates of Tower
- Forest Area Coordinates Generate in GIS
- Power Line
- Forest Area Falling in Power Line Corridor
- Forest Strip
- Railway
- Power Line Corridors

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिकी वन प्रभाग
उन्नाव

**SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.
SINGLE LINE DIAGRAM OF LUCKNOW_KANPUR NH-25
CROSSING FOR PKG-3 (765 kV S/C MAINPURI-UNNAO T/L)
NEAR VILLAGE-KATRA, TEHSIL-UNNAO, UNNAO**

(45)

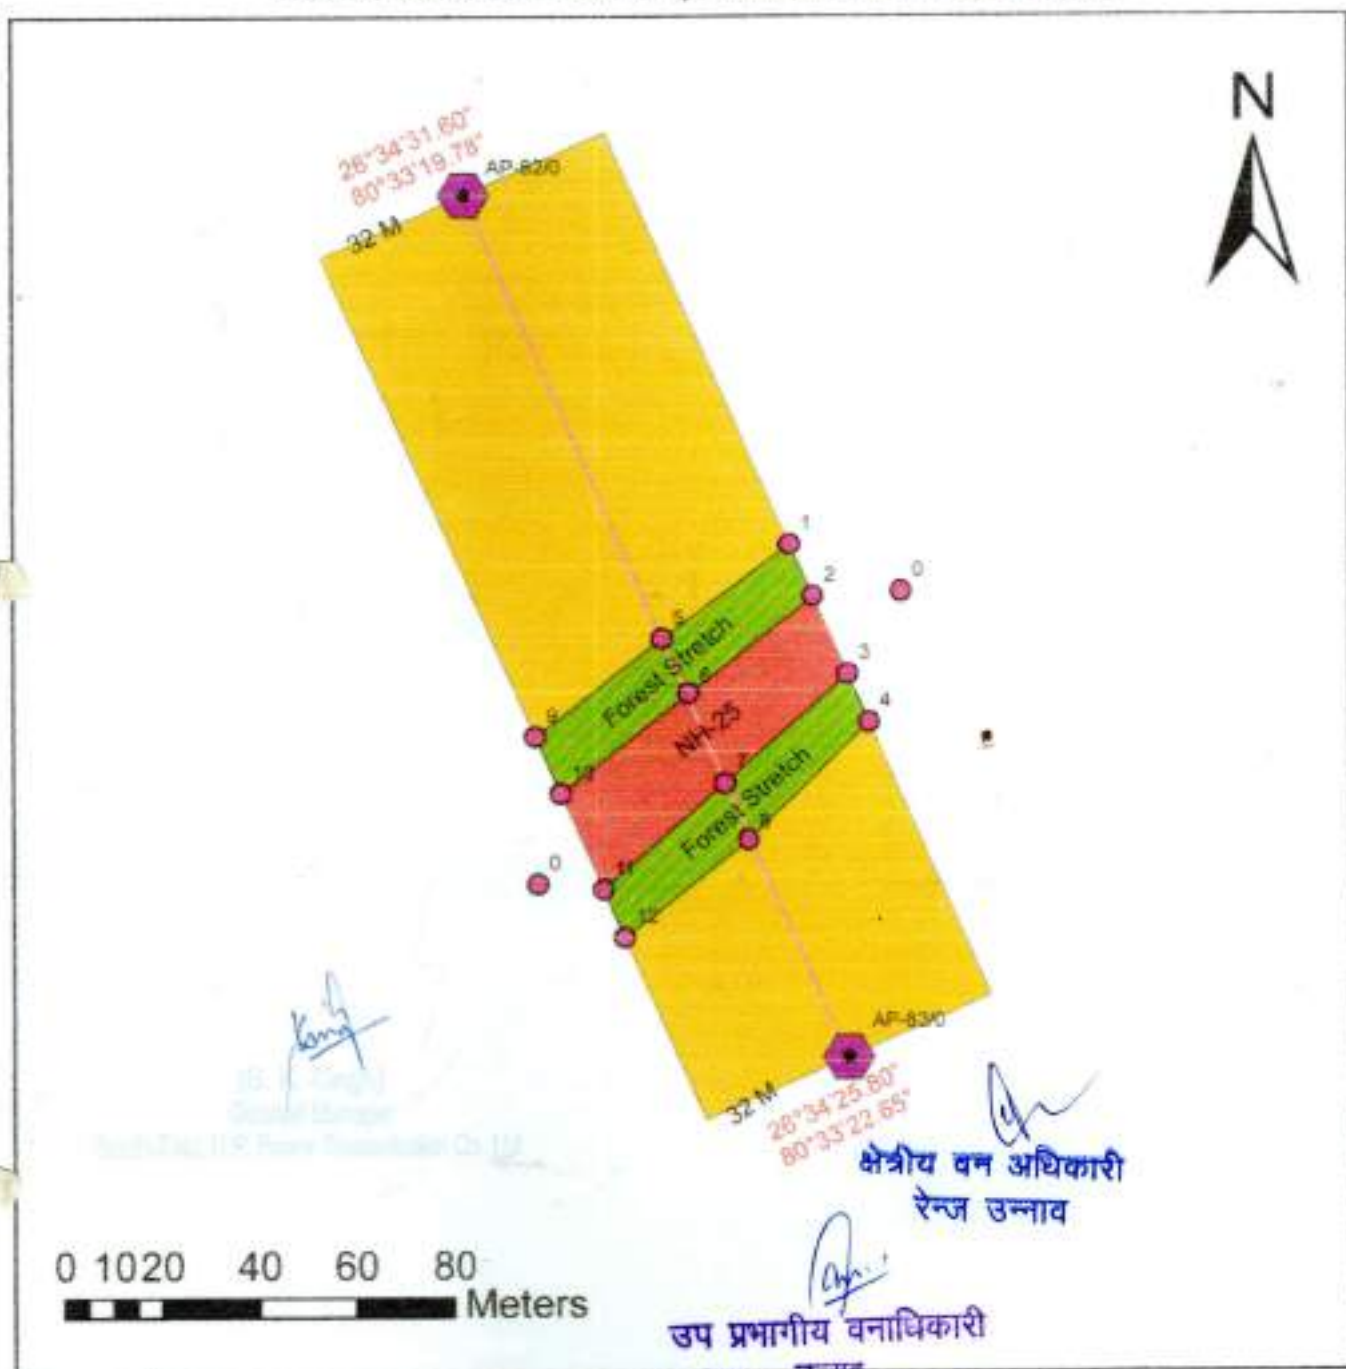

Legend

-  GPS Coordinates of Tower
-  Forest Area Coordinates Generated in GIS
-  Power Line
-  Forest Area Falling In Power Line Corridor
-  Forest Strip
-  Road
-  Power Line Corridor

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कनिष्ठी वन प्रशासन
उन्नाव

**SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.
SINGLE LINE DIAGRAM OF MURTIZANAGAR FOREST
BLOCK CROSSING FOR PKG-3 (765 kV S/C MAINPURI-UNNAO T/L)
NEAR VILLAGE-MURTIZANAGAR, TEHSIL-UNNAO, UNNAO**

(46)



क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

Legend

- GPS Coordinates of Tower
- Forest Area Coordinates Generated in GIS
- Power Line_2
- Forest Area Falling in Power Line Corridor
- Forest Strip
- Power Line Corridor

प्रभागीय निदेश
संसाधनिक वन अधिकारी
उन्नाव

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216

Tel No: 0522+3091470; Fax No: 0522+3091472 /e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

Ref: 14-67A/SEUPPTCL/NODAL/F-VOI 1

Date: 12/06/2015

To,

Nodal officer & Conservator of Forest
Forest utility circle – Aranya Bhawan
Lucknow.

Subject: Authorization of Mr. S.K.Singh (Associate General Manager) – Regarding
Submission of forest proposals.

Dear Sir,

Your kind attention is solicited on the captioned subject for the submission of forest
proposals at your good office, we hereby authorize Mr. S.K.Singh (Associate General
Manager) whose signatures are duly attested below.

Your kind cooperation in this regard is requested.

Signature of Mr. S K Singh

Thanking you,

Yours faithfully,

For South East UP Power Transmission Company Ltd

(R.L. Singh),
General Manager

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

हाँ

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

हाँ

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रभागीय निदेशक, लाहौर
को प्रमाणित करने के लिए
अपनी स्वीकृति के आधार पर
स्वीकृति की जाती है।

दिनांक- 24-04-2023

स्थान- लाहौर

हस्ताक्षर

नाम-



सरकारी मोहसुल वन संरक्षक

अध्यक्ष, वन संरक्षक, न.प.प. लाहौर

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।

दिनांक-.....

स्थान-.....

हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर

भाग—V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18— राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

दिनांक—

स्थान—

हस्ताक्षर

नाम—

सरकारी मोहर

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

दिनांक-

स्थान-


हस्ताक्षर

नाम-

सरकारी मोहर

GEO REFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION
PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/21539/2016 FOR 765kV MAINPURI - UNNAO TRANS. LINE
FOREST RANGE - PATNA, SONBHADRA
FOREST BLOCK - KARIYAWA ROPWANI

NET AREA = 21.59 Ha
 GROSS AREA = 31.90 Ha

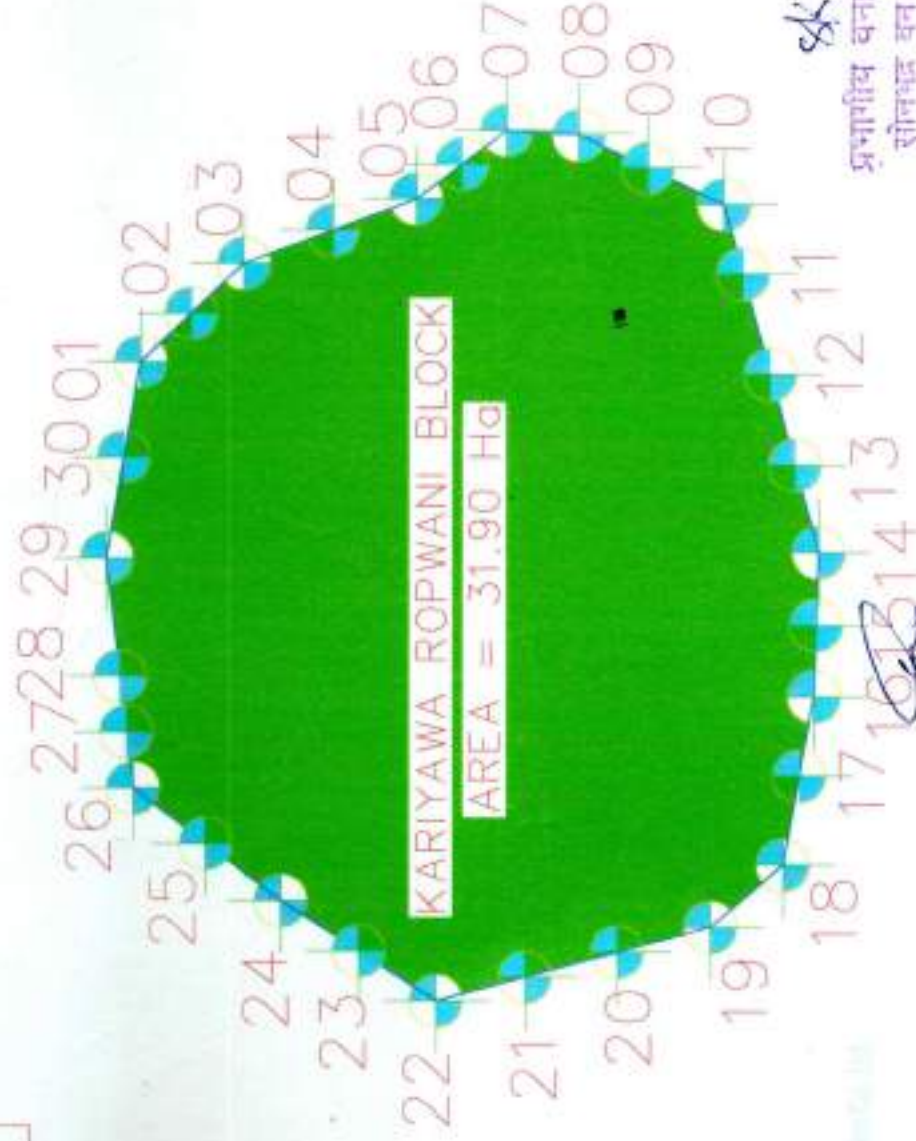

प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 रोज उन्नाव

Sl. No.	COORDINATES
01.	N24 33.440 E83 27.076
02.	N24 33.449 E83 27.112
03.	N24 33.457 E83 27.143
04.	N24 33.453 E83 27.171
05.	N24 33.452 E83 27.199
06.	N24 33.443 E83 27.221
07.	N24 33.439 E83 27.251
08.	N24 33.431 E83 27.287
09.	N24 33.411 E83 27.307
10.	N24 33.393 E83 27.331
11.	N24 33.359 E83 27.339
12.	N24 33.331 E83 27.347
13.	N24 33.300 E83 27.363
14.	N24 33.277 E83 27.386
15.	N24 33.276 E83 27.387
16.	N24 33.242 E83 27.385
17.	N24 33.213 E83 27.374
18.	N24 33.212 E83 27.374
19.	N24 33.180 E83 27.350
20.	N24 33.163 E83 27.302
21.	N24 33.162 E83 27.291
22.	N24 33.148 E83 27.240
23.	N24 33.139 E83 27.179
24.	N24 33.143 E83 27.104
25.	N24 33.157 E83 27.029
26.	N24 33.190 E83 26.999
27.	N24 33.244 E83 26.981
28.	N24 33.312 E83 26.968
29.	N24 33.444 E83 27.072
30.	N24 33.439 E83 27.076

GPS Coordinate

Proposed Forest Land for CA Plantation

**प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक - 1017/23 कोर्ट केस दिनांक :
11-11-2011 के क्रम में वांछित सूचना / प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कानपुर - लखनऊ (NH-25) के किमी० 53 - 54, कानपुर - लखनऊ रेल लाइन के पोल संख्या 79/0 - 80/0, उन्नाव - बालामऊ रेल लाइन के पोल संख्या 7/14 - 7/15, प्रयागराज - बिलग्राम के किमी० 79 - 80 के दोनों तरफ व मुर्तजानगर / मरौधा / मवैया वन ब्लॉक में तहसील - उन्नाव, जिला - उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में ओवरहेड पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) तथा आरक्षित वन भूमि के कुल क्षेत्रफल 6.9859 हे० के अतिरिक्त अन्य कोई "वन स्वरूप" क्षेत्र चिह्नित नहीं है।

महाप्रबंधक - पारेषण

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कनिष्ठी वन प्रभाग
उन्नाव

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-03-2010 में
उल्लिखित बिंदुओं से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र**

प्रस्तावक विभाग साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कानपुर - लखनऊ (NH-25) के किमी० 53 - 54, कानपुर - लखनऊ रेल लाइन के पोल संख्या 79/0 - 80/0, उन्नाव - बालामऊ रेल लाइन के पोल संख्या 7/14 - 7/15, प्रयागराज - बिलग्राम के किमी० 79 - 80 के दोनों तरफ व मुर्तजानगर / मरौधा / मवैया वन ब्लॉक में तहसील - उन्नाव, जिला - उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में ओवरहेड पारेषण लाइन के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

गैर वानिकी कार्य की अनुमति पत्र जारी होने के पश्चात् पारेषण लाइन के निर्माण करते समय भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-03-2010 द्वारा जारी विंदुवार दिशा निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाएगा।


महाप्रबंधक - पारेषण

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेश
सामाजिक वानिकी वन विभाग
उन्नाव



60

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत परीक्षण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, निर्माणाधीन 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित दिशा - निर्देशों का उल्लंघन न करने के लिए वचनबद्ध है।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक - परीक्षण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेश
सामाजिक सनिबी वन प्र.
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

वन विभाग से भिन्न स्वामित्व वाले विभाग से सम्बन्धित स्वामित्व प्रमाण पत्र के संबंध में याचक विभाग का शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में विद्युत लाइन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत केवल आकाश मार्ग से विद्युत के तार गुजरेंगे एवं भूमि जैसे नहर, रोड आदि क्रासिंग पर उनके स्वामित्व वाली भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। चूंकि भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है अतः स्वामित्व वाले विभागों से अनापत्ति पत्र की मांग की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वन अधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वनिकी वन प्रभाग
उन्नाव

62

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि
उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से
होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.:
FP/U.P./TRANS/21539/2016)

Muck Disposal Plan

Sl. No.	Particulars	Remarks
1	Calculation of muck to be generated. Swell factor to be applied.	Since, the project is a linear project alignment is entirely located in plane area having no scope of hill cutting/ deep excavation and accordingly no muck will be generated. Accordingly, no calculation and swell factor is applicable.
2	Quantity of muck to be utilized in the project activities.	As stated in above column, generation of muck is very unlikely. Whatever little debris gets generated during construction will be utilized for filling the excavated pits during tower installation.
3	Balance quantity of muck which requires disposal / management plan.	No balance quantity is estimated; construction related debris will be utilized in project work.
4	Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.	No applicable, due to above-mentioned reason in s. No. 1 & 2.
5	Ownership of land and the consent of landowners in case muck disposal is proposed on non-forest land.	No applicable, due to above-mentioned reason in s. No. 1 & 2.
6	Photograph and carrying capacity of proposed dumping site (Muck Disposal site)	No applicable, due to above-mentioned reason in s. No. 1 & 2.
7	Development of dumping site construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.	No applicable, due to above-mentioned reason in s. No. 1 & 2.
8	Rehabilitation of dumping site like levelling, planning of grass, shrubs and tree species.	Not Applicable



S. No.	Details	Quantity	Unit
	Materials received from Hillside cutting	Nil	Cum
	Material received from cutting including 40% of swell factor	Nil	Cum
	Total	Nil	Cum
	Disposal & Use Material	Nil	Cum
1	R.R. Stone Masonry laid in 1.5	Nil	Cum
2	R.R. Store Masonry laid dry	Nil	Cum
3	Hand packed store filling	Nil	Cum
4	Construction of wire Crete	Nil	Cum
5	Construction of parapet	Nil	Cum
6	Construction of Granular sub-base /base/surface	Nil	Cum
7	Construction Scupper	Nil	Cum
8	Construction of roadside drain	Nil	Cum
9	Super elevation & Patri filling	Nil	Cum
10	Concrete work	Nil	Cum
11	Total	Nil	Cum
12	Material Disposal by Carriage	Nil	Cum

Summary of Debris Disposal

S. No.	Total Material	Material Disposal	Resided Material for Transmission line	Total Disposal in Dumping zone
1	Nil	Nil	Nil	Nil

Details of Muck Disposal Site

S. No	Location of Dumping Yard	Owner of the Land	Khasra No.	Area (Ha.)	Height of the Dumping Zone (m)	Latitude and longitude
1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil




 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 ज. उन्नाव


 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 उन्नाव


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वनिकी वन प्रभाग
 उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

दुर्लभ वनस्पति और प्राणी जगत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजगत की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन



साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

श्रेणीय वन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय विदेशक
वन्यजीव व वन्यप्राणी वन प्रभाग
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर व्यय होने वाली धनराशि के वचनवद्धता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के दौरान जितने वृक्षों का पातन होगा उनकी क्षति पूर्ति वन विभाग द्वारा पुनः वृक्षारोपण हेतु जो व्यय निर्धारित किया जायेगा उसका साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का निस्तारण किसी कारण वन विभाग द्वारा नहीं हो सका तो इन वृक्षों का मूल्य बाजार भाव से कार्य करने से पूर्व वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक, पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कानिक्की वन प्रभाग
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत परीक्षण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

लाभान्वित होने वाली आबादी से सम्बंधित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माणोपरांत परिक्षेत्र के मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर और उन्नाव जनपद के आबादी को काफी बड़ी संख्या में विद्युत का लाभ होगा एवं इसके अतिरिक्त समीपवर्ती जिलों की आबादी को विद्युत का लाभ काफी बड़ी संख्या में होगा।


(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -परीक्षण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित


क्षेत्रीय वन अधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी
रेन्ज उन्नाव उन्नाव


प्रभागीय निदेशक
प्रामाजिक वनिकी वन प्रभाग
उन्नाव

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि
 उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से
 होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.:
 FP/U.P./TRANS/21539/2016)

उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 7314/14-03-1980/82 वन अनुभाग-3, दिनांक 31-12-1984
द्वारा निर्धारित मानक शर्तें-

१. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्व की भांति रक्षित / आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
२. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
३. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
४. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं। (जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है)।
५. हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुवावजे का भुगतान सम्बन्धित विभाग को करना होगा।
६. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देखरेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गए मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
७. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु आने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।


 U.P. Power Transmission
 Lucknow

८. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा। परन्तु प्रतिबंध यह होगा की वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जंतुओं के स्वछंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी। (लागू नहीं क्योंकि वन्य जंतु व बहुमूल्य वन सम्पदा का हस्तांतरण नहीं होना है)।

९. सिचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

१०. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगी।

११. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर अलाइंगमेंट तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या ६०८/सी/ दिनांक १०-०२-८२ में निहित आदेशों का पालन भी " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नयी सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

१२. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

१३. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरप्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।



१४. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय, जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, का भुगतान विभाग को करना होगा। १००० मीटर एवं ३० से अधिक टाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक के स्तर पर ही हो सकेगा।

१५. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइनें ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बंधित उपवन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी, जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

१६. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की संभावना होती है और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।

१७. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

१८. वन भूमि वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर आश्वासन प्राप्त हो जाय।

मैं संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक साउथ ईस्ट यू० पी० पी० टी० सी० एल० प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।





 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 रेन्ज उन्नाव


 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 उन्नाव


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक खनिजी वन प्रभाग
 उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

पारेषण लाइन के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन सीमा के अन्तर्गत 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।


(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित


क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वनिकी वन प्रभाग
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

वन्यजीव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन क्षेत्र में सरकारी फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी, कॉरिडोर आदि सम्मिलित नहीं है।

(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

सुप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी
- उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी,
कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.:
FP/U.P./TRANS/21539/2016)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, निर्माणाधीन 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा - निर्देशों का पालन करेगी।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक - पारेषण लाइन्स
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

उप प्रभागीय वन अधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वनिकी वन प्रभाग
उन्नाव

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो
कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव
से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.:
FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

**UNDERTAKING FOR FOREST RIGHT ACT (FRA – 2006)
Certificate Submission**

To,
Divisional Forest Officer,
Forest Division,
Unnao.

Subject : Undertaking for FRA Certificate.

Respected Sir,

We would like to inform you that we have submitted online proposal regarding Forest clearance of Protected / Reserve Forest land proposed for diversion for construction of 765KV S/C Mainpuri – Unnao power transmission line across Kanpur – Lucknow (NH-25) between chainage no.53-54, Prayagraj – Bilgram Road between chainage no.79-80, Kanpur – Lucknow Railway line between chainage no.79/0 – 80/0, Unnao – Balamau Railway line between chainage no.7/14 – 7/15, Murtazanagar / Maraundha / Mavaiya van block in Tehsil – Unnao, District Unnao.

As per guidelines issued by Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC-Division) vide File no. 11-43/2013-FC dated 26.02.2019 regarding compliance of "Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006".

It is undertaking that the compliance of above subjected FRA certificate is in process at office of District Magistrate, Unnao and will be submitted before Stage –II approval compliances of final approval or before as per received from office of District Magistrate.

Authorised Signatory
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.



क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

उप प्रभागीय वन अधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निरीक्षक
सामाजिक वनिकी वन प्रभाग
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

लीज - रेंट प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की निर्माणाधीन 765 के० वी० एकलपथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु वन भूमि क्षेत्रफल 0.7069 हे० सरंक्षित भूमि व 6.2790 हे० आरक्षित वन भूमि (कुल 6.9859 हे०) को 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया जा रहा है।

प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार निर्धारित लीज रेंट प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया जाएगा।

(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक - पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेश
प्रभागीय वन प्रशासक
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.7069 हे० सरंक्षित भूमि व 6.2790 हे० आरक्षित वन भूमि (कुल 6.9859 हे०) के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा लगाई गई ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त का अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध है।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक - पारेषण लाइन
साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित

(संजय कुमार सिंह)
स्थानीय वन अधिकारी
उन्नाव

(अप)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

(अप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वनिकी वन प्रभाग
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ०
प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर
गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

**अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1560/81-2-2021 (94) - 2017 के क्रम में कम से
कम वृक्षों का पातन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र**

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - उन्नाव के निर्माण कार्य हेतु मैनपुरी कानपुर नगर के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि 0.7069 हे० संरक्षित भूमि व 6.2790 हे० आरक्षित वन भूमि (कुल 6.9859 हे०) वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4058 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड वचनबद्ध है कि उक्त प्रस्तावित 765के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - उन्नाव के निर्माण में बाधक वृक्षों का कम से कम पातन किया जाएगा।

संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - पारेषण
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय तन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
राज्यिक वानिकी वन प्रभुता
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

प्रभावित वन भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.7069 हे० संरक्षित वन भूमि पर सड़क विभाग का स्वामित्व है, किन्तु प्रबंधन की दृष्टि से वन विभाग का स्वामित्व है।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

उप प्रभागीय वन अधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक कानिकी वन प्रभाग
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

न्यूनतम वनभूमि प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाले 4058 वृक्षों एवं 0.7069 हे० संरक्षित भूमि व 6.2790 हे० आरक्षित वन भूमि (कुल 6.9859 हे०) के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, और मांगी गयी वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक - पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

उप प्रभागीय वन अधिकारी
उन्नाव

ब्रम्हागौय निदेशक
सामाजिक धनिकी वन प्रभाग
उन्नाव



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

**परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)**

Net Present Value (N.P.V.) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली 0.7069 हे० सरंक्षित भूमि व 6.2790 हे० आरक्षित वन भूमि (कुल 6.9859 हे०) वनभूमि है, जो वन विभाग की अपनी जमीन है, यदि आवश्यकता हुई तो Net Present Value (NPV) की धनराशि अदा करने हेतु वचनबद्ध है।

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड.



प्रतिहस्ताक्षरित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज उन्नाव

उप प्रभागीय वन अधिकारी
उन्नाव

प्रमाणित अधिकारी
सामाजिक कल्याण
उन्नाव

NORTHERN RAILWAY

No. W/765 KV/OH/SIC-ON/II-LKO/13

Divisional Office
Lucknow

Date: 13/11/2014

18/11/2014

ADEN/ II- Lucknow
Lucknow Division
Northern Railway


Sub: - Execution of work for License Fee against Licensing of Railway Land for 765 KV OH Electric line crossing at KM 46/32-34 between SIC - ON Railway Station under ADEN/II-LKO

In reference to the above subject GM, SEUPPTCL, Lucknow has deposited licensing fee for above subject and thereafter agreement has been executed (copy enclosed).

The work may be executed under supervision of SSE/PWay & SSE/Works from safety point of view as per extant instructions and information to this effect must be given to the under signed also.

Treat this the right earnest.

DA: As above


Divisional Engineer/V
Northern Railway Lucknow

✓ Copy to: GM, SEUPPTCL, Lucknow for information & necessary action.



NORTHERN RAILWAY

01 P3
AP71-AP72

No- LMC/WLF/ELECT/40/13-14
Dated -11.8.2014.

Office of the
Divisional Railway Manager
N. Rly Moradabad

General Manager
South East U.P Power
Transmission Company Limited
Vibhuti Khand Gomati Nagar
Lucknow-226010

Dear Sir,


Subject: - Permission for crossing 765 KV over head electric transmission line at Km 7/13-14 in between railway station Unnao-Patara on BLM section.

Reference: - Your letter no SEUPPTCL/DRM/2014-2015/876 Date-31.5.2014.

Competent authority has accorded the permission for crossing 765 KV over head electric transmission line at Km 7/13-14 in between railway station Unnao-Patara on BLM section.

Now you can execute your work with one week prior written intimation to Sr DSTE/C, Sr DOM, Sr. DEE/TRD, Sr. DEE/G, DRM Office Northern Railway Moradabad and ADEN/Hardoi mobile no-9760534217 Northern Railway Hardoi for deputing his staff for supervision work at the time of execution of work.

All the safety norms to be followed by you while execution of work. Please execute the agreement before starting work.


Divisional Engineer-G
N R Moradabad.

- C/-1. Sr DSTE/C for information please.
2. Sr DEE /G for information please.
3. Sr DOM for your information and necessary action please. Please advise the traffic block charges so that General Manager South East U.P Power Transmission Company Limited Vibhuti Khand Gomati Nagar Lucknow-226010
4. Sr DEE/TRD for your information please. Mobile
5. ADEN/Hardoi for information and necessary action.



N.Rly.

MUD DISPOSAL PROPOSAL

3

In reference to below mentioned figure, the process of mud disposal is explained in 4 steps, for transmission line towers, its required to excavate 4 pits of similar area and depth. After completion of Casting of all four pits we use 4 steps to complete backfilling process in which excavated mud should be consumed back in pits.


Step 1 : Excavated mud of PIT A will be consumed in PIT B.

Step 2 : Excavated mud of PIT B will be consumed in PIT C.

Step 3 : Excavated mud of PIT C will be consumed in PIT D.

Step 4 : Excavated mud of PIT D will be consumed in PIT A.

After this process if there is any remaining mud, it would be leveled around the all four pits

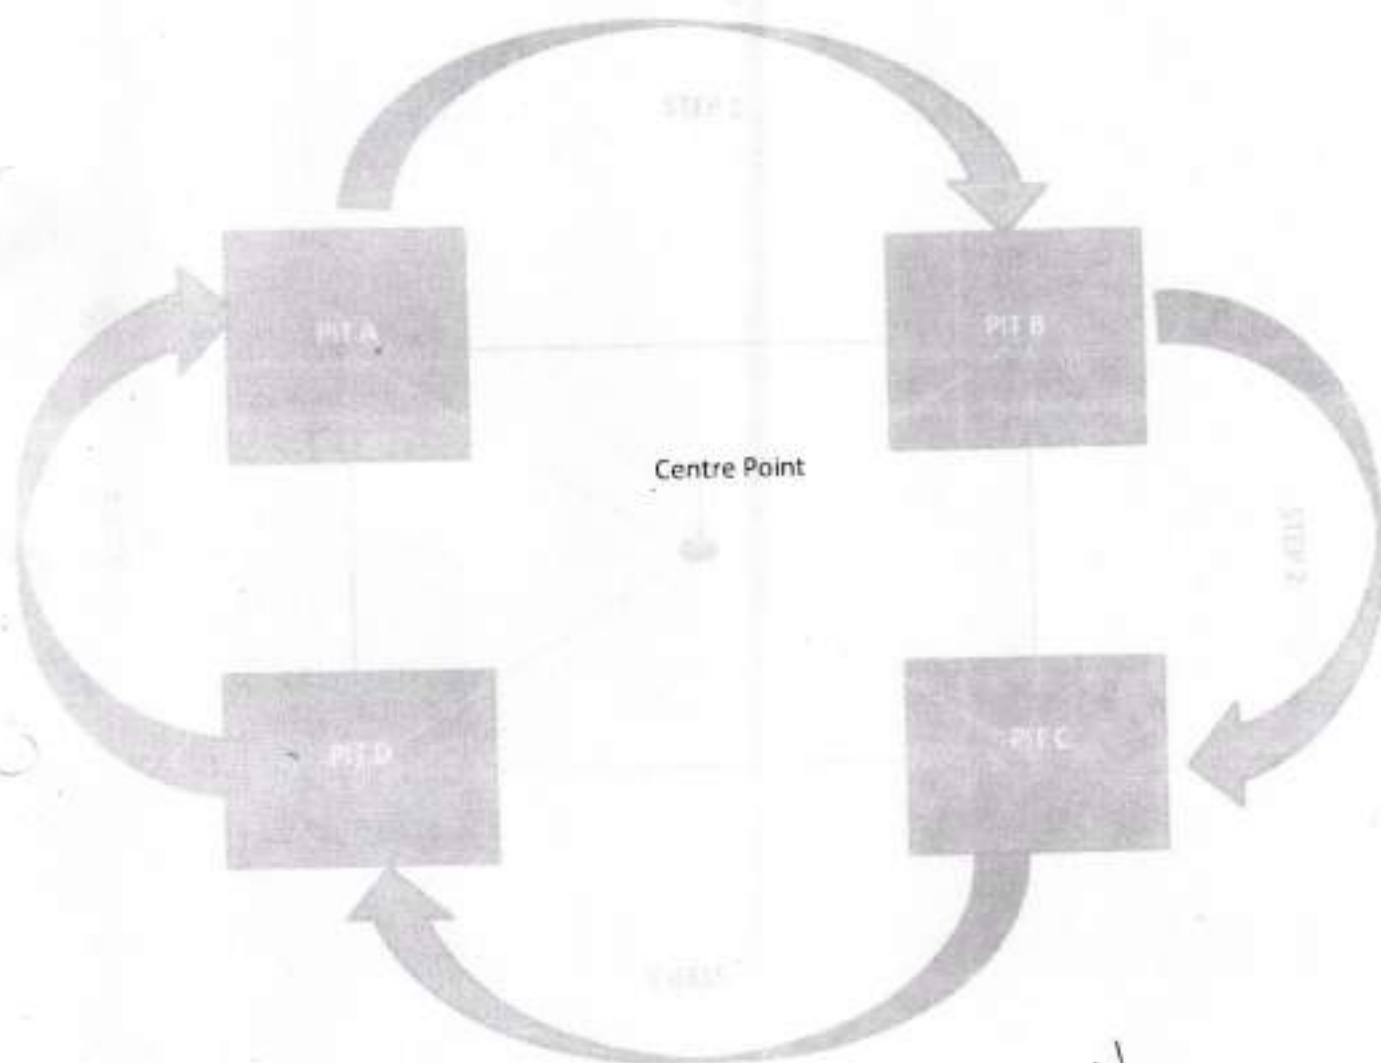

[Handwritten signature and stamp]

84

250 KVA SPT MANPURI - UNNAO TRANSMISSION LINE

FOREST AREA CALCULATION SHEET

SR. NO.	DISTRICT	NAME OF CROSSINGS	BETWEEN LOCATIONS	Width	Length	AREA [in Hect.]	DIVISION WISE AREA
1	MANPURI	On 30 (Manpuri - Unnao) Road	Dead End - AP 1/0	64	40	0.25600	1.600225
2	MANPURI	Lower Ganga Canal (Manpuri Branch)	AP 58/0 - AP 6/0	64	39.02	0.24973	
3	MANPURI	Manpuri - Kandi (NCTD) Crossing at 60/0	AP 6/0 - AP 7/0	64	82	0.52400	
4	MANPURI	On 25 (50) Road - Division at 10/0 - 17/0	AP 10/0 - AP 11/0	64	10	0.12800	
5	MANPURI	Lower Ganga Canal (Manpuri Branch) 11/0 - 12/0	11/0 - 12/0	64	20.02	0.24973	
6	MANPURI	On 92 (125) Road - Division at 27/0 - AP 28/0	AP 27/0 - AP 28/0	64	20	0.12800	
7	MANPURI	On 111 (125) Road - Division at 30A/0 - 30A/1	30A/0 - 30A/1	64	10	0.06400	
8	KANNAUJ	NCTD (Kanpur) - 30A/1 - AP 30A/0 - 30A/1	AP 30A/0 - 30A/1	64	10	0.06400	3.440
9	KANNAUJ	MOR (Kanpur) - 30A/1 - 30B/0 - 30B/1	30B/0 - 30B/1	64	10	0.06400	
10	KANNAUJ	NDR (Kanpur) - 30B/1 - 31/0 - 31/1	31/0 - 31/1	64	10	0.06400	
11	KANNAUJ	Lower Ganga Canal (Kanpur Branch) 31/1 - 32/0	31/1 - 32/0	64	20	0.12800	
12	KANNAUJ	NH-51A (Kanpur - Tilwa) AP 32/0 - AP 40/0	AP 32/0 - AP 40/0	64	20	0.12800	
13	KANPUR NAGAR	KURAU FOREST BLOCK 46/5 - 46/6	46/5 - 46/6	46.99	242.412	1.13909	1.954
14	KANPUR NAGAR	NH-91 (Kanpur - Delhi) 53/0 - 54/0	53/0 - 54/0	64	51.1	0.32704	
15	KANPUR NAGAR	KANPUR-KASGANI RAILWAY 54/0 - 55/0	54/0 - 55/0	64	25.89	0.16570	
16	KANPUR NAGAR	LOWER GANGA CANAL (KANPUR BRANCH) 55/0 - 56/0	55/0 - 56/0	64	50.43	0.32217	
17	UNNAO	MARAUNDA FOREST BLOCK 64/0 - 64A/1	64/0 - 64A/1	64	234.295	1.49949	6.98776
18	UNNAO	SH-38 (ALLAHABAD - BULHARA) 70/0 - 70A/0	70/0 - 70A/0	64	33	0.21120	
19	UNNAO	UNNAO - BALAWALI RAILWAY 71/0 - 72/0	71/0 - 72/0	64	19.2	0.12288	
20	UNNAO	MARAWALI FOREST BLOCK 72/0 - 73/0	72/0 - 73/0	64	327	2.09280	
21	UNNAO	NCTD (LUCNOW - KANPUR RAILWAY) 73/0 - 80/0	73/0 - 80/0	64	29.25	0.18720	
22	UNNAO	NH-25 (LUCNOW - KANPUR) 82/0 - 83/0	82/0 - 83/0	64	29	0.18560	
23	UNNAO	MURTIZANAGAR FOREST BLOCK 83/0 - GANTRY	83/0 - GANTRY	64	419.79	2.68858	
					Total	10.99	10.99

लेखक
क्षेत्रीय वन अधिकारी
उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय नि.
सामाजिक कर्मिकी वन प्रभा.
उन्नाव

प्रेषक,

अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2012

विषय- पी0पी0पी0 ट्रांसमिशन पैकेज-1 के लिए ऊर्जा अधिनियम, 2003 की धारा-68 के अधीन अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 270/ई0एस0डी0-वि0-765 के0पी0/पी0पी0पी0/4/आइसोलक्स्/वाल-1, दिनांक 27 फरवरी, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 765 के0वी0 एकलपथ मैनपुरी बारा लाइन सहित 765 के0वी/400 के0वी उपकेंद्र मैनपुरी तथा उससे संबंधित स्कीम्स/कार्य (पी0पी0पी0 पैकेज-1), जिनका विवरण निम्नलिखित है, को सम्पादित करने के लिए मेसर्स साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-68 की उपधारा-1 के अधीन अधिकृत किया जाता है:-

Package-1: Transmission System for 765kV S/C Mainpuri-Bara Line with 765kV/ 400kV AIS at Mainpuri and Associated Schemes/ Work

Sr. No

(1) **Transmission Lines:**

- 1) 765kV SC Mainpuri - Unnao with Quad Bersimis (175Kms)
- 2) 400kV DC (Quad Moose) Mainpuri (765kV) - Aligarh (120kms)
- 3) L.I.O of both circuits of 400kV DC Orai - Mainpuri (PG) at Mainpuri (765kV) with Twin Moose (30Kms)
- 4) 765kV 2x SC Mainpuri - Bara with Quad Bersimis (2x350kms)
- 5) L.I.O of 400kV Panki - Orai at 400kV Rewa Road with Twin Moose (12 kms)
- 6) 400kV DC (Quad Moose) Rewa Road - Karchhana (30kms)
- 7) 400kV DC (Quad Moose) Rewa Road - Meja (25kms)
- 8) 400kV DC (Quad Moose) Bara - Meja (25kms)
- 9) 400kV DC (Quad Moose) Bara - Karchhana (30kms)
- 10) 400kV DC (Quad Moose) Tanda - Gonda (100kms)
- 11) 400kV DC (Quad Moose) Gonda - Shahjahanpur (230kms)
- 12) L.I.O of 400kV Sarojininagar - Kursi Road (PG) at 400kV Sultanpur Rd, Lucknow with Twin Moose (20kms)
- 13) L.I.O of 400kV Orai - Sultanpur at 400kV Auzai with Twin Moose (15kms)

(II) Sub-Stations :

- 1) 2x1000MVA (765/400kV) AIS at Mainpuri
- 2) 2x315MVA (400/220kV) GIS at Rewa Road
- 3) 2x315MVA (400/220kV), 2x100MVA (220/132kV) AIS at Gonda
- 4) 2x500MVA (400/220kV), 2x160MVA (220/132kV) GIS at Sultanpur Road, Lucknow
- 5) 2x315MVA (400/220kV), 2x160MVA (220/132kV) AIS at Aurai

COD of the Project : 30 months from the date of award of work**Date of award of work : 05.07.2011**

- 2- उक्त के सम्बंध में-
- (अ) विद्युत अधिनियम, 2003, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, के नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ब) ओवर हेड लाइनों के सम्बंध में भारतीय विद्युत नियमावली 1958, जब तक कि वह विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बताये गये नियमों से प्रतिस्थापित न कर दी जाय, के द्वारा अधिष्ठापित नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 3- उक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन भी होगा:-
- (i) कार्यदायी संस्था मे० साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा टी०एस०ए० के समस्त प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा और परियोजना का निर्माण कार्य, यदि शासन द्वारा समयावधि में वृद्धि न कर दी जाय, कार्य आवंटन की तिथि से 30 माह अर्थात् दिनांक 04-01-2014, तक पूरा किया जायेगा।
- (ii) शासन द्वारा उक्त 30 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व एक माह की नोटिस देकर उक्त अनुमोदन/अनुमति वापस लिया जा सकता है।
- (iii) कार्यदायी संस्था मे० साउथ ईस्ट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार गजट आफ इण्डिया, एक्सट्रा, भाग- II, सेक्शन-3 (i) दिनांक 18.04.2006 (जी०एस०आर० 217 (ई) दिनांक 18.04.2006) द्वारा नोटिफाईड लाइसेन्सी रूल्स, 2006 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 339 (1)/24-ऊनिनिप्र/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, शालिमार टाईटेनियम 601-602, छठवीं तल, प्लॉट नं०-टी०सी०/जी०-1/1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ- 226010 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मो० मारुफ)

अनु सचिव।

(3)

TRANSMISSION LICENSE, 2013 UNDER ELECTRICITY ACT- 2003

**TO
SOUTH EAST U P POWER TRANSMISSION COMPANY LTD. (SEUPPTCL)**

(License no.1 of 2013)

1. The Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "the Commission"), in exercise of the powers under Section 14 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "the Act"), hereby confers this license upon SOUTH EAST U P Power Transmission Company Ltd. (hereinafter referred to as "SEUPPTCL" or "the licensee"), a company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at Shalimar Titanium, 601 - 602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 to undertake the business of build, own, operate, maintain and transfer (BOOT) basis of the transmission system given at Annexure-1.
2. This License may be called "The SOUTH EAST U P Power Transmission Company Ltd. (SEUPPTCL) Transmission License, 2013 (License no.1 of 2013)".
3. (a) The transmission license shall, unless revoked earlier, remain in force for a period of 25 years; with effect from date of issue of this license.
(b) If the useful life of the transmission system extends beyond this license period of 25 years, SEUPPTCL may make an application two years prior to expiry of the initial period of license for grant of license for a further period of 10 years, which shall be considered by the Commission in accordance with the then prevailing laws;
4. SEUPPTCL shall remain bound by the provisions of the Act, the rules and regulations framed there under, in particular the transmission license regulations, Indian Electricity Grid Code, UP Electricity Grid Code, the Standards specified by the Central Electricity Authority and the orders & directions of the Commission issued from time to time.
5. SEUPPTCL, as Transmission Licensee, shall carry out the responsibilities conferred upon it, in particular but not limited to, under UP Electricity Grid Code, UPERC (Terms & Conditions for Open Access) Regulations, 2004, UPERC (Grant of connectivity to Intra State Transmission System) Regulations, 2010 including their amendments and modifications as and when carried out. SEUPPTCL shall provide non-discriminatory open access to its transmission system for use by any other licensee, including a distribution licensee or an electricity trader, or generating company or any other person in accordance with the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Open Access in intra- State Transmission) Regulations, as amended from time to time.
6. The licensee shall comply with the directions of the Regional Load Dispatch Centre under sub-section (3) of section 28 or subsection (1) of section 29 of the Act and the directions of the State Load Dispatch Centre under sub-section (2) of section 32 or subsection (1) of section 33 of the Act, as may be issued from time to time for maintaining the availability of the transmission system.



Page 1 of 3


(Arun Kumar Srivastava)
Secretary
U. P. Electricity Regulatory Commission

7. The Transmission Service Agreement (TSA) entered into between the licensee and long term transmission customers shall be honored by the parties involved in the TSA,

8. The applicant shall not enter into contract or otherwise engage in the business of trading in electricity during the period of subsistence of the transmission license;

9. The applicant shall not undertake any other business for optimum utilization of the transmission system without prior intimation to the Commission.

10. Unless otherwise specified by the Commission, the licensee shall pay an annual license fee in accordance with UPERC(Fee & Fine) Regulations, 2010 and amendments / re-enactments made thereof. The license fee for a part of the year shall be paid on pro-rata basis. The year for the purpose of this clause shall mean a financial year i.e. a period of twelve months from 1st April of a year to 31st March of the following year.

11. The licensee may lay down or place electric supply lines and other installations subject to provisions of section 67 to 69 and 158 to 161 of the Electricity Act, 2003.

12. The licensee shall ensure adherence with the requirement laid down under section 164 of Electricity Act, 2003.

13. The license may be revoked subject to section 19 of Electricity Act, 2003 at any time during its period of operation as specified in Electricity Act, 2003.

Dated: 29 April, 2013

Place: Lucknow

H. S. Srivastava
Secretary 29/4/13



(Arun Kumar Srivastava)
Secretary
U. P. Electricity Regulatory Commission
Lucknow

Annexure-1

Transmission Project Elements

765 kV S/C Transmission Lines (Kms) (approx.)	
(i)	765 kV SC Mainpuri-Bara with Quad Bersimis - 362 Kms;
(ii)	765 kV SC Mainpuri-Bara with Quad Bersimis - 362 Kms;
(iii)	765 kV SC Mainpuri-Unnao with Quad Bersimis - 192 Kms;
400 kV D/C (Quad Moose) Transmission Lines (Kms) (approx.)	
(iv)	400 kV DC (Quad Moose) Mainpuri(765kV)-Aligarh - 93 Kms;
(v)	400 kV DC (Quad Moose) Gonda-Shahjahanpur - 220 Kms;
(vi)	400 kV DC (Quad Moose) Tanda-Gonda - 85 Kms;
(vii)	400 kV DC (Quad Moose) Rewa Road-Karchhana - 29.2 Kms;
(viii)	400 kV DC (Quad Moose) Rewa Road-Maja - 33.5 Kms;
(ix)	400 kV DC (Quad Moose) Bara-Maja - 29.2 Kms;
(x)	400 kV DC (Quad Moose) Bara-Karchhana - 39.5 Kms;
400 kV D/C (Twin Moose) LILO Transmission Lines (Kms) (approx.)	
(xi)	(a) LILO of both circuits of 400 kV DC Orai-Mainpuri (PG) at Mainpuri (765kV) with Twin Moose - 43.3 Kms;
	(b) LILO of 400 kV Sarojiniagar-Kursi Road (PG) at 400 kV Sultanpur Road with Twin Moose - 6.5 Kms;
	(c) LILO of 400 kV Panki-Obra at 400 kV Rewa Road with Twin Moose - 0.8 Kms;
	(d) LILO of 400 kV Obra-Sultanpur at 400 kV Aurai with Twin Moose - 1.2 Kms.
EHV Substation Bays	
(i)	765/400 kV Mainpuri (AIS) - 2X1000 MVA, 765/400 kV;
(ii)	400/220 kV Rewa Road (GIS) - 2X315 MVA, 400/220 kV;
(iii)	400/220/132 kV Gonda (AIS) - 2X315 MVA, 400/220 kV, 2X100 MVA, 220/132 kV;
(iv)	400/220/132 kV Sultanpur Road, Lucknow (GIS) - 2X500 MVA, 400/220 kV, 2X160 MVA, 220/132 kV;
(v)	400/220/132 kV Aurai (AIS) - 2X315 MVA, 400/220 kV, 2X160 MVA, 220/132 kV.



Dev
28/4/13

(Arun Kumar Srivastava)

Secretary

U. P. Electricity Regulatory Commission
Lucknow

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Uttar Pradesh and has been found to be complete in all respect.

1. Proposal No. : FP/UP/TRANS/21539/2016
2. Proposal Name : 765 kV S/C Mainpuri - Unnao Transmission Line
3. Category of the Proposal : Transmission Line
4. Date of Submission : 24/09/2016
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name : SANJAI
 Mobile No. : 9454647975
 State : Uttar Pradesh
 District : Lucknow
 Pincode : 226010

6. Area Applied (ha.) : 10.99

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.

(System Administrator)

Bahy
 27/10/2016

27-10-2016

लाक्ष्मण
 प्रशासकीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 कानपुर

27/10/16
 कायालय जिलाधिकारी
 कानपुर

रीय - वनाधिकारी
 प्रमो प्रभाग 1/6

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Uttar Pradesh and has been found to be complete in all respect.

1. Proposal No. : FP/UP/TRANS/21539/2016
2. Proposal Name : 765 kV S/C Mainpuri - Unnao Transmission Line
3. Category of the Proposal : Transmission Line
4. Date of Submission : 24/09/2016
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name : SANJAI
 Mobile No. : 9454647975
 State : Uttar Pradesh
 District : Lucknow
 Pincode : 226010

6. Area Applied (ha.) : 10.99

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.

(System Administrator)



Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given below, along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Uttar Pradesh on 24/09/2016.

1. Proposal No. : FP/UP/TRANS/21539/2016
2. Proposal Name : 765 kV S/C Mainpuri - Unnao Transmission Line
3. Category of the Proposal : Transmission Line
4. Date of Submission : 24/09/2016
5. Name of the User Agency with Contact Details

Name : SANJAI
Mobile No. : 9454647975
State : Uttar Pradesh
District : Lucknow
Pincode : 226010

6. Area Applied,(ha.) : 10.99

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Justification of Selected Route of the Transmission Lines

Out of many alternative routes, most suitable and techno-economically route has been selected considering the following parameters;

- 1.0 The selected route is so close in proximity of the bee- line as far as practicable.
- 2.0 Minimum loss of forest, endangered flora and fauna, rich orchard, nurseries etc.
- 3.0 Optimal no. of angle points by avoiding multiple crossings of the same transmission line, minimum no. of railway / power line / river / road / canal crossings.
- 4.0 Avoidance of waterlogged / marshy land, area with collapsible soil strata, densely populated areas, air funneling pathway of Defense Aerodrome / civil airport, religious monuments, heritage sites and other sensitive areas.
- 5.0 The distance between consecutive angle points is so kept in order to optimize no. of intermediate suspension towers.
- 6.0 All the River crossings have been carefully selected considering stability of soil strata at individual tower pile foundation location and after exploring possibility of crossing the river using DD type tower / with extra high extension +18/+25.
- 7.0 Accessibility of the transmission line towers along the route for maintenance point of view.

List of transmission lines tabulated below for reference.

1. 765kv SC Mainpuri - Unnao Transmission Line	192 km	
2. 400kv DC Mainpuri - Aligarh Transmission Line	93 km	
3. LILO of both circuits of 400kv DC Orai - Mainpuri (PG) at Mainpuri Transmission Line	43.3 km	
4. 765kv S/C Mainpuri - Bara Transmission Line	362 km	
5. 765kv S/C Mainpuri - Bara Transmission Line	362 km	
6. LILO of 400kv Panki - Obra at 400kv Rewa Road Transmission Line	0.8 km	
7. 400kv DC Rewa Road - Karchhana Transmission Line	29.2 km	
8. 400kv DC Rewa Road - Meja Transmission Line	33.5 km	
9. 400kv DC Bara - Meja Transmission Line	29.2 km	
10. 400kv DC Bara - Karchhana Transmission Line	39.5 km	
11. 400kv DC Tanda - Gonda Transmission Line	95 km	
12. 400kv DC Gonda - Shahjahanpur Transmission Line	220 km	
13. LILO of 400kv Sarojininagar - Kursi Road at 400kv Sultanpur Road, Lucknow Transmission Line	6.5 km	
14. LILO of 400kv Obra - Sultanpur at 400kv Aurai Transmission Line	1.2 km	

राज्यीय वन अधिकारी
रेंज उन्नाव

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक
पर्यावरणिक वन्यजीव वन प्रभाग
उन्नाव

702118

(24)

सोनभद्र वन प्रभाग रावर्टसगंज सोनभद्र
क्षतिपूरक वृक्षारोपण का वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय विवरण

वर्ष	भौतिक (हे० में)	वित्तीय (लाख में)	10 प्रतिशत वार्षिक अनुस्क्षण वृद्धि के साथ प्रस्तावित धनराशि
प्रथम	21.5938 हे०	9.101	9.101
द्वितीय	21.5938 हे०	4.620	4.620
तृतीय	21.5938 हे०	3.902	4.292
चतुर्थ	21.5938 हे०	3.982	4.778
पंचम	21.5938 हे०	4.030	5.239
षष्ठम	21.5938 हे०	2.273	3.182
सप्तम	21.5938 हे०	2.273	3.410
अष्टम	21.5938 हे०	2.273	3.637
नवम	21.5938 हे०	2.273	3.864
दसम	21.5938 हे०	2.273	4.091
एकादस	21.5938 हे०	2.273	4.319
द्वादस	21.5938 हे०	2.273	4.546
योग		39.665	55.079
अनुमन्य सेन्टेज चार्ज (6.875%)			3.787
महायोग			58.866

शब्दों में रू० अट्ठावन लाख छियासी हजार छः सौ मात्र

M. L. Singh
 Forest Range Officer
 PATNA (Sonbhadra)

sk
 प्रभागीय वन्यधिकारी
 प्रभागीय वन्यधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र