

भाग-2

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव : पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर, मैनपुरी, कन्नौज तथा उन्नाव वन प्रभागों की कुल 10.7969 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति
	i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	: उत्तर प्रदेश
	ii) जिला	: मैनपुरी
	iii) वन प्रभाग	: सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी
	iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए वन भूमि का क्षेत्र	: 1.5364
	v) वन का कानूनी स्थिति	: संरक्षित वन
	vi) हरियाली का घनत्व	: 0.4
	vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किया जाये)	: मैनपुरी वन प्रभाग में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि के बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।
	viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	: नहीं
	ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	: प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन वन क्षेत्र के ऊपर से गुजरेगी।
	x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)	: नहीं
	xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	: नहीं
	xxi) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	: नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	: प्रस्तावित क्षेत्र अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया:- (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	: नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण का ब्योरा	:
	i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	: -
	ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	: -

	iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि।	:	—
	vi)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	:	—
	v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयेक्तता के बारे में प्रबन्धकी दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।	:	—
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (x, xi) 8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न कर)	:	संलग्न है।
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	:	
	i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	:	275900 हेक्टेयर
	ii)	जिले का वन क्षेत्र	:	1420.42 हेक्टेयर
	iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	:	217.9956
	vi)	1980 से जिला/प्रयोग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	:	
		(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण	:	—
		(ख) वनेत्तर भूमि पटन	:	176.9956
	v)	तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	:	—
		(क) वनभूमि	:	
		(ख) ऊसर भूमि पर	:	6.1
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	:	प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।


प्रमाणीय निदेशक
 प्रमाणीय निदेशक प्रभाग
 सामाजिक वानिकी प्रभाग मैनेपुरी


765 के०वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में प्रभावित संरक्षित वनभूमि/पारेषण लाइन के नीचे औषधि पौधों के रोपण का प्राक्कलन

पौध सं०-1760 (1100 पौध प्रति हे०)

क्षेत्रफल-1.5364 हे० या 1.60 हे०

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)

क्र०सं	कार्य का विवरण -	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
0		3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	1.60	78.00	प्रति हे०	124.80
2	रोपण क्षेत्र की सफाई	1.60	402.00	प्रति हे०	643.20
3	मृदा कार्य हेतु गड्ढों का-संरक्षण-	1760	0.35	प्रति गड्ढा	616.00
4	मृदा कार्य				
	(अ) गड्ढा खुदान (ऊपरी 45×23×120 सेमी०) अर्थ आगर द्वारा	1760	16.08	प्रति गड्ढा	28300.80
5	तारबाडु हेतु सामग्री				
	(अ) आर०सी०सी० के खम्भों का मूल्य मय कर सहित (0.15×0.10×1.80 मी०)	1300	536.00	प्रति खम्भा	696800.00
	(ब) कांटेदार तार का मूल्य (5 लड़)	2	112890.00	प्रति टन	225780.00
6	जिप्सम क्रय किग्रा० प्रति	1760	6.06	प्रति किग्रा०	10665.60
7	अन्य व्यय			अनुमानित	1069.60
	योग				964000.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-मैनपुरी

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढों का भरण	1760	2.31	प्रति गड्ढा	4065.60
2	गड्ढों हेतु गोबर की खाद का मृदा सुधारक 1.5 किग्रा० प्रति	1760	11.39	प्रति गड्ढा	20046.40
3	पौधों का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	1813	40.00	प्रति पौध	72520.00
4	तारबाड़ कार्य				0.00
	(अ) आर०सी०सी० खम्भों की ग्राउटिंग 6:3:1 सीमेन्ट कंकरीट	1300	257.62	प्रति खम्भा	334906.00
	(ब) खम्भों का स्थानीय ढुलान	1300	4.33	प्रति खम्भा	5629.00
	(स) तार की खिचाई (5 लड़)	25000	1.12	प्रति मी०	28000.00
5	पौधों का ढुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध) (61-100 किमी०)	1813	23.00	प्रति पौध	41699.00
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	1760	7.80	प्रति पौध	13728.00
7	पौधारोपण, थावला बनवाई व तुरंत सिचाई	1760	8.64	प्रति पौध	15206.40
8	निराई, गुडाई, मलिचिंग निराई गुडाई 3 बार	5280	1.48	प्रति पौध	7814.40
9	सिचाई कार्य अक्टूबर से मार्च तक 12 बार	21120	3.80	प्रति पौध	80256.00
10	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	1760	0.50	प्रति हे०	880.00
11	वृक्षारोपण बोर्ड	1	3600.00	प्रति बोर्ड	3600.00
12	वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय माह जुलाई से मार्च तक	234	230.00	प्रति दिन	53820.00
13	अन्य व्यय			अनुमानित	2829.20
	योग				685000.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-मैनपुरी

तृतीय चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य प्रथम)

क्र०सं 0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई कार्य ट्रैक्टर व टैंकर द्वारा मय डीजल व मजदूरी सहित				
	क- माह अप्रैल से जून तक 3 वार प्रति माह	14256	3.80	प्रति पौध	54172.80
	ख- माह अक्टूबर से मार्च तक 2 वार प्रतिमाह	21120	3.80	प्रति पौध	80256.00
2	निराई गुडाई				
	क- माह अप्रैल से जून तक प्रति माह	4752	1.48	प्रति पौध	7032.96
	ख- माह अक्टूबर से मार्च तक प्रति माह	10560	1.48	प्रति पौध	15628.80
3	अनुरक्षण कार्य				
	क- असफल गड्डो का खुदान	176	3.22	प्रति पौध	566.72
	ख- पौध कय 3 प्रति क्षति सहित	182	40.00	प्रति पौध	7280.00
	ग- पौध का ढुलान	182	23.00	प्रति पौध	4186.00
	घ- पौध का स्थानीय ढुलान	176	7.80	प्रति पौध	1372.80
	ङ- रोपण	176	8.64	प्रति पौध	1520.64
3	तारबाड़ की मरम्मत	-	-	अनुमानित	5000.00
4	विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर की मरम्मत सर्विसिंग	-	-	अनुमानित	10000.00
5	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रैल से मार्च तक)	312	230.00	प्रति दिन	71760.00
6	अन्य व्यय			प्रति गड्ढा	1223.28
	योग				260000.00

चतुर्थ चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य द्वितीय)

क्र०सं 0 -	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुडाई 4 बार अप्रैल से मार्च	7040	1.48	प्रति पौध	10419.20
2	सिचाई 12x1760 अप्रैल से मार्च	21120	3.80	प्रति पौध	80256.00
3	रसायनिक उर्वरक	1	900.00	एक बार	900.00
	ट्रैक्टर टैंकर आदि की मरम्मत	-	-	अनुमानित	1000.00
4	तार-बाड़ मरम्मत	-	-	अनुमानित	2200.00
3	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	312	230.00	प्रति दिन	71760.00
4	अन्य व्यय			अनुमानित	1464.80
	योग				168000.00


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-मैनपुरी

पंचम चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य तृतीय)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुडाई 3 बार अप्रैल से मार्च	5280	1.48	प्रति पौध	7814.40
2	सिचाई 8×1760 अप्रैल से मार्च	14080	3.80	प्रति पौध	53504.00
3	तार-बाड़ मरम्मत	-	-	अनुमानित	2200.00
4	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीव पौधों की गणना एवं गणना पंजिका	-	-		1000.00
5	ट्रैक्टर टैंकर आदि की मरम्मत	-	-		500.00
6	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	180	230.00	प्रति दिन	41400.00
7	अन्य व्यय			अनुमानित	1581.60
	योग				108000.00

षष्ठम चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य चतुर्थ)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुडाई 3 बार अप्रैल से मार्च	5280	1.48	प्रति पौध	7814.40
2	सिचाई 8×1760 अप्रैल से मार्च	14080	3.80	प्रति पौध	53504.00
3	तार-बाड़ मरम्मत	-	-	अनुमानित	2200.00
4	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीव पौधों की गणना एवं गणना पंजिका रखरखाव	-	-		1000.00
5	ट्रैक्टर टैंकर आदि की मरम्मत	-	-		500.00
6	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	180	230.00	प्रति दिन	41400.00
7	अन्य व्यय			अनुमानित	1581.60
	योग				108000.00

सप्तम चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य पंचम)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुडाई 3 बार अप्रैल से मार्च	5280	1.48	प्रति पौध	7814.40
2	सिचाई 8×1760 अप्रैल से मार्च	14080	3.80	प्रति पौध	53504.00
3	तार-बाड़ मरम्मत	-	-	अनुमानित	2200.00
4	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीव पौधों	-	-		1000.00
5	ट्रैक्टर टैंकर आदि की मरम्मत	-	-		500.00
6	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	180	230.00	प्रति दिन	41400.00
7	अन्य व्यय			अनुमानित	1581.60
	योग				108000.00


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-मैनपुरी

अष्टम चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य षष्ठम)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुडाई 2 बार अप्रैल से मार्च	3520	1.48	प्रति पौध	5209.60
2	सिचाई 6×1760 अप्रैल से मार्च	10560	3.80	प्रति पौध	40128.00
3	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	180	230.00	प्रति दिन	41400.00
4	अन्य व्यय			अनुमानित	1262.40
	योग				88000.00

नवम चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य सप्तम)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुडाई 2 बार अप्रैल से मार्च	3520	1.48	प्रति पौध	5209.60
2	सिचाई 6×1760 अप्रैल से मार्च	10560	3.80	प्रति पौध	40128.00
3	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	180	230.00	प्रति दिन	41400.00
4	अन्य व्यय			अनुमानित	1262.40
	योग				88000.00

दशम चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य अष्टम)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुडाई 2 बार अप्रैल से मार्च	3520	1.48	प्रति पौध	5209.60
2	सिचाई 6×1760 अप्रैल से मार्च	10560	3.80	प्रति पौध	40128.00
3	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	180	230.00	प्रति दिन	41400.00
4	अन्य व्यय			अनुमानित	1262.40
	योग				88000.00

एकादश चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य नवम)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुडाई 2 बार अप्रैल से मार्च	3520	1.48	प्रति पौध	5209.60
2	सिचाई 6×1760 अप्रैल से मार्च	10560	3.80	प्रति पौध	40128.00
3	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	180	230.00	प्रति दिन	41400.00
4	अन्य व्यय			अनुमानित	1262.40
	योग				88000.00


क्षेत्रीय वन अधिकारी
 रेंज-मैनपुरी

दृवादश चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य दशम)

क्र०सं	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	इकाई	धनराशि (रु०)
1	2	3	4	5	6
1	निराई गुड़ाई 2 बार अप्रैल से मार्च	3520	1.48	प्रति पौध	5209.60
2	सिचाई 6×1760 अप्रैल से मार्च	10560	3.80	प्रति पौध	40128.00
3	वृक्षारोपण हेतु श्रमिक पर व्यय अप्रैल से मार्च	180	230.00	प्रति दिन	41400.00
4	अन्य व्यय			अनुमानित	1262.40
	योग				88000.00

व्यय सारांश

क्र०सं 0	चरण	वर्तमान दर के अनुसार वाँछित धनराशि		10 % महंगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेन्सी से वाँछित धनराशि (3 X 4)
1	2	3		4	5
1	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	964000.00		1	964000.00
2	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण)	685000.00		1.10	753500.00
3	तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम)	260000.00		1.21	314600.00
4	चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय)	168000.00		1.331	223608.00
5	पंचम चरण (अनुरक्षण तृतीय)	108000.00		1.4641	158122.80
6	षष्ठम चरण (अनुरक्षण चतुर्थ)	108000.00		1.6105	173934.00
7	सप्तम चरण (अनुरक्षण पंचम)	108000.00		1.7716	191332.80
8	अष्टम चरण (अनुरक्षण षष्ठम)	88000.00		1.9488	171494.40
9	नवम् चरण (अनुरक्षण सप्तम)	88000.00		2.1437	188645.60
10	दसम् चरण (अनुरक्षण अष्टम)	88000.00		2.3581	207512.80
11	दकादशम् चरण (अनुरक्षण नवम)	88000.00		2.5939	228263.20
12	द्वादशम् चरण (अनुरक्षण दसम)	88000.00		2.8533	251090.40
	योग				3826104.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मैनपुरी

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

765 KV S/C (QUAD) Mainpur - Unnao Transmission Line - Forest Area & Non Forest Area

District and Forest Division	Forest Range	Place of Forest Crossing	Tower Identification	Village	TEHSIL	TREE DETAILS	Corridor Width (m)	Line Length (m)	Protected Forest Area (sq. m)	Reserve Forest Area (sq. m)	Protected Forest Area (Ha.)	Reserve Forest Area (Ha.)	Total Area in Forest	Non Forest Area in Village	Non Forest Area in Component	Non Forest Area in the District
Sub Total Mainpur Forest Division																
MAINPURI	Mainpur	SH - 86 (Mainpur - Shikhabad)	Dead End - AP 1/0	Kharra	Mainpur	23	64	40	2560		0.256			11.4954	0.6528	
MAINPURI	Mainpur	Lower Ganga Canal Kanpur Branch	AP 5B/0 - AP 6/0	Badanpur	Mainpur	20	64	39.02	2497.28		0.2498			12.4329	2.8543	
MAINPURI	Mainpur	Shikhabad - Furukhabad Rly. Crossing AP 6/0 - AP 7/0	AP 6/0 - AP 7/0	Ramnagar	Mainpur	1	64	82	5248		0.5248			10.3259	0.8064	
MAINPURI	Mainpur	SH - 83 (Mainpur - Etawah) AP 10/0 - AP 11/0	AP 10/0 - AP 11/0	Singhpura	Mainpur	NO TREE	64	20	1280		0.128		1.5364	16.9329	1.2288	334.5922
MAINPURI	Mainpur	Lower Ganga Canal Kanpur Branch 11/1 - 11/2	11/1 - 11/2	Singhpura North	Mainpur	33	64	39.02	2497.28		0.2498			18.4354	2.6623	
MAINPURI	Kishni	NH - 92 (Etawah - Bawar) AP 27/0 - AP 28/0	AP 27/0 - AP 28/0	Kushmura	Kushmura	32	64	20	1280		0.128			16.5272	1.4592	
Sub Total Kannauj Forest Division																
KANNAUJ	Chilbrama	MDR (Saurik - Bidhuna) 31/3 - 31/4	31/3 - 31/4	Sadhia Nagla	Chilbrama	69	64	10	640		0.064			8.6245	2.4320	
KANNAUJ	Kannauj	Lower Ganga Canal Kanpur Branch 37/3 - 37/4	37/3 - 37/4	Madanpurwa	Tirwa	8	64	20	1280		0.128		0.3200	6.3174	2.7744	371.7568
KANNAUJ	Kannauj	NH - 91A (Bela - Tirwa) AP 39/0 - AP 40/0	AP 39/0 - AP 40/0	Madanpurwa khurd	Tirwa	28	64	20	1280		0.128			8.4837	1.2480	
Sub Total Kanpur Forest Division																
KANPUR	BILHAUR	KURAUJI FOREST BLOCK 46/5 - 46/6	46/5 - 46/6	NEAR KURAUJI VILLAGE	BILHAUR	2278	46.99	242.412		11390.9399		1.1391		2.7424	1.2870	
KANPUR	BILHAUR	NH-91 (KANPUR - DELHI) 53/0 - 54/0	53/0 - 54/0	NEAR UTTARI VILLAGE	BILHAUR	24	64	51.1	3270.4		0.3270			23.7629	1.2410	
KANPUR	BILHAUR	KANPUR-KASGANJ RAILWAY 54/0 - 55/0	54/0 - 55/0	NEAR UTTARI VILLAGE	BILHAUR	NO TREE	64	25.39	1656.96		0.1657		1.5546	19.6254	1.7159	283.2012
KANPUR	BILHAUR	LOWER GANGA CANAL (KANPUR BRANCH) 46/2 - 46/3	46/2 - 46/3	NEAR MADHEVAN VILLAGE	BILHAUR	5	64	50.43	3227.52		0.3228			21.6745	2.3236	
Sub Total Unnao Forest Division																
UNNAO	UNNAO	MARAUINDA FOREST BLOCK 64/0 - 64A/1	64/0 - 64A/1	NEAR PANPATHA	UNNAO	920	64	368.832	8154.88	11350.93988	0.8155	1.1351		67.8052	5.5675	
UNNAO	UNNAO	SH-38 (ALLAHABAD - BILGRAM) 70/0 - 70A/0	70/0 - 70A/0	NEAR THANA	UNNAO	45	64	234.295		14994.8800		1.4995		18.7665	4.6445	
UNNAO	UNNAO	UNNAO - BALAHIAU RAILWAY 71/0 - 72/0	71/0 - 72/0	NEAR PATIYARA	UNNAO	3	64	33	2112		0.2112			17.5767	2.2208	
UNNAO	UNNAO	MAWAIYA FOREST BLOCK 73/2 - 73/3	73/2 - 73/3	NEAR MAWAIYA	UNNAO	NO TREE	64	19.2	1228.8		0.1229			14.8675	1.1699	
UNNAO	UNNAO	INCR (LUCKNOW - KANPUR RAILWAY) 79/0 - 80/0	79/0 - 80/0	NEAR SONIK	UNNAO	NO TREE	64	327		20928.0000		2.0928	6.9859	15.5378	0.4672	200.6749
UNNAO	UNNAO	NH-25 (LUCKNOW - KANPUR) 82/0 - 83/0	82/0 - 83/0	NEAR KATRA	UNNAO	33	64	29	1856		0.1856			8.3246	1.2208	
UNNAO	UNNAO		83/0 - GANTRY	NEAR MURTIZANAGAR	UNNAO	2682	64	419.79		26866.5600		2.6867		4.2467	1.0688	
Sub Total Unnao Forest Division																
Total Forest Land Required for Transmission Line																
									1091.535	7068.8	0.7069	6.2790	10.7969	259.3029	36.0697	1190.2251
									1751.4070	33786.2400	3.3788	7.4181				

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० सी०)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज मैनपुरी



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 KV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत पाइपलाइन लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

क्षेत्रीय वन विभाग के वन वृक्षारोपण पर व्यय होने वाली धनराशि के वनवर्द्धता सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के दौरान वित्तने वृक्षों का पालन होगा उनकी क्षति पूर्ति वन विभाग द्वारा पुनः वृक्षारोपण हेतु जो व्यय निर्धारित किया जाएगा उसका साठसठ पचास लाख रुपये के अन्तर्गत कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जाएगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पाइपलाइन लाइन के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का निस्तारण किसी कारण वन विभाग द्वारा नहीं हो रहा है। सका तो इन वृक्षों का मूल्य बाजार भाव से कार्य करने से पूर्व वन विभाग को भुगतान किया जाएगा।



(सहय के समार सिद्ध)
महोदय/कक्ष/पाइपलाइन लाइन
साठसठ पचास लाख रुपये के अन्तर्गत कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणित
(ए० ए० सी०)
प्रमाणित
मैनपुरी

क्षेत्रीय वन विभाग
मैनपुरी

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं० 86-डब्लू/कि०मी०1251/5-6/मैनपुरी-टिण्डोली/लाइन-2 मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय
दिनांक: 20/01/15 उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

प्रबन्धक निदेशक,
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन लिमि०,
शक्ति भवन शालीमार टाइटानियम,
601-602, छठा तल,
प्लॉट नं० टी.सी./ जी०-1/1,
विद्युत खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010(यू०पी०)

विषय:- Railway proposal for crossing of Mainpuri-Shikohabad Track 765KV
S/C Mainpuri -Unnao TransmissiionLine-1.

सन्दर्भ:- आपका पत्र सं० एस०ई०यू०पी०पी०टी०सी०एल०/डी०आर०एम०/2012-13/213
dt.16.11.12

उपरोक्त विषय कार्य हेतु आपको अनुमति प्रदान की जाती है। इसके लिए आपको मण्डल कार्यालय के प्लान सं० 136/2014 के अनुसार सहा० मंडल अभि०/फिरोजाबाद के देख रेख में कार्य सम्पन्न कराना होगा।

संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट

Ryab 20/1/15
वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

कापी-(1) सहायक मण्डल अभियन्ता/उ.म.रे./फिरोजाबाद को प्लान सं. 136/2014 एवं एग्रीमेंट की कापी रिकार्ड हेतु भेजा जा रहा है एवं निर्देश दिया जाता है कि अपने देख रेख में उक्त कार्य को प्लान के अनुसार सम्पन्न करावें।

(संलग्नक-प्लान एवं एग्रीमेंट)

(2) वरि. मण्डल विद्युत इंजीनियर (टी.आर.डी) को प्लान सं० 136/2014 सूचनार्थ प्रेषित है।

(3) Sr.DOM/ALD को प्लान सं० 136/2014 सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न-एस्टीमेट सं०144/2014

sl
वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/चतुर्थ,
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

NORTHERN RAILWAY

No- LMC/WLF/ELECT/40/13-14
Dated -11.8.2014.

Office of the
Divisional Railway Manager
N. Rly Moradabad

General Manager
South East U.P Power
Transmission Company Limited
Vibhuti Khand Gomati Nagar
Lucknow-226010

Dear Sir,


Subject: - Permission for crossing 765 KV over head electric transmission line at Km 7/13-14 in between railway station Unnao-Patara on BLM section .

Reference: - Your letter no SEUPPTCL/DRM/2014-2015/876 Date-31.5.2014.

Competent authority has accorded the permission for crossing 765 KV over head electric transmission line at Km 7/13-14 in between railway station Unnao-Patara on BLM section.

Now you can execute your work with one week prior written intimation to Sr DSTE/C, Sr DOM, Sr. DEE/TRD, Sr.DEE/G, DRM Office Northern Railway Moradabad and ADEN/Hardoi mobile no-9760534217 Northern Railway Hardoi for deputing his staff for supervision work at the time of execution of work.

All the safety norms to be followed by you while execution of work. Please execute the agreement before starting work.



Divisional Engineer-G
N R Moradabad.

- C/-1. Sr DSTE/C for information please.
2. Sr DEE /G for information please.
3. Sr DOM for your information and necessary action please. Please advise the traffic block charges so that General Manager South East U.P Power Transmission Company Limited Vibhuti Khand Gomati Nagar Lucknow-226010
4. Sr DEE/TRD for your information please. Mobile
5. ADEN/Hardoi for information and necessary action.

NORTHERN RAILWAY

No. W/765 KV/OH/SIC-ON/II-LKO/13

Divisional Office

Lucknow

Date- ~~13/11/2014~~

18/11/2014

ADEN/ II- Lucknow

Lucknow Division

Northern Railway


Sub: - Execution of work for License Fee against Licensing of Railway Land for 765 KV OH Electric line crossing at KM 46/32-34 between SIC - ON Railway Station under ADEN/II-LKO

In reference to the above subject GM, SEUPPTCL, Lucknow has deposited licensing fee for above subject and thereafter agreement has been executed (copy enclosed).

The work may be executed under supervision of SSE/PWay & SSE/Works from safety point of view as per extant instructions and information to this effect must be given to the under signed also.

Treat this the right earnest.

DA: As above



Divisional Engineer/V

Northern Railway Lucknow

✓ Copy to: GM, SEUPPTCL, Lucknow for information & necessary action.



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1st Floor, Office No. 117-B
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

SEUPPTCL/2021-22/ 309

Date: 21/12/2021

To,

Nodal Officer & Conservator of Forest
Forest Utility Circle – Aranya Bhavan
Lucknow

Subject: Authorization of MR. SANJAI KUMAR SINGH regarding submission of Forest Proposals.

Dear Sir,


This is to inform you that, MR. SANJAI KUMAR SINGH (S. K. SINGH) is working with our organization as a GENERAL MANAGER and he is responsible to execute all kind of forest related work for the transmission lines under the jurisdiction of SEUPPTCL. We hereby authorize him for all kind of work related to your good office like submission of forest proposals, correspondence, coordination etc. His signature is attested below.


Your kind cooperation in this regard is requested.

Thanking You,


Yours Faithfully

For South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

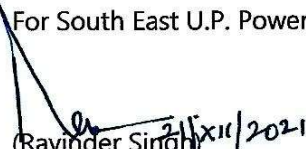
(Ravinder Singh)
Chief General Manager

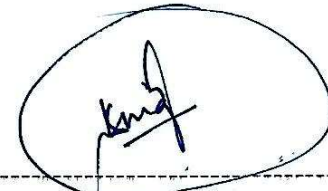
Signature of Mr. SANJAI KUMAR SINGH

Attested


(Ravinder Singh)
Chief General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

भाग-3**(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी-उन्नाव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी उपयोग एवं 238 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

Proposal No. - 21539/2016

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 12-04-2023

स्थान : आगरा


 (राकेश चन्द्र)
 वन संरक्षक,
 आगरा वृत्त, आगरा।




AAI/NOC/2013/367/26/6

BY Regd Post

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Date : 03-09-2013

021

M/s South East U.P Power Transmission Company Ltd
Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor,
Plot No TC/G-1/1, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar,
Lucknow-226010 (U.P)

SUBJECT:- NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir,

Please refer to your letter no SEUPPTCL/AAI/2012-13/375 dated 08-05-2013 on the subject mentioned above.

This office has no objection to the proposed Construction of 765 KV D/C Mainpuri-Unnao (EHV) Transmission Line by M/s South East UP Power Transmission Company Ltd herein after referred to as the applicant(s) at location from Mainpuri to Unnao for a height as detailed in Annexure-1 (Page-1 & 2) above mean sea level.

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARP/ Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of **Seven years** from the date of issue. If the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of **Seven years**, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India and/or the General Manager (ATM), Northern Region. The date of completion of the building/ structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager (ATM), Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures(eg. Wireless, TV antennas, mummies, lift machine room, overhead water tank, cooling towers etc.)"

Note : SITE IS EXAMINE w.r.t SO 84 (E) CIVIL AERODROMES only.

Encl: As above

(A.K KALRA)

Dy. GENERAL MANAGER (ATM-OPN)/NR
For REGIONAL EXECUTIVE DIRECTOR (NR)

- Copy to:-
1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D
 2. General Manager (Carto-NOC), Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D.
 3. The Airport Director, Airports Authority of India, Chaudhary Charan Singh Airport, Amousi, Lucknow-226009

sw

पञ्चमः प्रश्नः

(ਪ੍ਰਸ਼ੁ ਪਾਸਕੀ ਪਾਸਕੀ)



ኢኮኖሚክስ

**SOUTH EAST OF POWER
TRANSMISSION CO. LTD.**



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION CO. LTD.



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैन्युटी - उन्नाव विद्युत परेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैन्युटी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

दुर्लभ वनस्थिति और प्राणी जगत प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैन्युटी - उन्नाव टैन्समिशन लाइन के निर्माण क्षेत्र में वनस्थिति और प्राणीजगत की दुर्लभ / संकटापन्न / विविध प्रजातियां नहीं पाई जाती है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक-परिषदा लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर टैन्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिष्ठित
परिषदा लाइन
(ए० ए० ए० ए० ए०)
प्रमाणित वनस्थिति
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैन्युटी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेल मैन्युटी

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION CO. LTD.



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 KV एकल पथ मैन्यूरी - उखाव विद्युत पारेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उखाव से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

ENTIRE TREE TRANSPPLANT (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र


साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, 765 KV एकल पथ मैनपुरी - उखाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 1.5364 हे० सरंक्षित भूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा लगाई गई ENTIRE TREE TRANSPPLANT (ETT) शर्त का अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध है।



(संलग्न क्रमांक सिद्ध)
महोदयक-पारेषण लाइन
साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

प्रमाणित
(एस० एम०)
कानून विभाग
मैनपुरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मैनपुरी



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, Fourth Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com;

(Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)

ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, 765 kV एकल पथ मैनुपुरी - बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली मैनुपुरी वन प्रभाग में 1.4145 हे०, औरैया वन प्रभाग में 0.3456 हे०, कानपुर देहात वन प्रभाग में 0.8064 हे०, कानपुर नगर वन प्रभाग में 0.3456 हे०, फतेहपुर वन प्रभाग में 2.1504 हे० तथा प्रयागराज वन प्रभाग में 14.8394 हे०, कुल 19.9019 हे० वन भूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा लगाई गई ENTIRE TREE TRANSPLANT (ETT) शर्त का अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध है।

(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक - पारिषण लाइन

साऊथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित

OFFICE - 383
FOREST DEPARTMENT.

MISCELLANEOUS

October 15, 1954.

No. 4041/XIV-Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, he is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the lands specified in the Schedule hereto:

Schedule

Sl. No. of land to be declared as protected forest under Chapter IV of the Indian Forest Act.		District	Canal	Description
1	2	3	4	5
			M.F. It.	
1.	Upper Ganga (Main) Canal from mile 0-0 to mile 181-0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions. (1) Northern Division (2) Meerut Division (3) Bulandshahr Division.	Saharanpur Muzaffar- nagar. Meerut, Buland- shahr Aligarh Etah and Mainpuri.	181-0-0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars or boundary ditches.
2.	Anupshahr Branch of the Upper Ganga Canal from mile 0-0 to mile 128-1 falling in the jurisdiction of the following canal divisions. (1) Meerut Division. (2) Narora Division.	Meerut and Buland- shahr.	128-1-0	-do-
3.	Kanpur Stump of the Upper Canal from mile 181-0 to mile 212-7 falling within the jurisdiction of the following canal divisions. (1) Aligarh Division. (2) Mainpuri Division.	Aligarh, Etawah and Mainpuri	31-7-0	-do-
4.	Etawah stump of the Upper Ganga canal from mile 0-0 to mile 212-7 falling within the jurisdiction of the following canal divisions. (1) Aligarh division. (2) Mainpuri Division.	Aligarh Etah and Mainpuri	28-3-0	-do-
5.	Machua Escape from mile 0-0 to mile 8-8 falling within the jurisdiction of Aligarh Division.	Aligarh	3-2-0	-do-

44

	2	3	4	5
6. Eastern Yamuna Canal from mile 6- to mile 122-4 falling within the jurisdiction of the following canal divisions:	Subaranpur, Mu- ffarna- gar, Me- rut and Delhi.	122-6-0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars or boundary ditches.	
1. Upper Eastern Yamuna Canal				
1. Lower Eastern Yamuna Canal				
7. Gokulpur Escape of the Eastern Yamuna Canal from mile 0-0 to mile 1-7 in the Lower Eastern Yamuna Canal Division.	Delhi	1-7-0	-do-	
8. Gokulpur Escape of the Eastern Yamuna Canal from mile 0-0 to mile 0-1 in the Lower Eastern Yamuna Canal Division.	-do-	0-4-0	-do-	
9. Agra Canal (main) from mile 0-4 to 100-0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions: (1) Upper Agra Canal. (2) Lower Agra Canal.	Delhi, Gurgaon, Mathura and Agra.	99-4-0	-do-	
10. Hindun cut from mile 0-0 to mile 8-3 in the Upper Agra Canal Division.	Meerut and Delhi.	8-3-0	-do-	
11. Sikandra Distributary of the Agra Canal from mile 0-0 to mile 14-7 in the Lower Agra Canal Division.	Mathura and Agra	14-7-0	-do-	
12. Terminal Distributary of the Agra Canal from mile 0-0 to mile 16-2 in the lower Agra Canal Division.	-do-	16-2-0	-do-	
13. Lower Ganga (Main) Canal from mile 0-0 to mile 61-6 falling within the jurisdiction of the following Canal Divisions: (1) Narora Division. (2) Mainpuri Division.	Buland- shahr Aligarh Etah and Mainpuri	61-6-0	-do-	
14. Farukhabad Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 61-0 in the Narora Canal Division.	Etah and Farukhabad.	61-0-0	-do-	
15. Bower Branch of the lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 64-5 in the Mainpuri Canal division.	Etah and Farukhabad.	64-5-0	-do-	
16. Kanpur Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 137-6 falling within the jurisdiction of the following canal divisions: (1) Mainpuri Division. (2) Kanpur Division.	Mainpuri Farukhabad and Kanpur.	137-6-0	-do-	

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
17. Bhognipur Branch of the Lower Mainpuri Ganga Canal from mile 0-0 to Etawan, 106-7 falling within the jurisdiction of the following canal division.
- (1) Mainpuri Division.
(2) Bhognipur Division.
- 106-7-0 The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars or boundary ditches.
18. Etawah Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 136-0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions.
- (1) Mainpuri Division.
(2) Etawah Division.
(3) Kanpur Division.
- 136-0-0

By order,
ZAHURUL HASAN,
SECRETARY.

अनुसूची

पट्टरी का नाम

रेलवे

विवरण और स्थिति

प्रबन्ध के लिए वन विभाग को अन्तरित उत्तरी रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि

मुरादाबाद - डिबीजन

1. रायवाला - ऋषिकेश
2. नजीबाबाद - कोटद्वार
3. मुआज्जमपुर नारायन - गजरौला
4. रामगंगा-चनेहटी
5. रोजा-सीतापुर
6. सीतापुर-बालामऊ-सन्नाव
7. लक्सर-देहरादून
8. अलीगढ़-चन्दौसी
9. मुरादाबाद-चन्दौसी

लखनऊ डिबीजन :-

1. रायबरेली -ऊँवाहार-फाफामऊ
2. फाफामऊ-इलाहाबाद
3. फाफामऊ-जुघई-जाफराबाद
4. जाफराबाद-अकबरपुर
5. अकबरपुर-टांडा
6. फैजाबाद-अकबरपुर
7. उत्तरौडिया-फैजाबाद
8. कानपुर सेंट्रल-सन्नाव -लखनऊ

इलाहाबाद डिबीजन -

1. हाथरस-हाथरस किला
2. शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद
3. चुनार-चोपन
4. टुण्डला-यमुनापुल

ह0/-
(एन0पी0 त्रिपाठी)
सचिव

परिशिष्ट - 18.2

VAN BIBHAG
MISCELLANEOUS
FEBRUARY 10, 1960.

February 1

No. 1145/XIV -331-50-Whereas the Government, Uttar Pradesh is of the opinion that making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 30-A of the aforesaid Act, The Government of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of Chapter IV of the schedule hereto.

SCHEDULE

District	S. No	Name of road	Mile to be declared as Reserved or protected Forest						Description of Boundary
			M.		Ft		M.		
1	2	3	4		5		6		
Meerut	1.	Meerut, Baghpat road	3	0	0	31	2	0	The boundary
	2.	Baghpat - Saharanpur	1	0	0	24	2	0	of the land
	3.	Baraut- Chapruali	1	0	0	9	0	0	has been
	4.	Baghpat-Loni Shadra	0	0	0	17	2	250	demarcated
	5.	Meerut- Mawana	2	0	0	17	0	0	on the ground
	6.	Meerut- Bulandshahr	2	0	0	29	0	0	by stone
	7.	D.R.M.Road.	41	0	0	55	0	0	pillars.
	8.	G.T.Road	870	0	0	873	0	0	
	9.	Begamabad-Basatikri	1	0	0	6	0	0	
	10.	Morad nagar Railway							
		Feeder.	0	0	0	0	2	106	
	11.	Modinagar Railway							
	Feeder.	0	0	0	0	0	640	-do-	
12.	Mohiddenpur Railway								
	Feeder	0	0	0	0	4	10	-do-	

1	2	3	4	5	6	
	(local road)	0	0	0	12	3 340 -do-
16. Mainpuri I.	Shikohabad - Bhogaon	3	0	28	3	410 -do-
2.	shikohabad railway					
	Feeder	0	0	1	1	4 79 -do-
3.	G.T. road	711	3	330	742	0 0 -do-
4.	B.F. road	99	0	0	113	7 637 -do-
5.	A.E.F. road	33	0	0	59	0 0 -do-
6.	Mainpuri Fly Feeder road	0	0	0	1	1 627 -do-
7.	Mainpuri - Karauli road	0	0	0	11	2 330 -do-
8.	Ectawah-Mainpuri road	14	0	0	32	6 448 -do-
9.	etawah Shikohabad road	12	1	330	20	0 330 -do-
10.	Shikohabad-Bah road	0	0	0	10	5 0 -do-
11.	Ectawah-farrukhabad road to Karhal	0	0	0	19	7 70 -do-
12.	Karhal Sirsaganj road	0	0	0	16	0 287 -do-
29. Kanpur I.	Narwal - Saraul road	From Narwal end at mile 606-5-571 of G.T. road				-do-
2.	Chakeri Railway	Feeder road From mile 663-0-0 to 150 ft. of G.T. road end to Chakeri railway station				-do-
3.	Bidhnu railway Feeder	From railway station end at 12 mile 364 ft. of C.H.S. road				-do-
4.	Ghatampur railway	Railway station ends at 25 miles 6 ft. 450 ft. of C.H.S road				-do-
5.	Ghatampur Goods & road	Railway station ends at miles 164-3-435 of C.H.S road				-do-
6.	Clyde road portion	Central Bank road crossing to the road junction of centre Canal				-do-

(43)

MISCELLANEOUS

October 15, 1954.

No. 4041/XIV-Whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (act No. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, he is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the lands specified in the Schedule hereto:

Schedule

Sl. No. of land to be declared as District No. : protected forest under Chapter : IV of the Indian Forest Act.		Canal	Description	Mileage of boundary
1	2	3	4	5
			M.F.ft.	
1.	Upper Ganga (Main) Canal from mile 0-0 to mile 181-0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions. (1) Northern Division (2) Meerut Division (3) Bulandshahr Division.	Saharanpur Muzaffar-nagar. Meerut, Buland-shahr Aligarh Etah and Mainpuri.	181-0-0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars or boundary ditches.
2.	Arupshahr Branch of the Upper Ganga Canal from mile 0-0 to mile 128-1 falling in the jurisdiction of the following canal divisions. (1) Meerut Division. (2) Narora Division.	Meerut and Buland-shahr.	128-1-0	-do-
3.	Kanpur Stump of the Upper Canal from mile 181-0 to mile 212-7 falling within the jurisdiction of the following canal divisions. (1) Aligarh Division. (2) Mainpuri Division.	Aligarh, Etawah and Mainpuri	31-7-0	-do-
4.	Etawah stump of the Upper Ganga canal from mile 0-0 to mile 212-7 falling within the jurisdiction of the following canal divisions. (1) Aligarh division. (2) Mainpuri Division.	Aligarh Etah and Mainpuri	28-3-0	-do-
5.	Machua Escape from mile 0-0 to mile 3-3 falling within the jurisdiction of Aligarh Division.		3-3-0	



- 194 -

3-2-0
प्रमाणित
प्रमाणिक निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

अनुसूची

पट्टरी का नाम

रेलवे

विवरण और स्थिति

प्रबन्ध के लिए वन विभाग को अन्तरित उत्तरी रेलवे के निम्नलिखित सेक्शन के रेलवे ट्रैक और स्टेशन यार्ड से लगी हुई भूमि

मुरादाबाद - डिबीजन

1. रायवाला - ऋषिकेश
2. नजीबाबाद - कोटद्वार
3. मुआंज्जमपुर नारायन - गजरौला
4. रामगंगा-चनेहटी
5. रोजा-सीतापुर
6. सीतापुर-बालामऊ-उन्नाव
7. लक्सर-देहरादून
8. अलीगढ़-चन्दौसी
9. मुरादाबाद-चन्दौसी

लखनऊ डिबीजन :-

1. रायबरेली -ऊंचाहार-फाफामऊ
2. फाफामऊ-इलाहाबाद
3. फाफामऊ-जुघई-जाफराबाद
4. जाफराबाद-अकबरपुर
5. अकबरपुर-टांडा
6. फैजाबाद-अकबरपुर
7. उत्तरौडिया-फैजाबाद
8. कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -लखनऊ

इलाहाबाद डिबीजन -

1. हाथरस-हाथरस किला
2. शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद
3. चुनार-चोपन
4. टुण्डला-यमुनापुर

दया शर्मा प्रभाषित

प्रभाषीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी।

ह0/-
(एन0पी0 त्रिपाठी)
सचिव



परिशिष्ट - 18.4

वन विभाग

अनुभाग -2

9 मई, 1977 ई0

संख्या 104/(2)/14-2-503-77 चूंकि सरकारी अधिसूचना संख्या 104/चौदह-2-503-77 दिनांक 9 मई 1977 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित उत्तर प्रदेश में रेलवे के दोनों ओर की सीमांकित सरकारी बंजर भूमि की समस्त पट्टियों को चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अधीन संरक्षित वन घोषित किया गया है।

अतएव अब राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके -

क- इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से उक्त भूमि पर लगे हुए समस्त वृक्षों को आरक्षित घोषित करते हैं और,

ख- उक्त दिनांक से ऐसे किसी वन में पत्थर की खुदाई करने, चूने या लकड़ी के कोयले को फूंकने या ऐसे किसी वन उपज का संग्रह करने या उस पर कोई विनिर्माण प्रक्रिया करने या उसी हटाने और भवन निर्माण या पशुओं के गोल रखने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे वन में भूमि तोड़ने या साफ करने को प्रतिबन्धित करते हैं।

संख्या 104/चौदह-2-503-77 दिनांक 9 मई, 1977 भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या 10, 1927) की धारा-29 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे के दोनों तरफ के सरकारी वन या बंजर भूमि की पट्टियों को, चाहे उन पर वृक्ष लगे हों या नहीं, संरक्षित वन घोषित करते हैं तथा उन पर उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 30 के उपबन्ध लागू होंगे।

ह0/-

(एन0पी0 त्रिपाठी)

सचिव

होमोपैथ प्रभाषित

प्रभाषित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाषित
मैनपुरी



	1	2	3	4	5	6
		(local road)	0	0	0	12 3 340 -do-
16. Mainpuri	1.	Shikohabad - Bhogaon	0	3	0	28 3 410 -do-
	2.	shikohabad railway				
		Feeder	0	0	1 1	4 79 -do-
	3.	G.T. road	711	3	330	742 0 0 -do-
	4.	B.E. road	99	0	0	113 7 637 -do-
	5.	A.E.F. road	33	0	0	59 0 0 -do-
	6.	Mainpuri Rly Feeder road	0	0	0	1 1 627 -do-
	7.	Mainpuri - Karauli road	0	0	0	11 2 330 -do-
	8.	Ectawah-Mainpuri road	14	0	0	32 6 448 -do-
	9.	etawah Shikohabad road	12	1	330	20 0 330 -do-
	+10.	Shikohabad-Bah road	0	0	0	10 5 0 -do-
	11.	Ectawah-farrukhabad road To Karhal	0	0	0	19 7 70 -do-
	12.	Karhal Sirsaganj road	0	0	0	16 0 287 -do-
29. Kanpur	1.	Narwal - Saraul road	From Narwal end at mile 606-5-571 of G.T. road -do-			
	2.	Chakeri Railway	Feeder road From mile 663-0-0 to 150 ft. of G.T. road end to Chakeri railway station -do-			
	3.	Bidhnu railway Feeder	From railway station end at 12 mile 364 ft. of C.H.S. road -do-			
	4.	Ghatampur railway	Railway station ends at 25 miles 6 ft. 450 ft. of C.H.S road -do-			
	5.	Ghatampur Goods & road	Railway station ends at miles 164-3-435. of C.H.S road -do-			
	6.	Clyde road protion	Central Bank road crossing to the road junction of centre Canal -do-			



प्रमाणित
 प्रमाणित निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मेनपुरी

परिशिष्ट - 18.2

VAN BIBHAG
MISCELLANEOUS
FEBRUARY 10, 1960.

No. 1115/XIV-331-50-Whereas the Government, Uttar Pradesh is of the opinion that making of enquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of the said section, read with section 80-A of the aforesaid Act, The Government of Uttar Pradesh is pleased to declare that pending such enquiry and record the provisions of Chapter IV of the schedule hereto.

SCHEDULE

District	S. No	Name of road	Mile to be declared as Reserved or protected Forest			Description of Boundary		
			M.	Fg.	Ft.	M.	Fg.	Ft.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meerut	1.	Meerut, Baghpat road	3	0	0	31	2	0
	2.	Baghpat - Saharanpur	1	0	0	24	2	0
	3.	Baraut- Chapruali	1	0	0	9	0	0
	4.	Baghpat-Loni Shadra	0	0	0	17	2	250
	5.	Meerut- Mawana	2	0	0	17	0	0
	6.	Meerut- Bulandshahr	2	0	0	29	0	0
	7.	D.R.M.Road.	41	0	0	55	0	0
	8.	G.T.Road	870	0	0	873	0	0
	9.	Begamabad-Basatikri	1	0	0	6	0	0
	10.	Morad nagar Railway Feeder.	0	0	0	0	2	106
	11.	Modinagar Railway Feeder.	0	0	0	0	0	640
	12.	Mohiddenpur Railway Feeder	0	0	0	0	4	10



3

प्रमाणित निदेशक
सामाजिक कर्मिकी प्रभाग
मेनपुरी

-196-

146

17. Bhognipur Branch of the Lower Mainpuri Ganga Canal from mile 0-0 to 106-7 falling within the jurisdiction of the following canal division. Etawah, and Kanpur. 106-7-0 The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars or boundary ditches.
- (1) Mainpuri Division.
(2) Bhognipur Division.
18. Etawah Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 136-0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions. 136-0-0
- (1) Mainpuri Division.
(2) Etawah Division.
(3) Kanpur Division.

By order,

ZAHURUL HASAN,
SECRETARY.

हस्ताक्षर प्रमाणित



प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रचार
मैनपुरी


44

2	3	4	5
6. Eastern Yamuna Canal from mile 6-0 to mile 122-4 falling within the jurisdiction of the following canal divisions.	Saharanpur, Meerut and Delhi.	122-8-0	The boundary of the land has been demarcated on the ground by stone pillars or boundary ditches.
1. Upper Eastern Yamuna Canal			
1. Lower Eastern Yamuna Canal			
7. Gokulpur Escape of the Eastern Yamuna Canal from mile 0-0 to mile 1-7 in the Lower Eastern Yamuna Canal Division.	Delhi	1-7-0	-do-
8. Gokulpur Escape of the Eastern Yamuna Canal from mile 0-0 to mile 0-4 in the Lower Eastern Yamuna Canal Division.	-do-	0-4-0	-do-
9. Agra Canal (main) from mile 0-4 to 100-0 falling within the jurisdiction of the following canal divisions: (1) Upper Agra Canal. (2) Lower Agra Canal.	Delhi, Curgaon, Mathura and Agra.	99-4-0	-do-
10. Hindun cut from mile 0-0 to mile 8-3 in the Upper Agra Canal Division.	Meerut and Delhi.	8-3-0	-do-
11. Sakandara Distributary of the Agra Canal from mile 0-0 to mile 14-7 in the Lower Agra Canal Division.	Mathura and Agra	14-7-0	-do-
12. Terminal distributary of the Agra Canal from mile 0-0 to mile 16-2 in the lower Agra Canal Division.	-do-	16-2-0	-do-
13. Lower Ganga (Main) Canal from mile 0-0 to mile 61-6 falling within the jurisdiction of the following Canal Division: (1) Narora Division. (2) Mainpuri Division.	Bulandshahr, Aligarh Etah and Mainpuri	61-6-0	-do-
14. Farukhabad Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 61-0 in the Narora Canal Division.	Etah and Farrukhabad.	61-0-0	-do-
15. Lower Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 64-5 in the Mainpuri Canal division.	Etah and Farrukhabad.	64-5-0	-do-
16. Kanpur Branch of the Lower Ganga Canal from mile 0-0 to mile 137-6 falling within the jurisdiction of the following canal divisions: (1) Mainpuri Division. (2) Kanpur Division.	Mainpuri, Farrukhabad and Kanpur.	137-6-0	-do-



प्रधानीय निदेशक
सामाजिक वनिकी प्रभाग
मैनपुरी।

SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE ON CROSSING OF SHIKOHABAD-FARUKHABAD RAILWAY TRACK, MAINPURI

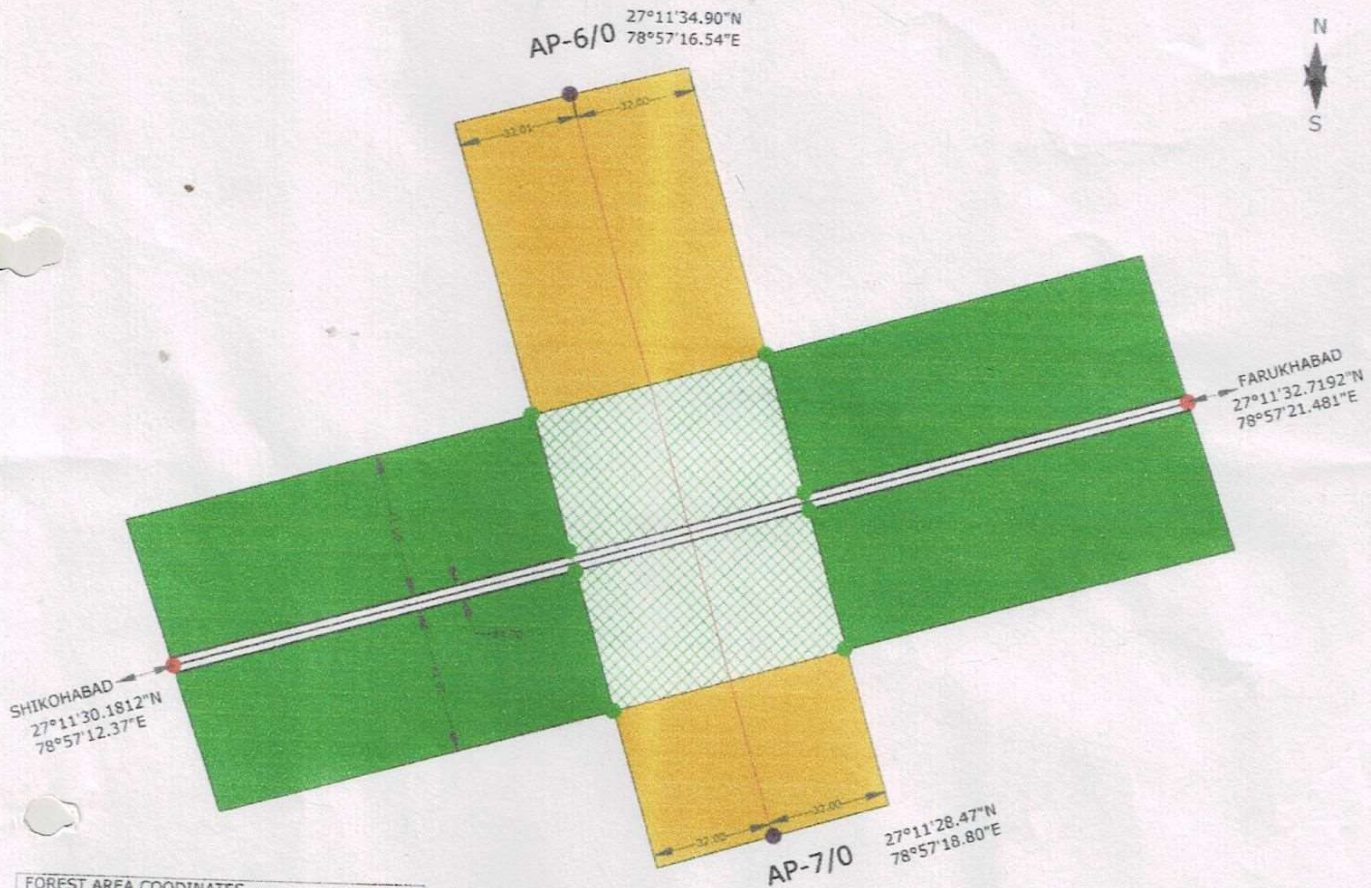

FOREST AREA COORDINATES

SL NO	Northing	Easting
1	27°11'32.084"	78°57'16.307"
2	27°11'30.813"	78°57'16.754"
3	27°11'30.685"	78°57'16.799"
4	27°11'29.415"	78°57'17.245"
5	27°11'32.397"	78°57'17.416"
6	27°11'31.126"	78°57'17.862"
7	27°11'30.999"	78°57'17.907"
8	27°11'29.728"	78°57'18.354"
9	27°11'32.71"	78°57'18.524"
10	27°11'31.44"	78°57'18.971"
11	27°11'31.312"	78°57'19.015"
12	27°11'30.041"	78°57'19.462"

King
(S.K. Singh)
General Manager

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.


प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० जी०)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

0 10 40 60 80 100 Meters

	GPS COORDINATES OF TOWER		POWER LINE
	GPS COORDINATES OF RAILWAY TRACK		FOREST AREA
	FOREST AREA COORDINATES		RAILWAY TRACK
	CENTER LINE OF THE RAILWAY TRACK		POWER LINE CORRIDOR
	FOREST AREA FALLING IN POWER CORRIDOR		

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रंज मैनपुरी

SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE ON CROSSING OF MAINPURI-EATAWAH (SH-83), MAINPURI

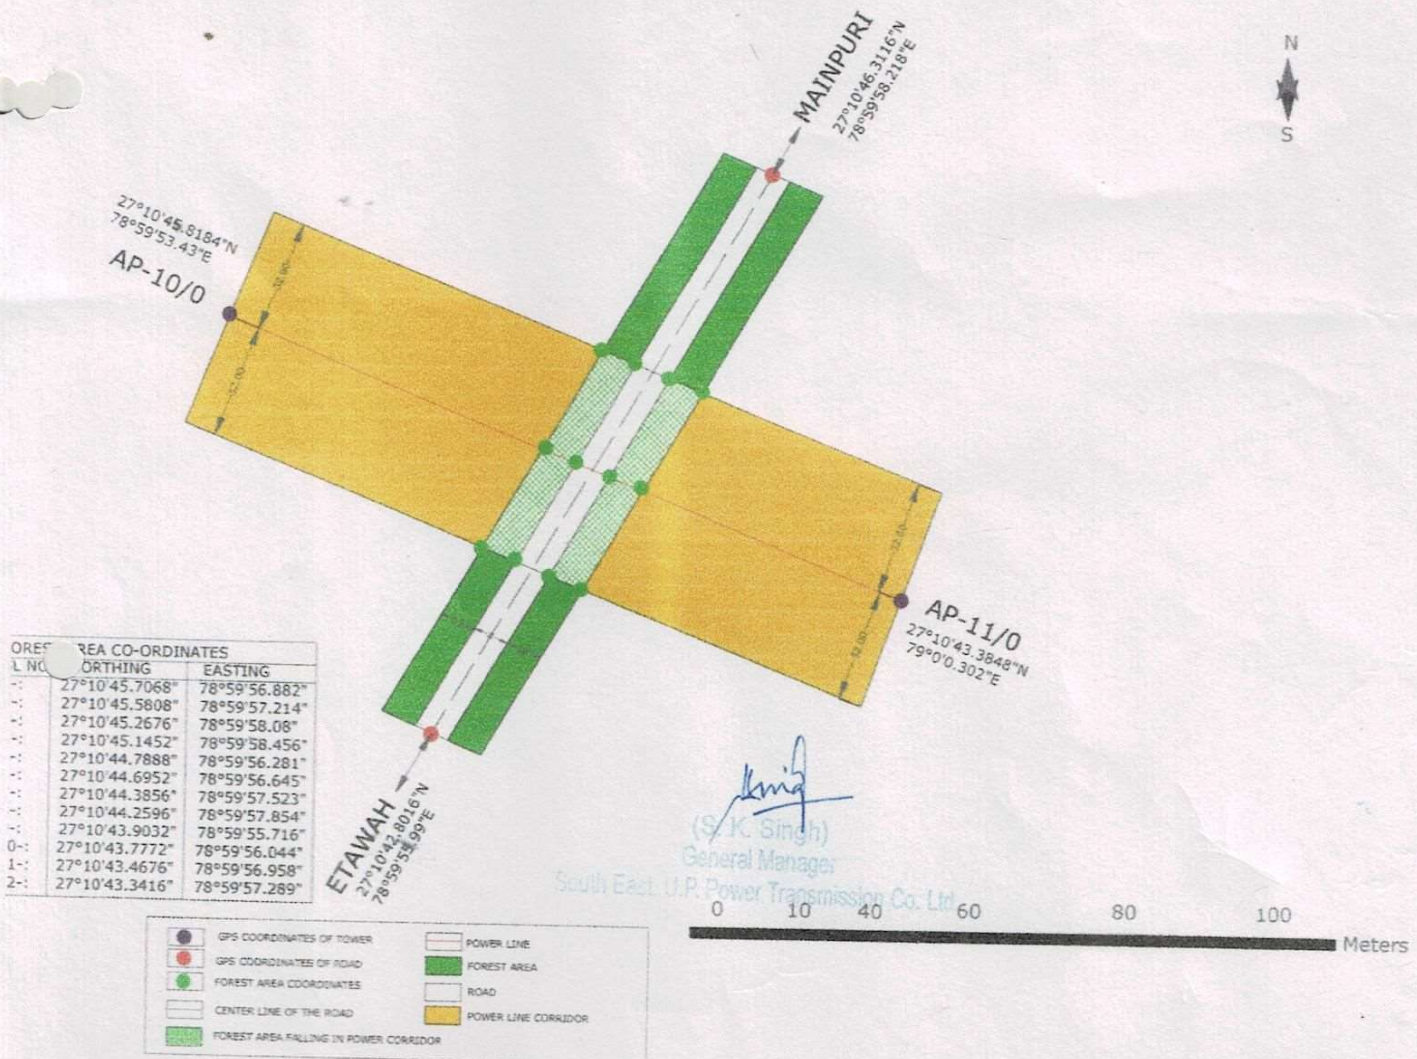


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज मैनपुरी

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० मोर्चा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी


**SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE
ON CROSSING OF LOWER GANGA CANAL (KANPUR BRANCH), MAINPURI**



SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE
ON CROSSING OF LOWER GANGA CANAL (KANPUR BRANCH), MAINPURI

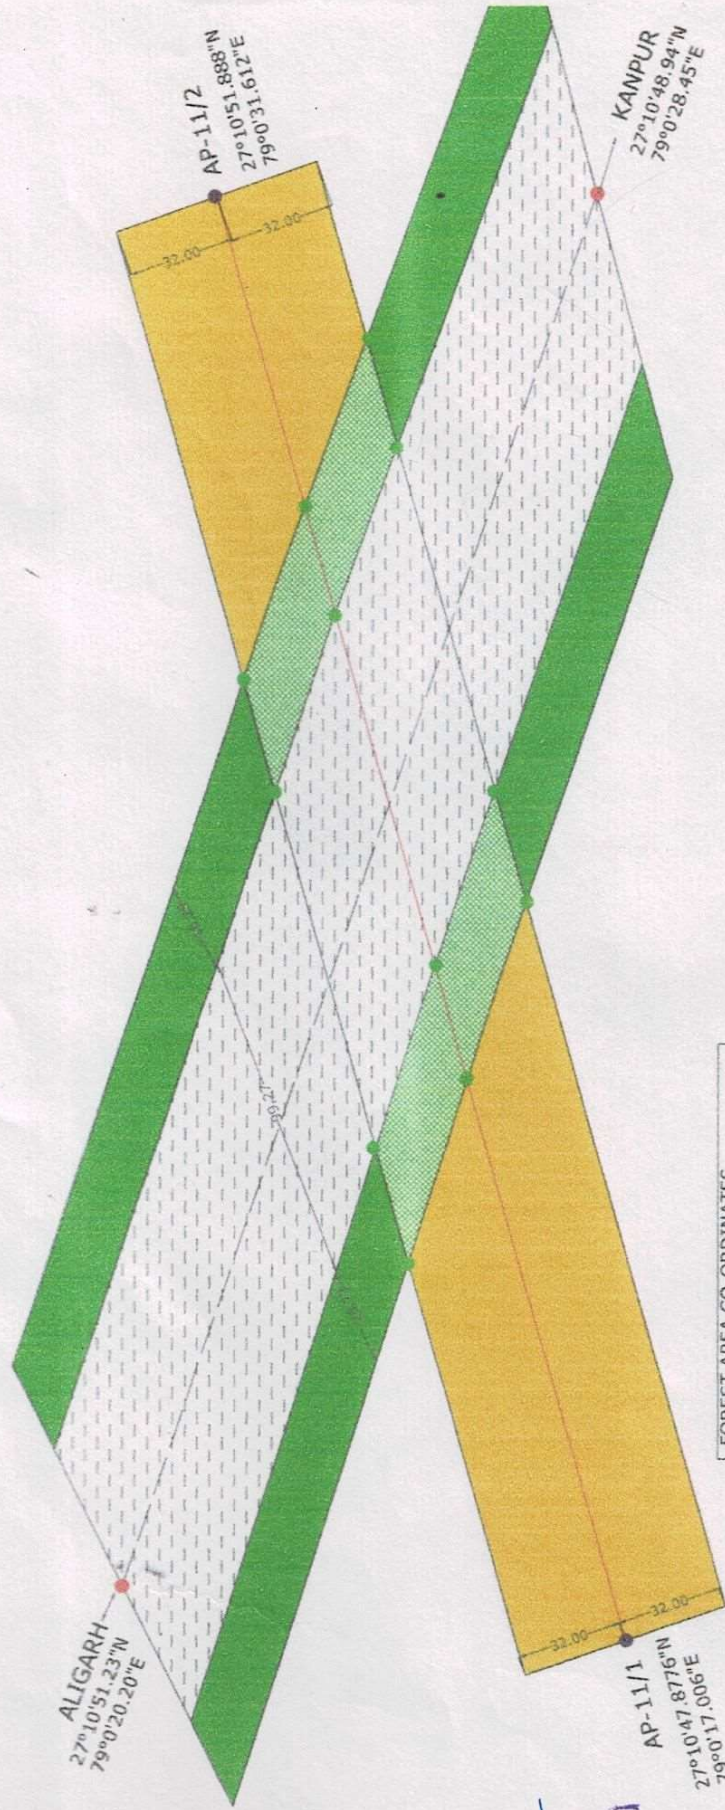

SL NO	NORTHING	EASTING
1:-	27°10'51.5532"	79°0'26.496"
2:-	27°10'50.9988"	79°0'28.433"
3:-	27°10'50.4732"	79°0'30.366"
4:-	27°10'51.2436"	79°0'25.268"
5:-	27°10'50.6856"	79°0'27.202"
6:-	27°10'50.1312"	79°0'29.138"
7:-	27°10'50.0808"	79°0'21.11"
8:-	27°10'49.5552"	79°0'23.06"
9:-	27°10'49.0008"	79°0'25.088"
10:-	27°10'49.7388"	79°0'19.843"
11:-	27°10'49.2132"	79°0'21.852"
12:-	27°10'48.6588"	79°0'23.861"

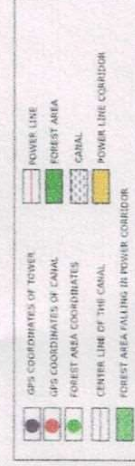

0 10 40 60 80

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० पी० सी०)

प्रभागीय निदेशक


सामाजिक वानिकी प्रभाग

मेनपुरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज मेनपुरी

(S. K. Singh)
General Manager,
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.

SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE ON CROSSING OF BEWAR-EATAWAHA (NH-92), MAINPURI

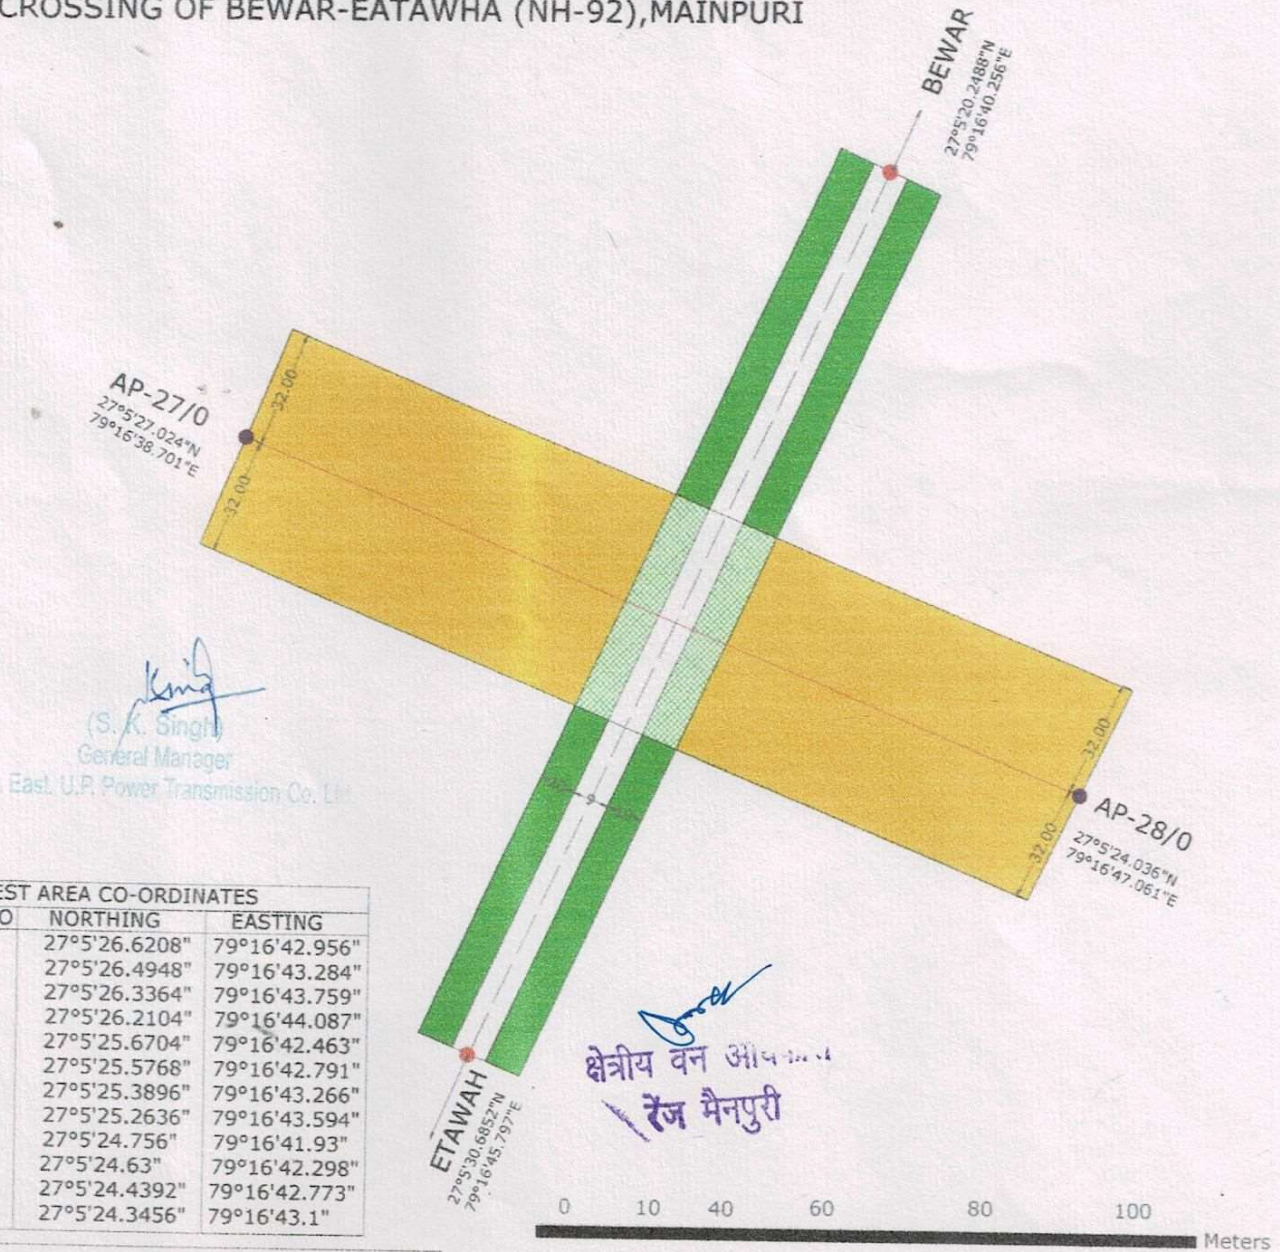

(S. K. Singh)
General Manager
East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज मैनपुरी

प्रति इस्तफा
(एस० एन० मैनपुरी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

SITE MAP OF PROPOSED 765 KV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE ON CROSSING OF MAINPURI-SHIKOHABAD (SH-84), MAINPURI

27°12'59.09"N
78°55'59.30"E

DEAD END TOWER

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एम० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
हैज मैनपुरी

SHIKOHABAD
27°12'56.9952"N
78°55'55.23"E

LOCATION NO-1
27°12'54.71"N
78°56'0.07"E

MAINPURI
27°12'56.6855"N
78°56'2.508"E


South East: U.P. Power Transmission Co. Ltd.

General Manager

(S. V. Singh)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SL. NO	FOREST AREA COORDINATES	
	Northing	Easting
1	27°12'56.89"	78°55'58.43"
2	27°12'56.27"	78°55'58.55"
3	27°12'55.912"	78°55'58.688"
4	27°12'55.265"	78°55'58.802"
5	27°12'56.942"	78°55'59.683"
6	27°12'56.30"	78°55'59.79"
7	27°12'56.059"	78°55'59.833"
8	27°12'55.418"	78°55'59.952"
9	27°12'57.095"	78°56'0.833"
10	27°12'56.56"	78°56'0.91"
11	27°12'56.207"	78°56'0.99"
12	27°12'55.571"	78°56'0.102"

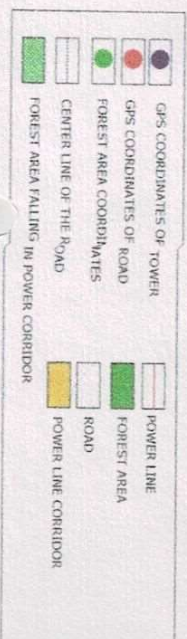

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनी रेंज, मैतपुरी,

पत्रांक 12/14-1 दिनांक जुलाई 14, 2022

सेवा में,

प्रभारी निदेशक

सांवा प्रमण, मैतपुरी

विषय: प्रस्तावित न-65 के 001 एस. 1 सी 0 मैतपुरी डेनार पारिषद लखन
का स्मृति निरीक्षण के माध्यम से,

सन्दर्भ: आपका पत्रांक स. 3340/14-1 मैतपुरी दिनांक जून 06, 2022

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन सहित दस्तावेज
कराया है कि सम्बन्धित संकेतन प्रभारी श्री प्रदीप कुमार वर विद व
साउथ ईस्ट यू.पी. पार व कार्यों के परिनिधि श्री मनोज तिवारी के साथ
समुक्त जल नौगरी उनके द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार समुक्त
जांच की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है।

क्र.स.	रेंज	प्रस्तावित स्थल का नाम	संरक्षित है/नहीं
1-	किशनी	MDR कुसमरा-सोरिख km 18 से 19 के मध्य	संरक्षित का क्षेत्र के अस्तित्व नहीं है।
2-	- " -	NH-92 इटावा-वेवर km 45 से 46 के मध्य	1280 Sq. m

- 1- प्रस्तावित स्थल पर कोई भी संरक्षित स्मारक संत नहीं है।
- 2- प्रस्तावित स्थल पर कोई भी दुर्लभ / संकेतांक / विरल प्रजातियां उपलब्ध नहीं है।
- 3- प्रस्तावित स्थल पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान / वन जीव अभयारण्य रिजर्व वन
हाथी कोरीडोर नहीं है।
- 4- प्रस्तावित स्थल पर्यावरण स्वच्छतापूर्ण है।
- 5- वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

अतः जांच रिपोर्ट में पाया गया कि NH-92 इटावा-वेवर मार्ग km 45 से 46 के
मध्य की दोनों परी संरक्षित भूमि है जिसमें प्रस्तावित जमीन का विवरण भूमि
पत्र के साथ संलग्न है।

प्रभारी निदेशक
सांवा प्रमण

च.न.
किशनी

प्रदीप कुमार
वन दस्ता
किशनी-रेंज

प्रदीप
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-किशनी


JOINT INSPECTION REPORT

Forest Details of 765 K.V S/C (Quad) Manपुरी - Unnao Transmission Line

Forest Range N.H-92 (इलाहाबाद - बरेilly) AP 27/0, AP 28/0 Date:

District - Mainपुरी

K.M - 45, ले 46 के मध्य

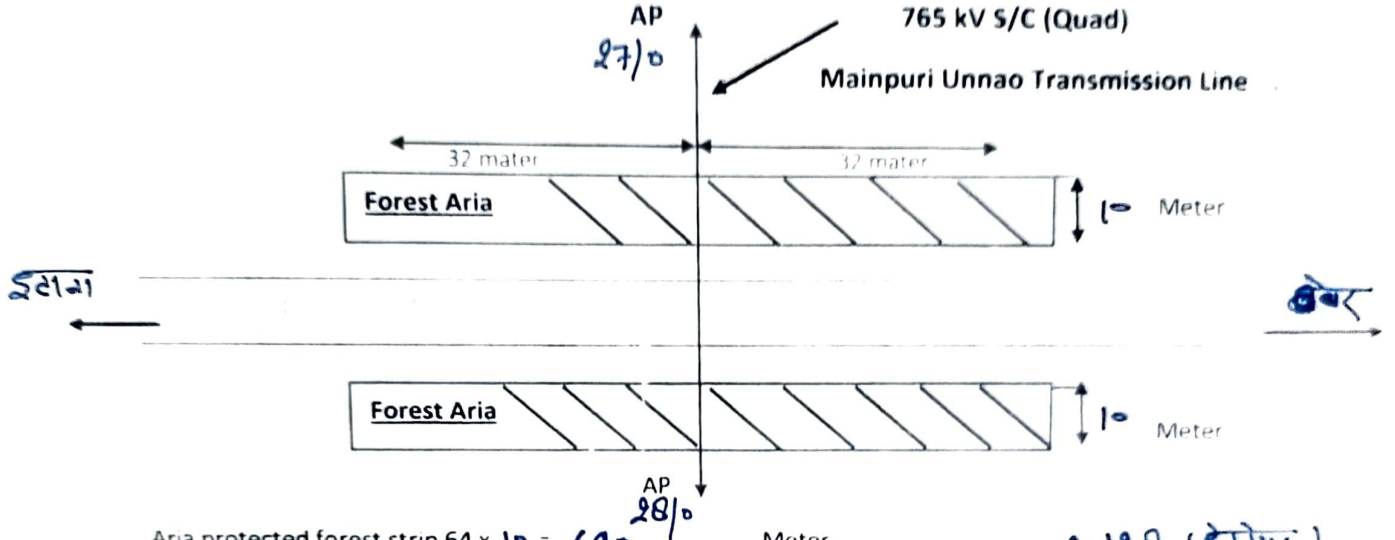

Aria protected forest strip 64 x 10 = 640 Meter

0.128 (हेक्टेयर)

Aria Protected forest strip 64 x 10 = 640 Meter

List of Trees in 64 Meter Corridor. 1280 Sq.mtr

Sl No	Types of tree	Daimater Range C.M @ 1.5m height from ground	Tree's Quantity	Remarks
1	शहनाम	34-C.M	6	बाई पटरी (हरा पत्र)
2	अर्जुन	104-C.M	1	बाई पटरी "
3	अर्जुन	32-C.M	1	बाई पटरी "
4	पापडी	36-C.M	1	बाई पटरी "
5	दल	120-C.M	1	बाई पटरी "
6	लसोडा	23-C.M	6	बाई पटरी "
7	शहनाम	20-C.M	15	बाई पटरी "
8	शहनाम	21-C.M	1	बाई पटरी "
9	शहनाम	20-C.M	12	बाई पटरी "
10				
11				
12				
13				
14				
15				

For. SEUPPTC



प्रदीप कुमार

वन दरोगा
किशनी-रेंज

Forest Range Officer
रेंज-किशनी

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी रेंज

पत्रांक 238/14-1

दिनांक 16/06/2022

सेवा में,

प्रधानीय निदेशक
सांवा प्रभाग, मैनपुरी

विषय - प्रस्तावित 765 KV एस/सी० मैनपुरी - उन्नाव फारेषण लाइन का संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

संदर्भ - आपका पत्रांक सं० - 913/14-1, दि० 25/05/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में सम्बन्धित सेक्शन अधीन, श्री निरंजन पाण्डे वनविद व साउथ ईस्ट यू०पी० पावर कार्पो० के प्रतिनिधि श्री मनोष तिवारी के साथ संयुक्त जांच की गयी। उनके द्वारा प्रेषित चौचरपोर के अनुसार संयुक्त जांच की गई है।

क्र. सं.	रेंज	प्रस्तावित स्थल का नाम	क्षेत्रफल (हे० मे)
1.	मैनपुरी	SH-84 मैनपुरी - शिकोटाबाद मार्ग	0.256 हे०
2.	— " —	लोअर गंगा नहर (कानपुर ब्रान्च)	0.2498 हे०
3.	— " —	शिकोटाबाद - फर्रुखाबाद रेलवे क्रासिंग	0.5248 हे०
4.	— " —	SH-83 मैनपुरी - इटावा मार्ग	0.128 हे०
5.	— " —	लोअर गंगा नहर (कानपुर ब्रान्च)	0.2498 हे०

1. प्रस्तावित स्थल पर कोई भी संरक्षित स्मारक क्षेत्र नहीं है।
2. प्रस्तावित स्थल पर कोई भी दुर्गम / संकटापन्न विशिष्ट प्रभावित क्षेत्र उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित स्थल पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभयारण्य, निरक्षर बाग, टैसी कोरीडोर नहीं है।
4. प्रस्तावित स्थल पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।
5. वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

प्रमुख अधिकारी

काठमांडू

P.T.O

कार्यालय

क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी रेंज



पत्रांक... 238/M-1

दिनांक... 16/06/2022

अतः प्लॉच रिपोर्ट में पाया गया कि SH-84 मैनपुरी-शिकोहाबाद मार्ग, लोअर गंगा नहर (कानपुर ब्रांच) शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद रेलवे लाइन (मैनपुरी) SH-83 मैनपुरी-इटावा मार्ग की दोनों पटरियाँ संरक्षित नहीं हैं। नक्ससे प्रभावित वृक्षों का विवरण मूल में पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

अवधीस


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-मैनपुरी

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri – Unnao Transmission Line

Forest Range : SA-84 (Mainpuri – Shikohabad)
District : Mainpuri (Km. 37-38)

Date:

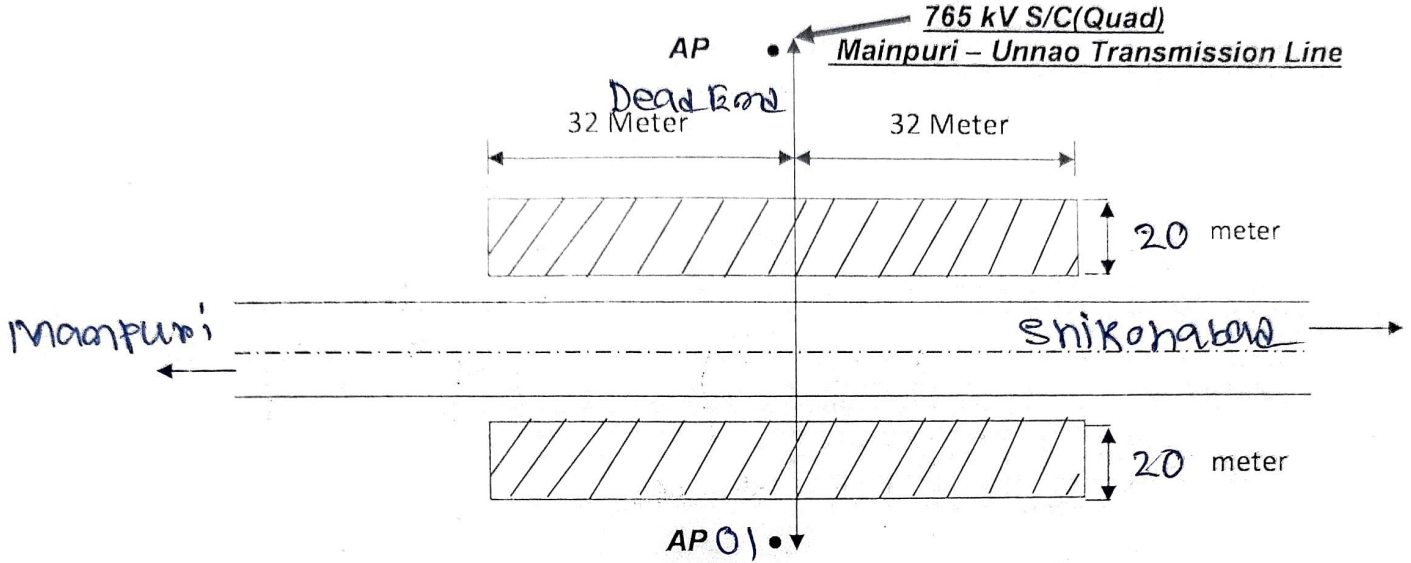

Area of protected forest strip: $64 \times 20 = 1280 \text{ Sq. Mtr.}$

Area of protected forest strip: $64 \times 20 = 1280 \text{ Sq. Mtr.}$

$$\frac{2560}{10000} = 0.256\%$$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	प्रसोपल (झाड़ीनुमा)	0-30	16	RB
2	— (झाड़ीनुमा)	0-30	15	LB
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Mr. Tiwari
(Mainpuri Tiwari)
For SEUPPTCL



(शिवम पावक)
संरक्षण अधिकारी, प्रमुख


(शिवम पावक)
संरक्षण अधिकारी, प्रमुख
रेज-मैनपुरी

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri – Unnao Transmission Line

Forest Range : Lower Ganga canal Kanpur Bharnen
District : Mainpuri

Date:

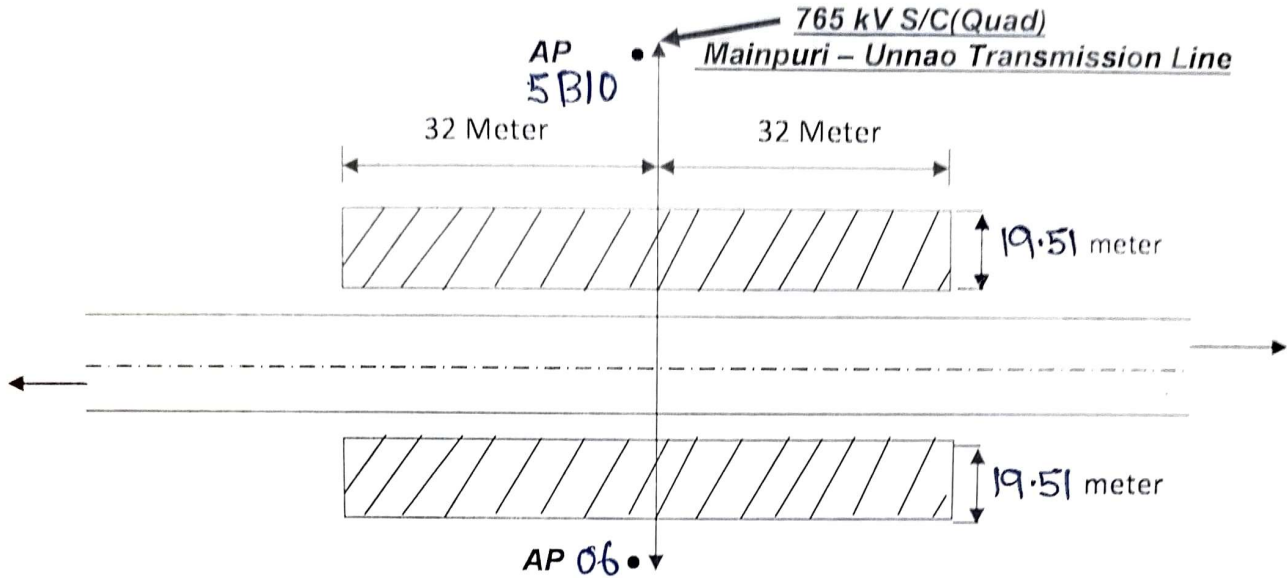

Area of protected forest strip: 64 x 19.51 Sq.Mtr. 1248.64

Area of protected forest strip: 64 x 19.51 Sq.Mtr. 1248.64

$$\frac{2497.28}{10} = 249.728$$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	सोलेनसमल्ला	60 cm (1-2)	02	RB
2	प्रोसोपिस (झाड़ीनुमा)	(0-31)	12	LB
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

M. K. Tiwari
(Manoj Tiwari)




(शिवम पांडे)
सेक्शन अधि. अधिकारी

(Range Forest officer)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-मैनपुरी

Joint Inspection Report

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri – Unnao Transmission Line

Forest Range : Shikohabad - Farukhabad Rly crossing Date:
 District : Mainpuri (1251/7 to 1251/8)

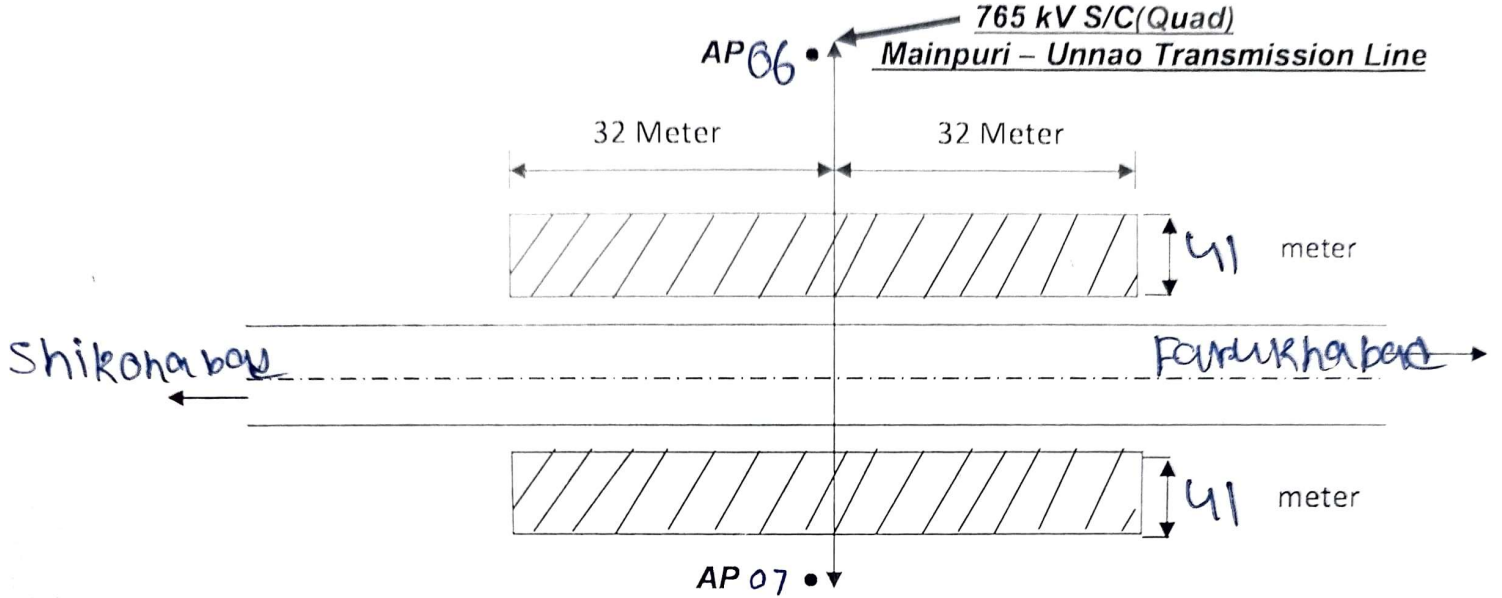

Area of protected forest strip: $64 \times 41 = 2624$ sq. Mtr.

Area of protected forest strip: $64 \times 41 = 2624$ sq. Mtr.

$$\frac{5248}{10000} = 0.5248\%$$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	देशी बबूल	70 cm. (2-3)	01	RB
2	— " —	28 cm. (0-1)	01	RB
3	— " —	30 cm. (0-1)	01	RB
4	— " —	35 cm. (1-2)	01	RB
5	जेलोपिस (झाड़ुआ)	(0-1)	12	RB.
6	देशी बबूल	55 cm. (1-2)	01	LB
7	— " —	45 cm. (1-2)	01	LB.
8	जेलोपिस	150 cm. (4-5)	01	LB.
9				
10				
11				

Manoj Tiwari
(Manoj Tiwari)

For SEUPPTCL




(शिवम पाठक)
सेक्शन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Range Forest officer

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri – Unnao Transmission Line

Forest Range : Sta-83 Mainpuri - Etawah AP 10/0 AP 11/0
 District : Mainpuri (Km 48 to 49)

Date:

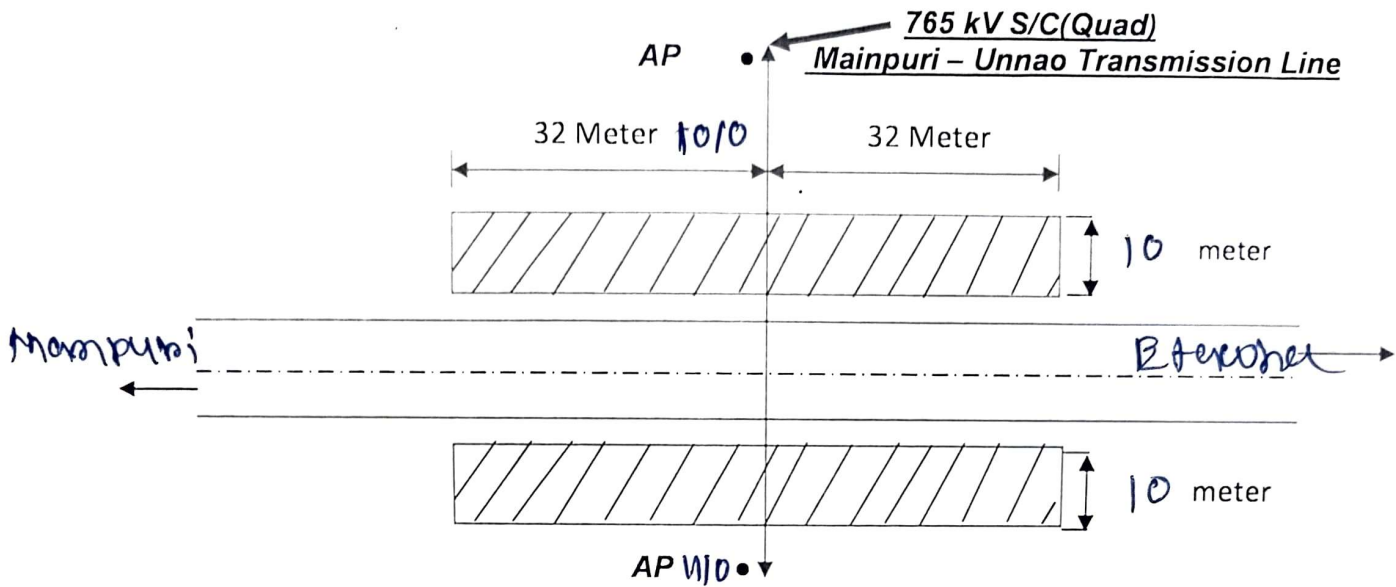

Area of protected forest strip: $64 \times 10 = 640 \text{ Sq. Mtr.}$

Area of protected forest strip: $64 \times 10 = 640 \text{ Sq. Mtr.}$

$$\frac{1280}{10} = 128 \text{ हे०}$$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	शीशम	45 cm (1-2)	01	RB
2	— " —	30 cm (0-1)	02	RB.
3	बेर	0-31 cm	03	RB.
4	प्रोसोपिस (झाड़ीनुमा)	0-31	14	RB
5	— " —	60 cm.	01	RB.
6	देशी बबूल	45 cm.	01	RB
7	— " —	140 cm.	01	RB
8	— " —	0-31	01	RB.
9	कुंजी	0-30	11	RB.
10	बेर	0-31	02	LB.
11	प्रोसोपिस (झाड़ीनुमा)	0-30	04	LB.

Dr. Tiwari
 (Manoj Tiwari)



(शिवम पाटुक)
 सेक्शन अधिकारी

(Range Forest Officer)
 रेंज-मैनपुरी


JOINT INSPECTION REPORT

2

Forest Details of 765 K.V S/C (Quad) Manpuri – Unnao Transmission Line

Forest Range-! SH-83 Mainpuri – Etawah AP 4/10 Date:
(Km. 48 to 49)

District - Mainpuri

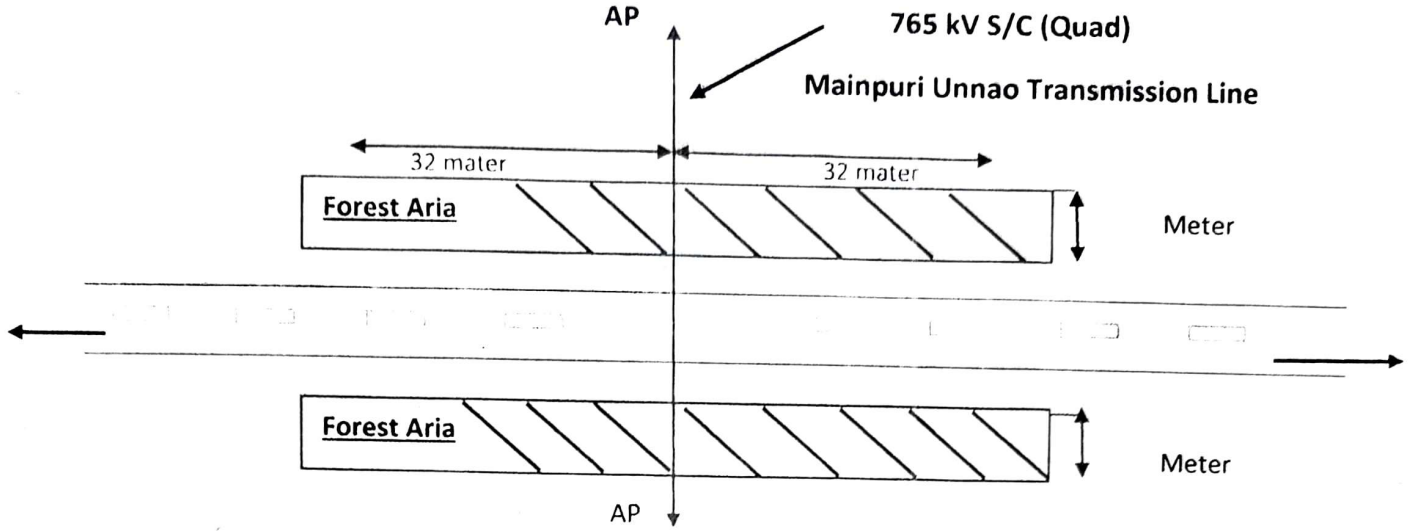

Aria protected forest strip 64 x ____ = Meter

Aria Protected forest strip 64 x ____ = Meter

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl No	Types of tree	Daimater Range C.M @ 1.5m height from ground	Tree's Quantity	Remarks
1 12.	खैर	0-30	16	LB
2 13.	शमशान	0-30	05	LB
3 14.	कैशी	0-30	04.	LB
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

For. SEUPPTC



(शिवम पाठक)
सेक्शन अधि०...
रज-मैनपुरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Forest Range Officer
रज-मैनपुरी


Joint Inspection Report

①

Forest Details of 765 kV S/C (Quad) Mainpuri – Unnao Transmission Line

Forest Range : Lower Ganga Canal Kanpur Baraman
District : Mainpuri

Date:

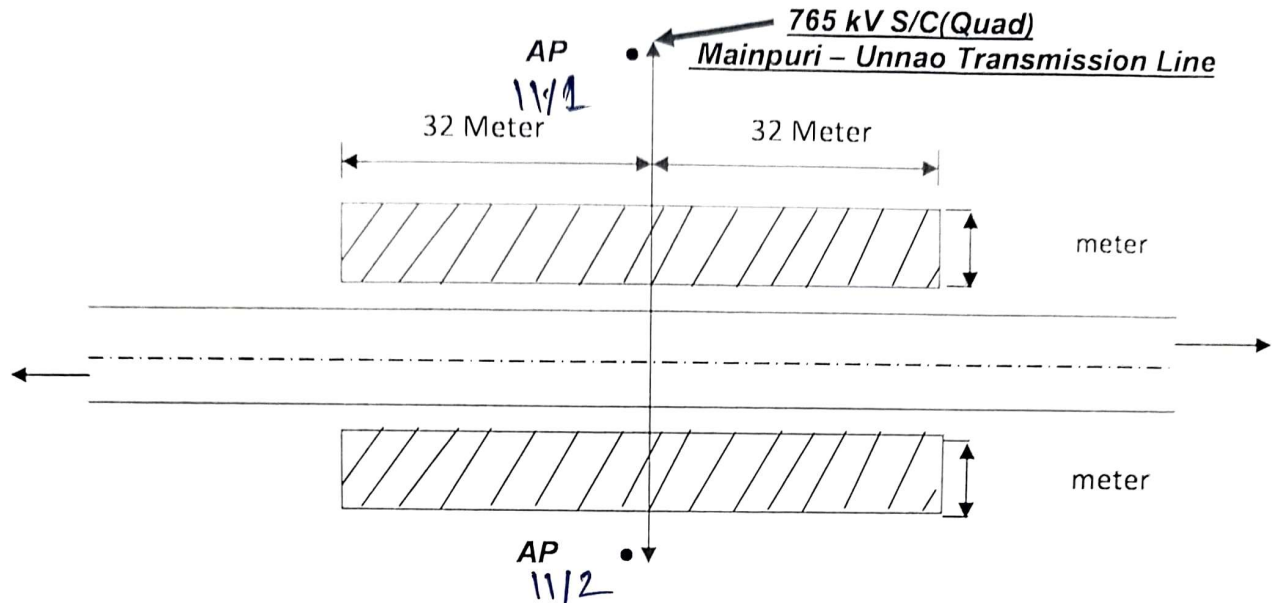

Area of protected forest strip: 64 x 19.5 Sq.Mtr. = 1248.64 Sq.Mtr.

Area of protected forest strip: 64 x 19.5 Sq.Mtr. = 1248.64 Sq.Mtr.

$$2497.28 = 0.24988$$

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl.No.	Type of Tree	Diameter Range (cm) @1.5m height from Ground	No. of Trees	Remarks
1	बेर	60 cm. (2-3)	01	RB
2	देशी खजूर	95 cm.	01	RB
3	—	85 cm.	01	RB
4	—	39 cm.	01	RB
5	—	88 cm.	01	RB
6	—	56 cm.	01	RB
7	खोसोपीस (झाड़नुमा)	0-31 cm.	20	RB
8	पापड़ी	66 cm.	02	—
9	—	121 cm.	01	—
10	शमशम	36 cm.	02	—
11	—	48 cm.	01	—

M. Tiwari
(Manj Tiwari)

For SEUPRTCL



(शिवम पाटक)
सेक्शन अधीन...


Range Forest Officer
रेज-मैनपुरी

Forest Details of 765 K.V S/C (Quad) Manपुरी – Unnao Transmission Line

Forest Range- Lower Ganga Canal Kanpur Branch

Date:

District - Mainपुरी

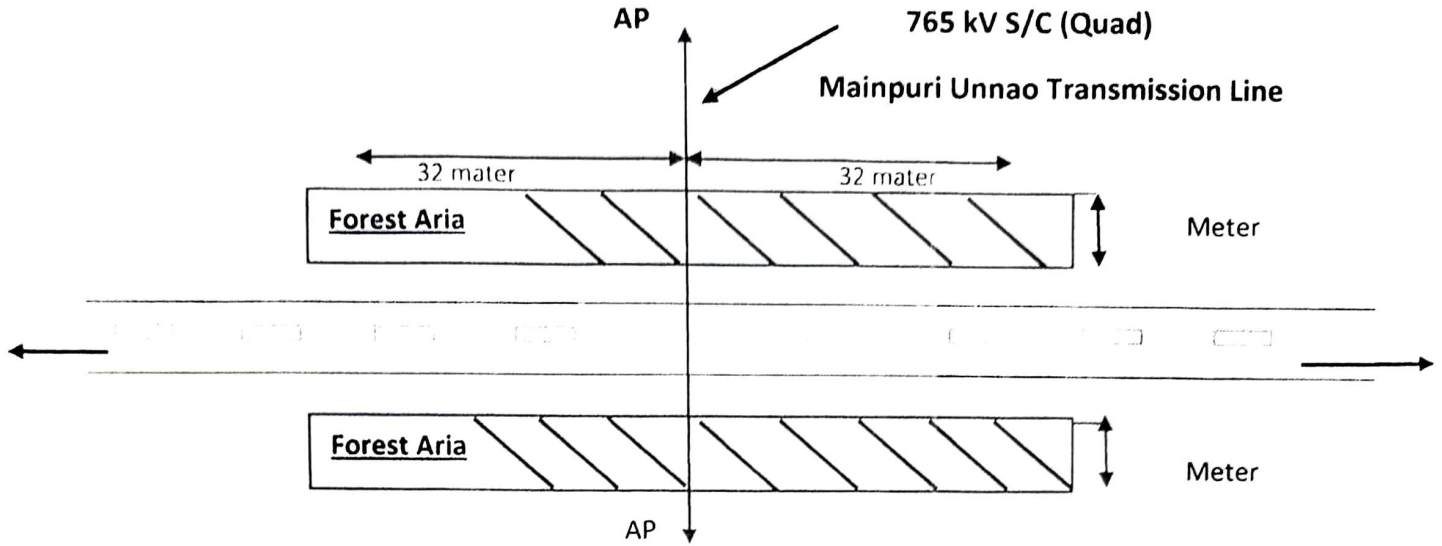

Aria protected forest strip 64 x ____ = Meter

Aria Protected forest strip 64 x ____ = Meter

List of Trees in 64 Meter Corridor.

Sl No	Types of tree	Daimeter Range C.M @ 1.5m height from ground	Tree's Quantity	Remarks
1 12.	गूलर	156 cm.	01	RB
2 13.	—	0-30	01	RB.
3 14.	पीपल	—	01	L.B.
4 15.	पेसोपिस (जाड़िया)	0-30	13	L.B.
5 16.	शीशम	50 cm	01	—
6 17.	—	0-30	01	—
7 18.	आम	125 cm	01	—
8 19.	—	192 cm	01	—
9 20.	—	152 cm.	01	—
10 21.	—	200 cm.	01	—
11 22.	कुशी	0-31	05	—
12 23.	लम्बेदा	0-30	05	—
13 24.	बाहदत	0-30	01	—
14				
15				

For. SEUPPTCI



(शिवम पाठक)
संरक्षण अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
Forest Range Officer
रेज-मैनपुरी

M. Tiwari

परियोजना का नाम: 765 KV एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव विद्युत परियोजना
प्राप्त के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी। (Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

अपर मुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1560/81-2-2021 (94) - 2017 के क्रम में कम से कम वृक्षों का पतन किये जाने सम्बन्धी वननबढ़ता प्रमाण पत्र

साथ देस्ट यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765 के.वी. एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव के निर्माण कार्य हेतु मैनपुरी जनपद के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि 1,5364 हे. वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 238 वृक्षों के पतन की अनुमति के सम्बन्ध में साथ देस्ट यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड वननबढ़ता के उक्त प्रस्तावित 765 के.वी. एकल पथ मैनपुरी - उन्नाव के निर्माण में बाधक वृक्षों का कम से कम पतन किया जायगा।



संलग्न के माध्यम से
महाप्रबंधक - परियोजना

श्री वी.पी.एस.
श्री वी.पी.एस.
श्री वी.पी.एस.

श्री वी.पी.एस.
श्री वी.पी.एस.
श्री वी.पी.एस.



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ मैनपुरी - उज्जैन विद्युत परेषण लाइन जो कि उ० प्र० राज्य के जनपद - मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उज्जैन से होकर गुजरेगी।
(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

लाभान्वित होने वाली आबादी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - उज्जैन ट्रांसमिशन लाइन के निम्नलिखित परिक्षेत्र के मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर नगर और उज्जैन जनपद के आबादी को काफ़ी बड़ी संख्या में विद्युत का लाभ दे होगा एवं इसके अतिरिक्त समीपवर्ती जिलों की आबादी को विद्युत का लाभ काफ़ी बड़ी संख्या में होगा।



(संलग्न कुमारा सिंह)

महाप्रबंधक-परेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणित
(एक) पृष्ठों में
कानूनी निदेशक
सामाजिक वित्तिय प्रमाण
मैनपुरी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन मैनपुरी

SOUTH EAST UP POWER
TRANSMISSION CO. LTD.



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Salimar Titanium,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

(Proposal No. FP/UP/TRANS/21539/2016)

बीज - रेट प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की निम्नलिखित 765 के० वी० एकलपथ मैनपुटी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निम्नलिखित हेतु वन भूमि क्षेत्रफल 1.5364 हेक्टेयर को 30 वर्षों के लिए बीज पर लिया जा रहा है।

प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार यदि लागू होगा तो निर्धारित बीज रेट प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया जाएगा।



[Signature]

(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक-पारोषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

प्रमाणित किया जाता है कि
(एच० एन० वी०)
प्रमाणित किया जाता है कि
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

[Signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेजिस्ट्रार

**LIST OF TREES IDENTIFIED AT PROPOSED FOREST LAND OF MAINPURI DIVISION BEING AFFECTED FOR CONSTRUCTION OF 765KV S/C
MAINPURI - UNNAO TRANSMISSION LINE**

Sl.No.	Local Name	Scientific Name	Total no. of Tress Affected / Trees to be Felled								
			(00-30)cm	(31-60)cm	(61-90)cm	(91-120)cm	(121-150)cm	(151-180)cm	(181-210)cm	Total	
1	Sheesham	Dalbergia sissoo	35	11							46
2	Arjun	Terminalia arjuna				1					1
3	Papdi	Holoptelea integrifolia		1	2		1				4
4	Gooler	Ficus racemosa	1			1		1			3
5	Lasodha	Cordia dichotoma	6								6
6	Neem	Azadirachta indica	1								1
7	Prosopis	Prosopis juliflora	60	47			1				108
8	Selebusalva	Prosopis juliflora		2							2
9	Desi Babool	Vachellia nilotica	3	6	3	1	1				14
10	Ber	Ziziphus mauritiana		6							6
11	Kanjee	Millettia pinnata	15	5							20
12	Bottlebrush	Melaleuca brachyandra	16								16
13	Peepal	Ficus religiosa	1								1
14	Aam	Mangifera indica						1	1	2	4
15	Labheda	Terminalia bellirica	5								5
16	Shahtoot	Morus alba	1								1
Total			144	78	5	3	4	2	2	2	238

प्रति स्वीकृत
(एस० एन० सी०)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी



MUD DISPOSAL PRAPOSAL

संलग्नक - 2

In reference to below mentioned figure, the process of mud disposal is explained in 4 steps, for transmission line towers, its required to excavate 4 pits of similar area and depth. After completion of Casting of all four pits we use 4 steps to complete backfilling process in which excavated mud should be consumed back in pits.


Step 1 : _Excavated mud of PIT A will be consumed in PIT B.

Step 2 : Excavated mud of PIT B will be consumed in PIT C.

Step 3 : Excavated mud of PIT C will be consumed in PIT D.

Step 4 : Excavated mud of PIT D will be consumed in PIT A.

After this process if there is any remaining mud, it would be leveled around the all four pits

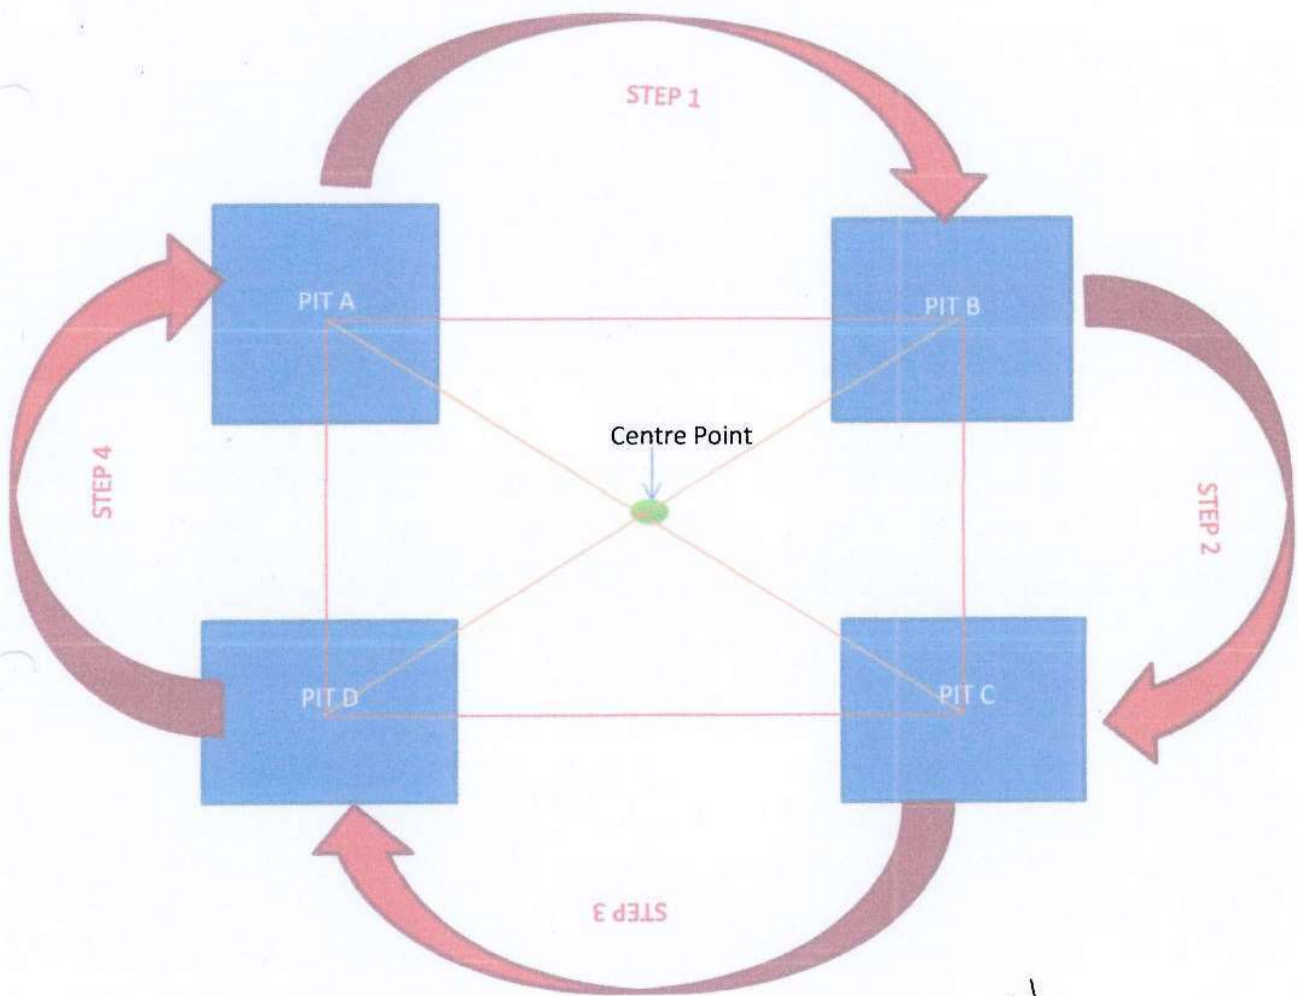

(आर० एन० सिंह)
महानगरपालिका
साऊथ ईस्ट यू०पी० पानर ग्रामपंचायत क० लि०,
सबानज

SOUTH EAST U.P. POWER
TRANSMISSION CO. LTD.



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,

Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh

CIN No. U40105UP2009PLC038216

e-mail- info@seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

परियोजना का नाम: 765 kV एकल पथ सैनपुरी - उन्नाव विद्युत परीक्षण लाइन जो कि उ० प्र०

राज्य के जनपद - सैनपुरी, कन्नौज, कानपुर एवं उन्नाव से होकर गुजरेगी।

(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/21539/2016)

सूचना वनभूमि प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ सैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में क्षेत्रफल 1.5364 हेक्टेयर में निर्माण कार्य में मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षों एवं पट्टरी वन भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए अन्य विकल्प नहीं है, और मार्गी गयी पट्टरी वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए सूचना है।



(संलग्न कुंभार सिंह)

महाप्रबंधक-परीक्षण लाइन

साथ ही ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ सैनपुरी - उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में क्षेत्रफल 1.5364 हेक्टेयर में निर्माण कार्य में मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षों एवं पट्टरी वन भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए अन्य विकल्प नहीं है, और मार्गी गयी पट्टरी वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए सूचना है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेल सैनपुरी

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Uttar Pradesh and has been found to be complete in all respect.

1. Proposal No. : FP/UP/TRANS/21539/2016
2. Proposal Name : 765 kV S/C Mainpuri - Unnao Transmission Line
3. Category of the Proposal : Transmission Line
4. Date of Submission : 24/09/2016
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name : SANJAI
Mobile No. : 9454647975
State : Uttar Pradesh
District : Lucknow
Pincode : 226010

6. Area Applied (ha.) : 10.99


Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.

(System Administrator)

27/10/2016
Bahy

27-10-2016

वा.प्र.नि.निदेशक
प्रजातीय निदेशक
जानाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

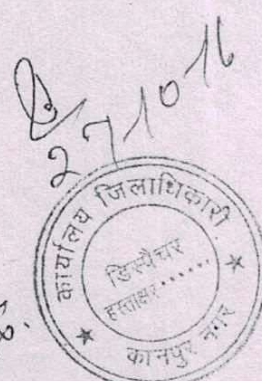

मी. प्र. प्रभाग
कानपुर

A proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined by the Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Uttar Pradesh and has been found to be complete in all respect.


1. Proposal No. : FP/UP/TRANS/21539/2016
2. Proposal Name : 765 kV S/C Mainpuri - Unnao Transmission Line
3. Category of the Proposal : Transmission Line
4. Date of Submission : 24/09/2016
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name : SANJAI
Mobile No. : 9454647975
State : Uttar Pradesh
District : Lucknow
Pincode : 226010

6. Area Applied (ha.) : 10.99

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest Officer and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the above authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above proposal.

(System Administrator)

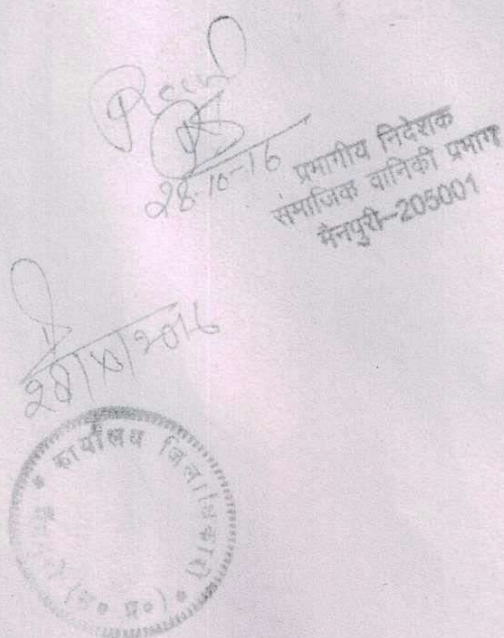

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा**

पत्रांक-1275/5 लो०
सेवा में,

दिनांक- ०८/१२/१५

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय—NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-1 Quard T/L (Pkg.-1A) Between Angle Points AP21-22 at ch. 25.017 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-92 (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 26 (चैनेज-25.017) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.63मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

11/12/15
पत्र प्राप्ति एवं निष्पत्ति लिपिक
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग वृत्त, लो० नि० वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक-

- सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, इटावा

पत्रांक- 1276/501
सेवा में,
अधीक्षण अभियन्ता
रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0
कानपुर।

दिनांक- 08/12/15

विषय—NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Bara Ckt-2 Quard T/L (Pkg.-2A) Between Angle Points AP22-23 at ch. 26.160 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा0मा0सं0-92 (नया रा0मा0सं0-234) के कि0मी0 27 (चैनेज-26.160) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 24.19मी0 रखा है।
 2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
 3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
 4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
 5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
 6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
 7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- संलग्नकः—उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्रांक- 1276/501
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, इटावा

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा
दिनांक—

- अभिियन्ता द्वितीय रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0) रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
इटावा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, इटावा

दिनांक- ०८/१२/१५

पत्रांक- 1277/5
सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०
कानपुर।

विषय- NOC for crossing of 765Kv S/c Mainpuri-Unnao Quard T/L (Pkg.-3) Between Angle Points AP27-28 at ch. 14.630 of NH-92 (New NH-234).

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस खण्ड के अधीन रा०मा०सं०-92 (नया रा०मा०सं०-234) के कि०मी० 15 (चैनेज-14.630) में मार्ग पर साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड की लाइन क्रॉसिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन संस्तुति सहित प्रकरण प्रेषित है।

1. मानचित्र में अंकित ग्राउण्ड क्लीयरेंस 23.97मी० रखा है।
2. मार्ग के किनारे राष्ट्रीय मार्ग की भूमि पर कोई टॉवर अथवा अन्य निर्माण न किया जाये।
3. पॉवर लाइन खींचते समय यातायात के अवरोध उत्पन्न न हो।
4. पॉवर लाइन से किसी भी प्रकार की क्षति न हो अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व साउथ ईस्ट उ०प्र० पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड का होगा।
5. भविष्य में यदि मार्ग की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।
6. आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर दर्शाई गई मापों के अनुरूप ही कार्य स्थल पर कार्य कराया जाये।
7. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन (अनुज्ञा) करने पर अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

पत्रांक- 1277/5
प्रति एवं प्रेषित
अधीक्षण अभियन्ता
रा०मा० वृत्त, लो० नि० वि०
कानपुर

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा
दिनांक-

1. सहायक अभियन्ता द्वितीय रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा०) रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, इटावा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०
इटावा

Office Of The Superintending Engineer
Electricity Transmission Circle
Laldiggi, Aligarh-202001
Phone no. 0571-2702130(O), 2704975(R)
Mob-8874204433
Fax No. 0571-2702130
setaligr@upptcl.org



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत पारेषण मण्डल
लाल डिग्गी, अलीगढ़-202001
फोन नं. 0571-2702130(का०), 2704975(नि०)
मोबाइल-8874204433
setaligr@upptcl.org

पत्रांक No. /वि०पा०मं०(अ)ETC(A)/765KV

दिनांक Date:

Subject:- Permission for crossing of 132KV SC Mainpuri-Dannahar T/L by 765KV
Mainpuri- Unnao T/L

General Manager
South East U.P.Power Transmission Company Limited
Shalimar Titanium,
601-602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow

Kindly refer your letter No SEUPPTCL/PLC/UPPTCL/2013-14/645 dated 11.12.2013 vide which proposal for crossing of 132KV SC Mainpuri-Dannahar transmission line by 765KV Mainpuri-Unnao T/L has been submitted in this office for permission .

In this connection permission for crossing of 132KV SC Mainpuri-Dannahar transmission line is hereby accorded as below subject to condition that all formalities shall be completed by the firm as per UPPTCL norms:-

Sl. No.	Detail of UPPTCL Transmission line		Detail of SEUPPTCL line	
	Name of line	Crossing Between Location No	Name of line	Crossing Between Location No.
01	132KV SC Mainpuri-Dannahar T/L	40-41	765KV Mainpuri-Unnao TL	AP 1-AP 2

(Shailendra Kumar)
Superintending Engineer

No. 708 /ETC(A)/ of date. 11-3-2014

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Chief Engineer(TS), U.P.Power Transmission Corporation Limited, Agra
2. Superintending Engineer, Electricity 765KV and 400KV Transmission Design Circle, Lucknow.
3. Executive Engineer, Electricity Transmission Division-Mainpuri.

(Shailendra Kumar)
Superintending Engineer

Electricity Transmission Division
U.P Power Transmission Corp Ltd.
220 KV S/S Ashafabad
FIROZABAD
Mobile No, 8874204422



विद्युत पारेषण खण्ड
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
220 के०वी० उपकेन्द्र, आसफाबाद
फिरोजाबाद

उ०प्र० सरकार का उपक्रम

NO. 781 /ETD(F)/

Date: 27/2/14

Subject – NOC for overhead crossing go existing 220 KV S/C Mainpuri-Firozabad line of UPPTCL by 765 KV SC Mainpuri-Unnao Line.

General Manager

M/S South East U.P. Power Transmission Company Ltd.,
Shalimar Titanium, 601,602, 6th Floor, Plot No.- TC/G-1/1,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010

Kindly refer to your Letter No. SEUPPTCL/PLC/UPPTCL/2013-14/646 Dt. 11-12-2013, received on dt. 20-06-2014 vide which NOC for crossing existing 220 KV S/C Mainpuri-Firozabad line between Tower No. 29 & 30 by 765 KV S/C Mainpuri –Unnao Line was requested as per enclosed profile drawing.

In above referred case it is to inform you that UPPTCL has no objection for overhead crossing of existing UPPTCL 220 KV S/C Mainpuri-Firozabad line between Tower No. 29 & 30 by 765 KV SC Mainpuri-Unnao Line subjected to clearance between lowest conductor of 765 KV lines of SEUPPTCL & earth wire of 220 KV UPPTCL existing line be maintained as per drawing and completing all formalities as per UPPTCL norms.

(Deshraj)

Executive Engineer

NO. 781 /ETD(F)/

Date: 27/2/14

Copy to the following for information and necessary action:


- 1- S.E. E.T.C. Agra.
- 2- S.D.O., ETSD-I, Firozabad.

(Deshraj)


Executive Engineer

CPM/AGM(T/L)
27/2/14


SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE ON CROSSING OF MAINPURI-SHIKOHABAD (SH-84), MAINPURI

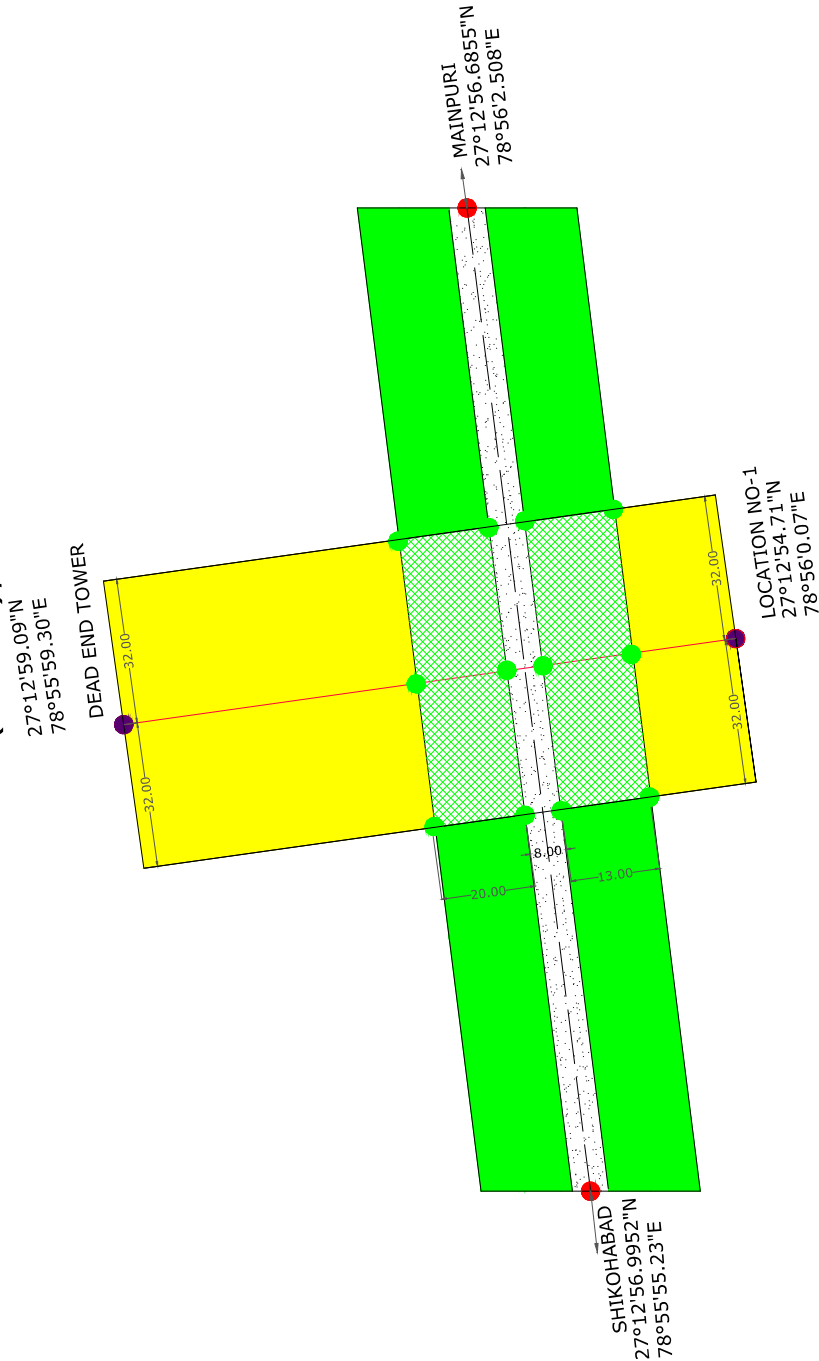

FOREST AREA COORDINATES		
SL NO.	Northing	Eastng
1	27°12'56.88"	78°55'58.43"
2	27°12'56.27"	78°55'58.55"
3	27°12'55.912"	78°55'58.688"
4	27°12'55.265"	78°55'58.802"
5	27°12'56.942"	78°55'59.683"
6	27°12'56.30"	78°55'59.79"
7	27°12'56.059"	78°55'59.833"
8	27°12'55.418"	78°55'59.952"
9	27°12'57.095"	78°56'0.833"
10	27°12'56.56"	78°56'0.91"
11	27°12'56.207"	78°56'0.99"
12	27°12'55.571"	78°56'01.102"

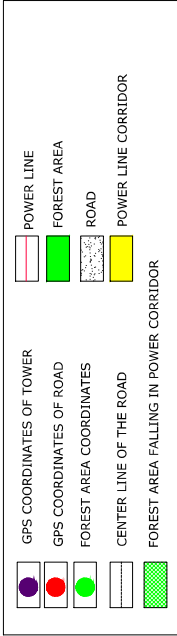

SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE
ON CROSSING OF LOWER GANGA CANAL (KANPUR BRANCH), MAINPURI

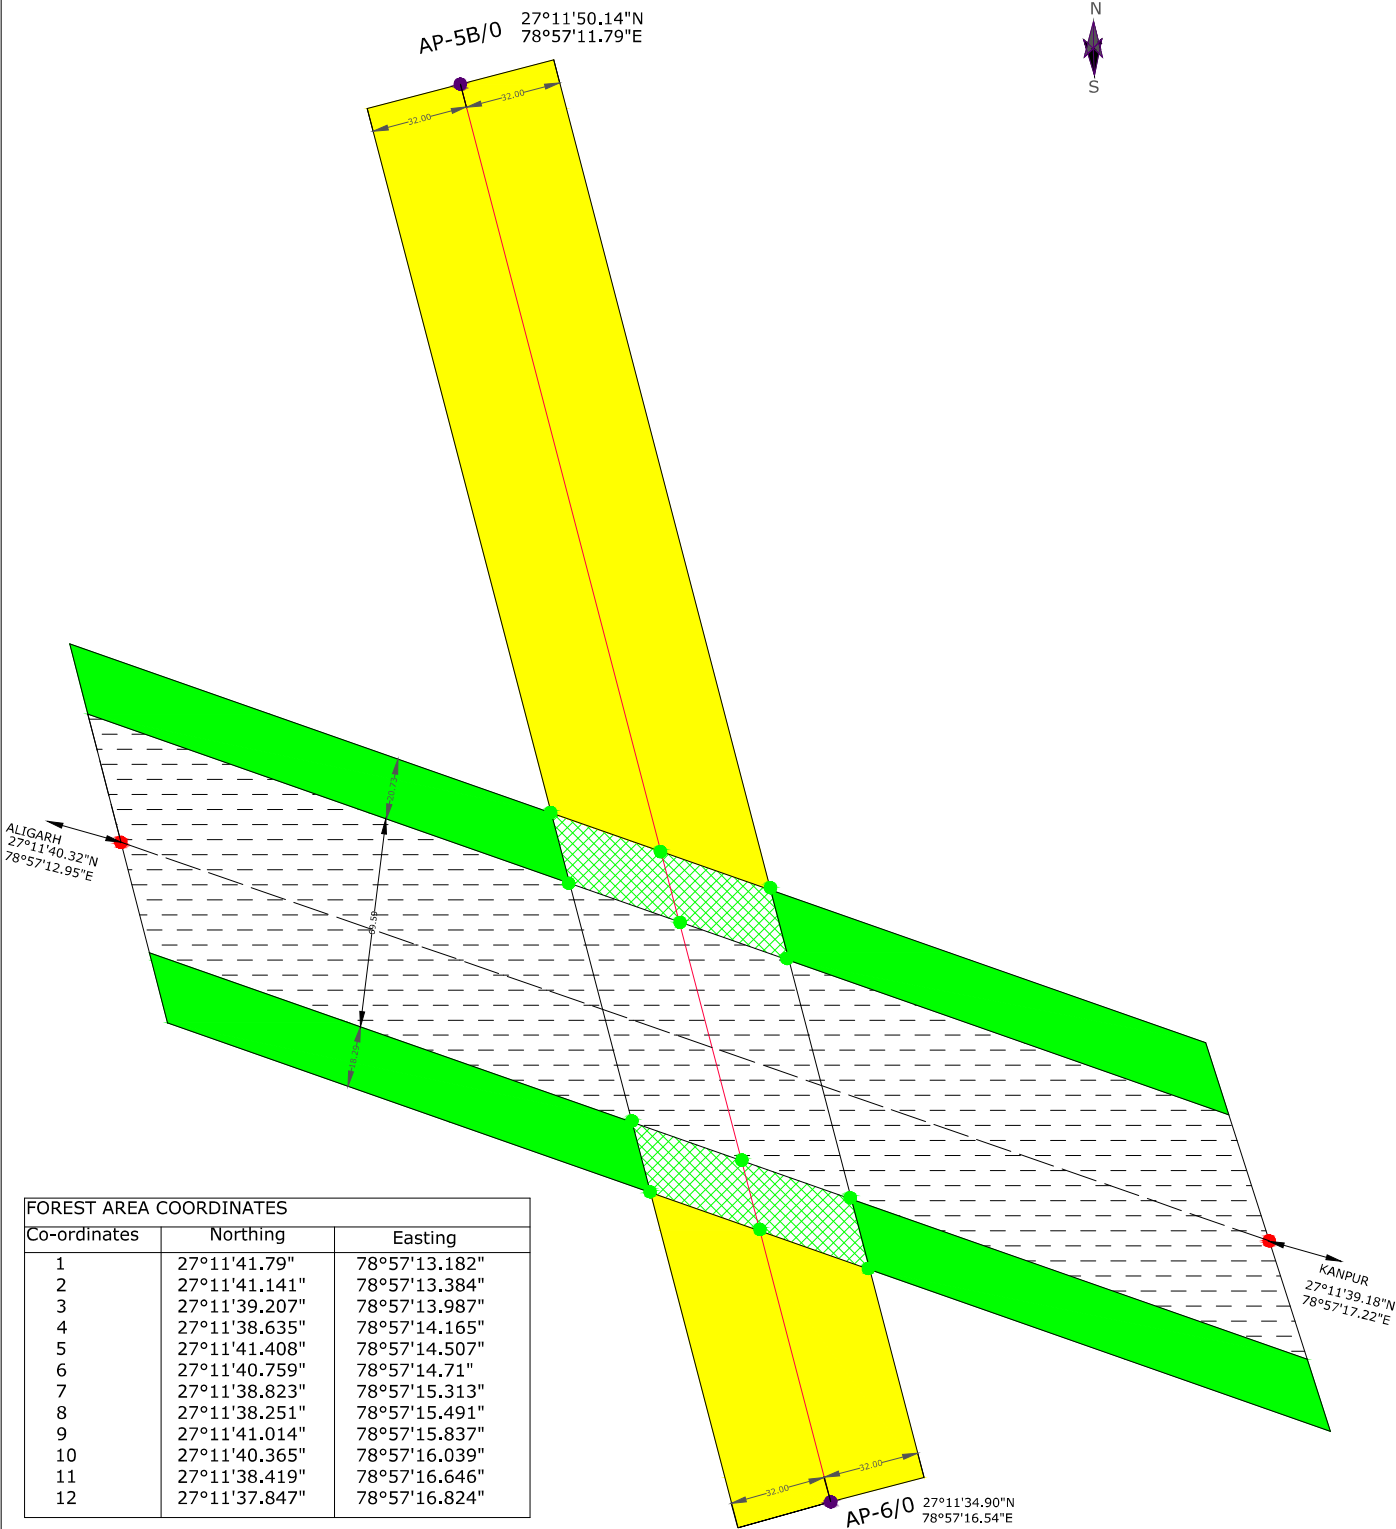

FOREST AREA COORDINATES		
Co-ordinates	Northing	Easting
1	27°11'41.79"	78°57'13.182"
2	27°11'41.141"	78°57'13.384"
3	27°11'39.207"	78°57'13.987"
4	27°11'38.635"	78°57'14.165"
5	27°11'41.408"	78°57'14.507"
6	27°11'40.759"	78°57'14.71"
7	27°11'38.823"	78°57'15.313"
8	27°11'38.251"	78°57'15.491"
9	27°11'41.014"	78°57'15.837"
10	27°11'40.365"	78°57'16.039"
11	27°11'38.419"	78°57'16.646"
12	27°11'37.847"	78°57'16.824"

GPS COORDINATES OF TOWER

GPS COORDINATES OF CANAL

FOREST AREA COORDINATES

CENTER LINE OF THE CANAL

FOREST AREA FALLING IN POWER CORRIDOR


POWER LINE

FOREST AREA

CANAL

POWER LINE CORRIDOR

SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE ON CROSSING OF SHIKOHABAD-FARUKHABAD RAILWAY TRACK,MAINPURI

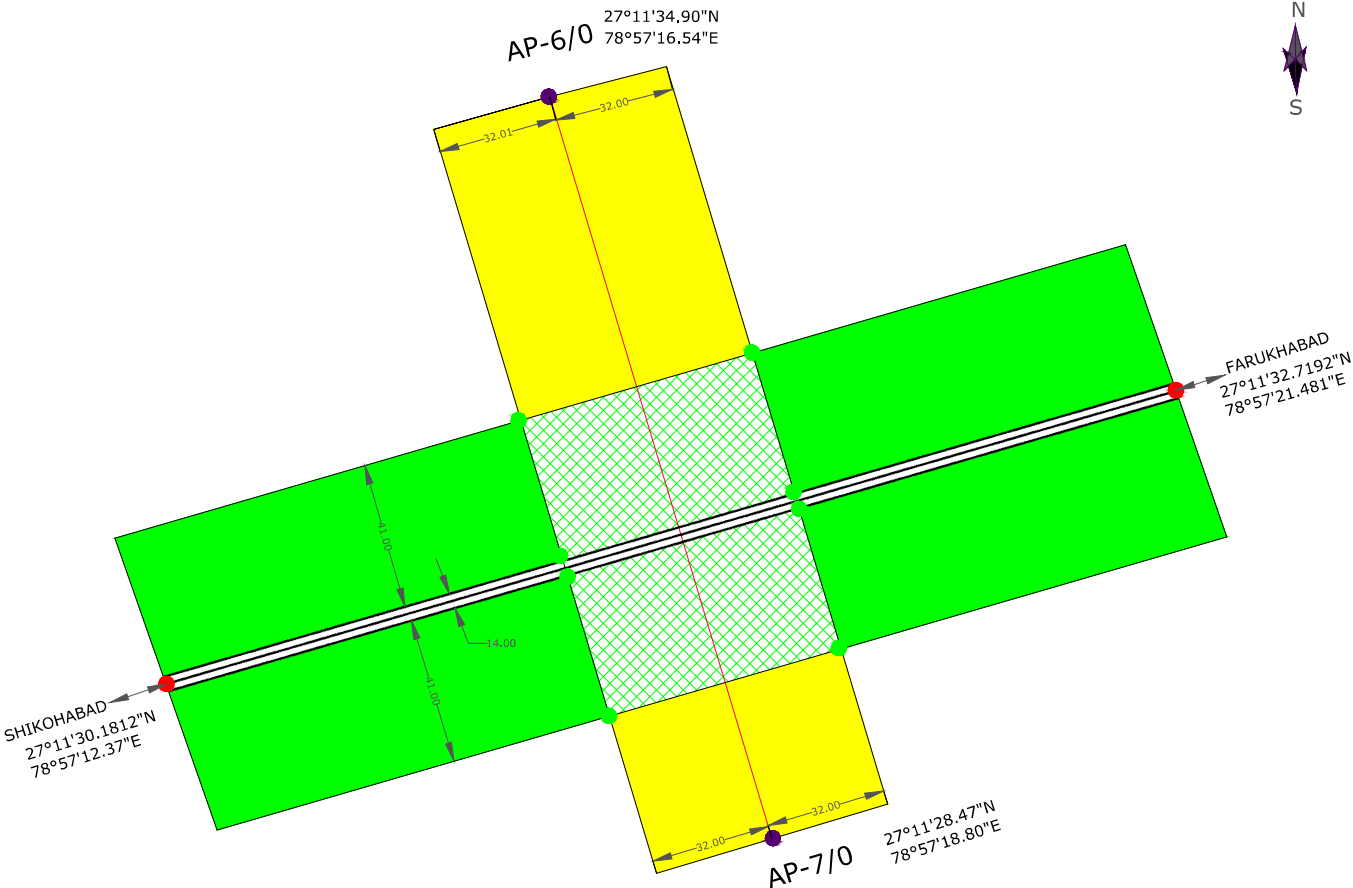


FOREST AREA COODINATES		
SL NO	Northing	Easting
1	27°11'32.084"	78°57'16.307"
2	27°11'30.813"	78°57'16.754"
3	27°11'30.685"	78°57'16.799"
4	27°11'29.415"	78°57'17.245"
5	27°11'32.397"	78°57'17.416"
6	27°11'31.126"	78°57'17.862"
7	27°11'30.999"	78°57'17.907"
8	27°11'29.728"	78°57'18.354"
9	27°11'32.71"	78°57'18.524"
10	27°11'31.44"	78°57'18.971"
11	27°11'31.312"	78°57'19.015"
12	27°11'30.041"	78°57'19.462"



	GPS COORDINATES OF TOWER		POWER LINE
	GPS COORDINATES OF RAILWAY TRACK		FOREST AREA
	FOREST AREA COORDINATES		RAILWAY TRACK
	CENTER LINE OF THE RAILWAY TRACK		POWER LINE CORRIDOR
	FOREST AREA FALLING IN POWER CORRIDOR		

SITE MAP OF PROPOSED 765 KV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE ON CROSSING OF MAINPURI-EATAWAH (SH-83),MAINPURI

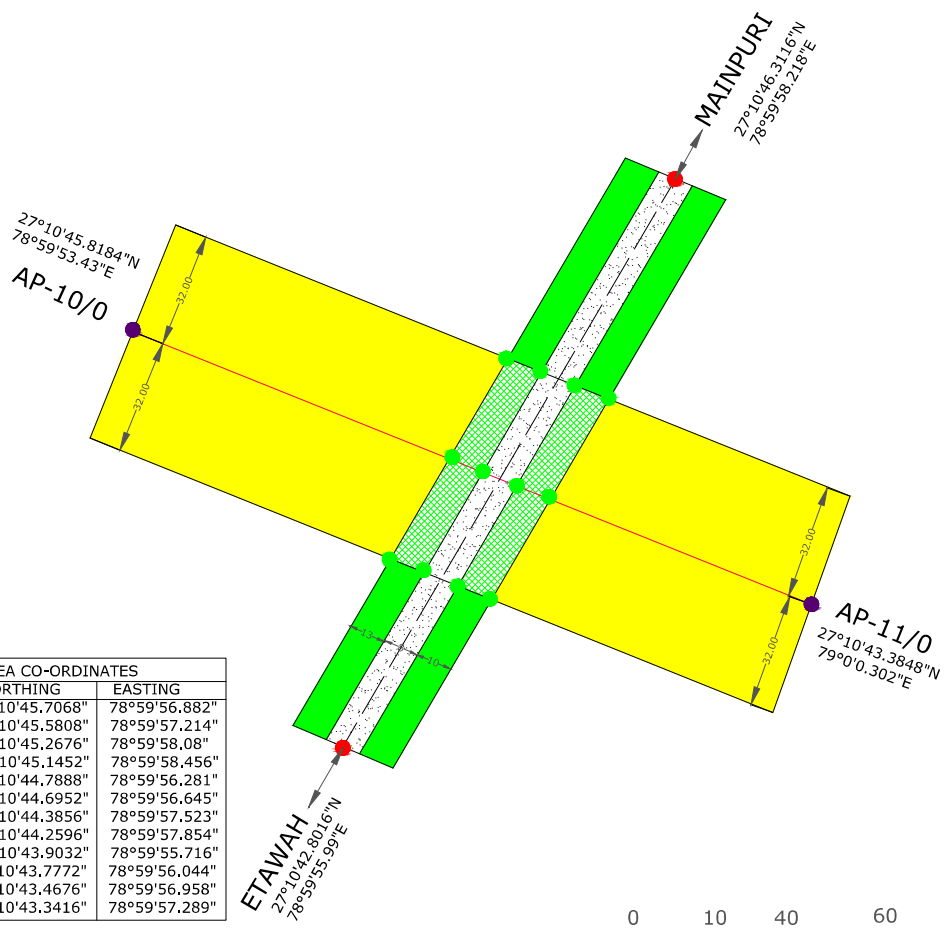


FOREST AREA CO-ORDINATES		
SL NO	NORTHING	EASTING
1-	27°10'45.7068"	78°59'56.882"
2-	27°10'45.5808"	78°59'57.214"
3-	27°10'45.2676"	78°59'58.08"
4-	27°10'45.1452"	78°59'58.456"
5-	27°10'44.7888"	78°59'56.281"
6-	27°10'44.6952"	78°59'56.645"
7-	27°10'44.3856"	78°59'57.523"
8-	27°10'44.2596"	78°59'57.854"
9-	27°10'43.9032"	78°59'55.716"
10-	27°10'43.7772"	78°59'56.044"
11-	27°10'43.4676"	78°59'56.958"
12-	27°10'43.3416"	78°59'57.289"


	GPS COORDINATES OF TOWER		POWER LINE
	GPS COORDINATES OF ROAD		FOREST AREA
	FOREST AREA COORDINATES		ROAD
	CENTER LINE OF THE ROAD		POWER LINE CORRIDOR
	FOREST AREA FALLING IN POWER CORRIDOR		




SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE
ON CROSSING OF LOWER GANGA CANAL (KANPUR BRANCH), MAINPURI

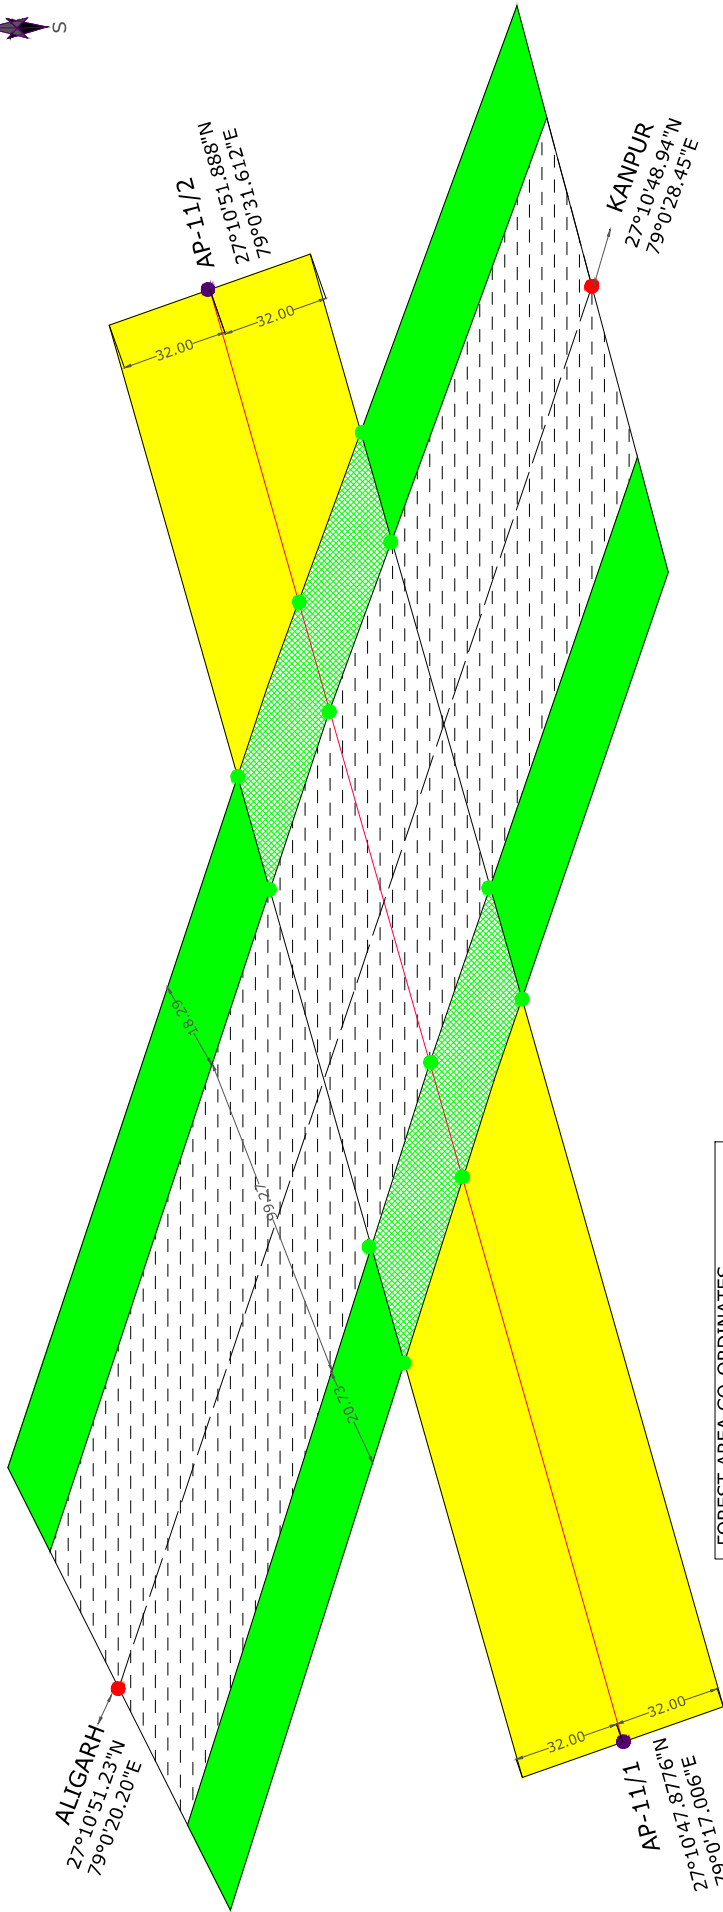

FOREST AREA CO-ORDINATES		
SL NO	NORTHING	EASTING
1:-	27°10'51.5532"	79°0'26.496"
2:-	27°10'50.9988"	79°0'28.433"
3:-	27°10'50.4732"	79°0'30.366"
4:-	27°10'51.2436"	79°0'25.268"
5:-	27°10'50.6856"	79°0'27.202"
6:-	27°10'50.1312"	79°0'29.138"
7:-	27°10'50.0808"	79°0'21.11"
8:-	27°10'49.5552"	79°0'23.06"
9:-	27°10'49.0008"	79°0'25.088"
10:-	27°10'49.7388"	79°0'19.843"
11:-	27°10'49.2132"	79°0'21.852"
12:-	27°10'48.6588"	79°0'23.861"

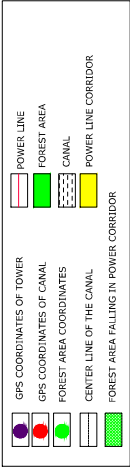

SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE
ON CROSSING OF BEWAR-EATAWHA (NH-92),MAINPURI

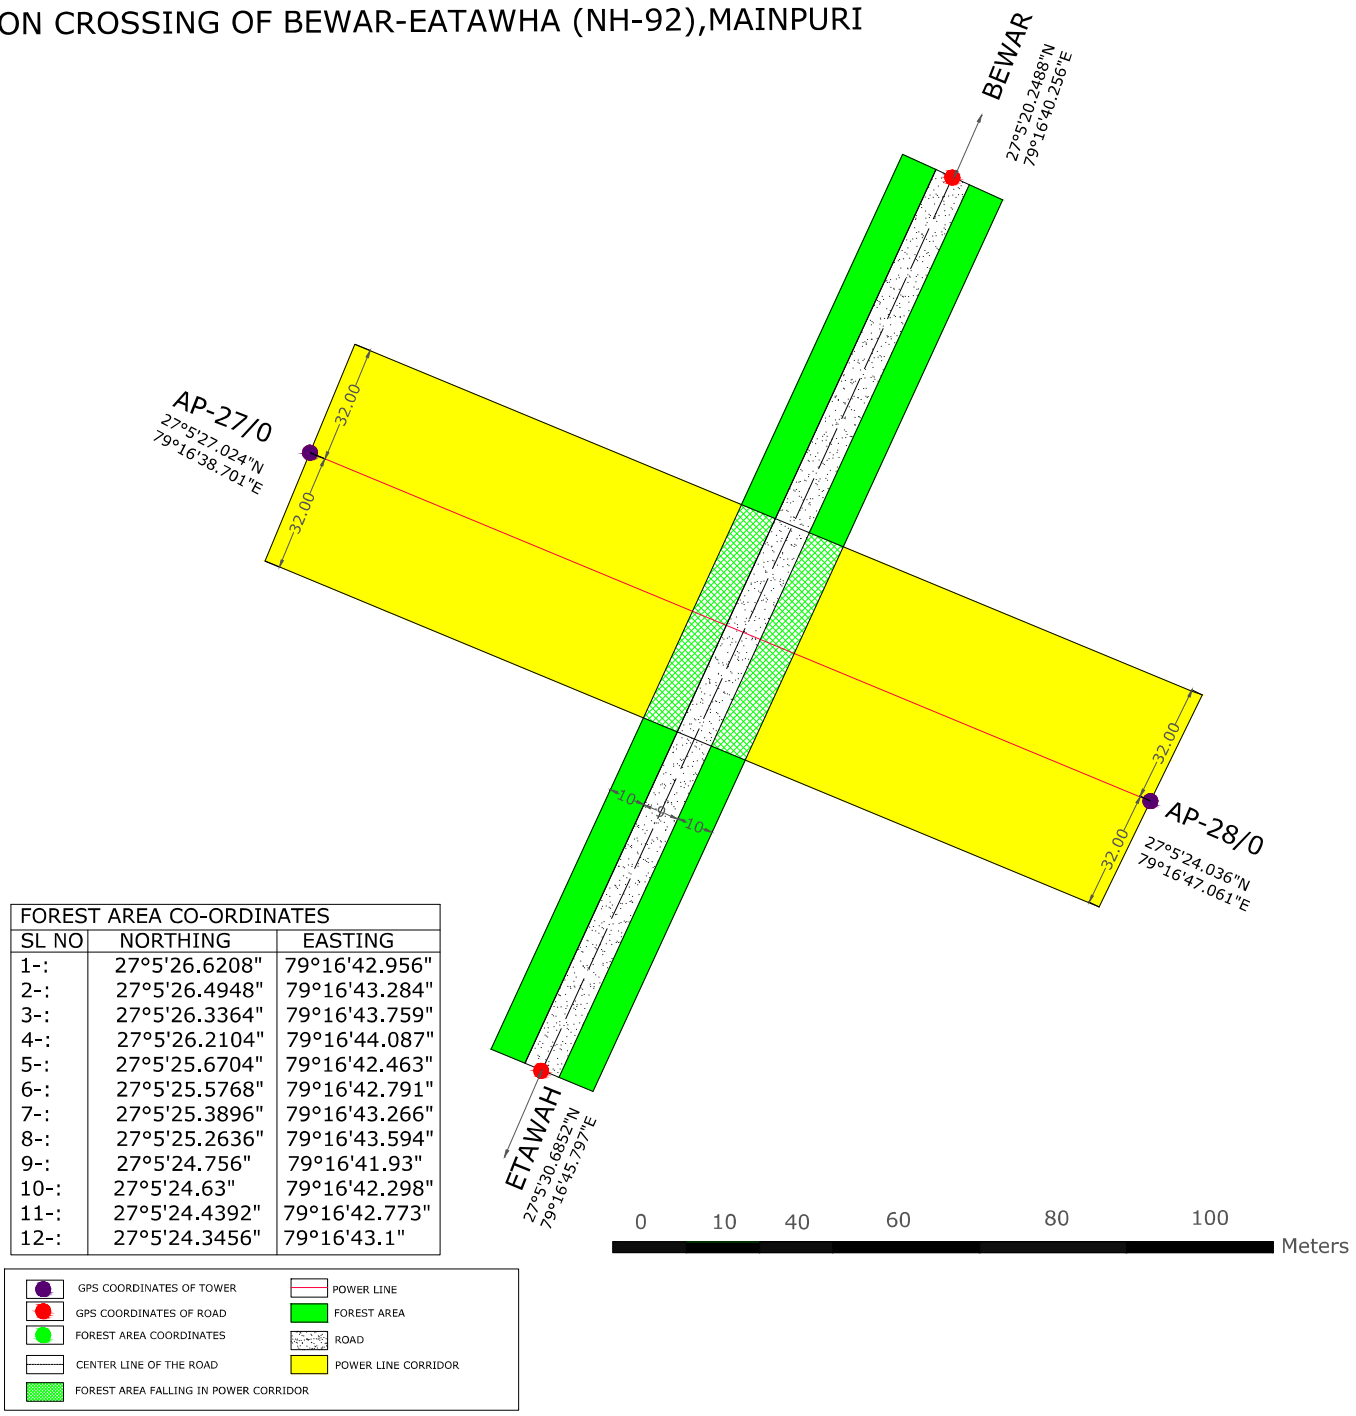

FOREST AREA CO-ORDINATES		
SL NO	NORTHING	EASTING
1-:	27°5'26.6208"	79°16'42.956"
2-:	27°5'26.4948"	79°16'43.284"
3-:	27°5'26.3364"	79°16'43.759"
4-:	27°5'26.2104"	79°16'44.087"
5-:	27°5'25.6704"	79°16'42.463"
6-:	27°5'25.5768"	79°16'42.791"
7-:	27°5'25.3896"	79°16'43.266"
8-:	27°5'25.2636"	79°16'43.594"
9-:	27°5'24.756"	79°16'41.93"
10-:	27°5'24.63"	79°16'42.298"
11-:	27°5'24.4392"	79°16'42.773"
12-:	27°5'24.3456"	79°16'43.1"

GPS COORDINATES OF TOWER

GPS COORDINATES OF ROAD

FOREST AREA COORDINATES

CENTER LINE OF THE ROAD

FOREST AREA FALLING IN POWER CORRIDOR

POWER LINE

FOREST AREA

ROAD

POWER LINE CORRIDOR



SITE MAP OF PROPOSED 765 kV S/C MAINPURI-UNNAO (PKG-3) TRANSMISSION LINE
ON CROSSING OF KUSMARA-SAURIKH (MDR ROAD), MAINPURI

