

प्रिचक-

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस।

सेवाग्रे,

जिला पूर्ति अधिकारी
हाथरस।

विषय-

उप महाप्रबन्धक-रिटेल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा द्वारा खसरा संख्या-1088, सहपक, सादाबाद-जलेसर रोड, सादाबाद, जनपद हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा विषयक आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

आपका पत्रांक 484/जि0पू0अ0-पेट्रो0अनु0/2022 दिनांक 12.05.2022

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अन्त में खसरा संख्या-1088, सहपक, सादाबाद-जलेसर रोड, सादाबाद, जनपद हाथरस पर प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट स्थल का अग्नि सुरक्षा एवं पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा ओ0आई0एस0डी0-225 के मानकों के अनुरूप अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, सादाबाद, हाथरस श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. प्रस्तावित स्थल आगरा रोड से सादाबाद-जलेसर रोड (कै0एम0 स्टोन न0-48 से 633.40 मी0 दूरी) पर स्थित है। जहां पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँच सकते हैं।
2. मानचित्र में लेआउट प्लान के अनुसार प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल 1296.00 वर्गमीटर है।
3. मानचित्र के ले-आउट प्लान में 22 कै0एल0 एवं 16 कै0एल0 क्षमता के 02 अदद पेट्रोल (एमएस0) एवं 01 अदद हाई स्पीड डीजल (एमएसडी0) भूगणित टैंक प्रस्तावित है।
4. मानचित्र के लेआउट प्लान में CNG AREA PROPOSED प्रदर्शित किया गया है, जिसे स्थापित कराये जाने से पूर्व अग्निशमन दृष्टिकोण से पुनः आख्या प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
5. प्रस्तावित टैंकों के ऊपर 04 मीटर ऊँचाई के अलग-अलग वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।
6. पेट्रोलियम/फिलिंग स्टेशन हेतु 12 मीटर चौड़ाई के एक-एक प्रवेश एवं निकास मार्ग प्रस्तावित है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0-2148-1846 व आई0एस0-5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत तारिंग में ई0एल0सी0वी0/एम0सी0वी0 का प्रयोग किया जाये।
2. प्रत्येक टैंक के लिए अलग-अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुड़ी नहीं होना चाहिए एवं ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
3. मानचित्र में बाउन्डरी वॉल की ऊँचाई 1.20 मीटर है। किन्तु अग्निशमन दृष्टिकोण से बाउन्डरी वॉल की ऊँचाई 03 मीटर आवश्यक होगा।
4. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एवं OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
5. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।
6. लारी/तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।
7. स्टोरेज के पास फायर बकट बालू से भरी हुई 12 अदद गय स्टैण्ड रखी जायें।
8. डिस्पेंसर यूनितों के पास दो-दो अदद आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 किलोग्राम के रखे जायें समस्त अग्निशमन यन्त्रों को सदैव कियाशील दशा में रखने एवं उनका रख-रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का होगा।
9. इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्क कार्बनडाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जायें।
10. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 6 कि0ग्रा0 क्षमता एवं दो अदद 9 लीटर क्षमता के मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0 मार्क के रखे जायें और D.G Sets के स्टैक Height नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
11. सेल्सरूम एवं ल्यूबरूम में ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 कै0जी0 के 01-01 अदद एवं इलेक्ट्रिकल पैनल के पास सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 कै0जी0 के 01 अदद रखा जाना अनिवार्य होगा।

Petrol pump

ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

हाथरस वन प्रभाग, हाथरस

दिनांक 22/5/22

- निरस्तृत पम्प को जनरलर से जोड़ा जाये व पम्प पर दी लगाकर 6.3 एम्पेयर की फल कमलिग साइडिंग लगाया जाये जिससे अग्निशमन के वाहन आवश्यकता पडने पर पानी प्राप्त कर सकें।
- 13 लाइरोस एरिया में जवशन वाक्सा के साथ सभी लाइट फ्लेम टूक लेनी चाहिए।
 - 14 प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट पर इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम होना चाहिए।
 - 15 इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।
 - 16 पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार होनी चाहिए।
 - 17 पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।
 - 18 फायर स्टेशन का टेलीफोन / मो०-न० 9454418490, 9454418491 और पुलिस कन्ट्रोल रूम का फोन न० 112 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
 - 19 प्रवेश / निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न पड़े।
 - 20 श्रावकों की जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लवकारे।
 - (अ) तेल भरने से पहले वाहन का इजन बंद कर ले।
 - (ब) धूम्रपान न करे।
 - (स) मोबाइल बंद रखे।
 - 21 रिटेल आउटलेट में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की ट्रेनिंग पीस प्रतिवर्ष सार्वकीय काम में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

22. मानचित्र में अंकित NOTS में अंकित बिन्दु संख्या 1-24 तक का पूर्णतया पालन किया जाये।

अतः उपरोक्त द्वांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एवं OISD-225 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने तथा सम्पूर्ण निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले अग्निशमन दृष्टिकोण से पुनः निरीक्षण कराया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निर्गत आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

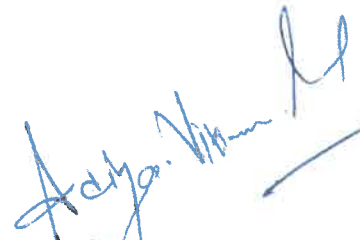
अतएव उपरोक्त शर्तों के अनुसार खसरा संख्या 1096, सहपक, सादाबाद-जलेसर रोड, सादाबाद, जनपद हाथरस पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन विषयक आख्या सस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक-मानचित्र।

पत्र सं०-सीएफओ-हाथरस/पेट्रो-आख्या/2022/127
दिनांक: 30/05/2022


(ए०के०सिह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस


(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग, हाथरस
दिनांक: 28/5/2022


ADITYA VIKRAM SINGH
Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprises)