

संख्या- अभियन्ता शाखा/2018-No Engineer Branch/2018
कार्यालय सेनानी, 7वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0 / (गृह मंत्रालय) भारत सरकार,
Office of the Commandant 7th Bn. ITBP, (MHA) Govt. of India
पत्रालय- मिर्थी, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड, P O Mirthi, Dstt, Pithoragarh, Uttarakhand.

सं0-भा0ति0सी0पु0 / 7वी0वा0 / अभि0 / 75 / 2020-1624-29 दिनांक- 27/02/21

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,

विद्युत वितरण खण्ड, यू0पी0सी0एल0

धारचूला, फोन न0-05967-220087

विषय: 7वीं वाहिनी भा0ति0सी0पु0बल मिर्थी (उत्तराखण्ड) की अग्रिम चौकियों पर स्थाई विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया 7वीं वाहिनी भा0ति0सी0पुलिस बल की अग्रिम चौकियों पर स्थाई विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु यू0पी0सी0एल0 तथा भा0ति0सी0पुलिस बल के पदाधिकारियों का संयुक्त सर्वे दिनांक 11.10.20 से दिनांक 14.10.20 तक पूर्ण किया गया है का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

2. उक्त विषयक महोदय से अनुरोध है कि 7वीं वाहिनी भा0ति0सी0पुलिस बल की अग्रिम चौकियों लमारी, छियालेख, गब्यांग, गुंजी, कालापानी, नावीढांग, कुट्टी, ज्योलिंगकांग एवं बिलिसयाबेस(नई चौकी) को विद्युतिकरण करने का प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उपरोक्त विषयक भा0ति0सी0पुलिस बल एवं यू0पी0सी0एल0 विभाग के उच्च कार्यालयों से जारी समस्त प्रपत्रों की प्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सेनानी

7वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस

Sh. Samat

for ML

9

प्रतिलिपि :-

भा.ति.सी.पुलिस बल

1. महानिरीक्षक उत्तरी फ्रंटियर मुख्यालय (देहरादून) भा0ति0सी0पु0 बल को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उप महानिरीक्षक क्षेत्र0मु0 (बरेली) भा0ति0सी0पु0 बल को सूचनार्थ प्रेषित है।

यू0पी0सी0एल0

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि0, रुद्रपुर क्षेत्र, रुद्रपुर।
2. मुख्य अभियन्ता(परि0), उपाकालि0, वि0का0वि0, गबरसिंग ऊर्जा भवन, कावली रोड, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, भदेलवाडा, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

सेनानी

7वीं वाहिनी, भा0ति0सी0 पुलिस

पंजीकरण सं. 618
संदेश अंक/जातक समय 1437/6 2
हस्ताक्षर
आईटीबीपीसी बरेली, भा.वि.सी.पु. बल

3/4/21
09/04/21

श्रीगणेश चन्द्र उपाध्याय
उप महानिरीक्षक
भारत तिब्बत सीमा पुलिस
क्षेत्रीय मुख्यालय (बरेली)
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
बुखारा कैम्प, चौबारी
बरेली (उ.प्र.)- 243004
दूरभाष : 0581-2517109, 2517429
अ.शा. पत्र सं.- 1440
दिनांक - 06.02-2021



G.C. UPADHYAY
Dy. Inspector General
Indo-Tibetan Border Police
Sector Headquarter (Bareilly)
MHA, Govt. of India
Bukhara Camp, Chaubari
Bareilly (UP)- 243004
Phone : 0581-2517109, 2517429 (Fax)
E-mail : dgiblv@itbp.gov.in

आदरणीय श्री एम. सी. गुप्ता,

कृपया आपका ध्यान उपरोक्त विषयक आकर्षित करना चाहता हूँ कि दिनांक 17.07.20 को मानवीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में महानिदेशक, भा.वि.सी.पु.बल एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों के मध्य आयोजित हुई बैठक में वार्ता के दौरान भा.वि.सी.पु.बल की अग्रिम चौकियों पर स्थायी विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण कर भा.वि.सी.पु.बल की अग्रिम चौकियों पर स्थायी विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही की जाये।

2. उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों की अनुपालना में असीहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.09.20 को 14वीं वार्हनी, भा.वि.सी.पु.बल मुख्यालय में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पिथौरागढ़ के अधीक्षण अभियन्ता श्री तरुण कुमार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा भा.वि.सी.पु.बल के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया तथा इस विषय में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) से व्यवहारात्मक तौर पर संपर्क करने पर अवगत करवाया गया है कि खास घाटी, दादमा घाटी तथा जोहार घाटी का संयुक्त क्षेपण आख्या मुख्य अभियन्ता (पिथौरागढ़), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, देहरादून को प्रेषित की गयी है।

3. उपरोक्त संदर्भ में पुनः यह अवगत कराया जाता है कि भा.वि.सी.पु.बल की अग्रिम चौकियों पर दुर्गम क्षेत्र में जवानों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं तथा दूरसंचार व्यवस्था को सुचारु रूप से परिचालन करने हेतु विद्युत आपूर्ति का होना अति आवश्यक है। वर्तमान में पोर्टेबल जेनरेटर सेट तथा कंसेलिंग ऑयल से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग दूरसंचार व्यवस्था तथा मूलभूत सुविधाओं को सुचारु रूप से चलाने हेतु बहुत ही सीमित मात्रा के लिए ही पाता है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार भा.वि.सी.पु.बल के सभी ईकाई/संस्थाओं तथा विशेषतया अग्रिम चौकियों के लिए "Switch to Greening Mode of Energy" के तहत कंसेलिंग ऑयल का प्रयोग पूर्णतया बन्द किया जाना है एवं अग्रिम चौकियों की दीप्त एनर्जी की ओर अग्रिम करने के लिए डीजल व कंसेलिंग ऑयल की आपत "शून्य" करके हेतु स्थायी विद्युत व्यवस्था अति आवश्यक है।

लगातार-02

5. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर आपसे सादर अनुरोध है कि अति दुर्गम क्षेत्रों के विकास व भा0ति0सी0पु0बल की अग्रिम चौकियों पर स्थायी विद्युत संयोजन की व्यवस्था हेतु भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कोई ठोस व उपयुक्त विधि से विद्युत संयोजन के कार्य को निष्पादन करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें। ताकि भा0ति0सी0पु0बल की अग्रिम चौकियों के साथ-साथ अति दुर्गम क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले स्थानीय ग्रामीणों को भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने, दूरसंचार सुविधा को सुदृढ़ करने तथा अति दुर्गम क्षेत्रों में स्थापित अग्रिम चौकियों को "Green Energy Mode" के अनुरूप बनाने में आपके विभाग का विशेष सहयोग हो सके।

6. आपके कार्यालय से त्वरित कार्यवाही भा0ति0सी0पु0बल कर्मियों को विद्युत संबंधी सुविधा प्रदान करने बाबत सराहनीय होगी एवं आपका इस संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान लेना बल के लिये सदैव प्रशंसनीय होगा।

आपका

(जी.सी. उपाध्याय)


श्री एम0सी0 गुप्ता,
मुख्य अभियन्ता (परियोजना),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
वि0का0वि0, गबर सिंह ऊर्जा भवन,
कांवली रोड, जिला-देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि: (मूल प्रति में नहीं) .

1. महामिरीक्षक, उत्तरी फ्रन्टियर (देहरादून), भा0ति0सी0पु0बल।
2. सेनानी, 7वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0बल, मिथी (उत्तराखण्ड)।
3. सेनानी, 14वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0बल, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)।
4. सेनानी, 36वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0बल, लोहाघाट (उत्तराखण्ड)।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0:-

1. श्री एम0एल0 प्रसाद, मुख्य अभियन्ता (वितरण), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रुद्रपुर क्षेत्र, रुद्रपुर (उत्तराखण्ड)।
2. श्री राजेन्द्र गुंजियाल, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, विद्युत वितरण मण्डल, भदेलवाड़ा, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)। ई-मेल septh_upcl@yahoo.com

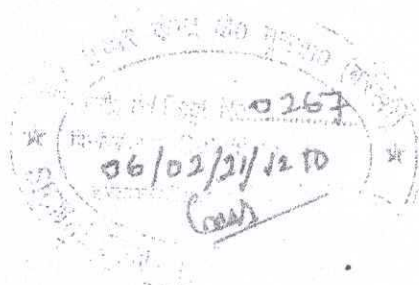

(जी.सी. उपाध्याय)
05-2-2021

सं० २५७ सं०-भा०ति०सी०पु०बल/क्षे०मु०(बरेली)/अभि०/C-118(E)/2020-834-37
कार्यालय उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय (बरेली)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
पत्रालय-बुझारा, कैम्प, जिला-बरेली (उत्तर प्रदेश)

दिनांक-22-01-2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-अग्रिम चौकियों पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के संदर्भ में।

कृपया आपकी वाहिनियों द्वारा अग्रिम चौकियों पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार एवं राज्य विभाग से सम्पर्क कर विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में प्रेषित माह जनवरी-2021 की प्रथम पक्ष की रिपोर्ट का अवलोकन करें, जिसके अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि अग्रिम चौकियों में विद्युतीकरण के प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व यू०पी०सी०एल० के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 24.09.20 से दिनांक 29.09.20 तक 36वीं वाहिनी एवं दिनांक 28.09.20 से दिनांक 02.10.20 तक 14वीं वाहिनी तथा दिनांक 11.10.20 से दिनांक 14.10.20 तक 7वीं वाहिनी की अग्रिम चौकियों का निरीक्षण किया गया है।

2. उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि उपरोक्त सर्वे को पूर्ण हुए लगभग तीन माह व्यतीत होने के उपरान्त भी वर्तमान समय तक संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जाने की पुष्टि 14वीं वाहिनी के अलावा किसी भी वाहिनी से प्राप्त नहीं हुई है।

3. अतः समस्त वाहिनी सेनानी/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आपकी वाहिनियों की अग्रिम चौकियों पर रैकी के उपरान्त तैयार किये गये विद्युतीकरण के वांछित प्रस्ताव फाईनल कराने एवं प्रेषित करवाने हेतु संबंधित विभाग से निरन्तर समन्वय स्थापित करने के लिए वाहिनी से उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त किया जाये, ताकि वांछित प्रस्ताव यू०पी०सी०एल० द्वारा अविलम्ब स्वीकृति हेतु भेजे जा सकें एवं महानिदेशालय, भा०ति०सी०पु०बल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके तथा साथ ही केरोसिन तेल की खपत में अधिकतम कटौती हो सके।

4. इसके अतिरिक्त यू०पी०सी०एल० के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की छायाप्रति एवं अग्रोषण पत्र की छायाप्रति भी प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

Please discuss & ensure timely action.

23/1

सेवा में,

Oil/Engr/9 nap over

1. सेनानी, 7वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु०बल।
2. सेनानी, 14वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु०बल।
3. सेनानी, 36वीं वाहिनी, भा०ति०सी०पु०बल।

प्रतिलिपि:- उप महानिरीक्षक (अभियन्ता), उत्तरी प्रन्टियर मुख्यालय (दिहरादून)

22/830

28.01.21

उप महानिरीक्षक
क्षे०मु०(बरेली), भा०ति०सी०पु०बल

उप महानिरीक्षक
क्षे०मु०(बरेली), भा०ति०सी०पु०बल



पत्रांक/वि०वि०मं०(पि०)/१९५

दिनांक २०/१०/२०२०

विषय:- ITBP को जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत BOP's हेतु विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सन्दर्भ में।

E-MAIL /
SPEED POST

मुख्य अभियन्ता(परियोजना),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
वि०का०वि०, गबरसिंह ऊर्जा भवन,
कांवली रोड, देहरादून

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-608/CE(Project)/UPCL/BOP दिनांक 02.09.2020 का सन्दर्भग्रहणकरने का कष्टकरें। इस विषयक जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कमशः जौहार घाटी, दारमा घाटी एवं ब्यास घाटी में ITBP के BOP's कार्यरत हैं। मा० मुख्य मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2020 को ITBP के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त के आलोकमें ITBP को BOP's में संयोजन प्रदान करने हेतु संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसकी आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

1. ब्यास घाटी:-दिनांक 10.10.2020 से 12.10.2020 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता, उपखण्ड अधिकारी धारचूला एवं ITBP के प्रतिनिधि के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया गया। ब्यास घाटी में ITBP के कुल 07 नग BOP,s कमशः छियालेख, गर्बयांग, गुंजी, कालापानी, नामिडांग, कुटी, जौलिंगकांग स्थापित हैं एवं 01 नग विलसिया प्रस्तावित है। इन्हें विद्युत आपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु 33/11 के०वी० उपसंस्थान तवाघाट से लगभग 65 कि०मी० 33 के०वी० लाइन गुंजी तक बनाकर गुंजी में 3X500 के०वी०/ए० का 33/11 के०वी० उपकेन्द्र स्थापित कर 03 नग 11 के०वी० पोषक कमशः कुटी 30 कि०मी०, छियालेख 15 कि०मी० एवं नामिडांग 18 कि०मी० बनाया जाना प्रस्तावित है व इन 11 के०वी० पोषकों पर विभिन्न BOP,s में 11/0.4 के०वी०/ए० परिवर्तक स्थापित कर विद्युत संयोजन प्रदान किये जायेंगे। उपरोक्त क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यन्त विषम हैं, अतः आवश्यकतानुसार 33 के०वी० लाइन को विभिन्न स्थानों में लगभग 15 कि०मी० केबल द्वारा बनाया जाना होगा।

2. दारमा वैली:-दिनांक 24.09.2020 से 29.09.2020 तक उपखण्ड अधिकारी डीडिहाट एवं ITBP के प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया, इस घाटी में कुल 04 नग BOP,s कमशः बालिंग, तेदांग, बेदांग व दावे को विद्युत संयोजन प्रदान किया जाना है, वर्तमान में 33/11 के०वी० उपकेन्द्र तवाघाट से बालिंग तक 11 के०वी० लाइन निर्मित एवं ऊर्जीकृत है, इस से आगे बालिंग BOP तक 18 कि०मी०, बालिंग से तेदांग BOP तक 12 कि०मी०, तेदांग BOP से बेदांग BOP तक 12 कि०मी० तथा बेदांग से दावे BOP तक 18 कि०मी० के०वी० लाइन निर्माण कर 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कर आपूर्ति प्रदान की जायेगी। इस प्रकार कुल लगभग लगभग 60 कि०मी० 11 के०वी० लाइन का निर्माण तथा दर एवं तेदांग में 11 के०वी० Switching Substation बनाये जाने होंगे ताकि विद्युत लाइनों के रख-रखाव में सुविधा हो। तेदांग BOP तक आपूर्ति किया जाना सम्भावित है, वेदांग एवं दावे तक यद्यपि लाइन निर्माण सम्भव है, अपितु अत्यन्त उच्च हिमालयी क्षेत्र होने एवं वर्ष के लगभग छः माह 10-15 फीट बर्फ होने के कारण रख-रखाव अत्यन्त जटिल होगा।

3. जौहार घाटी :-दिनांक 28.9.2020 से 3.10.2020 तक अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड धारचूला उपखण्ड अधिकारी मुनस्यारी व आई०टी०बी०पी के प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया गया जौहार घाटी में 3 नग BOPs कमशः बुगडियार, रिलकोट व मिलम स्थापित है इन्हें विद्युत आपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु 33/11 के०वी० उपकेन्द्र दरौती से लगभग 70 कि०मी० स्वतंत्र 11 के०वी० पोषक का निर्माण कर उक्त तीनों BOPs हेतु पृथक-पृथक 11/0.4 के०वी० उपकेन्द्र स्थापित कर विद्युत आपूर्ति प्रदान की जायेगी 11 के०वी० लाइन के रखरखाव के दृष्टिकोण से बुगडियार लासू, व रिलकोट में 11 के०वी० स्विचिंग सबस्टेशन बनाने का भी प्रावधान है।

कमश:-2



-2-

उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार यद्यपि विद्युत लाईनों का निर्माण सम्भव है, अपितु इनका रख-रखाव अत्यन्त जटिल होगा चूँकि यह सीमा सुरक्षा चौकियाँ अत्यन्त उर्चोई में स्थापित हैं जिनकी समुद्रसतह से उर्चोई निम्नवत् है।

जोहार घाटी:- 1. छियालेख (10988 फिट), गर्बयांग (10236 फिट), गुंजी (10827 फिट), कालापानी (11811 फिट), नाभिदांग (13517 फिट), कुटी (12300 फिट), जौलिंगकॉंग (14173 फिट)।

दारमा घाटी :- बालिंग (9186 फिट), तेदांग (11024 फिट), बेदांग (12730 फिट) व दावे (14567 फिट)।

जोहार घाटी :- बुगडियार (8858 फिट), रिलकोट (10007 फिट) व मिलम (11234 फिट)

विषम भौगोलिक परिस्थितियों होने के कारण लाइन निर्माण अत्यन्त कठिन व अनेक स्थानों पर site conditions के अनुसार लाइन निर्माण हेतु पारम्परिक के अतिरिक्त विशेष प्रावधान भी करने पड़ सकते हैं इन क्षेत्रों लाइन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इनका रख-रखाव एवं संचालन अत्यन्त कठिन होगा व्यवधान दूर करने में समय भी अत्यधिक लगेगा व मा० नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं होगा साथ ही उक्त क्षेत्र में लाईनों के निर्माण व रख-रखाव की दरें काफी अधिक होगी एवं वर्ष के लगभग छः माह नवम्बर से अप्रैल तक निरन्तर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना अत्यन्त जटिल होगा। उक्त क्षेत्र में दूरसंचार की सुविधा न होना भी रख-रखाव के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा। उक्तानुसार विद्युती कृत किये जाने पर व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष राजस्व अत्यन्त कम होगा तथा रख-रखाव व्यय सामान्य से काफी अधिक होगा। मा० मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में पारित कार्य वृत्त में वर्णित आई०आई०टी० रूड़की की इस सन्दर्भ में सेवाएँ अथवा लघु जल विद्युत की सम्भावनाओं पर भी विचार करना श्रेयस्कर होगा। उपरोक्त सम्पूर्ण क्षेत्र उच्च हिमालयी है एवं यहां पर काफी मात्रा में Avalaunch आते रहते हैं तथा क्षेत्र वर्ष के लगभग छः माह 10-15 फीट बर्फ से आच्छादित रहता है अतः उक्त अवधि में लाईनों में होने वाली क्षतियाँ अन्य रख-रखाव का कार्य काफी जटिल ही नहीं अपितु असम्भव होगा। उक्त लाईनों के निर्माण के उपरान्त उक्त क्षेत्र में स्थापित Migration Villages को भी विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सकती है।

उपरोक्त आख्या प्रथम दृष्टया सर्वेक्षण/भ्रमण के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त परियोजना स्कन्ध द्वारा विस्तृत कार्य योजना एवं प्राक्कलन तैयार किया जाना एवं यदि कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो शीघ्र सम्पादन के दृष्टिकोण में कार्य टर्न-की आधार पर कराया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।


संलग्नक-1. विद्युत भार आवश्यकता 2. रूट मैप।

पत्रांक:- 895/वि०वि०म०(पि)/ तददिनांक।

9/c

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(वितरण), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, रुद्रपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, विद्युत वित

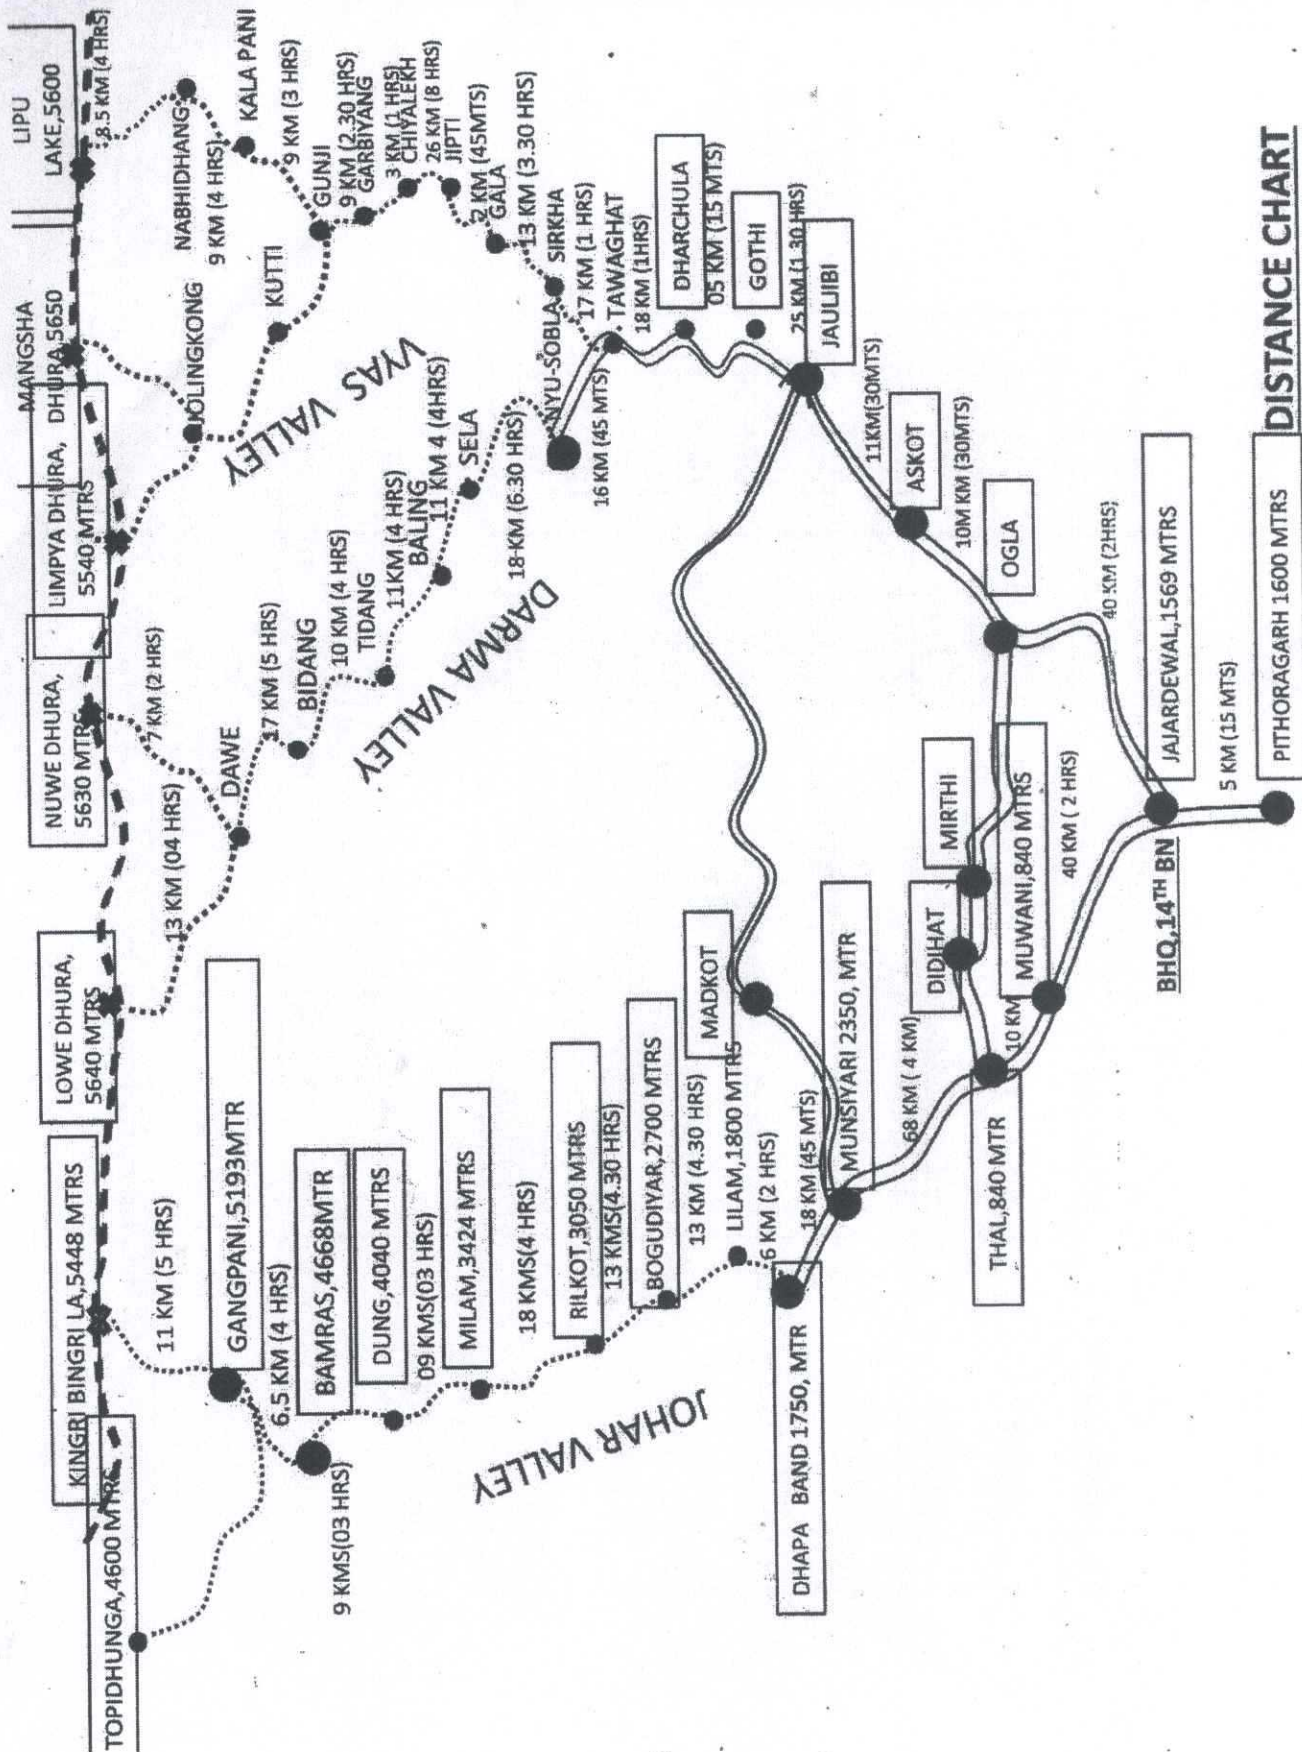

DISTANCE CHART



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: do.upcl@yahoo.co.in, Website: www.upcl.org



पत्रांक 4378/निदे०(परिचालन)/उपाकालि./S-2(BOP)

दिनांक 20/09/2019

अति महत्वपूर्ण

विषय: बॉर्डर आउट पोस्ट को विद्युतीकरण सुविधाओं सहित आधारभूत संरचना प्रदान किये जाने के संबंध में।

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

गोपेश्वर/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/चम्पावत।

Thru: E-mail/whatsapp

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अनुपालन में आई०टी०बी०पी० के अंतर्गत सीमान्त क्षेत्रों को विद्युतीकृत किये जाने हेतु प्राक्कलन प्राप्त हुये हैं।

उक्त के संदर्भ में आपके क्षेत्रान्तर्गत जिन बॉर्डर आउट पोस्टों पर विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है हेतु किसी बाह्य एजेन्सी द्वारा पुनः सर्वे करवाकर प्राक्कलन मय लाईन चार्ट, लैण्ड मार्क एवं forest clearance की स्थिति स्पष्ट करते हुये पुनः प्राक्कलन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य अति महत्वपूर्ण हैं, अतः वांछित सूचना 15 दिवसों के अंतर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आई०टी०बी०पी० द्वारा प्रेषित सूची आपको पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रह है।

संलग्नक: यथोपरि।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
निदेशक-परिचालन

पत्रांक /निदे०(परिचालन)/उपाकालि./

तददिनांक

प्रतिलिपि:

1. मुख्य अभियन्ता-वितरण, गढ़वाल/रूद्रपुर/कुमाँऊ क्षेत्र, उपाकालि को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, उपाकालि, कर्णप्रयाग/टिहरी/पिथौरागढ़ को मुख्य अभियन्ता-परियोजना, उपाकालि, देहरादून के पत्रांक 2717 दिनांक 20.09.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

Shri Keshav
Particulars to
Chandhula
19/10/19

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
पिथौरागढ़

(अतुल कुमार अग्रवाल)
निदेशक-परिचालन

पत्रांक 2271

वि०पि०(वि०पि०)

दि० 21/10/19

पत्रांक 2271 के संदर्भ में अधिशाली अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उत्तराखण्ड (देहरादून)
 भारत सरकार, देहरादून (उत्तराखण्ड)
 प्रधान कार्यालय, देहरादून (उत्तराखण्ड)
 फोन/फैक्स 0135-270406
 email: icelddn@itbp.gov.in



Office of the Dy. Inspector General (ULIV)
 Indo Tibetan Border Police Force, SHQ (DDN)
 Ministry of Home Affairs / Govt. of India
 P.O. - Sehnawal, Dehradun, (Uttarakhand)
 Phone/Fax- 0135-270406
 email: icelddn@itbp.gov.in

Resident

SP/SHQ (DDN)/CONST/29-B/2016-

531

DATED- 20-09-76

The Managing Director,
 Uttarakhand Power Corp. Ltd.,
 Gubar Singh Bhavan
 Kauli Road Dehradun (UKD)

Subj:- Reg proposal for electrification at BOP of Uttarakhand.

Sir,

The Border Out posts of ITBP are located in District Chamoli, Uttarkashi, Champawat and Pithoragarh for guarding of Indo China Border. The troops are facing difficulties due to lack of electric supply at BOPs. The ITBP intend to get regular electric supply at following BOPs through UPCL.

S.No	Unit	Name of BOPs	District	Power required
1	1 st Bn	U/Rimkhim	Chamoli	25 KVA
2		L/Rimkhim		25 KVA
3		Lapthal		25 KVA
4		Topidunga		10 KVA
5	8 th Bn	Geldung	Chamoli	25 KVA
6		SUMNA		10 KVA
7		Sanchutalla		25 KVA
8		Choojan		10 KVA
9	12 th Bn	Sumla	Uttarkashi	25 KVA
10		Mendi		25 KVA
11		Sonam		10 KVA
12		Nelong		25 KVA
13		PDA		25 KVA
14	23 rd Bn	Jagrao	Chamoli	25 KVA
15		Rattakona		25 KVA
16		Ghastoli		25 KVA
17	35 th Bn	Naga	Uttarkashi	25 KVA
18		Neelapani		25 KVA
19		Jadung		25 KVA
20		Tripani		10 KVA
21	7 th Bn	Chhityalekh	Pithoragarh	10 KVA
22		Garbyang		25 KVA
23		Gunji		25 KVA
24		Kalapani		25 KVA
25		Kutti		25 KVA
26		Navidang		10 KVA
27		Jollingkong		10 KVA
28		Lamari		10 KVA
29		Gala		10 KVA
30	14 th Bn	Bugdiyar	Pithoragarh	10 KVA
31		Ralhikot		10 KVA
32		Lilam		25 KVA
33		Milam		25 KVA
34		Dung		25 KVA
35	36 th Bn	Tedang	Champawat	10 KVA
36		Bedang		10 KVA
37		Dawe		10 KVA

It is therefore requested that proposal for electrification of above BOPs may kindly be provided at the earliest pls.

Yours faithfully

Signature

प्रेषक,

प्रकाश चन्द्र जोशी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 20 अगस्त, 2020

विषय- मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड एवं महानिदेशक भा० ति० सी० पु० की दिनांक 17.07.2020 को हुई बैठक के संबंध में।

महोदय,

No. 348/MD/ Dt. 26/08/2020

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड एवं महानिदेशक, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के मध्य हुई बैठक का कार्यवृत्त पत्र सं० 51/Secy. to H'CM-PS/2020 दिनांक 24.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड स्थित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की 33 अग्रिम चौकियों पर विद्युतीकरण किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यवृत्त के प्रस्तर-5 पर दिये गये निर्देशों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

for coordination meeting with ZBP

निदेशक (परिचालन)

आवश्यक कार्यवाही करते हुए
शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को
अवगत कराये।

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

No. 3557 M-1 Dt. 28/08/2020 M.D.

EE Project

M. arrange to take
necessary action according to
point No 5 of MOM. claimed
by HCM. also see the instructions
at MD, UPCL and take action

21/08/2020

urgent
SE (Roorkee)
as discussed
& confirmed
I T T Room
for point 5

844/1(2)/2020

Minutes of the Meeting held on 17.7.2020 Chaired by Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand on issues of ITBP.

List of Participants-

1. Sh. R.K.Sudhanshu, Secretary PWD Govt. of Uttarakhand.
2. Ms. Radhika Jha, Secretary to CM Govt. of Uttarakhand.
3. Sh. Sushil Kumar, Secretary, Revenue Govt. of Uttarakhand.
4. Sh. Parag Madhukar Dhakate, Spl. Secretary to CM Govt. of Uttarakhand.
5. Ms. Sonika, Add. Secretary Tourism Govt. of Uttarakhand.
6. Sh. Ashish Kumar Srivastava, District Magistrate, Dehradun.
7. Sh. M.S. Bisht, Add. Secretary to CM Govt. of Uttarakhand.

ITBP Officers,

1. Sh. Surjeet Singh Deswal, Director General, ITBP
2. Sh. M.S. Rawat, IG, ITBP
3. Sh. Nilabh Kishore, IG, ITBP
4. Ms. Aparna Kumar, DIG, ITBP

3099/SAC-E/2020

AS(2) Emergent

20/07/20

31/7/20

(भुवन चन्द्र जोशी)

प्रमुख निजी सचिव,
सचिव मा. मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा
विभाग, देहरादून

The DG, ITBP made requests to the H' Chief Minister as per the circulated agenda (enclosed). After detailed discussions during the meeting following decisions were taken-

ITBP Land for Mussoorie rope-way:

At the outset, H' Chief Minister desired that ITBP shall allocate land for pillar/tower no-24 Dehradun-Mussoorie rope-way at the earliest.

Development of tourism in border areas of Uttarakhand:

- 2.1 The H' Chief Minister of Uttarakhand emphasized upon development of tourist activities in border areas of Harsil, Nelong, Joshimath, Mana, Lapthal and Timarsain. Funds could be provided from Mukhyamantri Seemant Chetra Vikas Nidhi. "Lapthal Fossil Park" may be developed in convergence with other schemes also.
- 2.2 The H' Chief Minister also emphasized that the Goat/Sheep Grazers be promoted and facilitated by ITBP to visit all the pasture land in the Borders.
- 2.3 H' Chief Minister asked ITBP to nominate a senior officer who will co-ordinate with ACEO Adventure Tourism & Secretary (Tourism) to promote these activities in border areas.

3. **Allotment of land for Frontier Head Quarters ITBP and SFA:**

On the matter H' Chief Minister of Uttarakhand directed DM Dehradun Revenue Secretary Dehradun to identify approx. 10 acres land for frontier HQrs SFA in general areas of :-

- (i) Gram Sabha Kheri Mansingh near Baldi river.
Or
- (ii) Left side of Raipur Stadium near Song River
Or
- (iii) Near Angaria Housing
Or
- (iv) Any other suitable land in or around the dehradun which should be mutually agreed upon.

4. **Matter pertaining to the land of Joshmath Bn HQrs:**

On this matter, the H' Chief Minister issued directions to the Secretary Revenue, Govt. of Uttarakhand, to put up the Matter before the Cabinet for its approval to transfer of the said land to ITBP.

5. **Electrification of 33 BOP of ITBP in Uttarakhand :**

ITBP had requested the State Government for supply of grid electricity to the BOPs of ITBP.

Secretary Power, informed that since these posts are in very difficult locations, lot of capital investment will be involved and maintenance of these lines would be very challenging. Keeping in mind the sensitivity of these posts, it was decided by H' Chief Minister that joint survey should be done by UPCL and ITBP to finalise on the feasibility of grid electrification. Services of IIT Roorkee etc could also be taken for this purpose. Stand alone Solar and Small Hydro can also be explored to do this.

6. **Maintenance of Roads in Border Areas of Uttarakhand, which have been Constructed by the CPWD:**

On this matter, it was agreed upon that ITBP to take up the matter with the Central Government.

7. **Installation of Mobile towers at various location at border areas:**

On the matter, Secretary IT, Govt. of Uttarakhand apprised that under the present scheme of Central Govt., only 3 villages are covered for installation of Mobile towers out of above locations. He further advised that State Government and ITBP jointly to take up the matter with USOF, Deptt. Of Telecommunication Govt. of India, for inclusion of the remaining locations in the list for installation of mobile towers.

Development and maintenance of foot tracks in Border areas:

ITBP requested for the development and Maintenance of five foot/mule tracks in the border areas of Uttarakhand.

The H' Chief Minister instructed Secretary, PWD to explore doing this from BADP funds or State funds. An advisory can be issued by Secretary (PWD) to DM's as deemed fit to ensure this.

9. Tehri Dam water sports facility:

H' Chief Minister directed the Secretary Tourism that the Memorandum of Understanding (MOU) pending with the State Govt. be expedited on priority.

H' Chief Minister also advised that one nodal officer be nominated from the side of ITBP who can co-ordinate with Secretary (Agriculture/Horticulture) to explore Agriculture/ Horticulture activities in higher reaches so that economic activities may be encouraged in these areas. ITBP can co-ordinate with Commissioner (Garhwal) and Commissioner (Kumaon) on all related matters.


(Radhika Jha)
Secretary

No : 52 /Secy. to H'CM-PS/2020, Dated : 24 July 2020.

Copy : For kind information-

1. CPS to H' Chief Minister, Govt. of Uttarakhand.
2. Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand.
3. Add. Chief Secretary, H' Chief Minister, Govt. of Uttarakhand.

For kind information and necessary action-

4. Director General, ITBP.
5. Secretary, PWD, Govt. of Uttarakhand.
6. Secretary, Power, Govt. of Uttarakhand.
7. Secretary, Agriculture/ Horticulture, Govt. of Uttarakhand.
8. Secretary, Tourism, Govt. of Uttarakhand.
9. Secretary, Revenue, Govt. of Uttarakhand.
10. Commissioner, Garhwal /Commissioner, Kumaon.
11. District Magistrate, Dehradun.



पत्रांक 1492/वि०वि०मं०(पि०)/

दिनांक 31/1/2020

विषय:- आपके कार्यालय पत्र संख्या 86/CE(Project)/UPCL/D-10(L) दिनांक 24.01.2020 के कम के सन्दर्भ में।

E-MAIL

मुख्य अभियन्ता (परियोजना),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
वि०का०वि०, गबर सिंह ऊर्जा भवन
कांवली रोड, देहरादून।

कृपया अपने उपरोक्त कार्यालय पत्रांक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के कम में Joint Deputy Director Subsidiary Intelligence bureau Government of India के पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.01.2020 द्वारा गुन्जी व कालापानी पोस्ट में विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड धारचूला ने अपने कार्यालय पत्र संख्या-833/वि०वि०खं०(धा) दिनांक 30.01.2020 द्वारा प्रेषित अनन्तिम प्राक्कलन (Tentative Estimate) रू० 59.89 करोड़ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त संयोजन निर्गत करने हेतु निकटतम 33/11 के०वी० उपकेन्द्र तवाघाट से 15 Mtr. Suspension Fabricated Tower's पर लगभग 56 कि०मी० 33 के०वी० लाईन ACSR Raccoon Conductor पर निर्माण कर उक्त पोस्ट पर 33/0.4 के०वी० 25 के०वी०ए० परिवर्तक स्थापित कर विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि उक्त क्षेत्र हिमाच्छादित क्षेत्र है एवं वर्ष में लगभग 06 माह हिमाच्छादित रहता है। अतः प्रस्तावित लाईन एवं उपकेन्द्रों के अनुरक्षण हेतु विशेष अनुरक्षण स्टाफ भी नियुक्त करना होगा, जिसकी अनुमानित वार्षिक लागत लगभग रू० 09.00 लाख प्रतिवर्ष होना सम्भावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र प्रतिबन्धित एवं अन्तराष्ट्रीय सीमा से संबन्धित है, अतः सक्षम संस्था द्वारा लाईन के निर्माण एवं अनुरक्षण स्टाफ हेतु आवश्यक अनुमति भी आवश्यक होगी। उक्त प्राक्कलन की धनराशि में वन भूमि हस्तान्तरण की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी है। जो प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वास्तविक आधार पर आंकलित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:-यथोपरि।

पत्रांक 1492/वि०वि०मं०(पि०)

तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(वितरण), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, रुद्रपुर क्षेत्र, रुद्रपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड धारचूला को उनके पत्र संख्या:-833/वि०वि०खं०(धा) दिनांक 30.01.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।


(तरुण कुमार)

01C अधीक्षण अभियन्ता


(तरुण कुमार)

01C अधीक्षण अभियन्ता

TENTATIVE COST ESTIMATE FOR RELEASING 02 NO L&F CONNECTIONS TO SUBSIDIARY INTELLIGENCE BUREAU AT GUNJJI & KALAPANI DISTRICT PITHORAGARH							
TOTAL LENGTH OF 33 KV LINE 56 KM APPROX.							
S.N.	Name of items	QTY.	Unit	Rate of Material	Rate of Erection	Cost of Material	Erection Cost
1	15 Mtr suspension Fabricated tower including of all accessories & complete erection	373	NO.	845000.00	365000.00	315185000.00	136145000
2	ACSR Raccoon conductor for Phase (56*3*3%)	173.04	KM	54492.00	60000.00	9429295.58	10382400
3	ACSR Weasel conductor earth wire (56*3%)	57.68	KM	23604.00		1361478.72	
4	No of Disc insulator 33 KV (6x373)	2238	NO.	282.00		631116.00	831116.00
5	No of Disc fitting	2238	NO.	483.00		1080954.00	1080954.00
6	Cost of 02 no 330.4 KV Substation Complete	2	NO.				2250000.00
7	Survey Cost	56	KM	22500.00			1260000
	TOTAL					327687844.40	147787400

ABSTRACT

A	COST OF MATERIAL		327687844.4	
B	COST OF ERECTION		147787400	
C	COST OF 2 NO 330.4 KV SUBSTATION		2250000	
D	COST OF SURVEY		1260000	
	TOTAL		478985244.4	

GST @ 18% ON ITEM NO. B, Rs. 147787400.00

Sub Total

3% CONTINGENCY CHARGE

Sub Total

15% CENTAGE CHARGE

G.TOTAL

Rs. 26601732.00
Rs. 505586976.40
Rs. 15167609.28
Rs. 520754585.69
Rs. 78113187.85
Rs. 598867773.55

Dharm