

प्रस्ताव की संस्तुति हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (सर्किट-1) पारेषण लाइन निर्माण हेतु कानपुर जनपद के अंतर्गत प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति प्रदान की जाती है।



अरविन्द कुमार यादव
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणित निदेशक
समाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED


Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

FP/UP/TRANS/15538/2015

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 343 /11-सी दिनांक 14.08.2020 के क्रम में दिए गए निर्देशों के प्रमाण पत्र.

जनपद कानपुर नगर में ,NH -86 कानपुर से हमीरपुर (राज्य मार्ग) तथा निचली गंगा नहर से 765kV पारेषण लाइन, प्रयागराज बारा से मैनपुरी तक लाइन के निर्माण कार्य हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर नगर में प्रभावित 0.346 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कि प्रयोग के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु ।

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली - भाँति परीक्षण कर लिया है ,तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम -1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है, विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिंदु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिंदु पर तथ्य छुपाये अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे ।


संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - पारेषण
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर




SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

FP/UP/TRANS/15538/2015

अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1560/81-2-2021 (94) – 2017 के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट -1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर जनपद के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि 0.346 हे० वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड वचनबद्ध है कि उक्त प्रस्तावित 765के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट -1 के निर्माण में बाधक वृक्षों का कम से कम पातन किया जाएगा।


संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक – पारिषण
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

FP/UP/TRANS/15538/2015

765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी -बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची

घाटमपुर रेंज - कानपुर नगर

क्रम सं०	नाम	संख्या	वर्तमान स्थिति
01.	युकेलिएस	10	हरा खड़ा

(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 117-B,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh

CIN No.U40105UP2009PLC038216


e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

FP/UP/TRANS/15538/2015

765 के० वी० एकत परिपथ मैनपुरी -बारा सर्किट - 1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की सूची

बिधनू रेंज - कानपुर नगर

क्रम सं०	नाम	संख्या	वर्तमान स्थिति
01.	नीम	02	हरा खड़ा
02.	आम	04	हरा खड़ा
03.	आम	01	सूखा खड़ा
04.	महुआ	01	हरा खड़ा


(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



प्रतिहस्ताक्षरित


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

पारेषण लाइन के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन सीमा के अन्तर्गत 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी-बारा (CKT - 3)
ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

CS

(अरविन्द कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

**MUD DISPOSAL PRAPOSAL For Construction of 765 kV S/C Mainpuri – Bara CKT-1
Transmission Line**

(अनुसूची - 1)

Forest Divisions : Allahabad, Fatehpur, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat, Auraiya, Mainpuri

In reference to below mentioned figure, the process of mud disposal is explained in 4 steps, for transmission line towers, its required to excavate 4 pits of similar area and depth. After completion of Casting of all four pits we use 4 steps to complete backfilling process in which excavated mud should be consumed back in pits.

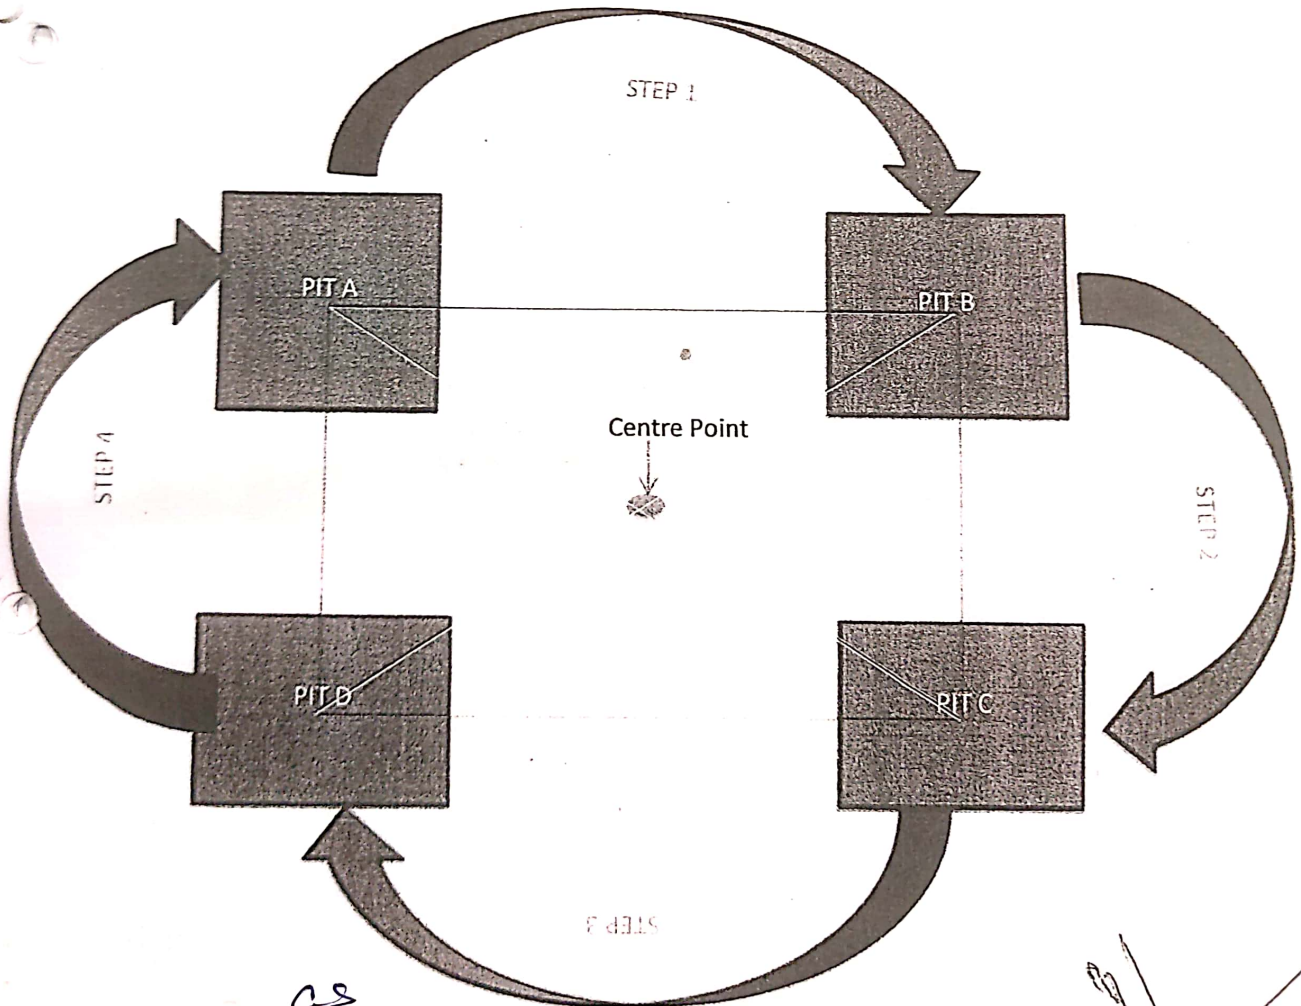
Step 1 : Excavated mud of PIT A will be consumed in PIT B.

Step 2 : Excavated mud of PIT B will be consumed in PIT C.

Step 3 : Excavated mud of PIT C will be consumed in PIT D.

Step 4 : Excavated mud of PIT D will be consumed in PIT A.

After this process if there is any remaining mud, it would be leveled around the all four pits



(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

(R. L. Singh)
General Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.
Lucknow

लीज रेंट प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कि निर्माणाधीन 765 के० वी० एकल पथ बारा - मैनपुरी सर्किट -1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु वन भूमि क्षेत्रफल 19.65 हे० को 25 वर्षों के लिए लीज पर लिया जा रहा है।

प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार लीज रेंट प्रस्ताव विभाग द्वारा दिया जायेगा।


(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.


साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कं० लि०
लखनऊ

CS

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कि निर्माणाधीन 765 के० वी० एकल पथ बारा - मैनपुरी सर्किट -1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा - निर्देशों का पालन करेगी।


(S. K. Singh)
General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.


साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कं० लि०
लखनऊ

C S


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कि निर्माणाधीन 765 के० वी० एकल पथ बारा - मैनपुरी सर्किट -1 ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम १९८० में निहित दिशा - निर्देशों का पालन करेगी।


(S.K. Singh)

General Manager

South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कं० लि०
लखनऊ

15


(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
भार प्रेषण एवं दूर संचार प्रभाग
Load Despatch & Telecommunication Division
एन.आर.पी.सी. परिसर,
18-ए, शहीद जेत सिंह सम्मनवालय मार्ग, कटवारिया सराय
NRPC Complex, 18-A, Shaheed Jett Singh S. Marg,
Katwaria Sarai,
नई दिल्ली-110016 New Delhi - 110 016

टेलीफैक्स सं. 011-
26859952; 9899061449



[आई.एस.ओ. 9001:2008]

No. CEA/LD & T/PTCC/UP - 414 & 415 / 577 - 578

Date: 07.07.2014

डिवीजनल अभियंता (टी),
पी.टी.सी.सी. उत्तरी क्षेत्र,
भारत संचार निगम लिमिटेड,
चतुर्थ तल, कमरा नं: 469, किदवई भवन,
जनपथ, नई दिल्ली - 110 001.

Subject: PTCC route approval of 765 KV S/C Mainpuri - Bara Ckt I & II T/Line

Ref. : (i) DET (PTCC), BSNL, New Delhi, Letter No. PTCC (T)DV-8878-79 / UP-
595-96 / 2013-14 DATED 21-06-2013
(ii) GM, S&T, North Central Railway, Allahabad, Letter no. S&T / NCR /
PTCC dated 18.11.2013

Sir,

We have examined the above cited case for low frequency induction on Telecommunication / Railways circuits as per details furnished vide your letter under reference. The Average Soil Resistivity value has been taken as 50000 Ohms-cm as intimated by the power authorities. Voltages likely to be induced on paralleling Telecommunication / Railways circuits under single line to ground fault condition are mentioned in the enclosed Annexure-I & II. The screening factor as 0.95 for ground wire and 0.8 for rail have been considered for calculation of mutual coupling. It is also mentioned that the screening factor as applicable for cables has been multiplied for arriving at resultant induced voltage

You are requested to take further necessary action regarding issue of PTCC route approval for the said transmission line at the earliest.

Encl: As above

भवदीय,

o/c *Marsh*

(नरेश भंडारी)

निदेशक (पी.टी.सी.सी.)

Copy for information & n. a. pl. to:

- 1 General Manager, SEUPPTCL, Shalimar Titanium, 601-602, 6th floor Plot no. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
- 2 The General Manager, S. & T., North Central Railway, HQ (S&T Dept.), Ganga Complex, Subedarganj, Allahabad - 211033

उपरी सिद्ध
07/07/2014

OS

Am
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
& कानपुर

King
(S. K. Singh)
General Manager
South East. U.P. Power Transmission Co. Ltd.





SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

वन विभाग से भिन्न स्वामित्व वाले विभाग से सम्बन्धित स्वामित्व प्रमाण पत्र के संबंध में याचक विभाग का शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 kV एकल पथ मैनपुरी-बारा (CKT -1) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में विद्युत लाइन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत केवल आकाश मार्ग से विद्युत के तार गुजरेंगे एवं भूमि जैसे नहर, रोड आदि क्रॉसिंग पर उनके स्वामित्व वाली भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है। चूंकि भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है अतः स्वामित्व वाले विभागों से अनापत्ति पत्र की मांग की गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न है।



(संजय कुमार सिंह)

महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

लाभान्वित होने वाली आबादी से सम्बंधित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माणोपरांत परिक्षेत्र के मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर कौशाम्बी एवं इलाहाबाद (प्रयागराज) जनपद के आबादी को काफी बड़ी संख्या में विद्युत का लाभ होगा एवं इसके अतिरिक्त समीपवर्ती जिलों की आबादी को विद्युत का लाभ काफी बड़ी संख्या में होगा।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1 st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

न्यूनतम वनभूमि प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण कार्य में क्षेत्रफल 0.3456 हेक्टेयर में निर्माण कार्य में मार्ग के दोनों तरफ पड़ने वाले वृक्षों एवं पटरी वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, और मांगी गयी पटरी वन भूमि योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Levana Cyber Heights, 1st Floor, Office No. 116,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

Net Present Value (N.P.V.) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के० वी० एकल पथ मैनपुरी - बारा (CKT -1) ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में उपयोग आने वाली संरक्षित वन भूमि, 0.3456 हे० पटरी वनभूमि है, जो वन विभाग की अपनी जमीन है, की यदि आवश्यकता हुई तो Net Present Value (NPV) की धनराशि अदा करने हेतु वचनबद्ध है।



(संजय कुमार सिंह)
महाप्रबंधक -पारेषण लाइन

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड.

प्रतिहस्ताक्षरित

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर