



कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficecrddn@gmail.com.

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 575 / 12-1 : देहरादून दिनांक: 2-अगस्त, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के०)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-02 के निर्माण हेतु 1.68 है० वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8B/U.C.P./04/65/2022/FC/736 दिनांक 29-08-2023।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चाही गई वॉछित सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती के पत्रांक 191/12-1 दिनांक 03.08.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	In reply to point no. 5, no justification is found submitted. State Government is requested to submit the justification regarding width of the proposed area.	बिन्दु सं० 1 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र की लम्बाई 8400 मी० है और चौड़ाई पूरे संरेखण में 2 मी० स्थिर रखी गई है। ज्ञातव्य है कि 33 के०वी० ट्रांसमिशन लाइन के लिए 15 मी० की चौड़ाई अधिकतम चौड़ाई मान्य होती है। इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के द्वारा भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों, जिनकी प्रस्ताव संख्या FP/UK/TRANS/36388/2018 और FP/UK/TRANS/21116/2016, दोनों प्रस्ताव 33 के०वी० ट्रांसमिशन लाईन हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावों में चौड़ाई क्रमशः 2 मी० एवं 3 मी० प्रस्तावित की गयी है एवं दोनों प्रस्ताव MoEF&CC, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिए गए हैं। उपरोक्त प्रत्येक प्रस्ताव संख्या के लिए लम्बाई और चौड़ाई प्रमाणपत्र, सैद्धांतिक स्वीकृति और विधिवत स्वीकृति की एक प्रति सुलभ सन्दर्भित हेतु संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वन भूमि चयनित कर प्रस्ताव गठित किया गया है। (संलग्न-1)
2	In reply to point no. 6, detail of 239 trees which are required to be lopped/chopped is submitted	बिन्दु सं० 2 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया है कि लोपिंग हेतु प्रस्तावित 239 वृक्षों की सूची परिवेश पोर्टल के भाग-02 के एडिशनल कॉलम में यथास्थान अपलोड कर दी

	but the same is not found uploaded in part II, which is required to be done.	गयी है, जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-2)
3	In reply to point no. 7, though it is submitted the CA area has been changed but the details of revised CA is not found uploaded in part II, which is required to be done.	बिन्दु संख्या 3 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नवीन चयनित स्थल (ब्रह्मपुरी कक्ष संख्या 5) की के0एम0एल0 फाईल, टोपोशीट एवं जी0आई0एस0 मानचित्र, क्षतिपूरक वनीकरण योजना एवं क्षतिपूरक वनीकरण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र परिवेश पोर्टल के भाग-02 में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-3)
4	In reply to point no. 8, instead of administrative approval some receipt are found submitted and uploaded. State government is requested to provide the administrative approval of the proposal.	बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-4)

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,



(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

संख्या- 575 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन नई टिहरी।



(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण।

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

Phone & Fax no. 0135-2431159

उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्पलाइन न०-1800890915(टोल फ्री)

E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं०: 191 /12-1 मुनिकीरेती, दिनांक 03 / 08 /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33के०वी० विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-02 के निर्माण हेतु 1.68 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० टिहरी गढवाल को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं० (FP/UK/TRANS/154613/2022)

सन्दर्भ :-
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग का पत्रांक-245/12-1, दिनांक 27-07-2024.

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यूएसी०पी०/04/65/2022/एफ०सी०/736 दिनांक 29.08.2023 से लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक-245/12-1, दिनांक 27-07-2024 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका अवलोकन करने के उपरांत बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित अग्रसारित की जा रही हैं:-


क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no.5, no justification is found submitted. State Government is requested to submit the justification regarding width of the proposed area.	विन्दु संख्या-01 के क्रम में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित क्षेत्र की लंबाई 8400 मीटर है और चौड़ाई पूरे संरेखण में 2 मीटर स्थिर रखी गई है। ज्ञातव्य है कि 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 15 मीटर की चौड़ाई अधिकतम चौड़ाई मान्य होती है। इस संबंध में प्रस्तावक विभाग के द्वारा भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों, जिनकी प्रस्ताव संख्या: FP/UK/TRANS/36388/2018 और FP/UK/TRANS/211 16/2016, दोनों प्रस्ताव 33 केवी ट्रांसमिशन लाईन हेतु प्रस्तावित हैं। उक्त प्रस्तावों में चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर एवं 3 मीटर प्रस्तावित की गयी है एवं दोनों प्रस्ताव MoEF&CC, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। उपरोक्त प्रत्येक प्रस्ताव संख्या के लिए लम्बाई और चौड़ाई प्रमाणपत्र, सैद्धांतिक स्वीकृति, और विधिवत स्वीकृति की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वन भूमि को चयनित कर प्रस्ताव गठित किया गया है। (संलग्नक-01)
2	In reply to point no.6, details of 239 trees which are required to be lopped/chopped is submitted but the same is not found uploaded in part II, which is required to be done.	अवगत कराना है कि लोपिंग हेतु प्रस्तावित 239 वृक्षों की सूची परिवेश पोर्टल के भाग-02 के एडिशनल कॉलम में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-02)
3	In reply to point no.7, though it is submitted that CA area has been changed but the details of revised CA is not found uploaded in part II, which is required to be done.	अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नवीन चयनित स्थल (ब्रह्मपुरी कक्ष संख्या-05) की के०एम०एल० फाईल, टोपोशीट एवं जी०आई०एस० मानचित्र, क्षतिपूरक वनीकरण योजना एवं क्षतिपूरक वनीकरण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल के भाग-02 में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-03)
4	In reply to point no.8, instead of administrative approval some	अवगत कराना है कि प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-04)

receipt are found submitted and uploaded. State government is requested to provide the administrative approval of the proposal

कार्या
सेवा

संलग्न-सचोपदि।


भवदीय


(धर्म सिंह भीणा)
वन संरक्षक
५१

शुद्ध्याः- / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(धर्म सिंह भीणा)
वन संरक्षक



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०:

२५९ / 12-1

दिनांक

२७ / 07 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33के०वी० विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-02 के निर्माण हेतु 1.68 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं० (FP/UK/TRANS/154613/2022)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार का पत्रांक-08 बी०/यू०सी०पी०/04/65/2022/एफ०सी०/736, दिनांक 29.08.2023 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-534/12-1 दिनांक 16.09.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से इंगित कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-830/वि०वि०ख०टि०, दिनांक 06-07-2024 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no.5, no justification is found submitted. State Government is requested to submit the justification regarding width of the proposed area.	बिन्दु संख्या-01 के क्रम में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित क्षेत्र की लंबाई 8400 मीटर है और चौड़ाई पूरे संरेखण में 2 मीटर रिथर रखी गई है। ज्ञांतव्य है कि 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए 15 मीटर की चौड़ाई अधिकतम चौड़ाई मान्य होती है। इस संबंध में प्रस्तावक विभाग के द्वारा भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों, जिनकी प्रस्ताव संख्या: FP/UK/TRANS/36388/2018 और FP/UK/TRANS/211 16/2016, दोनों प्रस्ताव 33 केवी ट्रांसमिशन लाईन हेतु प्रस्तावित हैं। उक्त प्रस्तावों में चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर एवं 3 मीटर प्रस्तावित की गयी है एवं दोनों प्रस्ताव MoEF&CC, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। उपरोक्त प्रत्येक प्रस्ताव संख्या के लिए लम्बाई और चौड़ाई प्रमाणपत्र, सैद्धांतिक स्वीकृति, और विधिवत स्वीकृति की एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम वन भूमि को चयनित कर प्रस्ताव गठित किया गया है। (संलग्नक-01)
2	In reply to point no.6, details of 239 trees which are required to be lopped/chopped is submitted but the same is not found uploaded in part II, which is required to be done.	अवगत कराना है कि लोपिंग हेतु प्रस्तावित 239 वृक्षों की सूची परिवेश पोर्टल के भाग-02 के एडिशनल कॉलम में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-02)
3	In reply to point no.7, though it is submitted that CA area has been changed but the details of revised CA is not found uploaded in part II, which is required to be done.	अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नवीन चयनित स्थल (ब्रह्मपुरी कक्ष संख्या-05) की के०एम०एल० फाईल, टोपोशीट एवं जी०आई०एस० मानचित्र, क्षतिपूरक वनीकरण योजना एवं क्षतिपूरक वनीकरण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल के भाग-02 में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-03)

o/c

६

<p>4 In reply to point no.8, instead of administrative approval some receipt are found submitted and uploaded. State government is requested to provide the administrative approval of the proposal</p>	<p>अवगत कराना है कि प्रस्ताव की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-४)</p>
---	--

संलग्न-यथोपरि।

संख्या:- २५५ / १२-१ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि० नई टिहरी को उनके पत्रांक-830 / वि०वि०ख०टि०, दिनांक 06-07-2024 के क्रम में।

मवल
प्रमोदीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

प्रमोदीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
(Govt of Uttarakhand Undertaking)
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION TEHRİ
TEHRİ GARHWAL
TELE. ☎ : 01376-233117
FAX No. : 01376-233117
E-Mail :- eddtel@Yahoo.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विद्युत वितरण खण्ड टिहरी
टिहरी गढ़वाल
दूरभाष ☎: 01376-233117
फैक्स नं०: 01376-233117
E-Mail :- eddtel@Yahoo.com

पत्रांक: 830 / वि०वि०खण०टि० /

दिनांक : 6-7-2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती, ऋषिकेश

विषय: जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि० मी० ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल टी .02 के निर्माण हेतु 1.68 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No - FP/UK/TRANS/154613/2022)

सन्दर्भ: 1. दिनांक 20.09.2023 को आपके कार्यालय द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से अग्रेषित पत्र संख्या: 8बी/यू.सी.पी./04/65/2022/एफ.सी./736 दिनांक 02/08/2023
2. पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./04/65/2022/एफ.सी./736 दिनांक 02/08/2023

Dear Sir,

Apropos to above reference letter, we hereby submitting the response to the queries as mentioned under reference letter no: पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./04/65/2022/एफ.सी./736 दिनांक 02/08/2023 for your kind considerations and further necessary actions.

1	No justification is found submitted. State Government is requested to submit the justification regarding the width of the proposed area	We would like to clarify that project proposal length is 8400 meter and width is kept constant 2 meter throughout the alignment. It is our understanding that the width of 15 meter for 33 KV transmission line is maximum width. In this regard, we would like you to refer to proposal no: FP/UK/TRANS/36388/2018 and FP/UK/TRANS/21116/2016, both the proposal is for 33 KV where the proposed or taken width is 2 meter and 3 meter respectively and both proposal has been approved by MoEF&CC, GoI. A copy of "Length and Width Certificate", "In-Principle Approval", and "Final Approval" for each of the above proposal number has been annexed for kind reference. Further, emphasis has given to minimum forest land acquisition and minimal disturbance. Please refer Annexure-UPCL-A
---	---	---

मानजिनका
आपका कार्य
20/09/2023
08/07/2024

© 2005 ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION TEHRİ LETTER PADD DOC

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp
New Tehri, Tehri Garhwal

2.	The details of 239 trees which are required to be lopped/chopped is submitted but the same is not found uploaded in part II, which is required to be done.	We request to the office of Divisional Forest Office, Narendranagar, Muni-ki-Reti, Rishikesh to upload the same in Part II. The original copy of the list has been already submitted through our letter reference no: 3530/EDDT dated 06.06.2023. The copy of list of trees to be lopped/chopped is attached as Annexure-UPCL-B for your kind reference.
3	It is submitted that CA area has been changed but the details of revised CA is not found uploaded in Part II, which is required to be done	We request to the office of Divisional Forest Office, Narendranagar, Muni-ki-Reti, Rishikesh to upload the same in Part II. The original copy of CA Scheme, CA suitability Certificate, CA Cost Assessment, CA digital map and CA topomap has been already submitted through our letter reference no: 3530/EDDT dated 06.06.2023. The copy of the same is attached as Annexure-UPCL-C for your kind reference.
4	Instead of administrative approval some receipts are found submitted and uploaded. State Government is requested to provide the administrative approval of the proposal.	The copy of administrative and financial approval is attached as Annexure-UPCL-D for your kind reference and consideration.

As Above


 अधिशासी अभियंता
 विद्युत वितरण खण्ड
 Electricity Distribution Division
 Uttarakhand Power Corp Ltd
 New Tehri Tehri Garhwal

पत्रांक:...../ वि०वि०ख०टि०/ दिनांक.....
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित:-
 1:- अधीक्षण अभियंता, उपाकालि०, विद्युत वितरण मंडल, टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
 2:- उपखंड अधिकारी उपाकालि विद्युत वितरण उपखण्ड मुनिकीरिती टिहरी गढ़वाल।


अधिशासी अभियंता
 Executive Engineer
 विद्युत वितरण खण्ड
 Electricity Distribution Division
 Uttarakhand Power Corp Ltd
 New Tehri Tehri Garhwal


Annexure-UPCL-C


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र


परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेललाईन को विद्युत लाईन का गुल्लर सब स्टेशन से शिवपुरी टनल-टी०-०२ के निर्माण हेतु 1.68 प्रत्यावर्तन। (Inline No. FP/UK/TRANS/154613/2022).

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेललाईन को विद्युत लाईन का गुल्लर सब स्टेशन से शिवपुरी टनल-टी०-०२ के निर्माण हेतु अतिरिक्त 1.68 है० वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 3.36 है० का चयन ब्रह्मपुरी क०सं०-5 आरक्षित वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उप  वनाधिकारी
(विषयवस्तु)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

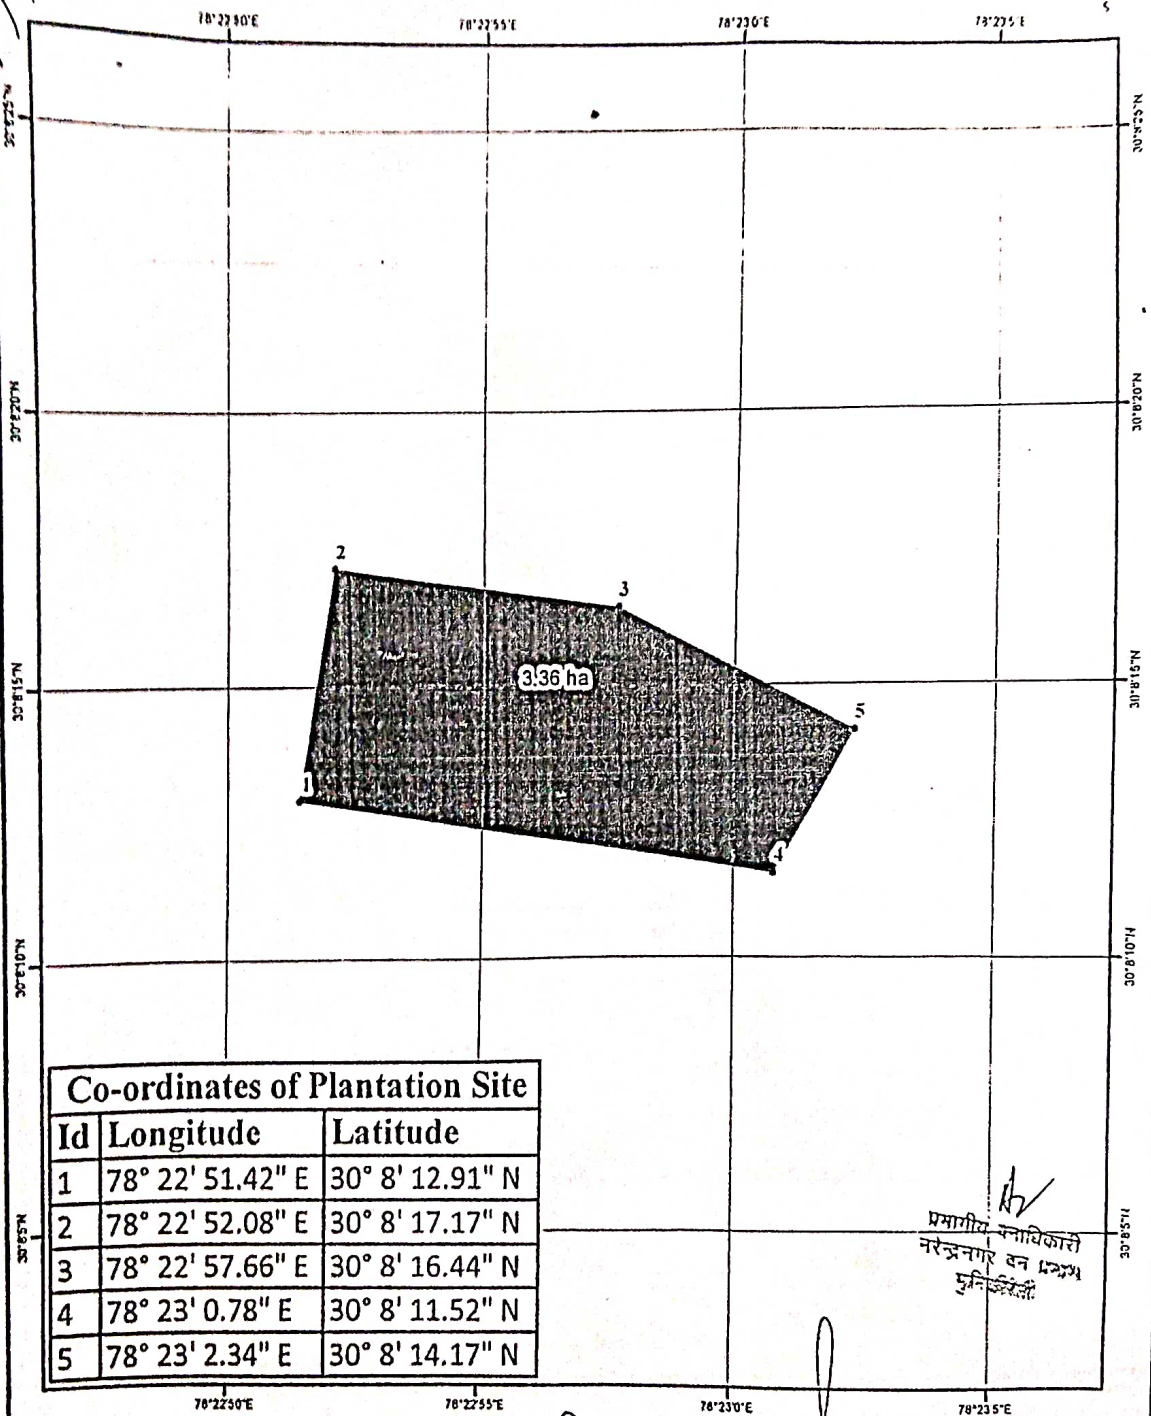

वन वनाधिकारी
शिवपुरी वन प्रभाग
मुनि कीरसी


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि कीरसी


Executive Engineer
Security Distribution Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd.
New Tehri, Tehri Garhwal

श्रीशक्तिरेखा मेष-सताराखण्ड राज्य में 126 किमी० दक्षिण-कर्णप्रयाग नई ग्रीड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन का मूलर सारस्थान से शिवपुरी टनल T2 के निर्माण हेतु 1.68 टो वनभूमि दरम्यान प्रस्ताव हेतु क्षतिपूर्ति कारोपण के लिए वन क्षेत्राधिकारी शिवपुरी रेंज के अन्तर्गत वृहस्पति कक्षा री०-5 में 3.36 है० चर्चित आरक्षित वन भूमि

118550.00
19403.36
7815.00
118550.00
19403.36
7815.00




Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	78° 22' 51.42" E	30° 8' 12.91" N
2	78° 22' 52.08" E	30° 8' 17.17" N
3	78° 22' 57.66" E	30° 8' 16.44" N
4	78° 23' 0.78" E	30° 8' 11.52" N
5	78° 23' 2.34" E	30° 8' 14.17" N

प्रमाणीकृत
नरेंद्रनाथ वन प्रभारी
शिवपुरी

Legend

- GPS Location
- Proposed Plantation Site



वन प्रभारी
शिवपुरी वनराजि
मुनि की रेखा (टि०००)

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd.


અલગથી આ - વિસ્તારમાં કાચા તે 120 હાર્થિકા પ્રતિસેક્ટ અંદાજવામાં આવી છે તે સ્પષ્ટ બતાવે છે તે જ
 કે લગભગ આ કુદરતી સ્વચ્છતા તે સિવાય અન્ય 12 કે. હાર્થિકા તે જ 100 થી વધુમાં અંદાજવામાં આવે છે તે
 અંદાજમાં તે જાણવું કે તે સ્વચ્છતા તે જ 100 થી વધુમાં અંદાજવામાં આવે છે તે



Legend

- Reserved Forest Area
- Reserved Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Closure Boundary
- Protected Area
- Proposed Phosphate Site

અને તેની
 સહાયક અધિકારી
 સંસ્થાને તે સ્થાને
 ગાંધી



1:10,000

Scale: 1:10,000

અને તેની
 સહાયક અધિકારી
 સંસ્થાને તે સ્થાને
 ગાંધી

Prepared by: ITC, PCCF Office, Dehradun

Executive Engineer
 Land Revenue Department
 District Revenue Office, Dehradun

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन

अनपद-टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० त्रुपिकेश -कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल- टी02 निर्माण हेतु 1.88 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना


जिस विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाना है- नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

वृक्षारोपण हेतु स्थल :-ब्रह्मपुरी क०रां०-05 (शिवपुरी राजि)

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल :- 3.36 है० (1000 पौध प्रति है०)

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	घनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमांकन करना	1	Ha.	238.00	238.00
2	झाड़ी कटान करना	1	Ha.	6260.00	6260.00
3	दीवाल बन्दी कार्य करना $150 \times (0.60 + 0.45 / 2) \times 1.20 = 94.50 \text{ m}^3$	94.5	m ³	742.00	70119.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (चैकडेम निर्माण)	4	No.	25000.00	100000.00
5	गड्ढे खुदान करना (0.30×0.30×0.45)	1000	Pits	13.00	13000.00
6	निरीक्षण बटिया	1	Ha.	1261.00	1261.00
7	पौधों की कीमत	1000	No.	23.22	23220.00
8	जल संरक्षण कार्य	1	Ha.	11500.0	11500.00
9	कन्दूर फरों का खुदान करना	1	Ha.	9900	9900.00
10	खुदी मिट्टी में बीज बोना या घास स्लिप लगाना	1500	Per ha.	2.5	3735.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय	1	Ha.	1152.0	1152.00
योग प्रथम चरण					240385.00
1	गड्ढा भरण (0.30×0.30×0.45)	1000	No.	2.35	2350.00
2	पौध रोपण हेतु ढुलान करना सिरबोझ/उतारना चढाना	1000	No.	13.67	13670.00
3	पौध रोपण	1000	No.	4.42	4420.00
4	उ	1000	No.	4.14	4140.00
5	निराई गुडाई प्रथम व द्वितीय बार	1000	No.	10.81	10810.00
6	रासायनिक खाद	1000	No.	1.55	1550.00
7	देखरेख कार्य पर व्यय (वर्ष में 07 माह)	1	Per ha.	988.0	6916.00
8	औजार तेज करना, बोरी सुतली अन्य आकस्मिक व्यय	1	Per ha.	1700.00	1700.00
9	वनीकरण क्षेत्र हेतु साईन बोर्ड लगाना	1	No.	6609.00	6609.00
10	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00	787.00
11	कन्दूर फरों का नाली भरण एवं बीज बुआन	1	Per ha.	1000.00	1000.00
योग द्वितीय चरण					53952.00
तृतीय चरण					
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	988.00	11856.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी	1000	No.	6.76	6760.00
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00	787.00
योग					19403.00
चतुर्थ चरण					
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	988.00	11856.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी	1000	No.	6.76	6760.00
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00	787.00


 Executive Engineer
 Electricity Distribution Division
 Uttarakhand Power Corp. Ltd.
 New Tehri, Tehri Garhwal

पंचम घरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	988.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी	1000	No.	6.76
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00
योग				19403.00
षष्ठम घरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	988.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी	1000	No.	6.76
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00
योग				19403.00
सप्तम घरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	988.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी	1000	No.	6.76
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00
योग				19403.00
अष्टम घरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	988.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी	1000	No.	6.76
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00
योग				19403.00
नवम घरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	988.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी	1000	No.	6.76
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00
योग				19403.00
दसम घरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	988.00
2	निराई गुडाई व थावलाबन्दी	1000	No.	6.76
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	787.00
योग				19403.00
कुल योग				449561.00
या				448791.00
क्रम सं०	कुल क्षेत्रफल	दर प्रति हे०	कुल धनराशि	
1	3.360	448791.00	1507937.76	
	Or Say		1507938.00	

कम सं० CHECKED
 1 Fraughts-man
 Mandra Nagar, Forest Division
 (Muni-Ki-Reli)

प्रति हस्ताक्षरित
 उप प्रमाणीय वनाधिकारी (दिवप्रयाग)
 नरेन्द्र नगर वन प्रभाग मुनि की रेली

वन प्रमाणीयकारी
 शिवपुरी वनराशि
 मुनि की रेली (दिवगो)


प्रमाणीय वनाधिकारी,
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेली

Executive Engineer
 Electricity Distribution Division
 Uttar Pradesh Power Corp Ltd
 New Tehri, Tehri Garhwal

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

सूची के कार्यालय के पत्रांक-1907/12-1, दिनांक-18.01.2023 के अनुपालन में अवगत करना है कि दिनांक-20.01.2023 को गूलर क्षेत्र में निरन्तर एच वन-विभाग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत शिवपुरी से लेकर गूलर तक विद्युत लाईन पुनः साईन के नीचे/समीप आने वाले वृक्षों की गणना की गयी जिसमें निम्न तालिका के अनुसार आने वाले वृक्षों की मात्रा लॉपिंग-चीपिंग की जानी दिनांक-20.01.2023 के अनुसार है-

बीट का नाम	कक्ष संख्या	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास											योग	
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	तिनली	2	साल	-	-	11	4	-	-	-	-	-	-	15	
2			धोडो	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
3			बाकुली	-	-	-	7	6	-	-	-	-	-	-	13
4			सेन	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	9
5			झींगन	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5
6			अनलतास	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
योग				0	0	15	23	12	0	0	0	0	0	50	
1	शिवपुरी	1	चीड़	-	-	3	4	6	-	-	-	-	-	13	
2			झींगन	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	7	
योग				0	0	5	7	8	0	0	0	0	0	20	
1	शिवपुरी	2	हल्दू	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	9	
2			बाकुली	-	-	7	8	-	-	-	-	-	-	-	15
3			साल	-	-	4	5	5	-	-	-	-	-	-	14
4			झींगन	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	8
5			सेन	-	-	2	3	4	-	-	-	-	-	-	9
6			कन्जू	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5
योग				0	0	22	25	13	0	0	0	0	0	60	
1	शिवपुरी	4	चीड़	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
2			साल	-	-	3	4	2	-	-	-	-	-	9	
3			अमलतास	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4			बाकुली	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
योग				0	0	9	4	4	0	0	0	0	0	17	
1	शिवपुरी	3	साल	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	
2			बाकुली	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5	
3			हल्दू	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	6	
योग				0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	14	
1	घिघुड़	11	सेन	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5	
2			साल	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	
3			बाकुली	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	9	
4			झींगन	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	6	
5			हल्दू	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
6			अमलतास	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
योग				0	0	23	7	0	0	0	0	0	0	30	


 Executive Engineer
 Electricity Distribution Division
 Uttaranchal Power Corp Ltd
 New Tehri, Tehri Garhwal

पोल...


का नाम	वृक्ष संख्या	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास										योग	
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
सिंगटाली	1	हल्दू	-	-	5	4	2	-	-	-	-	-	-	11
		वांकुली	-	-	8	3*	2	-	-	-	-	-	-	13
		साल	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	6
		सैम	-	-	3	5	1	-	-	-	-	-	-	9
		झींगन	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	9
कुल योग			0	0	20	19	9	0	0	0	0	0	48	
कुल वृक्षों की संख्या												239		


महोदय आपके द्वारा दिन्तु सं०-०७ के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शिवपुरी वृक्ष सं०-२ में ०.१ हेक्टेयर क्षेत्रफल माध्यम साधन वन में होना प्रदर्शित किया गया है जिसके क्रम में आपको अवगत कराना है कि क्षतिपूर्क यनीकरण हेतु क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त वृक्षारोपण क्षेत्र का चयन दूसरी तरफ चिह्नित कर दिया गया है। जिसमें १००० वृक्ष प्रति हेक्टेयर रोपण किया जाएगा। क्षेत्र की जी०पी०एस०-N-30°08'702", E-78°23'883" से N-30°08'782", E-78°24'051" व ऊँचाई 521 से 706 मी० तक है।


अतः अनुरोध है कि कार्य की महत्ता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र से गुजर रही ११ के०वी० विद्युत लाईन एवं एल०टी० लाईन से काफी नजदीक/ऊपर आने वाले पेड़ों की टहनियों/पत्तियों को छाटने/काटने की अनुमति/सहयोग प्रदान करें जिससे भविष्य में विद्युत आपूर्ति/सप्लाई सुचारु रूप से चल सके एवं भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की जान-माल व नुकसान से बचा जा सके।





अवर अभियन्ता
33/11 के०वी० उपसंस्थान
गूलर-मुनिकीरेती


वन-बीट अधिकारी
शिवपुरी


अनुभाग अधिकारी
शिवपुरी


वन शिक्षाधिकारी
शिवपुरी वनराजि
मुनि की रेती (टि०ग०)

उप प्रमा... वनाधिकारी

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


Executive Engineer
Transmission Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd.
New Tehri, Tehri Garhwal



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 584 / 12-1 देहरादून: दिनांक: 16 सितम्बर, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन के शिवपुरी टनल टी 02 के निर्माण हेतु 1.68 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/TRANS/154613/2022)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 08बी/यू.सी.पी./04/65/2022/एफ.सी./736 दिनांक 29.08.2023 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में भारत सरकार के निर्देशानुसार पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना/आख्या दो मूल प्रतियों में इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वांछित सूचना ससमय भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक:-भारत सरकार का पत्र दिनांक 29.08.2023

भारत सरकार
उत्तराखण्ड
04/10/23
584

वन विभाग	
पत्रांक	1901
दिनांक	12-1
उत्तराखण्ड	4/10/23

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 584 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि०, नई टिहरी।

(आर०के० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp Ltd
New Tehri, Tehri Garhwal



राज्यमंत्रालय

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./04/65/2022/एफ.सी./726

दिनांक: 27/08/2023

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कण्ठप्रयाग नई ब्राँड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-02 के निर्माण हेतु 1.68 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पाँचर कारपोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No. FP/UK/TRANS/154613/2022)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 144/FP/UK/TRANS/154613/2022 दिनांक 25.07.2023 (received online on 03.08.2023)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.09.2022 का जवाब राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

- 1) In reply to point no. 5, no justification is found submitted. State Government is requested to submit the justification regarding width of the proposed area.
- 2) In reply to point no. 6, details of 239 trees which are required to be lopped/chopped is submitted but the same is not found uploaded in part II, which is required to be done.
- 3) In reply to point no. 7, though it is submitted that CA area has been changed but the details of revised CA is not found uploaded in part II, which is required to be done.
- 4) In reply to point no. 8, instead of administrative approval some receipt are found submitted and uploaded. State government is requested to provide the administrative approval of the proposal.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

(सनी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

सांस्कृतिक विभाग
कार्यवाही के लिए

अपर मुख्य सचिव (वन) देहरादून

32
12-9-2023



(सनी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Executive Engineer
Electrification Distribution Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd
New Tehri, Tehri Garhwal



कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी राजि, मुनिकीरेती,
 प्रशासक-537/12-1, मुनिकीरेती, दिनांक 9-02-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
 मुनिकीरेती।

पत्र क्रमांक 13/02/2023
 प्राप्त करने के दिनांक 13/02/2023
 दिनांक 13/02/2023

द्वारा :- उप प्रभागीय वनाधिकारी,
 चेतप्रयाग उप वन प्रभाग।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० त्रहविकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेललाइन को विद्युत लाइन का गुल्लर सब स्टेशन से शिवपुरी टनल-टी०-०२ के निर्माण हेतु 1.08 प्रत्यावर्तन। (Inline No. FP/UK/TRANS/154613/2022)

संदर्भ :- प्र०का० का पत्रांक - 1907/12-1, दिनांक-18.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० त्रहविकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेललाइन को विद्युत लाइन का गुल्लर सब स्टेशन से शिवपुरी टनल-टी०-०२ के निर्माण हेतु 1.08 प्रत्यावर्तन का संयुक्त निरीक्षण अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपरांस्थान गूलर-मुनिकीरेती, अनुभाग अधिकारी शिवपुरी, बीट अधिकारी शिवपुरी सिंगटाली द्वारा दिनांक- 20.01.2023 को शिवपुरी से गूलर तक विद्युत लाइन निर्माण हेतु विद्युत लाइनों के नीचे/समीप आने वाले चूलों की गणना की गई है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपर के क्रम में अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपरांस्थान गूलर एवं अनुभाग/बीट अधिकारी शिवपुरी की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

पत्रांक 1219/12-1 दिनांक 10-02-23

गूल में प्रभागीय वनाधिकारी
 महोदय की सेवा में उपरोक्त।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
 (चेतप्रयाग)
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

शिवपुरी
 13/02/23

भवदीय
 वन क्षेत्राधिकारी,
 शिवपुरी रेंज, मुनिकीरेती


Executive Engineer
 Electricity Distribution Division
 Uttaranchal Power Corp Ltd
 New Tehri, Tehri Garhwal


क्रमांक: 2645/12-1 दिनांक 24/03/2023

प्रतिनिधि :- वन सहायिका, शिवपुरी

राजि को आपका
मूल में इस आधार से वापिस
की जा रही है कि आपके
द्वारा उपलब्ध कराई गई क्लिप
विकरण हेतु स्थल का 10
खस 0 लस 0 परीक्षण करने पर
स्थल को ध्वस्त अधिक प्रतीत
हो रहा है।

सतः पुनः अवगत सूक्ति
का चयन कर क्षेत्र की KML
फाइल स्थल उपयुक्तता प्रमाण
पत्र एवं सी 0 एवं प्रोसेक्यूशन
रस कापीलप को उपलब्ध
कराना सुनिश्चित करे।



प्रशासकीय सहायिका
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती


Executive Engineer
Traction Distribution Division
Uttarakhand Power Corp Ltd
New Tehri, Tehri Garhwal

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

भागीय वनाधिकारी के कार्यालय के पत्रांक-1907/12-1, दिनांक-18.01.2023 के अनुपालन में अग्रगत करण है कि दिनांक- 20.01.2023 को गूलर क्षेत्र में तैनात अवर-प्रभियन्ता एवं वन-विभाग द्वारा नियुक्त कार्यचारियों की उपस्थिति में जमपट दिहरी मकानाल को अग्रगत शिवपुरी से लेकर गूलर तक विद्युत लाईन निर्माण हेतु विद्युत लाईन के नीचे/समीप आने वाले वृक्षों की गणना की गयी जिसमें निम्न तालिका के अनुसार आने वाले वृक्षों की मात्रा वर्गीकृत की जानी है. धातन नती विन्या जाना है-

क्र० सं०	बीट का नाम	करा संख्या	वृक्ष प्रजाति का नाम	वर्षा											योग
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	तिमली	2	साल	-	-	11	4	-	-	-	-	-	-	-	15
2			धोडो	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3			बाकुली	-	-	-	7	6	-	-	-	-	-	-	13
4			सैन	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	9
5			झींगन	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5
6			अमलतास	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
योग				0	0	15	23	12	0	0	0	0	0	50	
1	शिवपुरी	1	चीड़	-	-	3	4	6	-	-	-	-	-	13	
2			झींगन	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	7	
योग				0	0	5	7	8	0	0	0	0	0	20	
1	शिवपुरी	2	हल्दू	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	9	
2			बाकुली	-	-	7	8	-	-	-	-	-	-	15	
3			साल	-	-	4	5	5	-	-	-	-	-	14	
4			झींगन	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	8	
5			सैन	-	-	2	3	4	-	-	-	-	-	9	
6			कन्जु	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5
योग				0	0	22	25	13	0	0	0	0	0	60	
1	शिवपुरी	4	चीड़	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	
2			साल	-	-	3	4	2	-	-	-	-	-	9	
3			अमलतास	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
4			बाकुली	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
योग				0	0	9	4	4	0	0	0	0	0	17	
1	शिवपुरी	3	साल	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3	
2			बाकुली	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	5	
3			हल्दू	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	6	
योग				0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	14	
1	धिघुड़	11	सैन	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	5	
2			साल	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	
3			बाकुली	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	9	
4			झींगन	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	6	
5			हल्दू	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
6			अमलतास	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
योग				0	0	23	7	0	0	0	0	0	0	30	


Executive Engineer
 Electricity Distribution Division
 Uttarakhand Power Corp. Ltd
 New Tehri (Tehri Garhwal)

J सं०	बीट का नाम	ब्लॉक संख्या	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास										योग	
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	सिंगटाती	1	हल्दी	-	-	5	4	2	-	-	-	-	-	11	
2			बाकुली	-	-	8	3	2	-	-	-	-	-	13	
3			साल	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	6
4			सैम	-	-	3	5	1	-	-	-	-	-	-	9
5			झींगन	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	9
कुल योग				0	0	20	19	9	0	0	0	0	0	48	
कुल वृक्षों की संख्या													239		

महोदय आपकी द्वारा दिन्दि सं०-07 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सिंगपुरी ब्लॉक सं०-2 में 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कायम लक्षण वन में होना प्रदर्शित किया गया है जिसके क्रम में आपको अवगत कराया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु क्षेत्र का संयुक्त स्थानीय निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त वृक्षारोपण क्षेत्र का घघन दूसरी तरफ चिह्नित कर दिया गया है। जिसमें 1000 वृक्ष प्रति हेक्टेयर रोपण किया जाएगा। क्षेत्र की जी०पी०एस०-N-30°08'702", E-78°23'883" से N-30°08'782", E-78°24'051" व ऊंचाई 521 से 708 मी० तक है।

आतः अनुरोध है कि कार्य की महत्ता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र से गुजर रही 11 कें०वी० विद्युत लाईन एवं एन०टी० लाईन से काफी नजदीक/ऊपर आने वाले पेड़ों की टहनियों/पत्तियों को छांटने/काटने की अनुमति/सहयोग प्रदान करें जिससे भविष्य में विद्युत आपूर्ति/सप्लाय सुचारु रूप से चल सके एवं भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की जल-पतन व मुकामान से बचा जा सके।

अवर अभियन्ता
33/11 कें०वी० उपसंस्थान
गूलर-मुनिकीरेठी

वन-बीट अधिकारी
सिंगपुरी

अनुभाग अधिकारी
सिंगपुरी

Executive Engineer
- Factory Distribution Division
- Farakhand Power Corp. Ltd
New Tehri (Uttar Garhwal)

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
(Govt of Uttarakhand Undertaking)
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION TEHRİ
TEHRİ GARIHWAL
TELE. NO : 01376-233117
FAX NO : 01376-233117
E-Mail :- eddtch@yahoo.com



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विद्युत वितरण खण्ड टिहरी
टिहरी गढवाल
दूरभाष : 01376-233117
फैक्स नं०: 01376-233117
E-Mail :- eddtch@yahoo.com

पत्रांक-3691 / वि०वि०ख०टि० /

दिनांक :- 07-11-2022

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती, ऋषिकेश।

पत्र प्राप्त की दिनांक 10/11/2022
वापसकर्ता को हर साक्षर
वापसकर्ता का पदनाम
सं. प्र. 2370

विषय:-

जनपद टिहरी गढवाल के नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल-टी 02 निर्माण हेतु 1.66 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, टिहरी गढवाल को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/TRANS/154613/2022)

सन्दर्भ :-

भारत सरकार के देहरादून स्थित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय की फाईल संख्या 08-बी०/यू०सी०पी०/०४/६५२०२२/एफ०सी०/८७० दिनांक २३-०९-२०२२

1	The reason for not including this proposal in the initial original proposal shall be submitted.	There were no PMC & DDC working at That time. After their nomination they examined proposal and suggested the execution of this transmission line that is why it was not included in the original proposal.
2	Details of all the components i.e tower shall be mentioned at para B2.4 in part 1.	Appropriate corrections have been applied
3	Date shall be mentioned on the proceedings of the SDLC meeting	Though the date: 07.03.2022 has been mentioned on the second page of SDLC. However, same has been also applied on first page and uploaded. Attached is for your kind considerations.
4	Proceedings of Village Level Committee (VLC) meeting of village 'Gular' are not uploaded. However, the same could be submitted prior to the Stage-II approval.	The proposed transmission line is passing through only 3 villages namely: Chameli, Timli and Bavani. Though the title of project is kept as Gullar to Shivpuri, keeping in mind famous locality in nearby. Moreover, As per MoEF&CC G.O.I. vide guide line issue by letter no.F.no. 11-9/98-FC (pt.) dated 05.feb 2013, linear projects has been exempted from obtaining Gram Sabha NOC. However, if suggest further, would submit the same as suggested.
5	The total length of the project is 260 meters. The width in forest land required for the project is proposed in the range of in to 50m. As per the	It is clarified that project proposal length is 8400 meter and width is kept constant 2 meter throughout the alignment. It is our understanding that the width of 15

मानचित्रकाल
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती
10/11/2022

आर.नं. 378/12-1
दिनांक 11/11/2022
ह० आर.कं
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd
New Tehri Tehri Garhwal

	<p>guidelines, the width of right of way for 33 KV transmission lines is to be considered as 15 m. Hence, State Govt. is requested to submit the justification for the same and the user agency revise the requirement of width in forest land to a minimum requirement of 15m. The number of trees affected, CA area etc, shall also be revised accordingly and uploaded at designated places.</p>	<p>meter for 33 KV transmission line is maximum width. In this regard, we would like you to refer to proposal no: FP/UK/TRANS/36388/2018 and FP/UK/TRANS/21116/2016, both the proposal is for 33 KV where the proposed or taken width is 2 meter and 3 meter respectively and both proposal has been approved by MoEF&CC, GoI. A copy of "Length and Width Certificate", "In-Principle Approval", and "Final Approval" for each of the above proposal no has been annexed for kind reference.</p> <p>Further, emphasis has given to minimum forest land acquisition and minimal disturbance.</p>
6	<p>Total 585 trees are proposed to be affected. However, it is mentioned in प्रपत्र 21 that no tree felling shall be involved in the proposal, State Govt. is requested to submit a list of the trees proposed for lopping separately</p>	<p>We would request DFO office to take an appropriate action and advise us.</p>
7	<p>As per the DSS analyses CA area, I ha is found to be MDF DFO shall inspect the area and submit Site Inspection Report & if the area is found suitable for planting 1000 Trees a certificate mentioning 1000 Trees per hectare can be accommodated in the said area shall be submitted by the DFO. If then the area shall be replaced by same other area suitable for raising CA</p>	<p>We would request DFO office to take an appropriate action and advise us.</p>
8	<p>Administrative approval is not found uploaded State Govt. is requested to submit the administrative approval of the project</p>	<p>Appropriate correction has been made. A Copy of the same has been annexed for kind reference.</p>

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अर्जुन प्रताप सिंह)
अधिशारी अभियन्ता

दिनांक :-

पत्रांक- / वि०वि०ख०टि० /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1:- अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि०, विद्युत वितरण मंडल, टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
- 2:- उपखण्ड अधिकारी, उपाकालि०, विद्युत वितरण उपखण्ड, मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

(अर्जुन प्रताप सिंह)
अधिशारी अभियन्ता

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp Ltd
New Tehri (Tehri Garhwal)

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)

OF THE EXECUTIVE ENGINEER
of Uttarakhand Undertaking)
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION TEHRI
TEHRI GARHWAL
TELE. : 01376-233117
FAX No. : 01376-233117
E-Mail :- eddtel@Yahoo.com



कार्यालय अधिगामी अगियन्ता
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विद्युत वितरण खण्ड टिहरी
टिहरी गढ़वाल
दूरभाष : 01376-233117
फैक्स नं०: 01376-233117
E-Mail :- eddtel@Yahoo.com

Letter No. : 3580

/EDDT/

Date:- 06/06/2023

To,

Divisional Forest Officer,
Narendranagar Forest Division,
Muni Ki Reti, Rishikesh.

Subject:- Dedicated 33 KV Transmission Line to Rail Vikas Nigam Limited from Gular Sub Station to Tunnel T2 in Shivpuri Tehri Garhwal District of Uttarakhand. (Proposal No. FP/UK/TRANS/154613/2022)

Reference:- Government of India Dehradun Zonal Office file no. 08-B0/UOC0P0/04/65/2022/F0C0/870 Date 23.09.2022.

Kindly refer to above cited subject, In this reference it is to inform you that we have submitted our response through letter no 3691/EDDT dated 07/11/2022 along with all enclosures pertaining to all queries, except queries no 6 and 7, which involves field surveys and selection of suitable CA land respectively. With this letter, we are submitting once again response to all queries and enclosure to queries no 6 and 7 for your kind consideration. A copy of enclosures with previous letter no: 3691/EDDT dated 07/11/2022 is also being enclosed for kind reference purpose. The responses are as follows:

1	The reason for not including this proposal in the initial original proposal shall be submitted.	There were no PMC & DDC working at That time. After their nomination they examined proposal and suggested the execution of this transmission line that is why it was not included in the original proposal.
2	Details of all the components i.e tower shall be mentioned at para B2.4 in part 1.	Appropriate corrections has been applied
3	Date shall be mentioned on the proceedings of the SDLC meeting	Though the date: 07.03.2022 has been mentioned on the second page of SDLC. However, same has been also applied on first page and uploaded. Attached is for your kind considerations.
4	Proceedings of Village Level Committee (VLC) meeting of village 'Gular' are not uploaded. However, the same could be submitted prior to the Stage-II approval.	The proposed transmission line is passing through only 3 villages namely: Chameli, Timli and Bavani. Though the title of project is kept as Gullar to Shivpuri, keeping in mind famous locality in nearby. Moreover, As per MoEF&CC G.O.I. vide guide line issue by letter no.F.no. 11-9/98-FC (pt.) dated 05.feb 2013, linear projects has been exempted from obtaining Gram Sabha NOC. However, if suggest further, would submit the same as suggested.
5	The total length of the project is 260 meters. The width in forest land required for the project is proposed in the range of in to 50m. As per the guidelines, the width of tight of way for 33 KV transmission	We would like to clarify that project proposal length is 8400 meter and width is kept constant 2 meter throughout the alignment. It is our understanding that the width of 15 meter for 33 KV transmission line is maximum width.

Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp Ltd
New Tehri Tehri Garhwal

	lines is to be considered as 15 m. Hence, State Govt. is requested to submit the justification for the same and the user agency revise the requirement of width in forest land to a minimum requirement of 15m. The number of trees affected, CA area etc. shall also be revised accordingly and uploaded at designated places.	In this regard, we would like you to refer to proposal no: PP/UK/TRANS/36388/2018 and PP/UK/TRANS/21116/2016, both the proposal is for 33 KV where the proposed or taken width is 2 meter and 3 meter respectively and both proposal has been approved by MoBP&CC, Gov. A copy of "Length and Width Certificate", "In-Principle Approval", and "Final Approval" for each of the above proposal no has been annexed for kind reference. Further, emphasis has given to minimum forest land acquisition and minimal disturbance.
6	Total 585 trees are proposed to be affected. However, it is mentioned in format 21 that no tree felling shall be involved in the proposal, State Govt. is requested to submit a list of the trees proposed for lopping separately	Report enclosed
7	As per the DSS analyses CA area, I ha is found to be MDF DFO shall inspect the area and submit Site Inspection Report & if the area is found suitable for planting 1000 Trees a certificate mentioning 1000 Trees per hectare can be accommodated in the said area shall be submitted by the DFO. If then the area shall be replaced by same other area suitable for raising CA	A new CA land has been identified and proformas related to CA land like DGPS map, Toposheet, km, Suitability certificate, cost assessment etc are enclosed
8	Administrative approval is not found uploaded State Govt. is requested to submit the administrative approval of the project	Appropriate correction has been made. A Copy of the same has been annexed for kind reference.

Encl.

As Above.


Executive Engineer
EDD, Tehri

Letter No. :

/EDDT/ Dated:-

CC:-

- 1- Superintending Engineer, Electricity Distribution Circle, Tehri.
- 2- Sub Divisional Officer, UPCL, Electricity Distribution Sub Division Muni Ki Reti.

Executive Engineer
EDD, Tehri


Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd
New Tehri Tehri Garhwal

Annexure -UPCL-D
Northern Railway

1/2

Office Of The
Divisional Railway Manager
Northern Railway, Moradabad

No. 2013/RVNL/RKSH/UK/29-D

Date: 03.04.2013

Executive Engineer
UPCL/Tehri (Garhwal)

Executive Engineer
UPCL/Rudraprayag

Executive Engineer
UPCL/Srinagar(Garhwal)

Executive Engineer
UPCL/Gairsain


Sub:- Requirement of new 33 KV electric connections at different tunnel portals of 125 km long RKSH-KNPG new B.G. rail line project.

Rail Vikas Nigam Limited is executing the construction of 125 km long new B.G. Rail line between Rishikesh and Karanprayag in the state of Uttarakhand.

The complete alignment from Rishikesh to Karanprayag consists of 17 tunnels with 80% portion inside the tunnels. Electric Sub-Stations are proposed at each tunnel portal and also inside the tunnel based on the tunnels length. Electric sub station is required for tunnel power feeding to main electrical equipments, i.e. HV panel, power transformers, DG sets, main LV panel, Ventilation, Control unit of safety systems etc.

Number of Electric Sub-Stations in different tunnels proposed through facility chart will be as under:

- ❖ Tunnel T1 (10680 m), T5 (9760 m), T11 (9000m) & T13(9420 m):
 - 02 nos. ESS shall be located at tunnel portals and 03 nos. inside the main tunnel (MT).
 - Proposed capacity of each ESS: 1250 KVA (05 nos.).
 - Area required for the above ESS buildings:
 - Both external ESS shall be a two-Floors building with approximate dimensions 25m(W)x20m(D)x8m(H).
 - ES (Internal to tunnel) shall be a single floor building with approx. dimensions 20 m(W)x15m(D)x4m(H).
- ❖ Tunnel T2 (6440 m), T3 (6700 m), T12 (7080 m), T14 (6460m), T15 (7160 m) & T16 (6400 m)
 - 02 nos. ESS shall be located at tunnel portals and 02 nos. inside the main tunnel (MT).
 - Proposed capacity of each ESS: 1250 KVA (04 nos.).
 - Area required for the above ESS buildings:


Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp Ltd
New Tehri (Tehri Garhwal)

- Both external ESS shall be a two-Floors building with approximate dimensions 25m(W)x20m(D)x8m(H).
 - ES (Internal to tunnel) shall be a single floor building with approx. dimensions 20m(W)x15m(D)x4m(H).
- ❖ Tunnel T4 (2210 m), T6 (280 m), T7 (1320 m), T9(2780m) & T10 (4120 m)
- 01 no. ESS shall be required for Tunnel power feeding to T4,T7 and T9 whereas T10 requires 02 nos. ES.
 - Proposed capacity of ESS for T4 & T7: 500 KVA (01 no.).
 - Proposed capacity of ESS for T9 : 1250 KVA (01 no.)
 - Proposed capacity of ESS for T10 : 1250 KVA (02 nos.).
 - The provided ES shall be a Single/Two floors building with approximate dimensions of 20m(W)x15m(D)x8m(H).
- ❖ Tunnel T8 (15340 m)
- 02 nos. ESS shall be located at tunnel portals and 05 nos. inside the main tunnel (MT).
 - Proposed capacity of ESS for T10 : 1250 KVA (07 nos.).
 - Both external ESS shall be a two-Floors building with approximate dimensions 25m(W)x20m(D)x8m(H).
 - ES (Internal to tunnel) shall be a single floor building with approx. dimensions 20m(W)x15m(D)x4m(H).

33KV new electric connection from UPCL is needed for energising the 33/11KV proposed Electric Sub-Station at Shivpuri, Byasi, Bageshwar, Saud (Devprayag), Janasu, Maletha, Dhari Devi Ji, Tilani and Gauchar. The application forms for new HT connection (format H-I) duly completed and signed by CA are enclosed herewith for processing the same to release 33KV new electric connections for proposed 33/11KV Electric Sub-Stations at the above mentioned locations. The new electric connections will be required in 2024.

f *315119*
Sr. Divinl. Electrical Engineer (G)
Northern Railway
Moradabad

[Signature]
EXECUTIVE ENGINEER
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd
New Tehri, Tehri Garhwal

रेल विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Rail Vikas Nigam Limited
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(रिश्किेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
Block No.4, Rishilok, GMVN, Muri-Ki-Reti, Rishikesh - 249137
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2442008

No. 2013/RVNL/RKSH/UK/29-D/1947

Date: 28/03/2019

Str. Divinl. Electrical Engineer/G
Northern Railway
Moradabad


Sub: Requirement of New 33 KV Electric Connections at different tunnel portals of 125 Km long Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project.

Ref: Director (Operations), UPCL letter no. 1268/Director(Operations)/UPCL/ M-1/ dated 25.02.2019


Rail Vikas Nigam Limited is executing the construction of 125 km long new B.G. Rail line between Rishikesh and Karanprayag in the state of Uttarakhand.

The complete alignment from Rishikesh to Karanprayag consists of 17 tunnels with 80% portion inside the tunnels. Electric Sub-Stations are proposed at each tunnel portal and also inside the tunnel based on the tunnels length. Electric substation is required for tunnel power feeding to main electrical equipment's i.e. HV panel, power transformers, DG sets, main LV panel, Ventilation, Control unit of safety systems etc.

33KV new electric connection from UPCL is needed for energizing the 33/11KV proposed Electric Sub-Station at Shivpuri, Byasi, Bageshwar, Saud (Devprayag), Janasu, Maletha, Dhari Devi Ji, Tilani and Gauchar. The application forms for new HT connection (format H-I) duly completed are enclosed herewith for signatures so that the same may be submitted to the concerned Executive Engineers/UPCL to release 33KV new electric connections for proposed 33/11KV Electric Sub-Stations at the above mentioned locations. The new electric connections will be required with immediate effect. Till completion of the project, these connections will be used for construction purposes.


(Himansu Badoni)
Chief Project Manager

- Copy to: (i) ED/RKSH-KNPG for kind information please.
(ii) CPM/RE/UMB for kind information please.
(iii) All Project Directors/RVNL/RKSH for kind information please.


Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd
New Tehri, Tehri Garhwal

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
(City of Uttarakhand Undertaking)

ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION TEHRU
TEHRU GARHWAL

TELE. NO : 01376-233117

FAX NO : 01376-233117

E-Mail : e.distrib@ukpc.com

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)



उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

TEHRU
GARHWAL
TELE. NO : 01376-233117
FAX NO : 01376-233117
E-Mail : e.distrib@ukpc.com

पोलिटि 110-0

पत्रांक- 393 / वि०वि०ख०दि० / इ०-2

दिनांक :- 2/7/20

सेवा में,

मुख्या. परियोजना पवनधर

✓ रेल विकास निगम लि०,

ब्रह्मपिकेश, देहरादून

विषय :-

स्वीकृत प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा निम्न कार्य हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	धनराशि रु० (लाखों में)
1	मुनिकीरेती क्षेत्र के अन्तर्गत गुल्जर से शिवपुरी तक रेल विकास निगम को 3 फेज 33 के०वी० विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु 33/11 के०वी० उपसंस्थान गुल्जर में 33 के०वी० Bay एवं 10.000 कि०मी० 33 के०वी० लाइन का निर्माण कार्य।	2,59,33,701.00

अतः आप उक्त कार्य को करने हेतु नकद एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अतिरिक्त निम्न धनराशि को जमा करने का कष्ट करें। स्वीकृत प्राक्कलन की धनराशि रु० 2,59,33,701.00 (रु० दो करोड़ उनसठ लाख तेतीस हजार सात सौ एक) मात्र

इसके अतिरिक्त आप नकद अथवा अलग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रु०.....X..... जमानत की धनराशि भी जमा करने का कष्ट करें। (जमानत की धनराशि का अलग बैंक ड्राफ्ट बनाने में)

नये विद्युत संयोजन हेतु प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि व जमानत धनराशि जमा करने हेतु सूचना लाइन बनने के उपरान्त दी जायेगी।

33 के०वी० लाइन निर्माण हेतु वन विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य स्थानीय समस्याओं का समाधान भी आपके द्वारा किया जाना है।

220 के०वी० उपसंस्थान बीरगढ़ से शिवपुरी तक 33 के०वी० लाइन का प्राक्कलन गठित कर बाद में प्रेषित किया जायेगा।

220 के०वी० बीरगढ़ में उक्त विद्युत मार को निर्गत करने हेतु आवश्यक वे के निर्माण एवं ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि हेतु आवश्यक धनराशि का प्राक्कलन मिटकुल द्वारा मांग करने पर जमा करना होगा।

यह आकलन इसी चालू वित्तीय वर्ष हेतु मान्य है, अतः अति शीघ्र धनराशि जमा करने का कष्ट करेगी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

Salcedo
अधिशारी अभियन्ता

पत्रांक :- 393 / वि०वि०ख०दि० / इ०-2

तददिनांक :-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय के साथ प्रेषित की आप भी आवेदन से सम्पर्क कर धनराशि जमा करने का कष्ट करें। धनराशि जमा होने के बाद शेष कार्य को शगुणित करने की कार्यवाही करें।

अधिशारी अभियन्ता (राजेश्वर), विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी, टि०ग०।

उपस्थित अधिकारी, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, विद्युत वितरण खण्ड, मुनिकीरेती, टि०ग०।

अधिशारी अभियन्ता

[Signature]
Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp Ltd
New Tehri Tehri Garhwal



रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, यति एवं वास्तविकता
(A Government of India Enterprise)

L74989DL2003GO118633

No. 2013/RVNL/RKSH/UK/29-D

Date: 16.12.2020

Joint General Manager/Fin
Rail Vikas Nigam Ltd.
Rishikesh

Sub: Approval for payment of estimated amount to UPCL for releasing new 33 KV electric connection of 3000 KVA load at village Shivpuri, Tehri Garhwal.

Ref: Executive Engineer / UPCL / Tehri Garhwal office letter no.1393/EDDT/
E-2 dated 02-07-2020.

Executive Engineer/EDDT/UPCL/Tehri Garhwal has requested RVNL for releasing payment of estimated amount of Rs. 2,59,33,701/- which is required to be paid to UPCL for providing New 33KV HT electric connection at village Shivpuri, Tehri Garhwal. The proposal has been sanctioned by Director Projects/RVNL vide Note no. 145 dated 12.12.2020 (copy enclosed). It is therefore requested that payment of above mentioned estimated amount may kindly be released through Account Payee Cheque.

Prasanna
16/12/2020
JGM/Elect.

DA: Note- 145

[Signature]
Executive Engineer
Electricity Distribution Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd
New Tehri, Tehri Garhwal

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(उत्तराखण्ड सरकार का उपकरण)



वि०का०वि गबर सिंह ऊजा भवन, कावली रोड, देहरादून-248001, दूरभाष 91-135-2766878 फैक्स 91-135-2763570
V.C.V. Gahar Singh Uja Bhawan, Kauli Road, Dehradun-248001, Phone: 91-135-2766878 Fax: 91-135-2763570

पत्रांक / निदेश (परिचालन) / उपाकालि / सी-12

दिनांक 14/10/2020
विद्युत वितरण खण्ड
टिहरी (टिहरी गढ़वाल)
जायगी सं० 1202
दिनांक 02.11.2020
फाईल नं०

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
गढ़वाल क्षेत्र,
देहरादून ।

विषय:- विद्युत वितरण उपखण्ड मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत रेल विकास निगम लि० के कार्य स्थल ग्राम ब्यासी हेतु स्वीकृत 3000 के०वी०ए० के अस्थाई विद्युत भार को निर्गत करने हेतु 33 के०वी० लाईन का निर्माण कार्य जमा मद में किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके माध्यम से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी का प्रस्ताव जो कि निम्नलिखित कार्य को जमा मद में किये जाने की प्रशासनिक अनुमति के साथ-साथ कार्य के क्रियान्वयन हेतु सक्षम कार्य समिति को निविदा निस्तारण करने की अनुमति भी प्रदान करने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करें ।

- विद्युत वितरण उपखण्ड मुनिकीरेती क्षेत्रान्तर्गत रेल विकास निगम लि० के कार्य स्थल ग्राम ब्यासी हेतु स्वीकृत 3000 के०वी०ए० अस्थाई विद्युत भार को निर्गत करने के लिये 33 के०वी० लाईन का निर्माण कार्य ।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, उपाकालि से प्राप्त अनुमति (पत्रांक 6673/एम०डी०/ए-1 दिनांक 08.09.2020) उपरान्त उपरोक्त कार्य का क्रियान्वयन जमा मद में किये जाने की प्रशासनिक अनुमति (यथा प्रस्तावित) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश, नियम एवं शर्तों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
2. दरों की उचितता सुनिश्चित करते हुए कार्य के सम्पादन में Procurement rules, work rules एवं DoP का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य तकनीकी दृष्टि से सन्नाय्य है एवं कार्य का प्राक्कलन सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जाये ।
4. सम्बन्धित कार्य का निरीक्षण विद्युत निरीक्षक से करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
निदेशक (परिचालन)

पत्रांक 4178 / निदेशक (परिचालन) / उपाकालि / सी-12 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण मण्डल, टिहरी ।
2. अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी ।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
निदेशक (परिचालन)

Executive Engineer
Transmission Division
Uttarakhand Power Corp. Ltd.
New Tehri Tehri Garhwal

